




1) NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - KOUPELNA - 28x

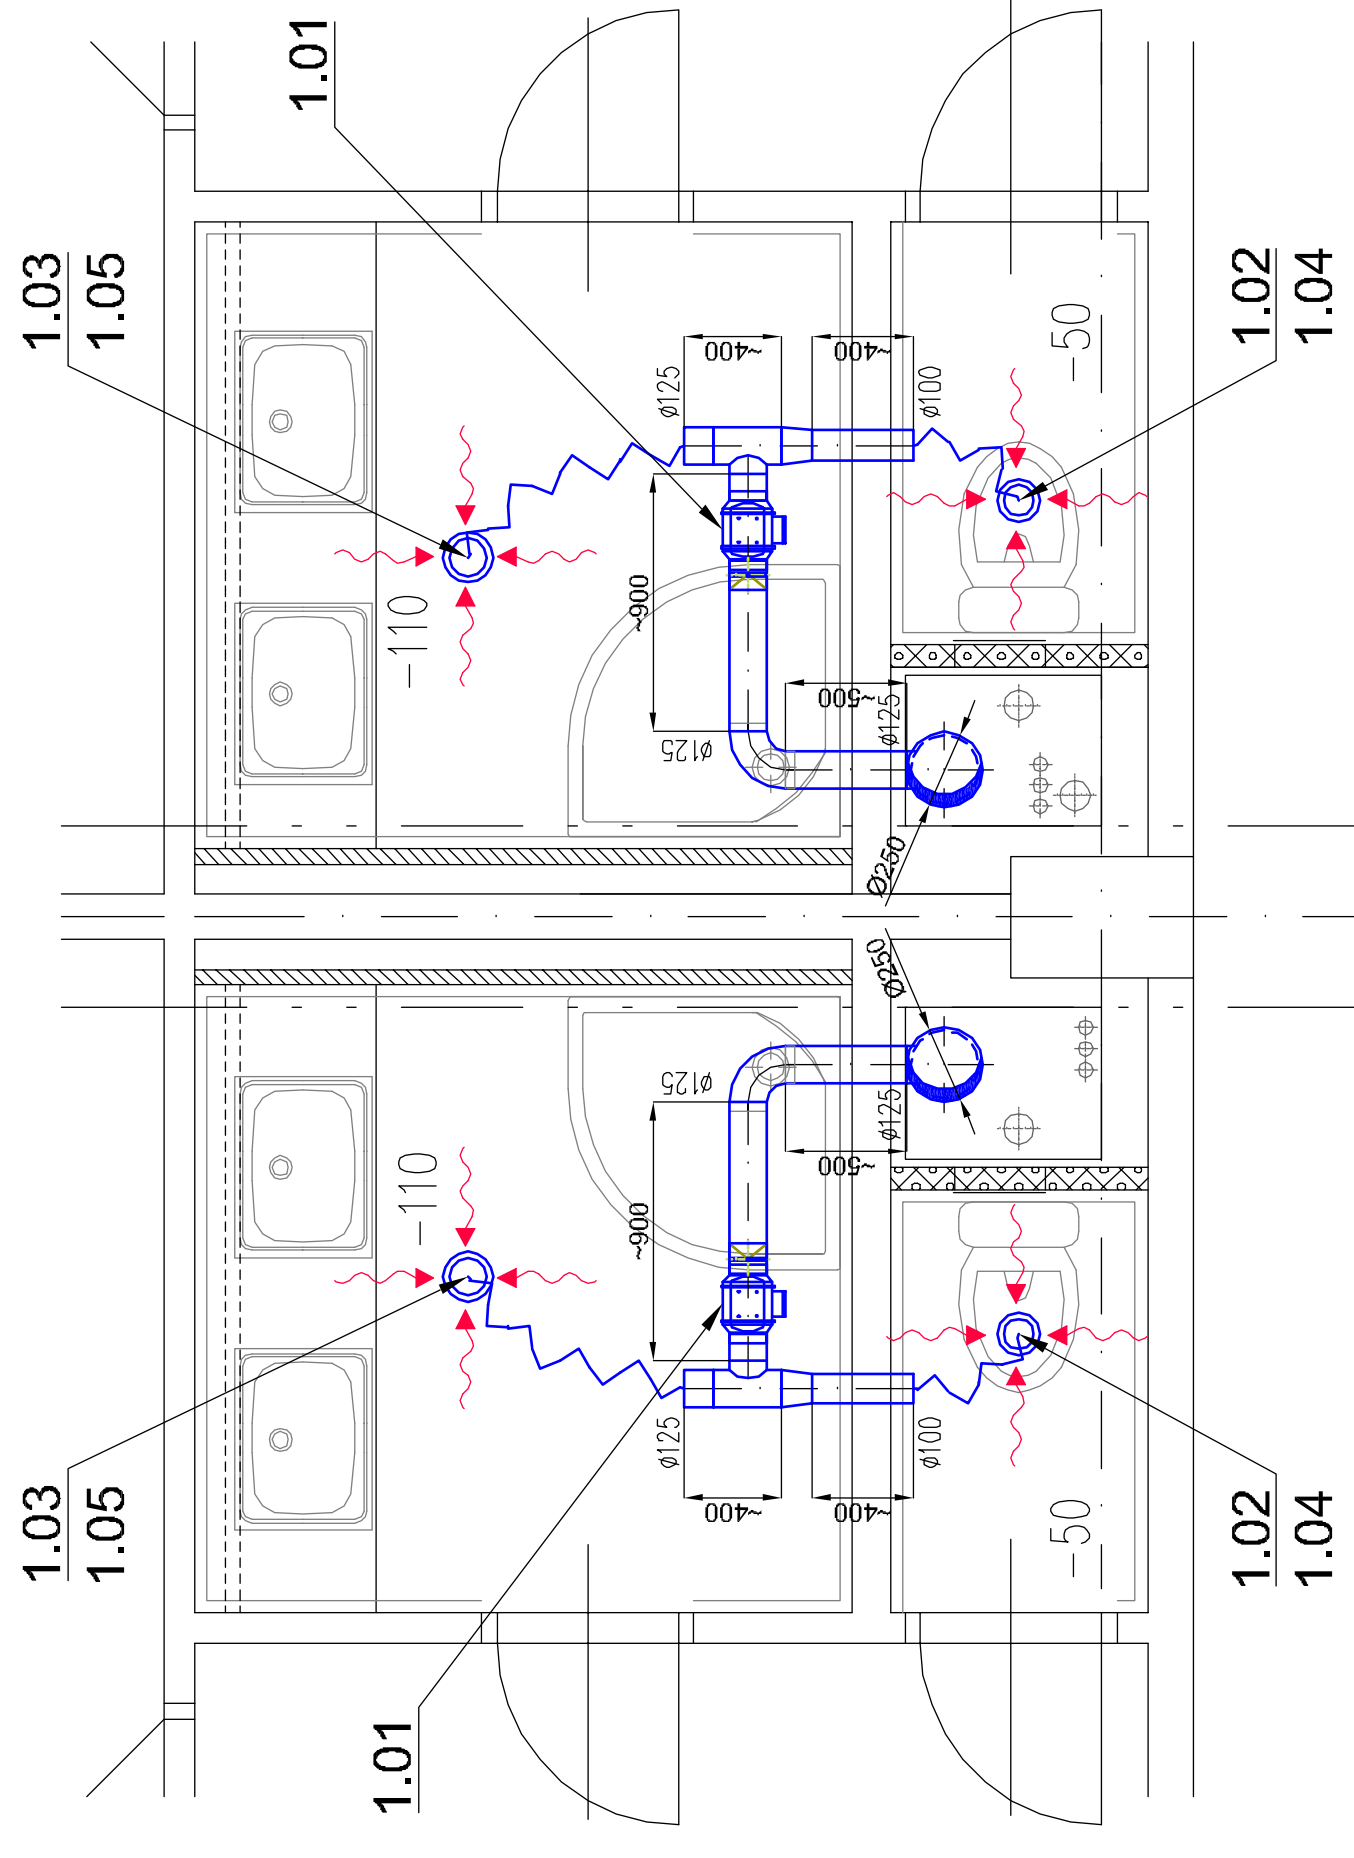

4 NOVÉ VZDUCHOTECHNIKA - ÚKLID - 4x

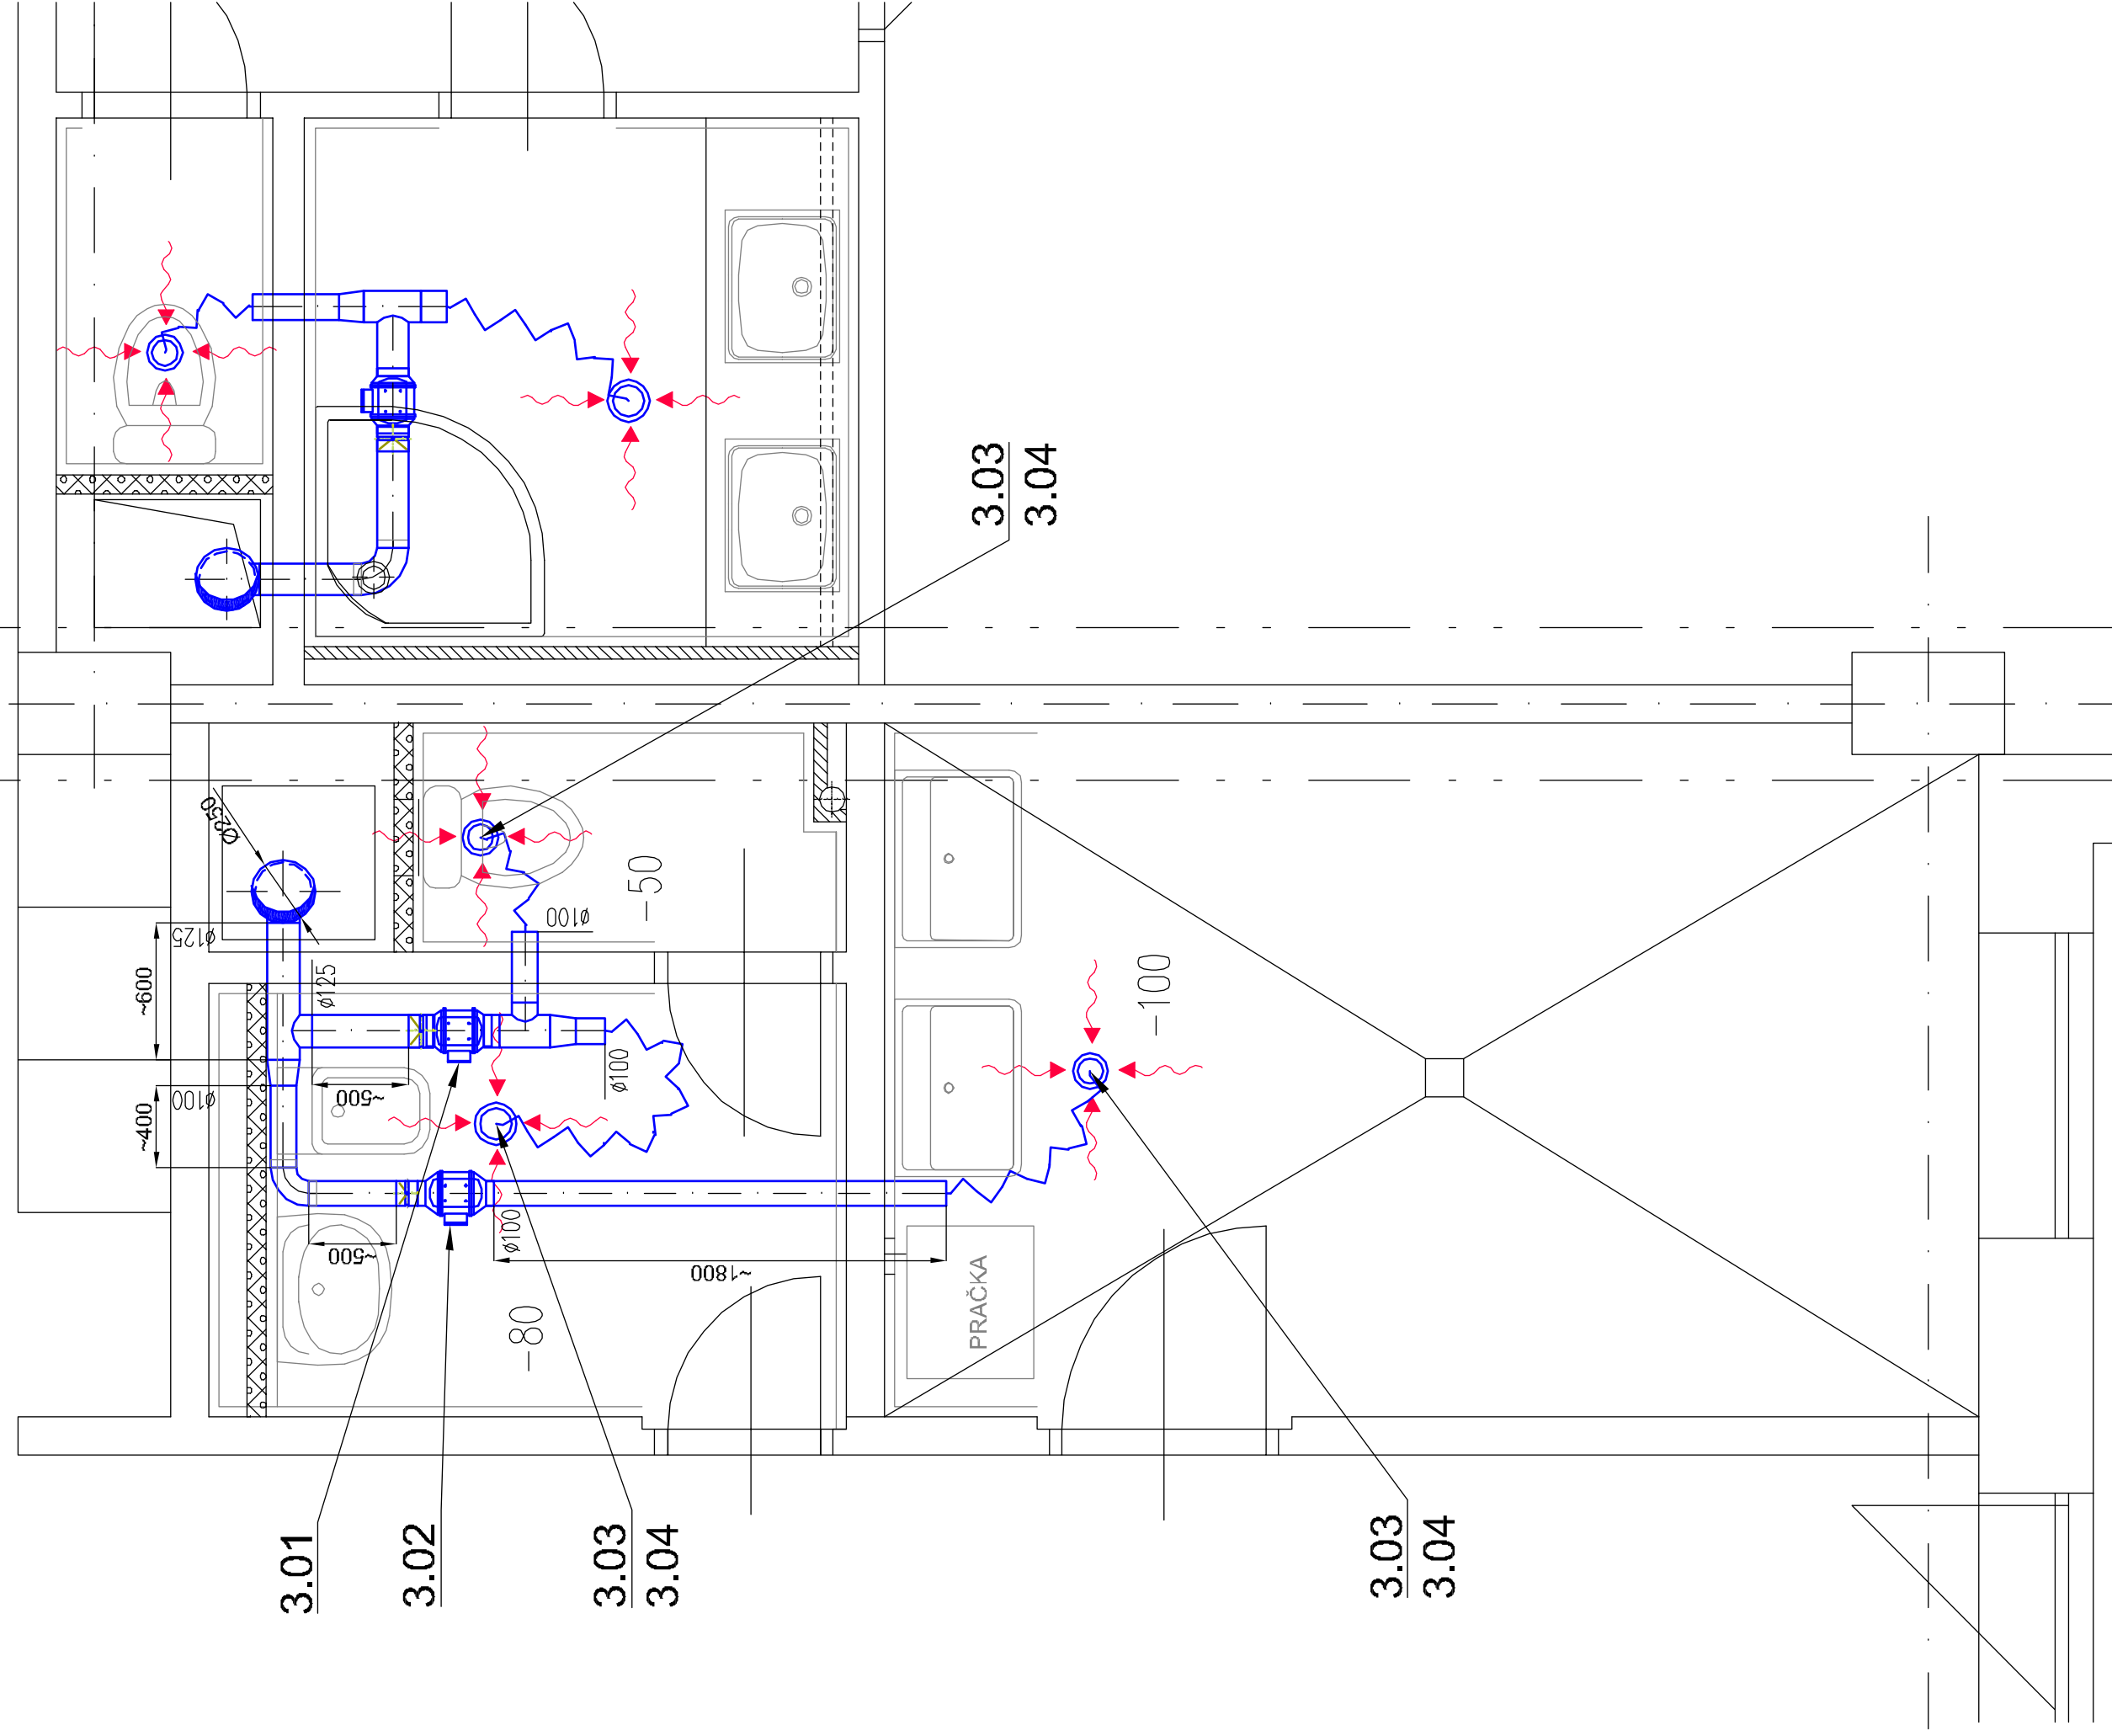

3 NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - SPRCHA VYCHOVATELÉ - 4X

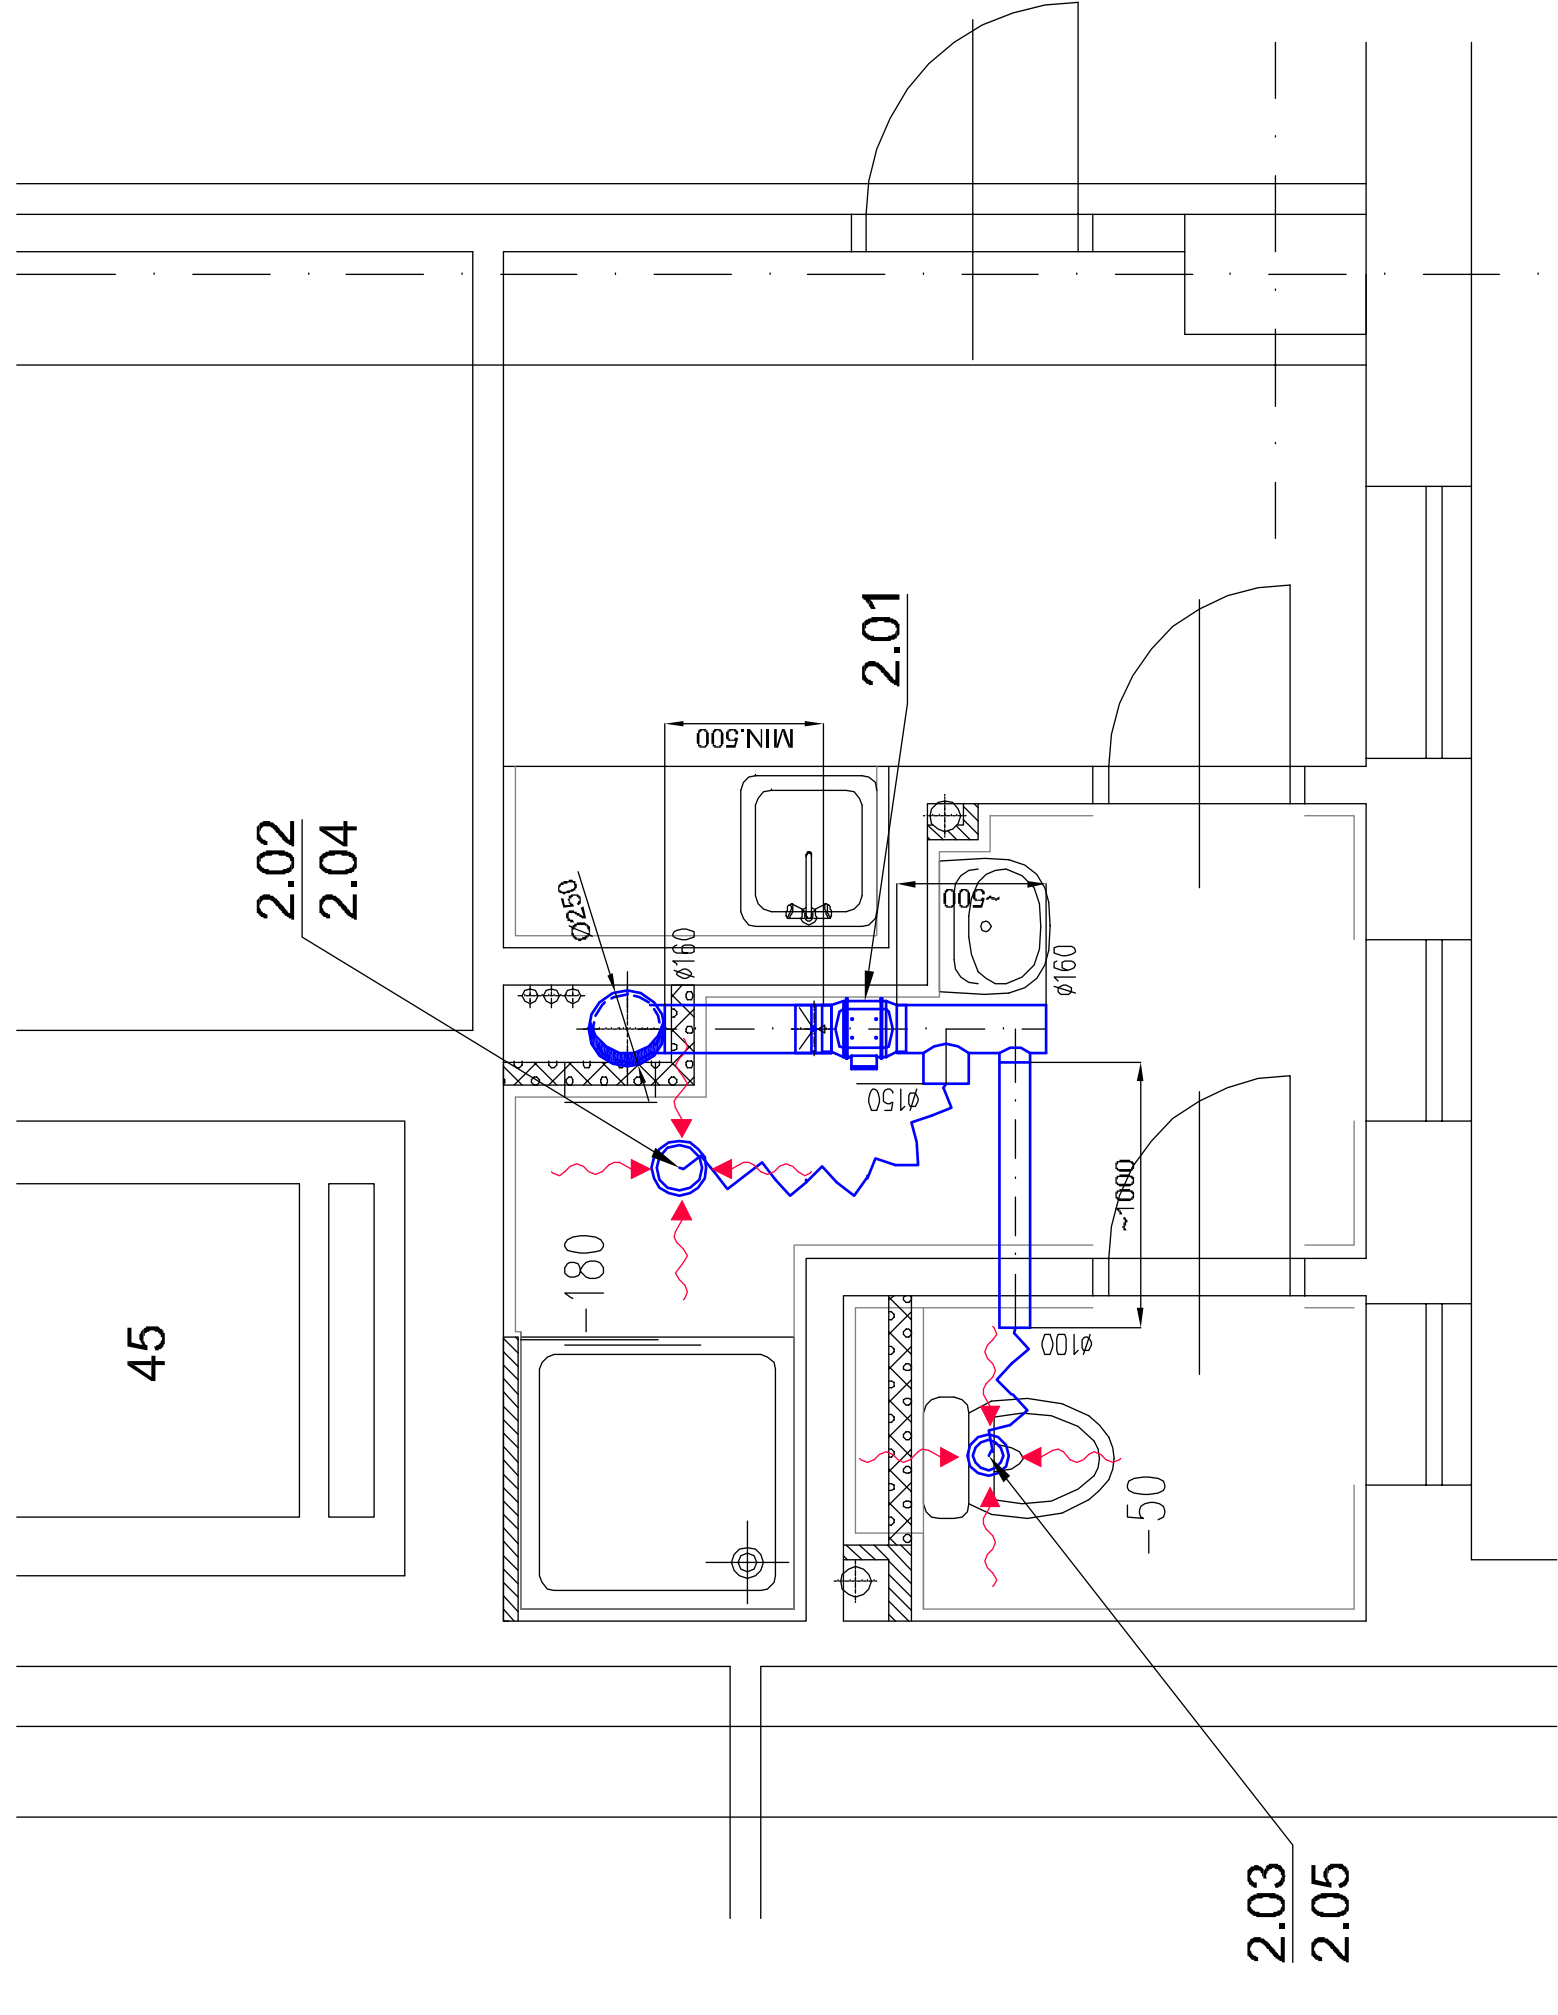


**NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCI (PODLAHY A STROPY)
UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPAVKAMI S ODOLNOSTÍ EI45.**

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

		AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
AIRTECH GROUP s.r.o., Jihlava 7, 312 16 Píseň, tel./fax: +420-37343009-11, E-mail: info@airtech.cz		KONTROLOVAL ing. KUBER	
VYPRACOVAL KONFOVÁ	PROJEKTANT KONFOVÁ	MAŤOŠ PROJEKTANT HLAVNÍ KONFOVÁ	KONTROLOVAL ing. KUBER
INVESTOR Střední odborné učiliště stavební v Píseň Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Píseň	Ing. KUBER Ing. HLAVNÍ		
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Píseň D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA		ČÍS. ŽAK. AIRTECH Druh DOKUM. Datum MĚŘÍTKO	
21011901 5.2021 1:25		V2101190143a	
DETAILY 1, 2, 3, 4			

2 NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA - PRÁDELNA - 4x