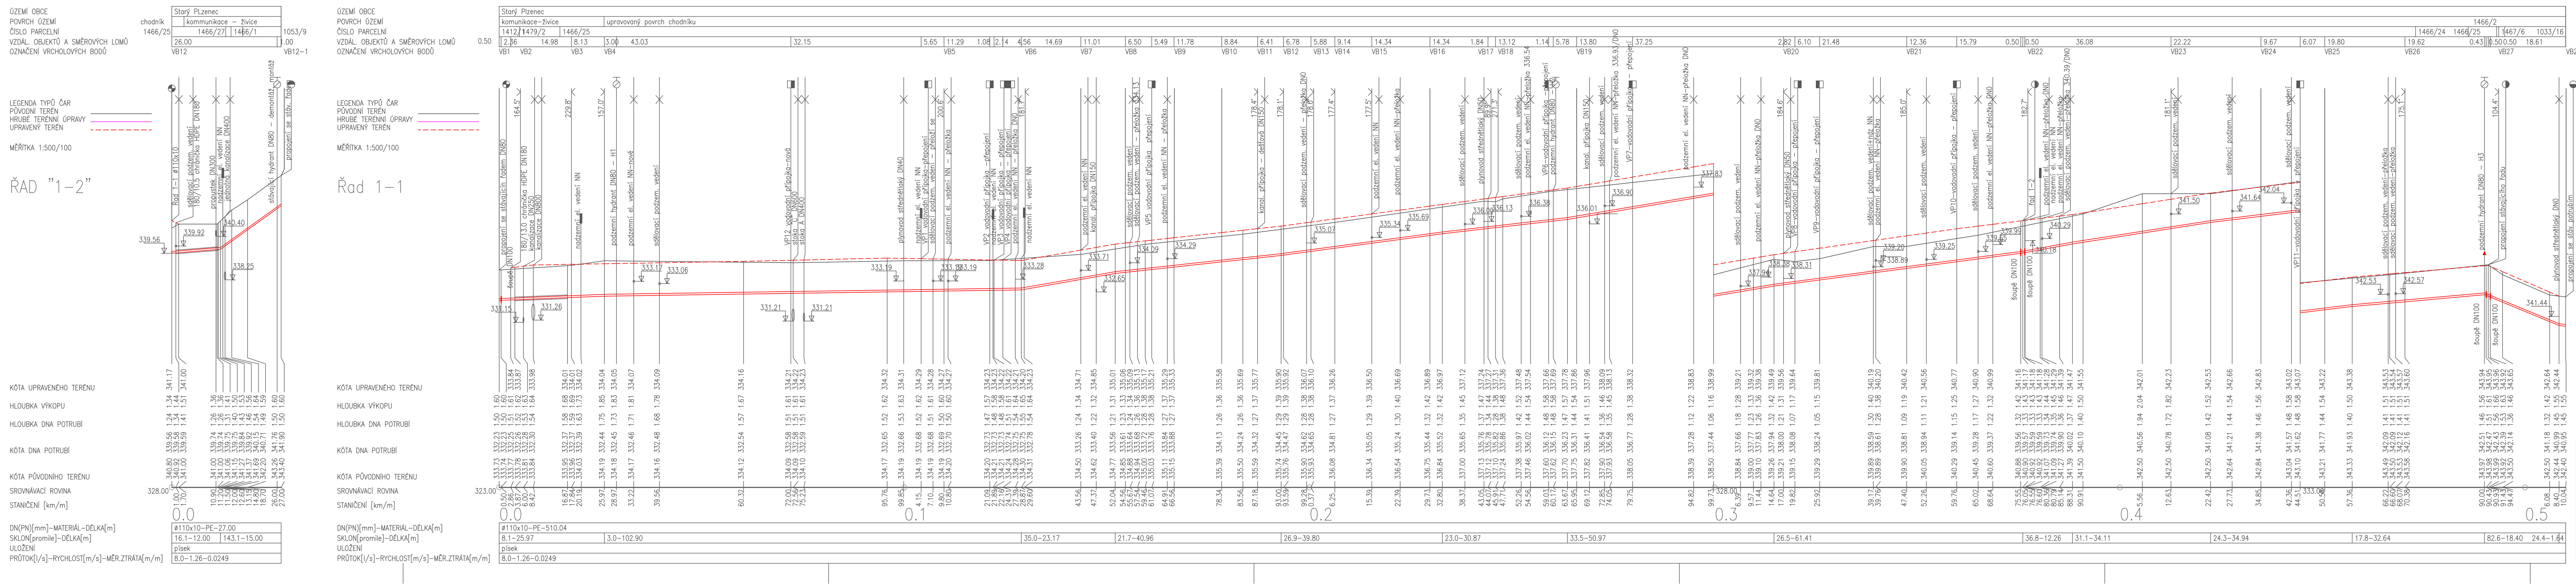
ÚZEMÍ OBCE
POVRCH ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELNÍ
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ
Starý PLzenec
chodník
kommunikace – živice
1466/25
1466/27
1466/1
1053/9
26.00
1.00
VB12
VB12–1
LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN
MĚŘÍTKA 1:500/100
ŘAD "1–2"
Řad 1–1 ø110x10
sdělovací podzem. vedení
180/10.5 chránička HDPE DN180
propustek DN300
nadzemní el. vedení NN
jednotná kanalizace DN400
stávající hydrant DN80 – demontáž, montáž
propojení se stáv. řadem
339.56
339.92
340.40
338.25
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
328.00
0.0
DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]–MĚR.ZTRÁTA[m/m]
ø110x10–PE–27.00
16.1–12.00
143.1–15.00
písek
8.0–1.26–0.0249
Starý Plzenec
komunikace–živice
upravovaný povrch chodníku
1412/1479/2
1466/25
1466/2
0.50
VB1
VB2
Řad 1–1
propojení se stávajícín řadem DN80
180/13.0 chránička HDPE DN180
kanalizace DN250
kanalizace DN800
šoupě DN100
164.5°
331.15
331.26
323.00
ø110x10–PE–510.04
8.1–25.97
písek
8.0–1.26–0.0249
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Generální projektant:

**PRIME-COM** S.R.O.
Sladkovského 545/13
326 00 Plzeň
tel.: +420 773 646 723
e-mail: info@prime-com.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jan Bihary

| VYPRACOVAL | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | HIP |
|---|---|---|---|
| Ing. Z. Černý | Ing. Z. Černý |  | Ing. Jan Bihary |

PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Ing. Zdeněk ČERNÝ
CHLUM 29, 332 04 NEZVĚSTICE
IČ : 88536254
tel.:. 732500344 , E–mail: cerny.chlum@seznam.cz

OBEC, KRAJ: Starý Plzenec , Plzeňský
KAT. ÚZEMÍ: Starý Plzenec
OBJEDNATEL: Město Starý Plzenec

AKCE:
STARÝ PLZENEC – CHODNÍK ULICE HEREJKOVA

OBSAH:
SO 341 REKONSTRUKCE VODOVODU
Podélné profily

| | |
|---|---|
| DRUH PD | DSP, PDPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | – |
| FORMÁTY A4 | 7 |
| DATUM | 10/2021 |
| MĚŘÍTKO | 1:500/100 |

| Č.VYHOTOV. | DÍL | Č. PŘÍLOHY |
|---|---|---|
|  | D.341 | 3 |