


Schéma zapojení nepřímého sekundárního měření (nn strana měření)

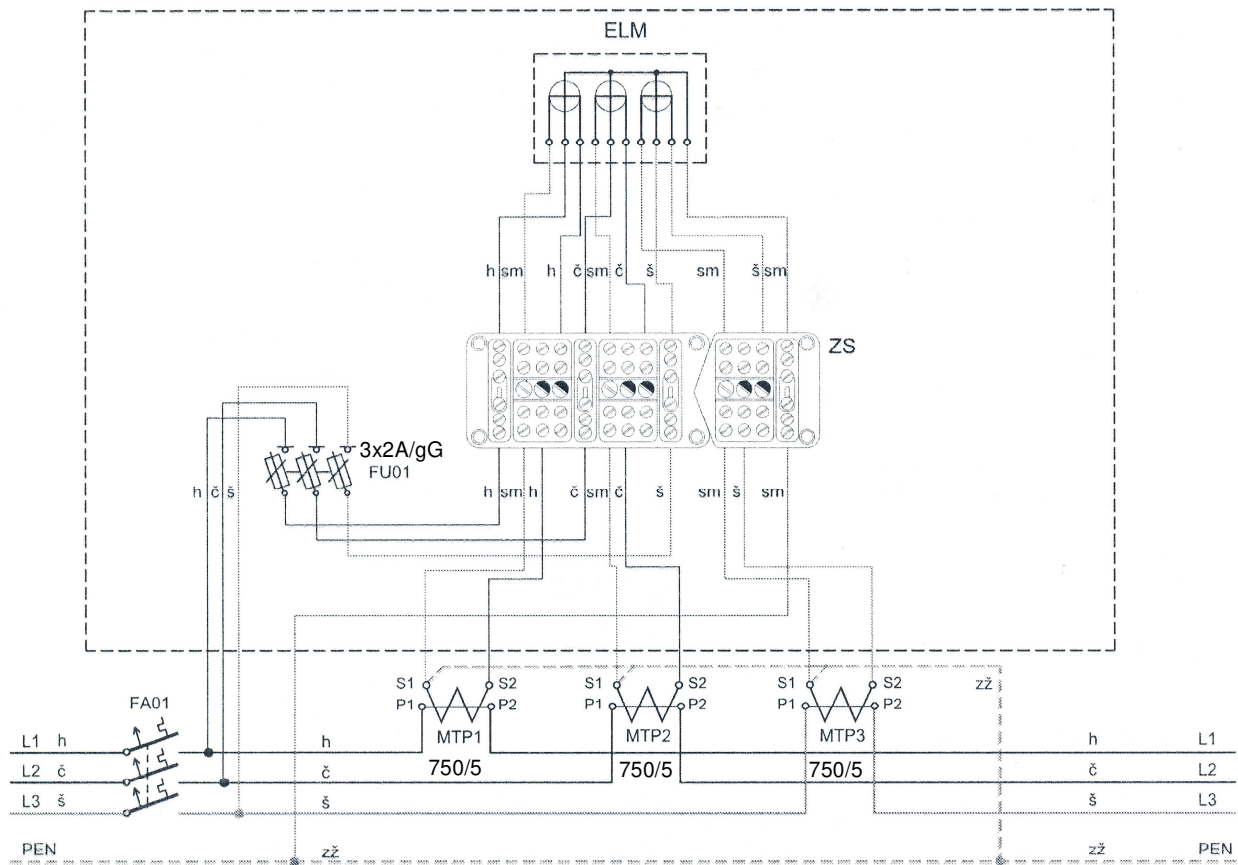

Legenda:

ELM	elektroměr
MTP1, 2, 3	měřicí transformátory proudu 750/5, tř. přesnosti 0,5, 10VA
FA01	jistič před elektroměrem
FU01	pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu) s pojistkou 2A/gG
ZS	zkušební svorkovnice
Barevné značení vodičů: h – hnědý, č – černý, š – šedý, sm – světle modrý, zž – zelenožlutý	

ODPOV. PROJEKT. Ing. Kuneš Miroslav	VYPRACOVAL Ing. Kuneš Miroslav	RAZÍTKO P. R. O. - s e r v i s Ing. Miroslav Kuneš Jablonského 52, Plzeň, 326 00 IČO: 11413611	
KRAJ : Plzeňský	MÚ: Klatovy		
INVESTOR : GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ, Klenová č.p. 1, 340 21 Klenová			
OBJEKT: Trafostanice		DATUM	12/2021
TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA VN PRO "GALERII KLENOVÁ"		ZAK. ČÍSLO	016/21
		MĚŘÍTKO	
		Č. VÝKR.	Č. PARÉ
Schema zapojení měření typu A na straně NN			