
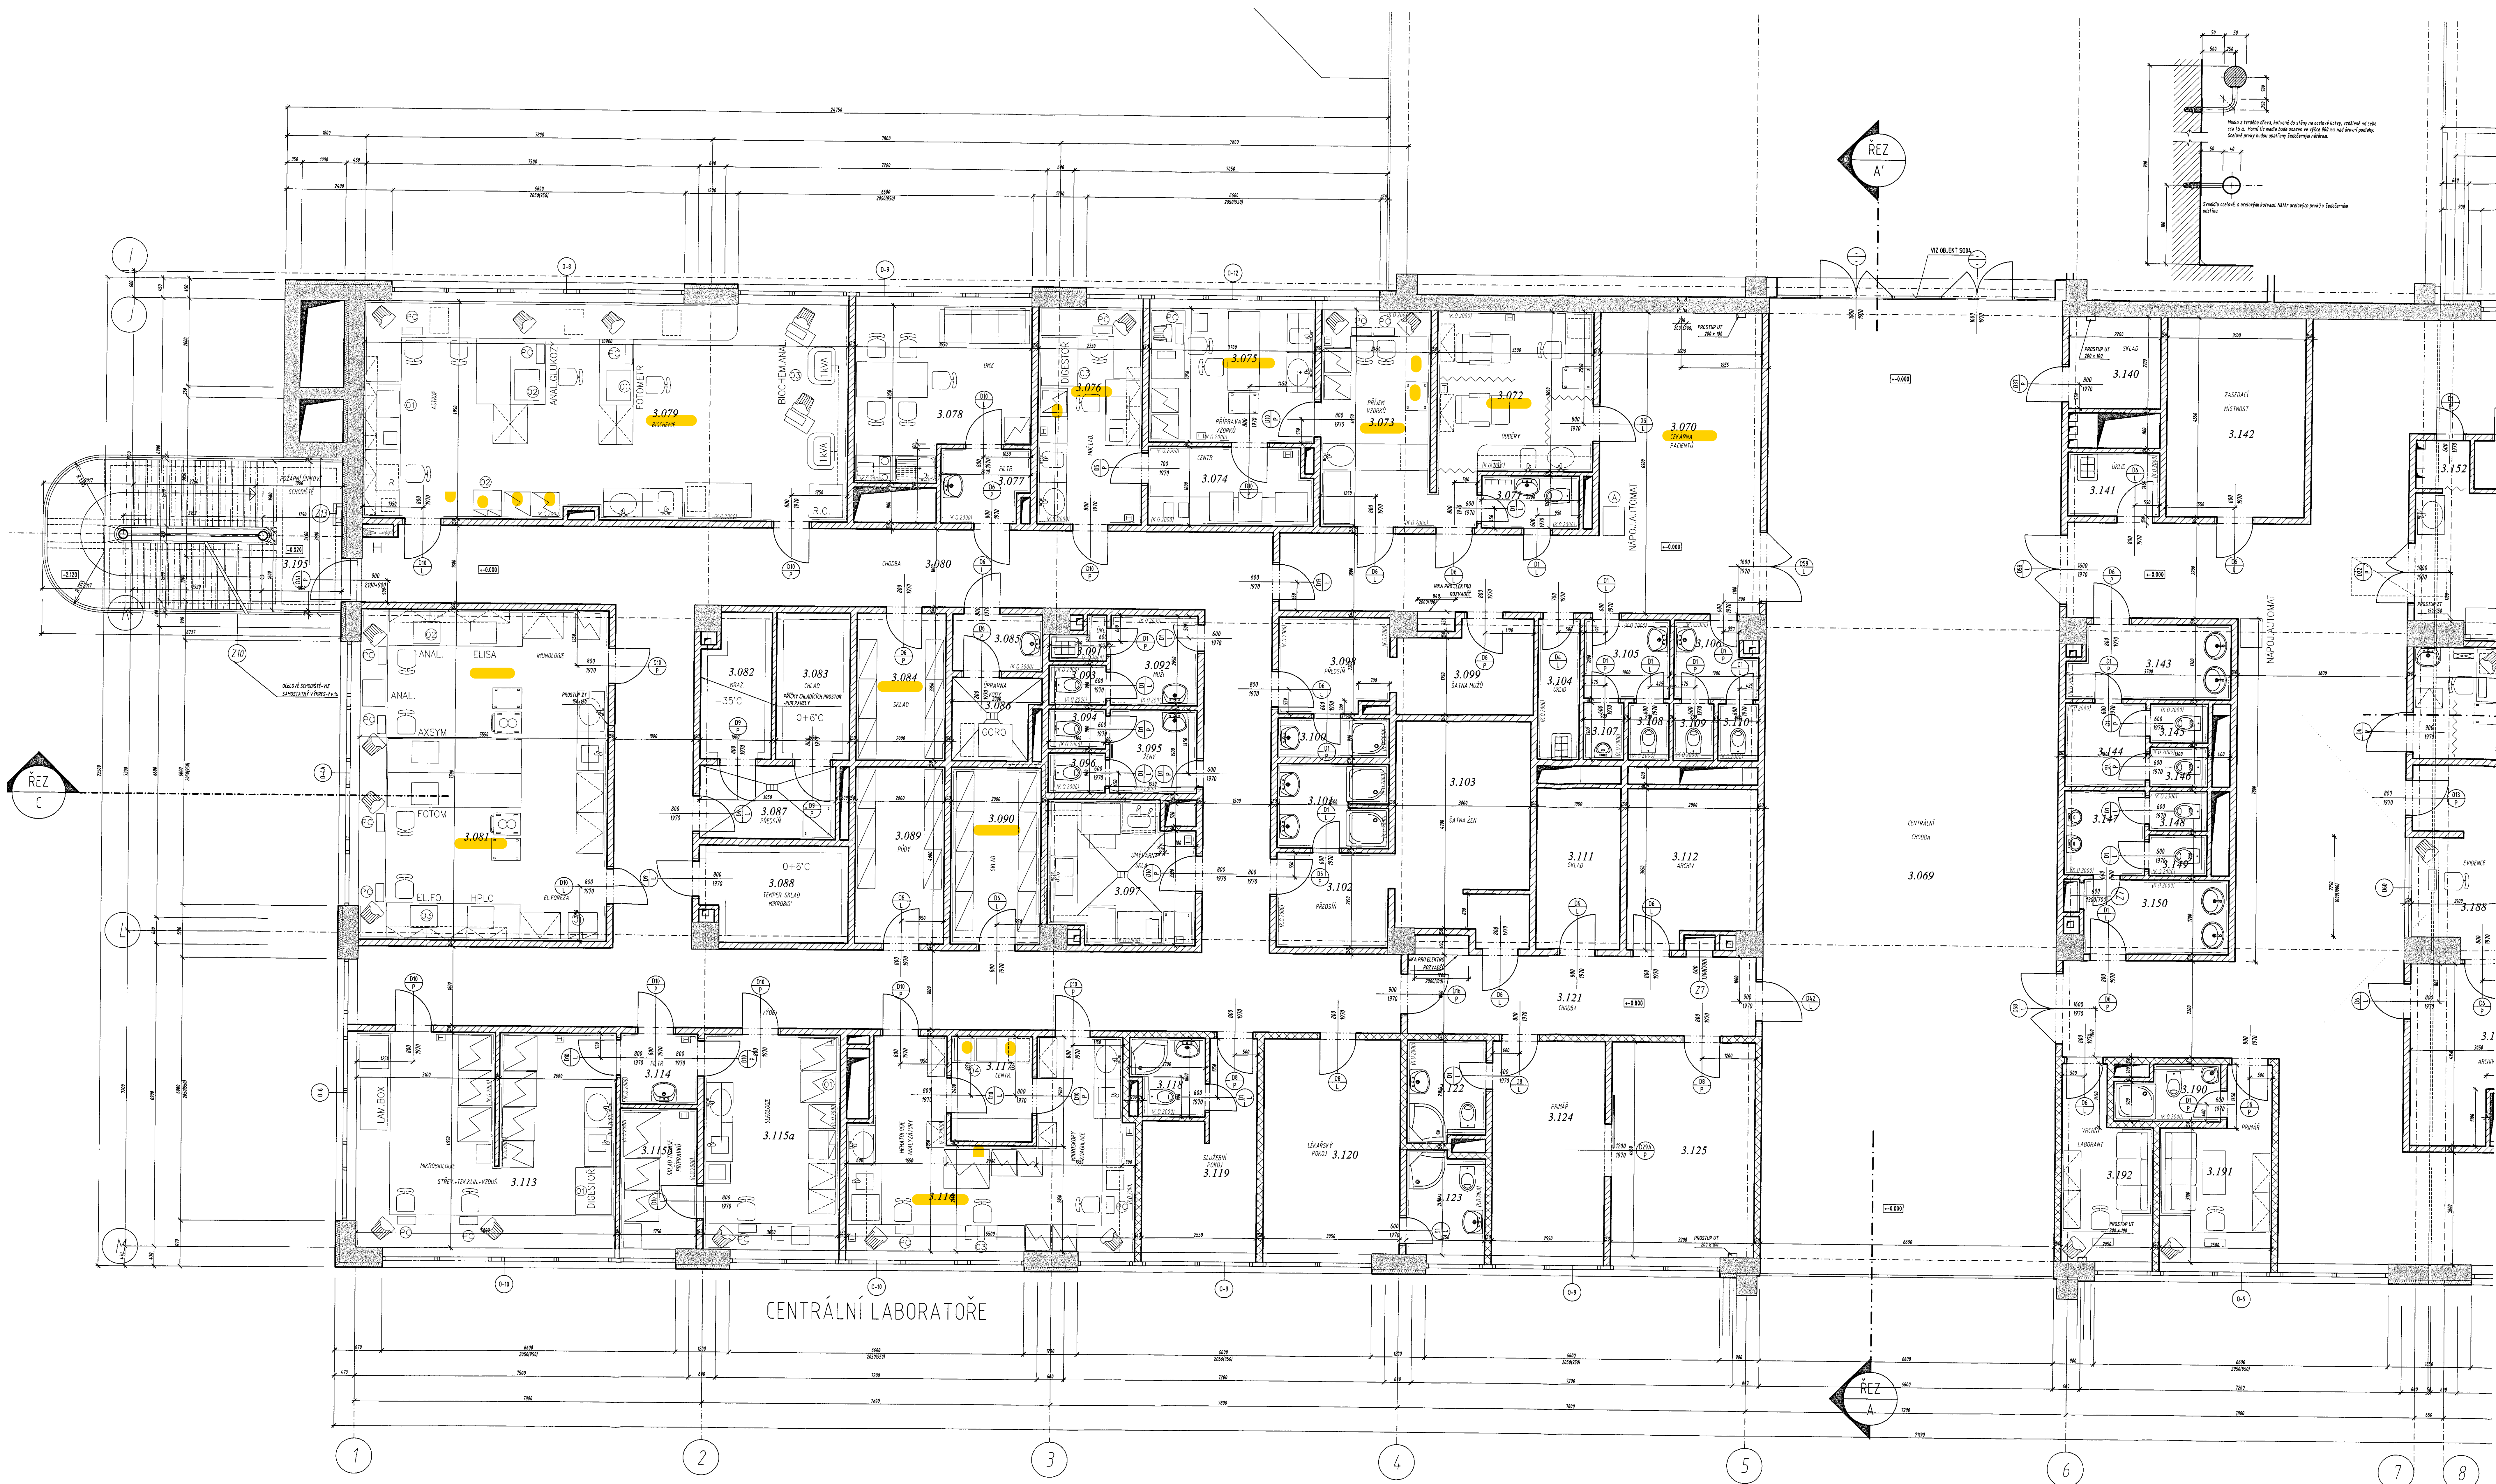


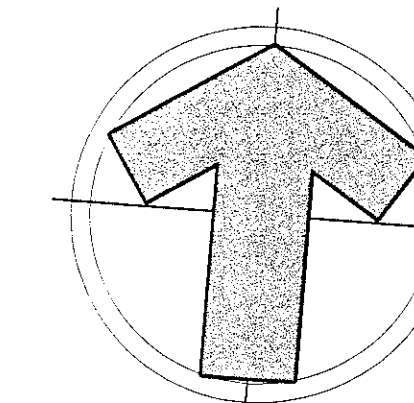

ČÍSLO MÍSTN	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVLN A2/3	ČÍSLO PUL	OPRAVA POUŠKOVÝCH MÍSTNOSTI			POZNÁMKA
				PODLAN	STĚN	STROP	
3.951	CHODBA JEČEKNA	217,0	SA	D	A	B	
3.952	SVLÉKÁČI BOX	14	SA	E	A	B	
3.953	SVLÉKÁČI BOX	14	SA	E	A	B	
3.954	SONOGRAF I	15,2	SA	E	A	B	
3.955	SONOGRAF I	10,4	SA	E	A	B	
3.956	SVLÉKÁČI BOX	14	SA	E	A	B	
3.957	SVLÉKÁČI BOX	14	SA	E	A	B	
3.958	MANOGRAPHE	20,5	SA	E	A	B	BARBITOVÁ ORLITA
3.959	VŠV AUTOMAT	4,3	SA	E	K.O. typ E dle vz2000mm x h	D	
3.960	OVLÁDÁNÍ	32,5	SA	E	A	B	
3.961	ZPRÁVODNÍ	7,7	SA	D	B	D	
3.962	WC SPRCHA	3,0	SA	C	K.O. typ E dle vz2000mm x h	D	
3.963	PČČ TOMOGRAPHE	32,0	SA	E	A	B	BARBITOVÁ ORLITA
3.964	PŘÍPRAVA PACIENTŮ	13,7	SA	E	A	B	

	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE OVOVODÉ PO ÚROVNĚ TĚŘENÍ
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE OVOVODÉ S KONTAKT ZATEPLOVACÍ SYSTÉMEM
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE OVOVODÉ SE ZATEPLOVÁNÍM KERAMICKÝMI PĚŠTĚM
	ZTVÝD Z KAMNŮ S PRŮCHNĚ ZATEPLOVÁNÍM ČILY NE NA MALTO VÁPENČITOSTOVU
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP NA MAX 25
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100
	PRŮCHNĚ Z KAMNŮ PŮTŮCH CP - 25S NA MAX 100

- PROSTUPY PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘED PROVÁZENÍM ZOZNĚNÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘÍKTY BUDOU VYZRŮZENY V PAVNÍ ŘÁZI POUZE NA VÝŠKY 2,8 M A PO OSAZENÍ VŠECH POTRUBÍ DOZDĚNÝ KE STROPNÍ KONSTRUKCI
- VESKÉRE OTVORY NAD TRAM SÍŤKOU BUDOU OSÁZENY PŘEKLADY POKRYTÉMI ZIB
- PŘÍKTY BUDOU VYZRŮZENY POSTUPNĚ OD 4.NP SHŮREM DOLU Z DŮVODU DEFORMACÍ STROPNÍCH DESK
- PODKLADY BUDOU ZÁVĚSNĚ TĚSNĚ POD DÍVKY VŠECH POTRUBÍ PO REALIZACI VŠECH NĚKŤSÍŤÍ
- V CHOZBÁCH A MANIPULAČNÍCH PROSTORĚCH MAJÍ A SVODNÝMI VŠE DETAIL "B" - VÝŠ 1,10 M A 4.NP

A.....
B.....
C.....
D.....
E.....
F.....
G.....
H.....
I.....
J.....
K.....
L.....
M.....
N.....
O.....
P.....
Q.....
R.....
S.....
T.....
U.....
V.....
W.....
X.....
Y.....
Z.....

[illegible]

A. montovaný minerální podklad, vodovzdorný, se záručejšími prvky nosné konstrukce 80%, formát desek 600x600mm, typ Eurocristo Quartzite-Blaze


B. montovaný minerální podklad se záručejšími prvky nosné konstrukce, formát 600x600mm, 600x1200mm, typ Armstrong Guna Plus Tegular

C. umístit disperzní náter např. PRIMAEL PLUS na cementový štrk

D. podklad buď nepouzej se záručejšími prvky nosné konstrukce

8. sokl z kalcitového Freudenbergu-*de* typu používaného na podlažie - vyťaženie na stenu a/alebo profil sa začína na hranou Nora H 9000 do ríše 100mm

±0.00 = 458.50 – PŮDORYS 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

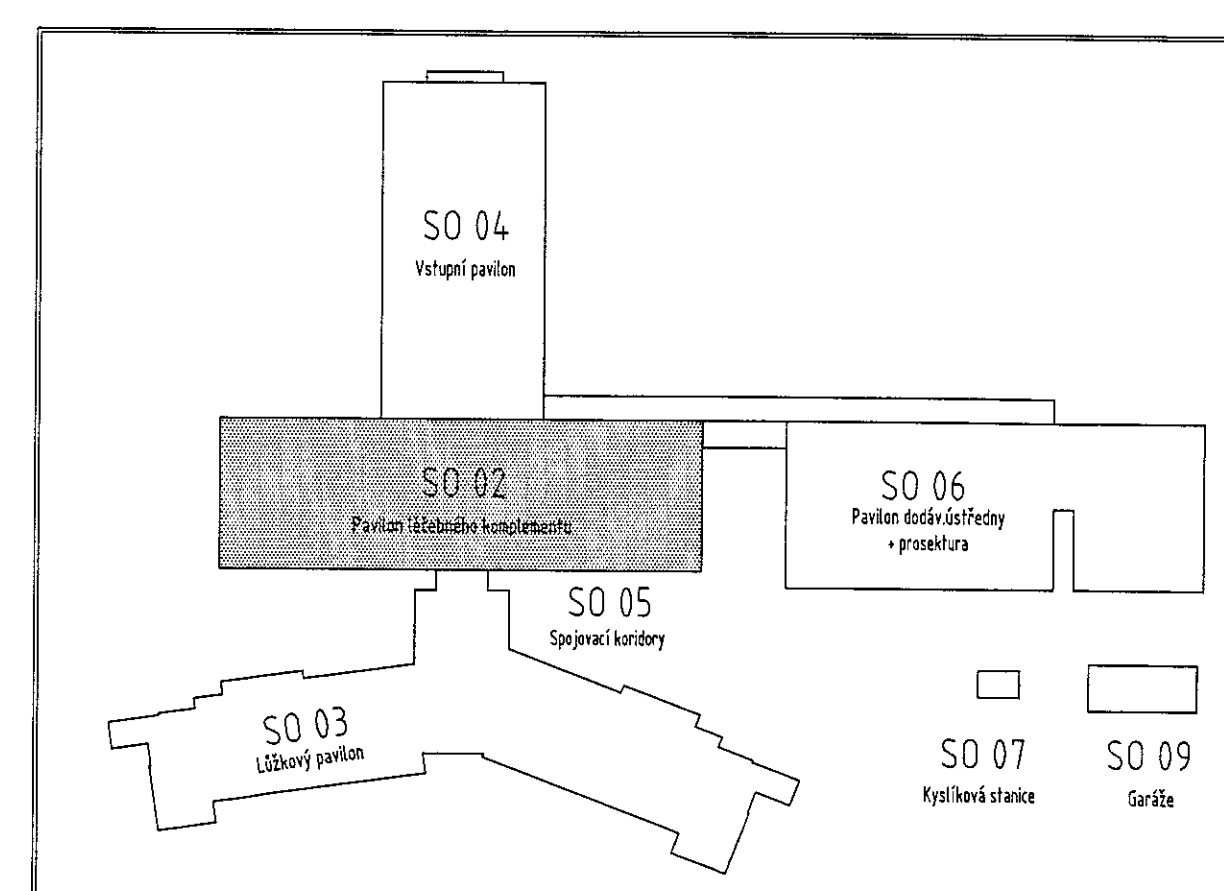

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODNO P/2	ČÍSLO P/1	OPRAVA PŘÍPOJNÝCH MÍSTNOSTI	STĚN	STŘEŠÍ	POZNÁMKA	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODNO P/2	ČÍSLO P/1	OPRAVA PŘÍPOJNÝCH MÍSTNOSTI	STĚN	STŘEŠÍ	POZNÁMKA
3.059	CENTRÁLNÍ CHODBA	14.8	53	D	B	B	-	3.062	CHALÚŽNÁ	5.1	53	J	G	G	-
3.070	TEKÁŘSKÁ PACHTEN	4.0	53	D	B	B	-	3.084	SKLAD	6.8	53	F	A	D	-
3.071	WC	2.7	53	B	K.O. typ E do v200mmA	D	-	3.085	PŘEDSÍNÍ	2.7	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.072	ODBĚRY	14.2	53	D	K.O. typ E do v200mmA	D	-	3.086	OPRAVNÁ	3.5	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.073	PŘÍJEM VÝZKOS	12.5	53	D	B	B	-	3.081	PŘEDSÍNÍ	5.3	53	J	G	G	-
3.076	CENTRIFUGA	6.6	53	F	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.088	TEPLO SKLAD VÝROBKOL	7.1	53	J	G	G	-
3.075	PŘÍPRAVA VÝZKOS	11.3	53	D	B	B	-	3.089	PŮDY	4.2	53	F	A	D	-
3.078	MOČ LABORATOR	11.8	53	D	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.090	SKLAD VÝKVNČNÍ KONZERVY	8.1	53	F	A	D	-
3.077	FILTR	3.2	53	D	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.091	ÚHEL	11	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.079	OMZ	14.4	53	D	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.092	PŘEDSÍNÍ WC	4.1	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.075	ASTUR BIOCHEMIE	52.6	53	D	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.093	MC KABINA	13	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.080	CHODBA	10.0	53	D	B	B	SUSPODO MOLO	3.094	MC KABINA	13	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.081	IMUNOLOGIE ELEKTROFÓREZA	4.5	53	F	K.O. typ E do v200mmA	B	-	3.095	MC KABINA	3.8	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-
3.082	PRAŽÁRNA	4.6	53	J	G	G	-	3.096	PŘEDSÍNÍ	11	53	C	K.O. typ E do v200mmA	D	-

PRÍLOHA MISN.	NÁZEV VÝSTUPU	PODNOJ (m2)	POHOD POZEM.	POZEM.	OPISNÁ POUŽITIE STEN	STROP	POZEMOK
3.003	CHLADILNIA	5,7	53	J	G	G	
3.004	SKLAD	6,8	53	F	A	0	
3.005	PREDSEŇ	2,7	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.006	OPRAVNA	3,5	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.001	PREDSEŇ	5,3	53	J	G	G	
3.008	TEPLOSKLAD MOKROBOL.	7,1	53	J	E	G	
3.009	PODY	8,2	53	F	A	0	
3.010	SKLAD KREVNÝCH KONZERV	8,1	53	F	A	0	
3.001	CHLAD	11	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.002	PREDSEŇ WC	4,1	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.003	WC KABINA	1,5	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.004	WC KABINA	1,5	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.005	PREDSEŇ WC	3,8	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	
3.006	WC KABINA	1,5	53	C	K/0, typ E do v=200mm-A	0	

POS MÍSTO	NÁZEV VÝSTAVY	POSUDA 102	POSUDA 103	POSUDA 104	OPRAVA POVODNÍ MĚNOSTI STĚNA	STŘEPY	PODNOHA
3.097	OMŮVÁRNA SKLA	10,2	53	C	K0. typ E do v=200mm	8	.
3.098	PŘEDSTĚN	5,4	53	D	K0. typ E do v=200mm	A	8
3.099	ŠATNA MUŽI	6,6	53	D	K0. typ E do v=200mm	A	8
3.100	WC-SPRCHA-M	2,4	53	C	K0. typ E do v=200mm	A	0
3.101	WC-SPRCHA-2	4,4	53	C	K0. typ E do v=200mm	A	0
3.102	PŘEDSTĚN	5,6	53	D	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.103	ŠATNA ŽENY	10,3	53	F	A	8	8
3.104	ÚMÝV.	3,0	53	B	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.105	PŘEDSTĚN WC-M	3,5	53	C	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.106	PŘEDSTĚN WC-2	3,2	53	B	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.107	PISUÁR	1,2	53	B	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.108	WC KABINA-M	1,2	53	B	K0. typ E do v=200mm	8	8
3.109	WC KABINA-2	1,2	53	B	K0. typ E do v=200mm	8	8

Číslo místn.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DĚLNÁ MĚR	ÚPRAVA PLOCHY MÍSTNOSTI			POZNÁMKA
				PRĚLAM	STĚN	STŘEŠ	
3.112	SKLAD	1.1	53	F	A	0	
3.112	ARCHIV	10.0	53	F	A	0	
3.113	PROBÍDELOST	28.6	53	F	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.114	FILTR	2.8	53	D	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.115A	SEKRODÍSKO	15.3	53	E	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.115B	SKLAD TRANSP. PŘÍSLAVY	5.7	53	D	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.116	HMAT. ANALYZÁTORY	23.2	53	E	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.117	CENTRIFUGY	4.4	53	E	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.118	WC-SPRCHA	2.9	53	C	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	
3.119	SLEŠTĚNÍ POKOJ	10.0	53	D	A	0	
3.121	LEKÁŘSKÝ POKOJ	15.4	53	D	A	B	
3.121	TOILETA	13.7	53	D			
3.122	WC-SPRCHA	4.0	53	C	K.0.1hp E do v=200mm-A	B	

ČÍSLO MÍSTN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ² /z	JINÁŽ PODL	ÚPRAVA POVOŘENÍ MÍSTNOSTI		POZNÁMKA
				STĚN	STŘEŠÍ	
3124	PRŮHÁŘ	19,0	53	G	A	B
3125	ZASEDACÍ MÍSTNOST	76,1	53	G	A	B
3140	SKLAD	4,6	54	F	A	D
3141	ÚKLID	2,9	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3142	ZASEDACÍ MÍSTNOST	16,3	54	D	A	B
3143	PŘESUN V C-2	6,0	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3144	WC-2	3,6	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3145	WC KABINA-2	12	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3146	WC KABINA-2	12	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3147	PEGEDY	3,6	54	E	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3148	WC KABINA-M	12	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D
3149	WC KABINA-M	12	54	C	K.0.1 typ E do v=300mm-A	D

B10 Baritová omítka tl.10 mm

B15 Baritová omítka tl.15 mm

[illegible]