

TEPELNÉ IZOLACE VE VNITŘNÍCH PROSTORECH:
VEŠKERÉ POTRUBNÍ ROZVODY VZT VE VNITŘNÍM PROSTORU
TEPELNĚ A HLUKOVĚ ZAIZOLOVAT

TRASY VZT VERS. ROZVODY OSTATNÍCH INSTALACÍ:
STÁVAJÍCÍ INSTALACE NUTNO OVĚŘIT PO DEMONTÁŽI
PODHLADŮ, TRASU VZT PŘÍPADNĚ KORIGOVAT DLE
MOŽNOSTÍ SKUTEČNÉHO STAVU, PŘI ZAMĚŘENÍ NEBYLO
MOŽNO DEMONTOVAT PODHLED TZN. POTRUBÍ ZADÁVAT
DO VÝROBY AŽ PO OVĚŘENÍ A KOREKCÍCH TRAS.



STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ ZAŘ.Č.201 A 410:
PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ č.201 A 410
ODBORNĚ DEMONTOVAT - ROZSAH PATRNÝ Z VÝKRESOVÉ
DOKUMENTACE

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0872:
PROSTUPY VZT POTRUBÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH JSOU
OSAZENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI NEBO JE POTRUBÍ
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍM ÚSEKEM POŽÁRNĚ
IZOLOVÁNO DÁLE JE PROSTUP DOTMELEN POŽÁRNÍ
UCPÁVKOU.

LEGENDA:
veškeré VZT potrubí je z pozinkovaného plechu sk.I, třída těsnosti min C

- NOVÉ POTRUBÍ (odvod/přívod)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - NADÁLE VYUŽÍVANÉ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ, NEPOTŘEBNÉ KUSY
ODBORNĚ DEMONTOVAT
- požární izolace
- tepelná izolace
- potrubí chladiwa
- množství vzduchu
přívod/odvod (m3/h)
- požární klapka+servo -
napájení 24 V
- rozvody profesí ZI nebo
Ú.T.
- M mřížka pod stropem
(dodá stavba)
- m mřížka do dvěř (dodá
stavba)
- HH 100 horní hrana potrubí
od stropu (mm)
- SH 3050 spodní hrana potrubí
od podlahy (mm)

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
03.01	ZÁZEMÍ	13,90	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.02	PRACOVNÍSTĚ SESTRY	6,55	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.03	VSTUP PRO PACIENTY	3,39	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.04	TRIÁŽ	38,06	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
03.05	WC	5,79	POVLAK LINOLEUM	OBKLAD SDK	ZÁVĚSNÝ PODHLED
Celková plocha [m²]: 67,69					

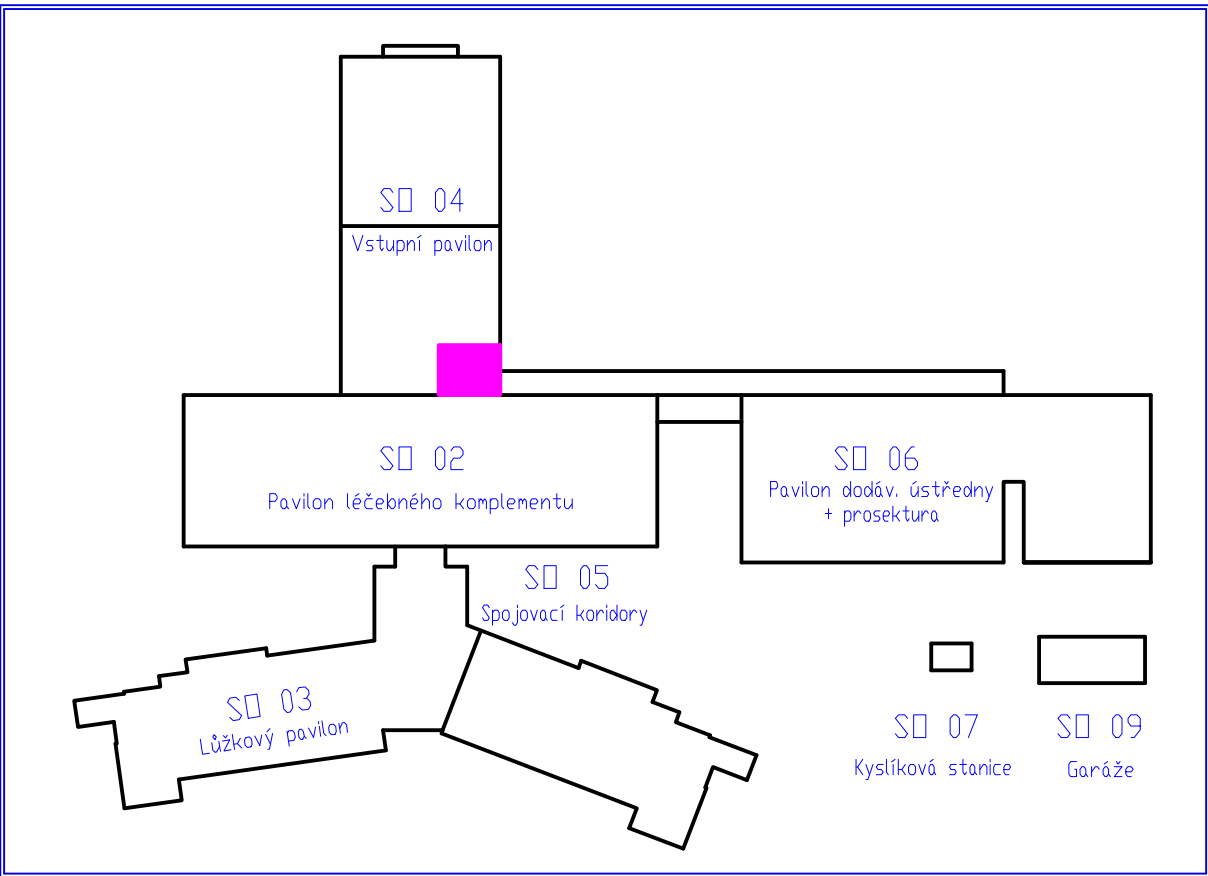

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Tomáš Knapp projekce VZT a klimatizace Anglické nábř. 11, 301 50 PLZEŇ IČO: 49179063	
Ing. V.Šťastný	Ing. T.Knapp	Ing. T.Knapp		
Investor			Domažlická nemocnice a.s., Kozinova 292, 344 01 Domažlice	
Stavba-objekt			Formát – A4	Stupeň
			4A4	DPS
Vestavba triážního centra Domažlická nemocnice			Datum	Číslo zakázky
			1/2023	52-22
Obsah výkresu			Měřítko	Č. výkresu
			1 : 50	2.