


PŮDORYS 1.PP - KOTELNA NAVRHOVANÝ STAV M 1:50

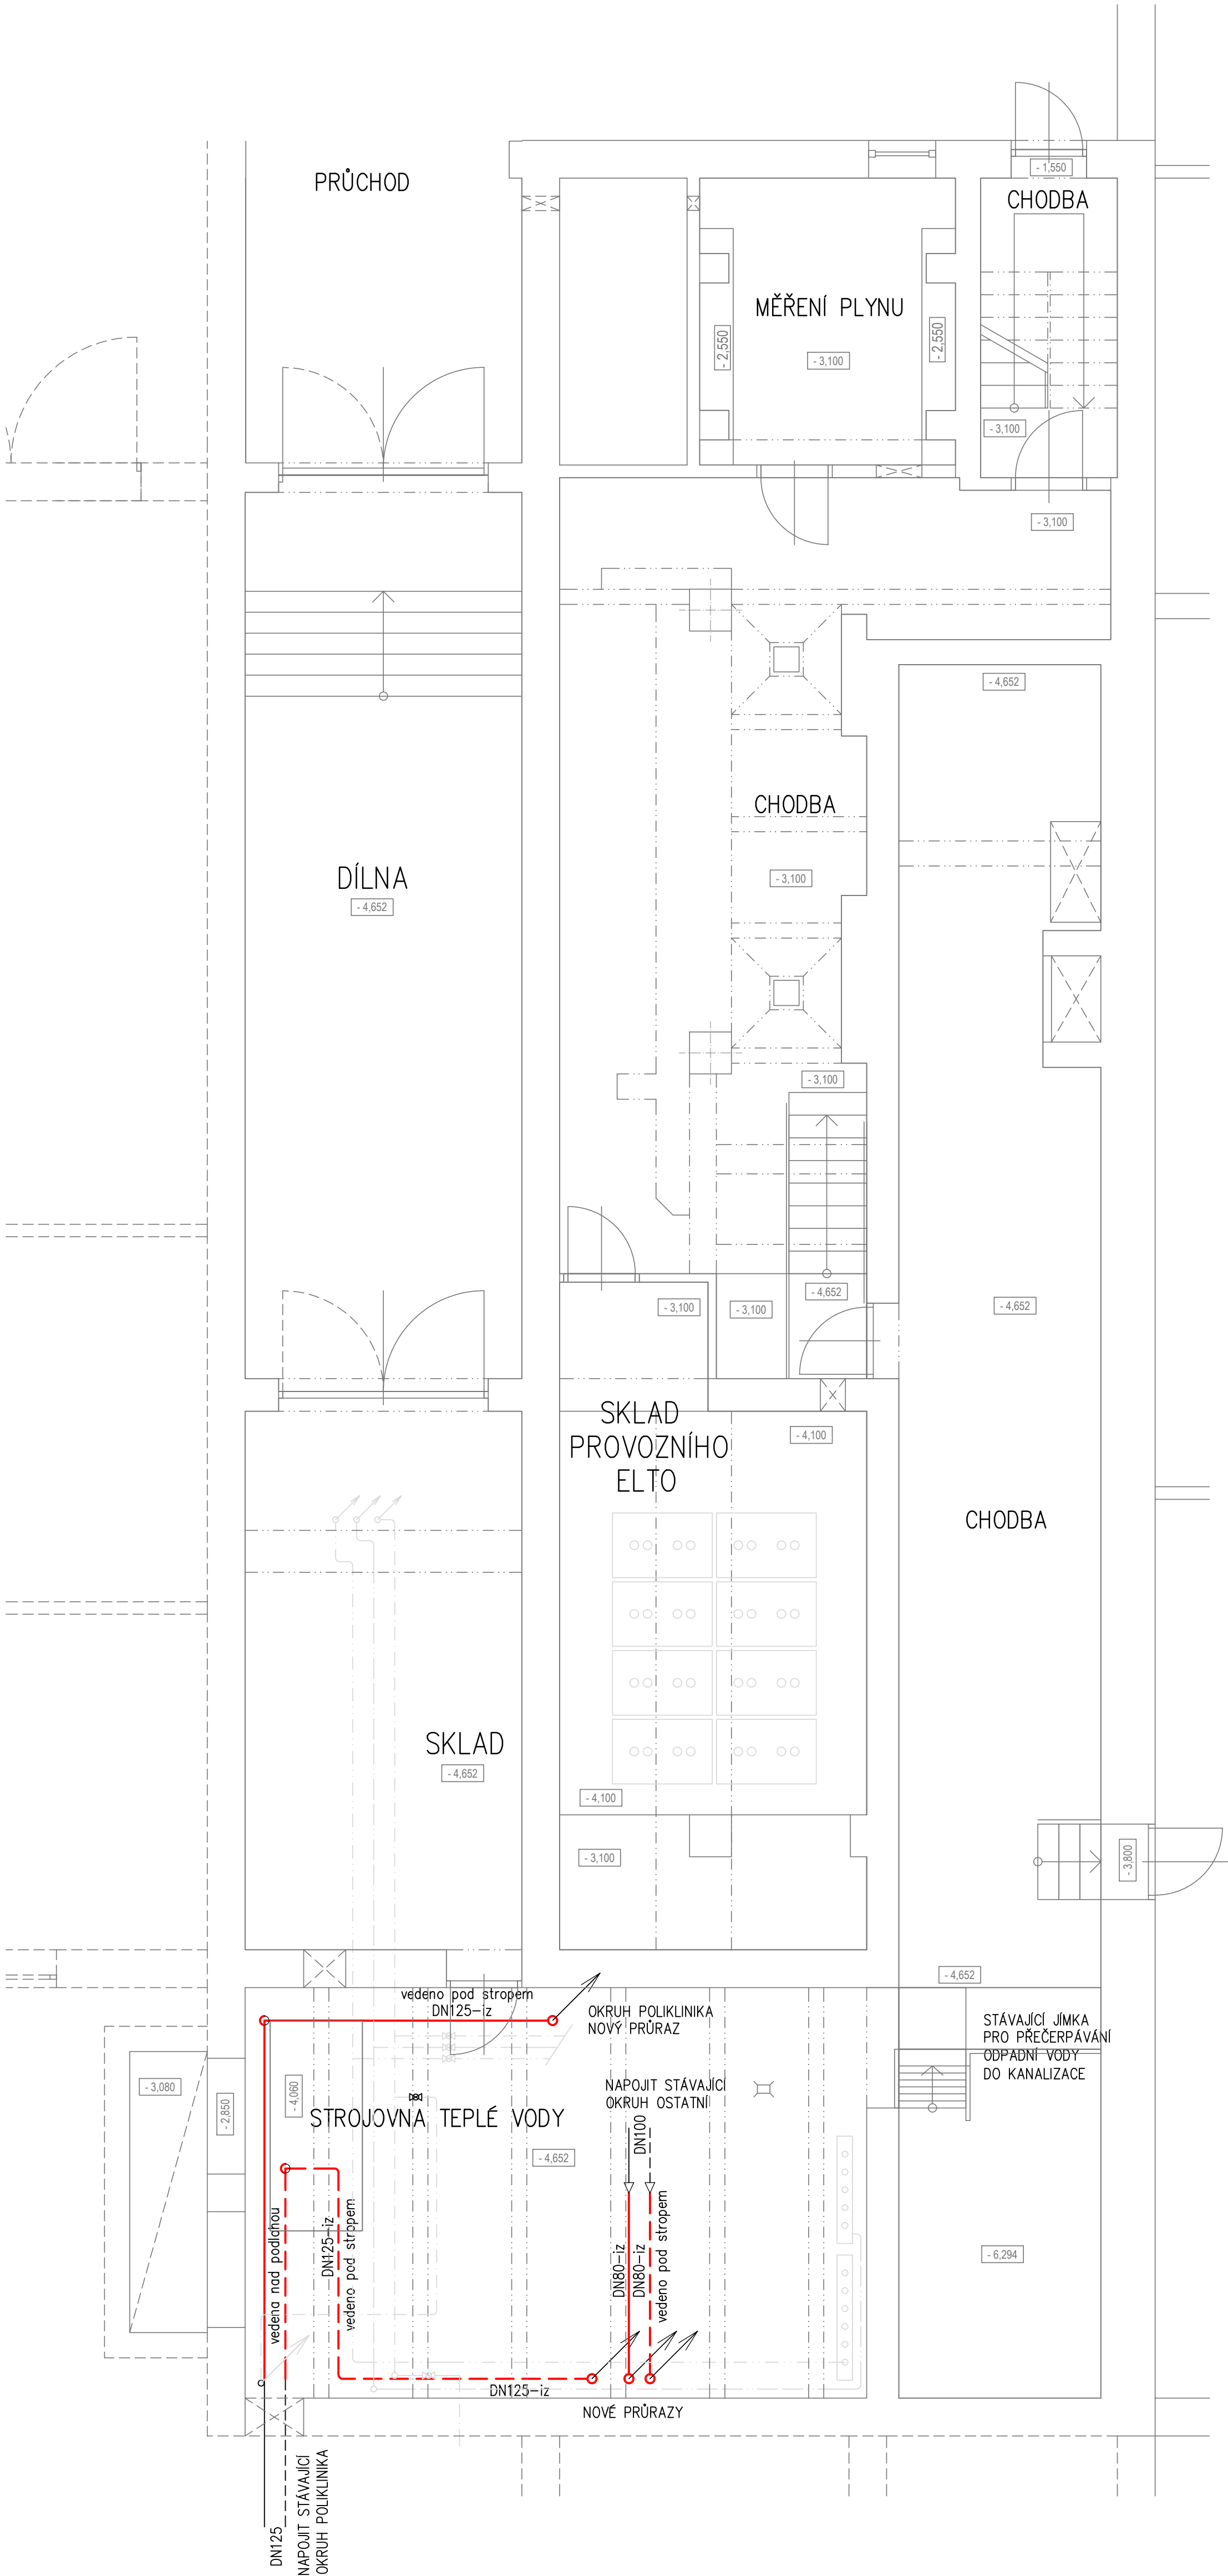

MATERIÁL POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ:

- NOVÝ ROZVOD V PLYNOVÉ KOTELNĚ BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUB DO DN40 ZÁVITOVÝCH, OD DN50 A VÍCE Z TRUB OCELOVÝCH HLADKÝCH. SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE POUZE SVAŘOVÁNÍM.
 - SPOJE BUDOU POUZE DO DN50 ZÁVITOVÉ (POKUD NEBUDE VYZNAČENO JINAK) A NAD DN50 POUZE PŘÍRUBOVÉ
 - POTRUBÍ POD TEPELNÝMI IZOLACEMI BUDE OPATŘENO ZÁKLADNÍM NÁTĚREM, NEIZOLOVANÉ POTRUBÍ DVOUNÁSOBNÝM VRCHNÍM
 - POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ PLSTI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINIK. PLECHEM DLE VYHL. 193/2007 Sb., RESP. DLE TECHNICKOEKONOMICKÉ OPTIMALIZACE
- PO KONEČNÉ MONTÁŽI BUDE VEŠKERÉ POTRUBÍ ŘÁDNĚ PROPLÁCHNUTO A BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 06 0310 V ROZSAHU 72 HODIN.

LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 80°C, PN6
- - - TOPNÁ VODA VRATNÁ 60°C, PN6
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PŘÍVOD
- - - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VRATNÁ

AUTORIZACE :
Ing. M. ČERMÁK
ČKAIT 0004079

VÝTISK :

INVESTOR:	Píseňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Píseň			<div><div><div>projekt</div><div>ČKJ</div><div>www.ckj.cz</div></div><div>ČKJ Projekt, spol. s r.o. Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 IČ: 452 80 495 kancelář: Dobroměřickořpolská 1418/12 102 00 Praha 10 mob. +420 603 801 400 E-mail: projekt@ckj.cz</div></div>
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE			
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany			
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GPI KOORDINOVAL:		
JIRI SEIDL	Ing. M. ČERMÁK	Ing. M. ČERMÁK		
OBJEKT:	D.1 SO-01 KOTELNA			
ČÁST:	D.1.1.4.c Vytápění a kotelna			
VYKRES:	PŮDORYS 1.PP - KOTELNA Navrhovaný stav			
FORMÁT:	B4x4	MĚŘITKO:		
DATUM:	03/2023	M 1:50	ZAK. ČÍSLO: CKJ-10/2022-P39	
STUPEŇ PD:	DZS/DPS			
SOUHRN:	D1.1 Stavební objekty			
				D. C. RILHOY:
				D.1.1.4.c-TOP-V03
Tento výkres je součástí projektu ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nemíjí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak o něm nakládáno bez souhlasu společnosti.				