


PŮDORYS 1.PP - KOTELNA STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE M 1:75

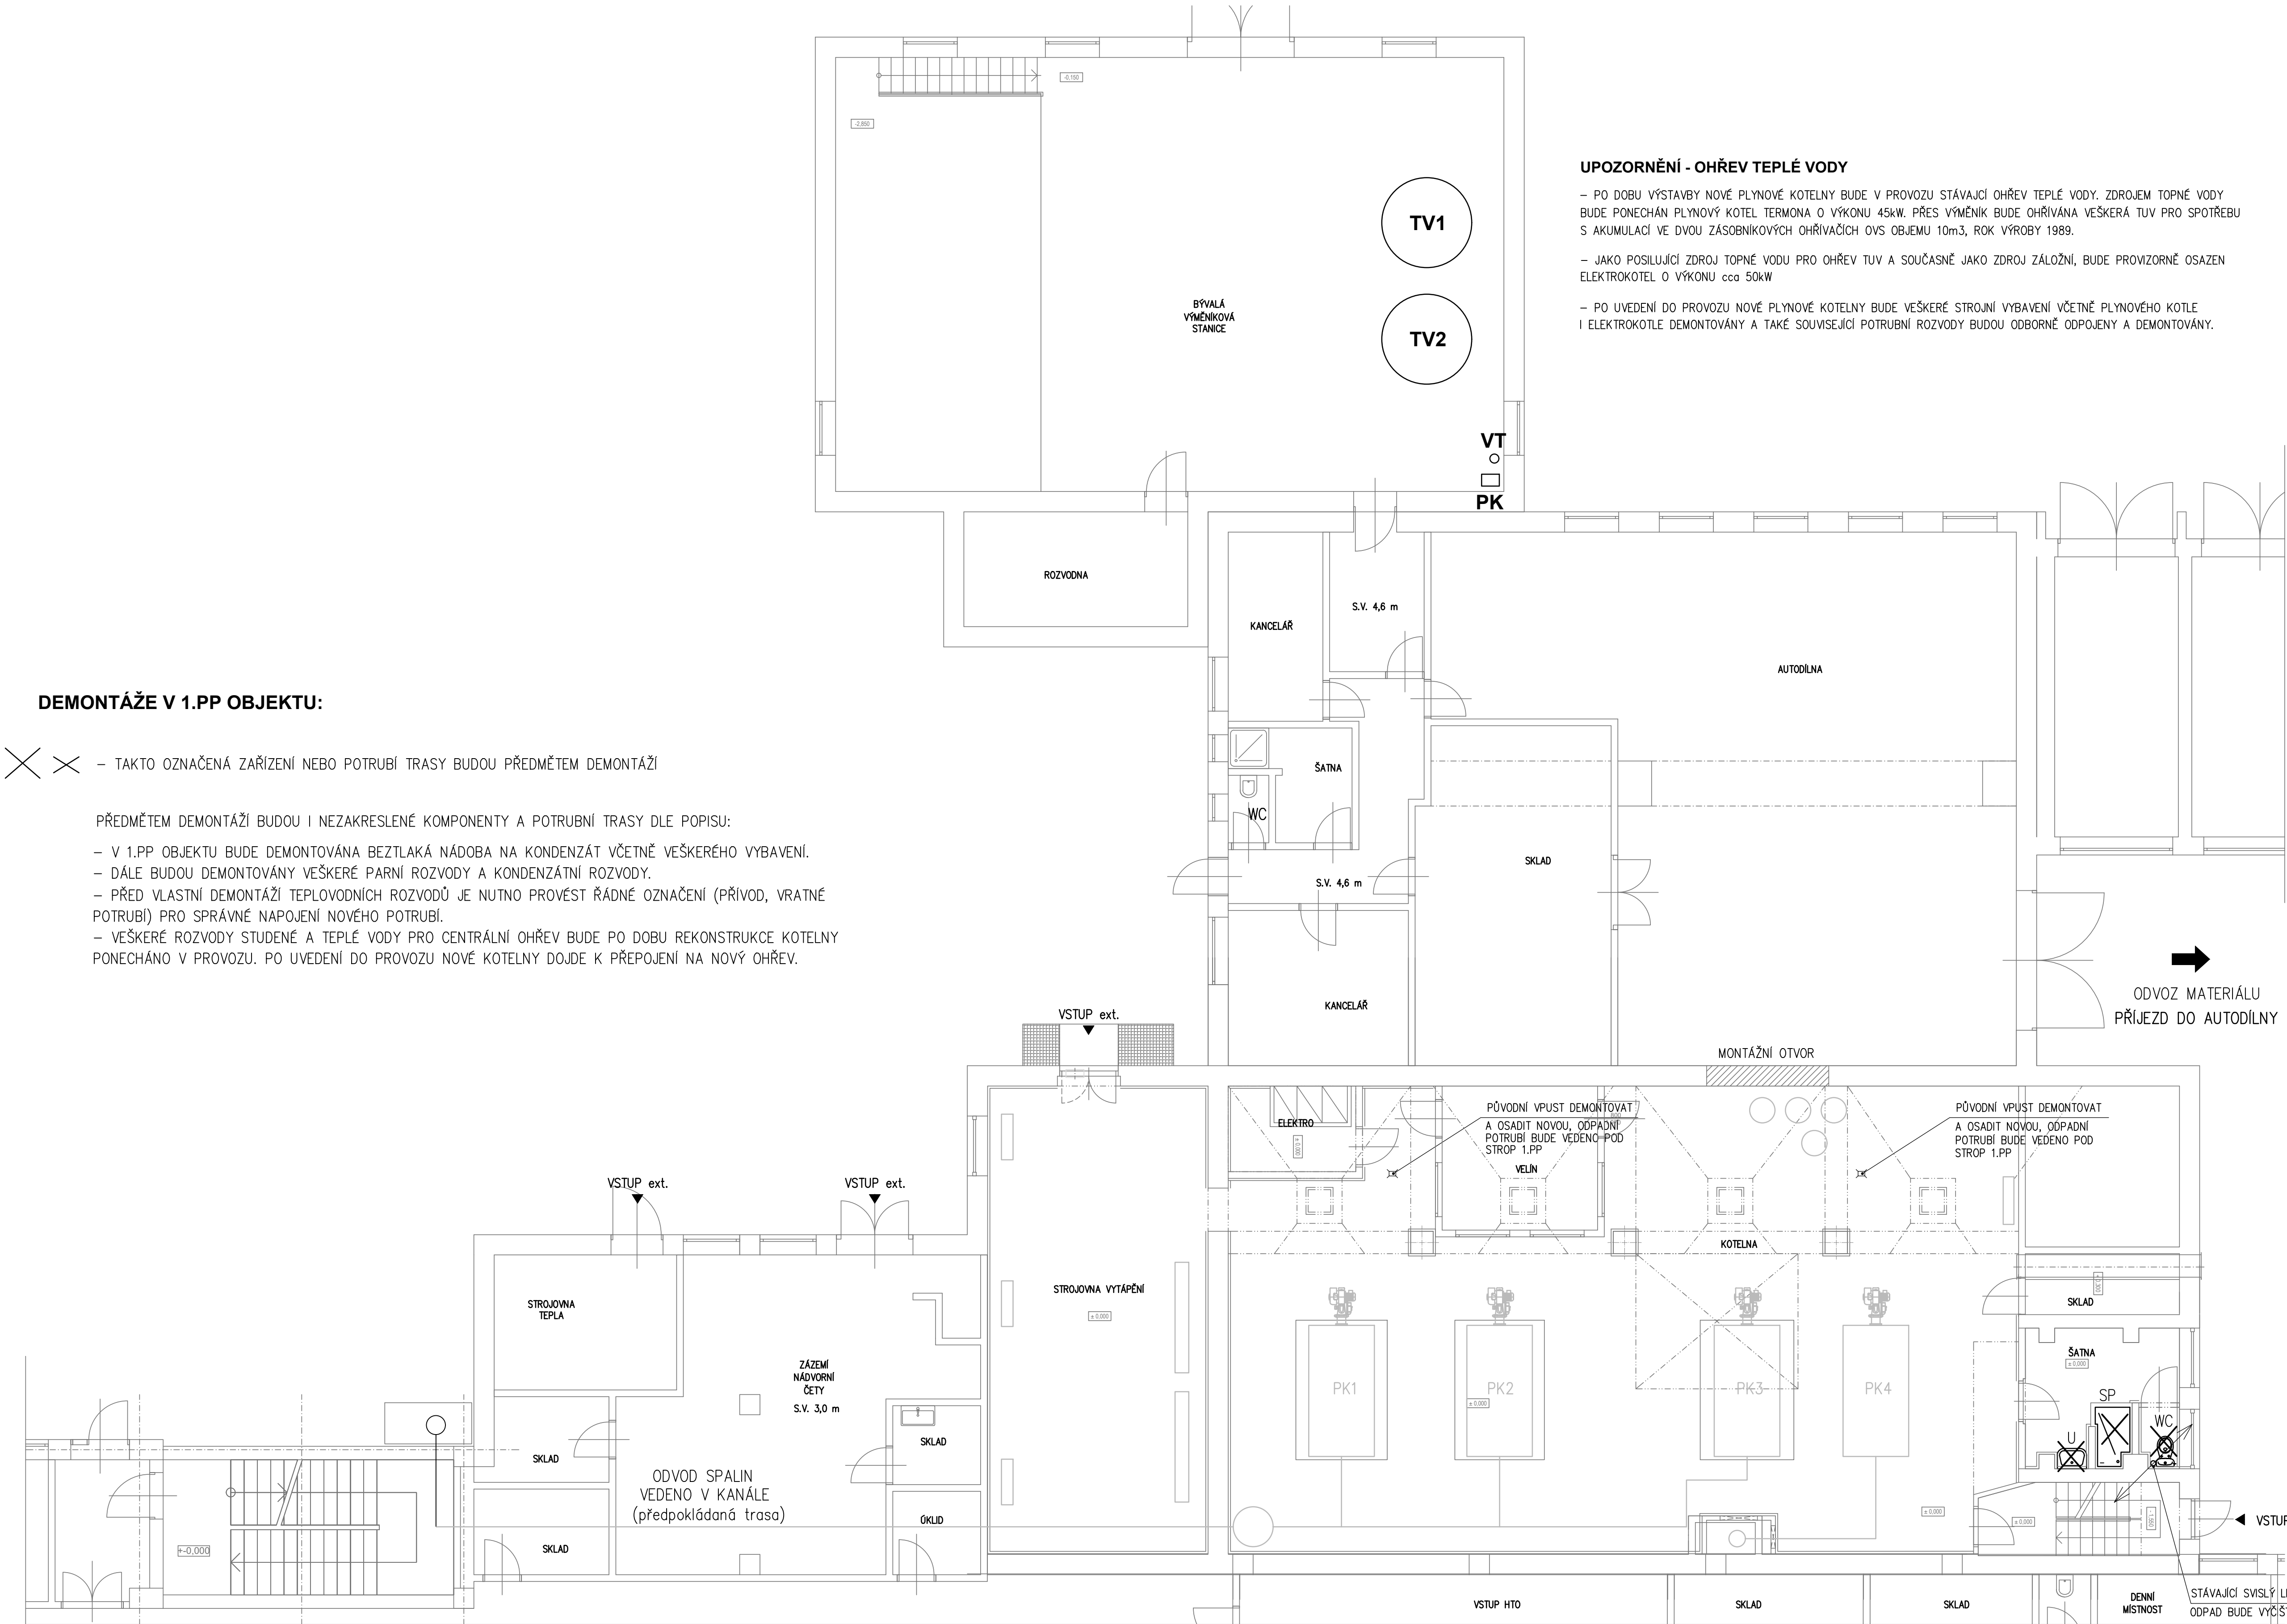

UPOZORNĚNÍ - OHŘEV TEPLÉ VODY

– PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY BUDE V PROVOZU STÁVAJÍCÍ OHŘEV TEPLÉ VODY. ZDROJEM TOPNÉ VODY BUDE PONECHÁN PLYNOVÝ KOTEL TERMONA O VÝKONU 45kW. PŘES VÝMĚNÍK BUDE OHŘÍVÁNA VEŠKERÁ TUV PRO SPOTŘEBU S AKUMULACÍ VE DVOU ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČÍCH OVS OBJEMU 10m3, ROK VÝROBY 1989.

– JAKO POSILUJÍCÍ ZDROJ TOPNÉ VODY PRO OHŘEV TUV A SOUČASNĚ JAKO ZDROJ ZÁLOŽNÍ, BUDE PROVIZORNĚ OSAZEN ELEKTROKOTEL O VÝKONU cca 50kW

– PO UVEDENÍ DO PROVOZU NOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY BUDE VEŠKERÉ STROJNÍ VYBAVENÍ VČETNĚ PLYNOVÉHO KOTLE I ELEKTROKOTLE DEMONTOVÁNY A TAKÉ SOUVISEJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU ODBORNĚ ODPOJENY A DEMONTOVÁNY.

DEMONTÁŽE V 1.PP OBJEKTU:

✕ ✕ – TAKTO OZNAČENÁ ZAŘÍZENÍ NEBO POTRUBÍ TRASY BUDOU PŘEDMĚTEM DEMONTÁŽI

PŘEDMĚTEM DEMONTÁŽI BUDOU I NEZAKRESLENÉ KOMPONENTY A POTRUBNÍ TRASY DLE POPISU:

- V 1.PP OBJEKTU BUDE DEMONTOVÁNA BEZTLAKÁ NÁDOBA NA KONDENZÁT VČETNĚ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ.
- DÁLE BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ PARNÍ ROZVODY A KONDENZÁTNÍ ROZVODY.
- PŘED VLASTNÍ DEMONTÁŽÍ TEPLOVODNÍCH ROZVODŮ JE NUTNO PROVÉST ŘÁDNÉ OZNAČENÍ (PŘÍVOD, VRATNÉ POTRUBÍ) PRO SPRÁVNÉ NÁPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ.
- VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY PRO CENTRÁLNÍ OHŘEV BUDE PO DOBU REKONSTRUKCE KOTELNY PONECHÁNO V PROVOZU. PO UVEDENÍ DO PROVOZU NOVÉ KOTELNY DOJDE K PŘEPOJENÍ NA NOVÝ OHŘEV.

PROSTOR PLYNOVÁ KOTELNA:

V PROSTORU PLYNOVÉ KOTELNY BUDE PROVEDENA VEŠKERÁ DEMONTÁŽ ROZVODŮ STUDENÉ VODY K PŮVODNÍ ÚPRAVNÉ VODY A DÁLE K DOPOUŠTĚNÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ.

PROSTOR WC:

V PROSTORU WC BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLO, SPRCHOVÝ KOUT) PŘÍVODY STUDENÉ I TEPLÉ VODY BUDOU DEMONTOVÁNY, DRÁŽKY VYČISTĚNY A PŘÍPRAVENY PRO NOVÁ POTRUBÍ. DEMONTOVÁNY BUDOU TAKÉ VEŠKERÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ ODPADNÍ VODY. SVLSÝ ODPAD BUDE PONECHÁN – PROVÉST PROČISTĚNÍ A KONTROLU TĚSNOSTI HRDEL.

AUTORIZACE :
Ing. M. ČERMÁK
ČKAUT 0004079

VÝTSK:

INVESTOR:	Pízeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Pízeň	
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE	
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany	ČKJ Projekt, spol. s r.o. Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 IČ: 452 80 495 kancelář: Dobroměřická 1418/12 102 00 Praha 10 mob. +420 603 801 400 E-mail: projekt@ckj.cz
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
JIRÍ SEIDL	Ing. M. ČERMÁK	Ing. M. ČERMÁK
OBJEKT:	D.1 SO-01 KOTELNA	C. PŘÍLOHY:
ČÁST:	D.1.1.4.a ZTI - ROZVOD VODY A KANALIZACE	
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - KOTELNA	D.1.1.4.a-ZTI-V02
	Stávající stav, demontáže	
FORMAT:	B4/M	MĚŘITKO:
DATUM:	03/2023	ZAK. ČÍSLO:
STUPĚŇ PD:	DZSDPIS	M 1:50
SOUBOR:	01 Stávající stav	CKJ-10/2022-P39
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nakládáno bez souhlasu společnosti.		