


PŮDORYS 1.PP - KOTELNA NAVRHOVANÝ STAV M 1:50

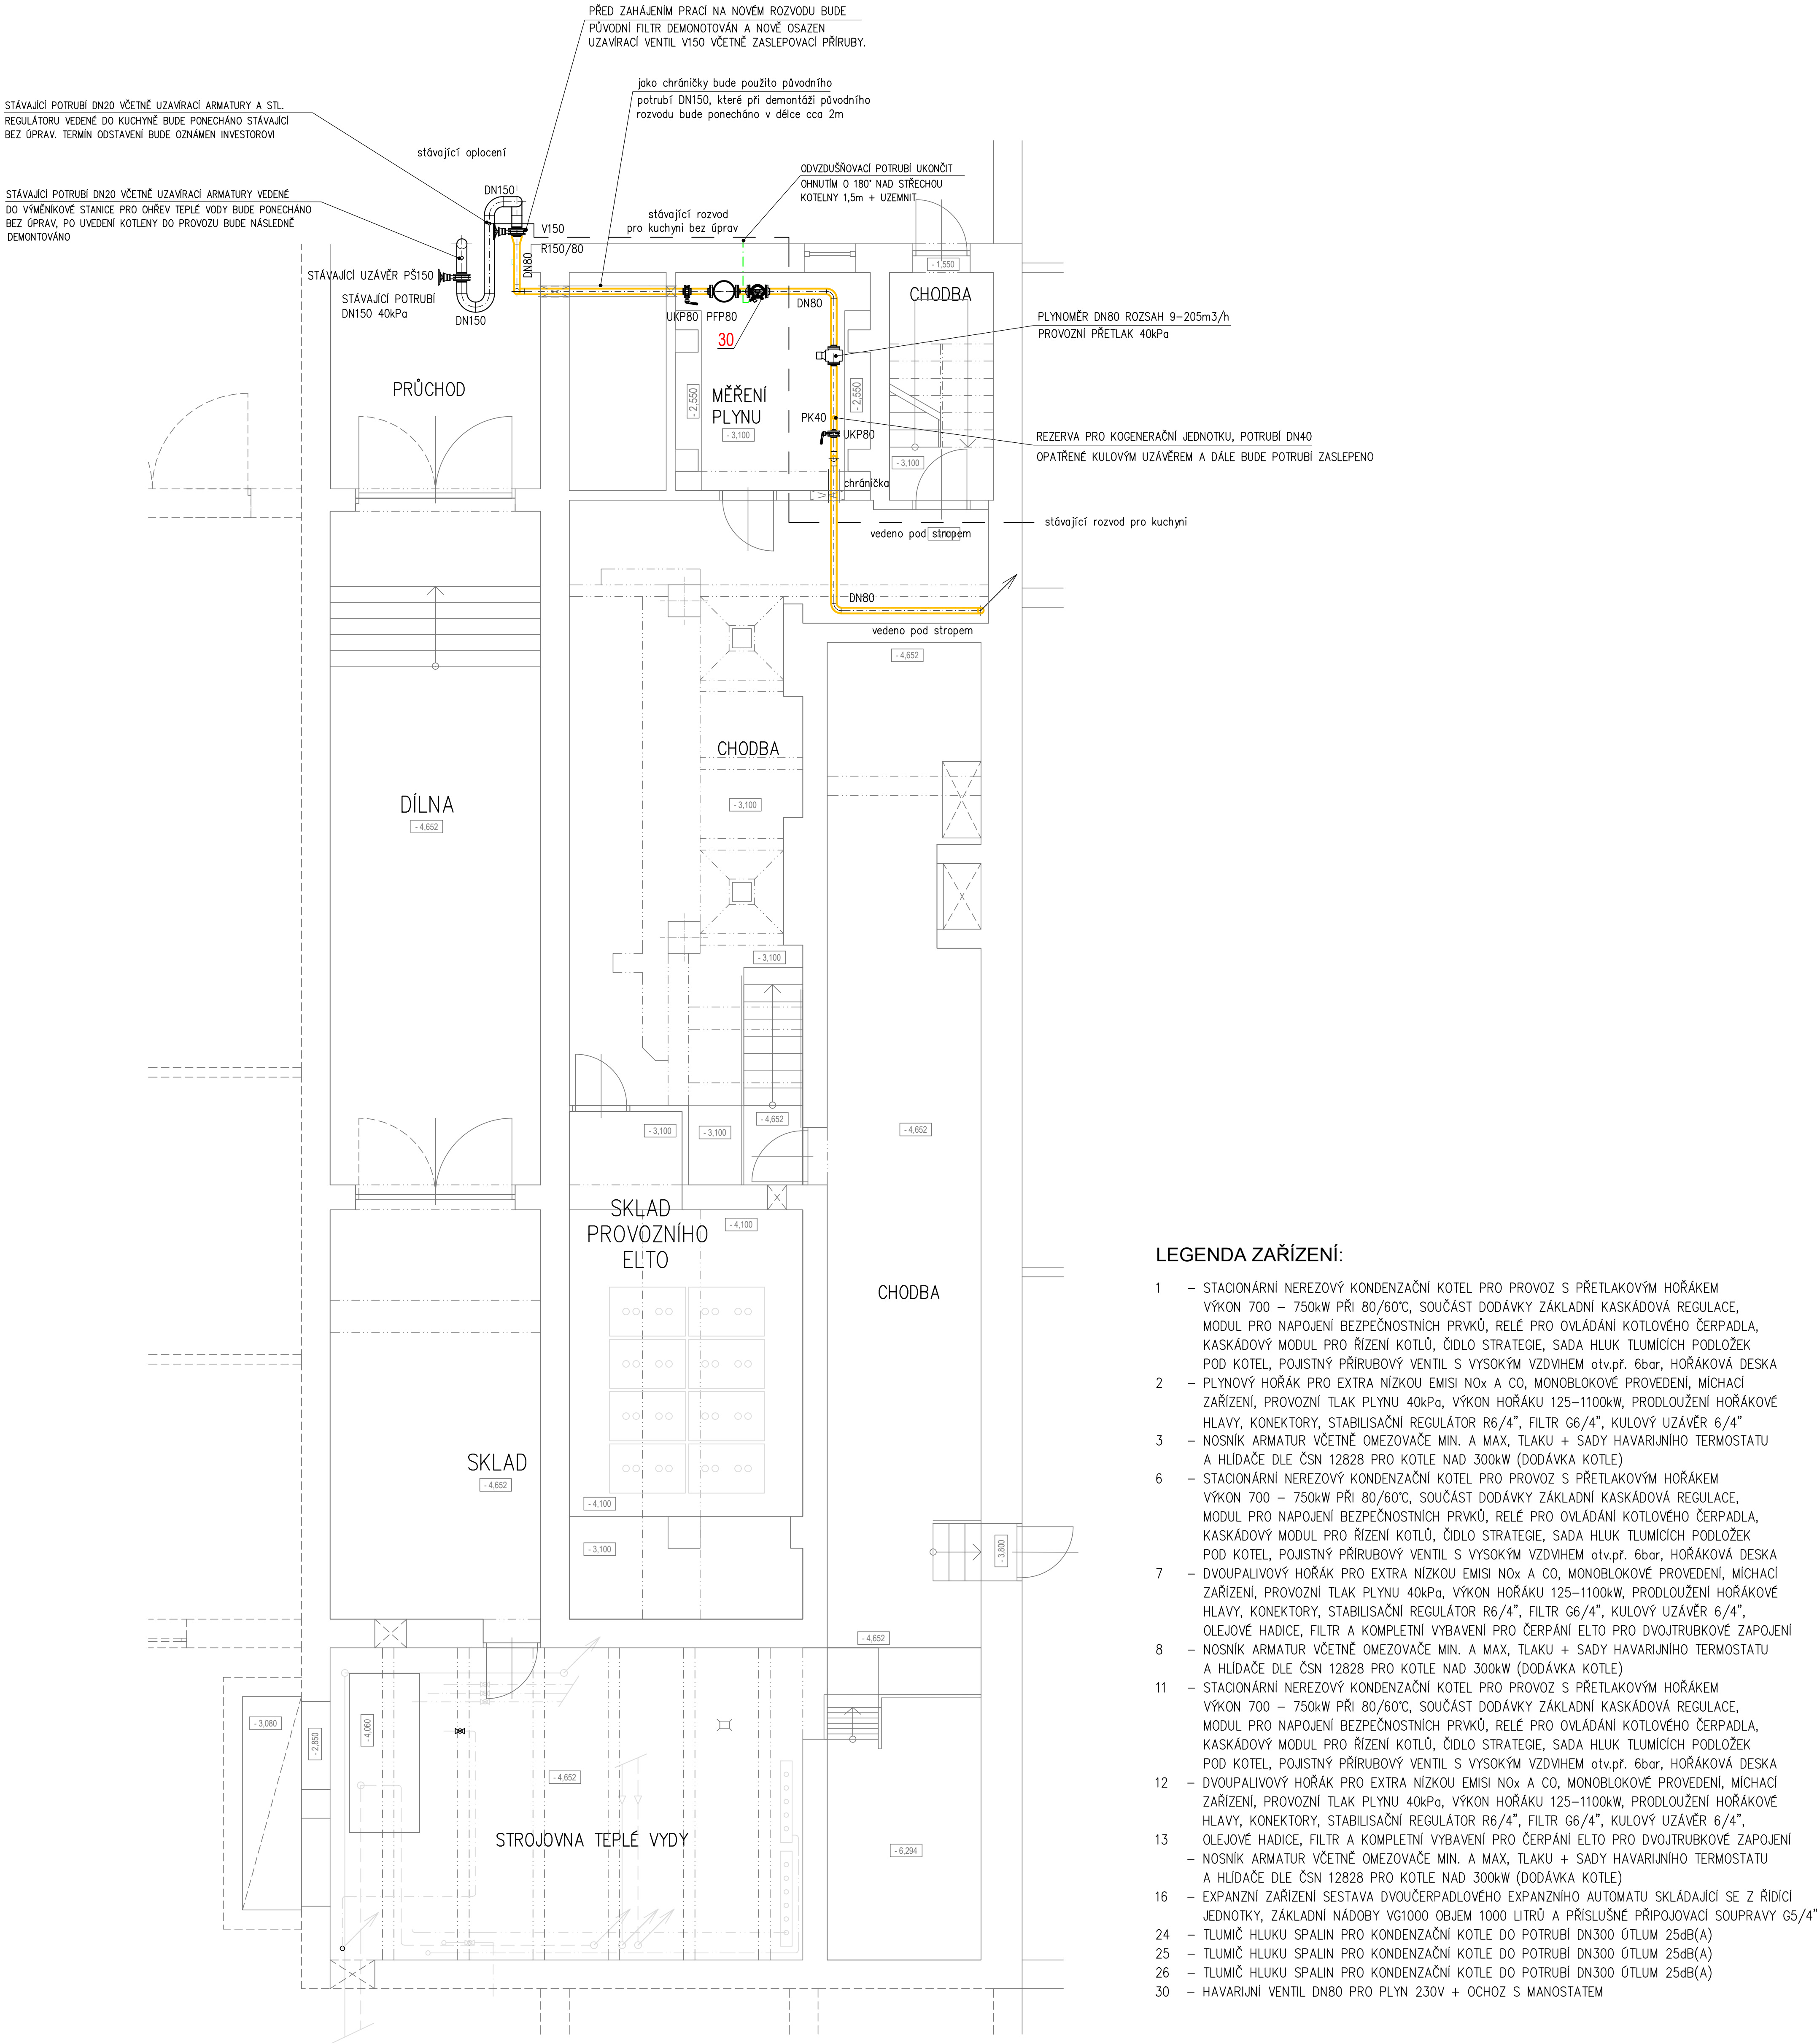

LEGENDA PLYNOVÝCH ARMATUR:

- UKP – MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ Klapka PRO PLYN PN16
- PPF – PLYNOVÝ PŘÍRUBOVÝ FILTR ARMAGAS TYPU KAP
- PK – KULOVÝ ZÁVITOVÝ PLYNOVÝ KOHOUT S PÁČKOU R950
- VZ – ZÁVITOVÝ PLYNOVÝ VZORKOVACÍ VENTIL
- P3 – UKAZOVACÍ MANOMETR 0–60kPa

ZKOUŠENÍ POTRUBÍ:

ROZVOD NTL. PLYNU V OBJEKTU BUDE PROVEDEN DLE EN 1775 ed.2, TPG 704 01–Z1 A TPG 934 01. OSAZENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ BUDE OPOVOIDAT ČSN 07 0703 – PLYNOVÁ KOTELNA II. KATEGORIE.

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STL. PLYNU 40 kPa
- NOVÝ ROZVOD STL. PLYNU 40 kPa
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ PLYNU

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- STACIONÁRNÍ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PRO PROVOZ S PŘETLAKOVÝM HOŘÁKEM VÝKON 700 – 750kW PŘI 80/60°C, SOUČÁST DODÁVKY ZÁKLADNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE, MODUL PRO NÁPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ, RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA, KASKÁDOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ KOTLŮ, ČIDLO STRATEGIE, SADA HLUK TLUMIČÍCH PODLOŽEK POD KOTEL, POJISTNÝ PŘÍRUBOVÝ VENTIL S VYSOKÝM VZDVIHEM otv.př. 6bar, HOŘÁKOVÁ DESKA
- PLYNOVÝ HOŘÁK PRO EXTRA NÍZKOU EMISI NOx A CO, MONOBLOKOVÉ PŘÍPOJENÍ, MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ, PROVOZNÍ TLAK PLYNU 40kPa, VÝKON HOŘÁKU 125–1100kW, PRODLOUŽENÍ HOŘÁKOVÉ HLAVY, KONEKTORY, STABILIZAČNÍ REGULÁTOR R6/4", FILTR G6/4", KULOVÝ UZÁVĚR 6/4"
- NOSNÍK ARMATUR VČETNĚ OMEZOVACÉ MIN. A MAX. TLAKU + SADY HAVARIJNÍHO TERMOSTATU A HLÍDAČE DLE ČSN 12828 PRO KOTLE NAD 300kW (DODÁVKA KOTLE)
- STACIONÁRNÍ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PRO PROVOZ S PŘETLAKOVÝM HOŘÁKEM VÝKON 700 – 750kW PŘI 80/60°C, SOUČÁST DODÁVKY ZÁKLADNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE, MODUL PRO NÁPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ, RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA, KASKÁDOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ KOTLŮ, ČIDLO STRATEGIE, SADA HLUK TLUMIČÍCH PODLOŽEK POD KOTEL, POJISTNÝ PŘÍRUBOVÝ VENTIL S VYSOKÝM VZDVIHEM otv.př. 6bar, HOŘÁKOVÁ DESKA
- DVOUPALIVOVÝ HOŘÁK PRO EXTRA NÍZKOU EMISI NOx A CO, MONOBLOKOVÉ PŘÍPOJENÍ, MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ, PROVOZNÍ TLAK PLYNU 40kPa, VÝKON HOŘÁKU 125–1100kW, PRODLOUŽENÍ HOŘÁKOVÉ HLAVY, KONEKTORY, STABILIZAČNÍ REGULÁTOR R6/4", FILTR G6/4", KULOVÝ UZÁVĚR 6/4", OLEJOVÉ HADICE, FILTR A KOMPLETNÍ VYBAVENÍ PRO ČERPÁNÍ ELTO PRO DVOJTRUBKOVÉ ZAPOJENÍ
- NOSNÍK ARMATUR VČETNĚ OMEZOVACÉ MIN. A MAX. TLAKU + SADY HAVARIJNÍHO TERMOSTATU A HLÍDAČE DLE ČSN 12828 PRO KOTLE NAD 300kW (DODÁVKA KOTLE)
- STACIONÁRNÍ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PRO PROVOZ S PŘETLAKOVÝM HOŘÁKEM VÝKON 700 – 750kW PŘI 80/60°C, SOUČÁST DODÁVKY ZÁKLADNÍ KASKÁDOVÁ REGULACE, MODUL PRO NÁPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ, RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA, KASKÁDOVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ KOTLŮ, ČIDLO STRATEGIE, SADA HLUK TLUMIČÍCH PODLOŽEK POD KOTEL, POJISTNÝ PŘÍRUBOVÝ VENTIL S VYSOKÝM VZDVIHEM otv.př. 6bar, HOŘÁKOVÁ DESKA
- DVOUPALIVOVÝ HOŘÁK PRO EXTRA NÍZKOU EMISI NOx A CO, MONOBLOKOVÉ PŘÍPOJENÍ, MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ, PROVOZNÍ TLAK PLYNU 40kPa, VÝKON HOŘÁKU 125–1100kW, PRODLOUŽENÍ HOŘÁKOVÉ HLAVY, KONEKTORY, STABILIZAČNÍ REGULÁTOR R6/4", FILTR G6/4", KULOVÝ UZÁVĚR 6/4", OLEJOVÉ HADICE, FILTR A KOMPLETNÍ VYBAVENÍ PRO ČERPÁNÍ ELTO PRO DVOJTRUBKOVÉ ZAPOJENÍ
- NOSNÍK ARMATUR VČETNĚ OMEZOVACÉ MIN. A MAX. TLAKU + SADY HAVARIJNÍHO TERMOSTATU A HLÍDAČE DLE ČSN 12828 PRO KOTLE NAD 300kW (DODÁVKA KOTLE)
- EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ SESTAVA DVOUČERPADLOVÉHO EXPANZNÍHO AUTOMATU SKLÁDAJÍCÍ SE Z ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, ZÁKLADNÍ NÁDOBY V1000 OBJEM 1000 LITRŮ A PŘÍSLUŠNÉ PŘÍPOJOVACÍ SOUPRAVY G5/4"
- TLUMIČ HLUKU SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DO POTRUBÍ DN300 ÚTLUM 25dB(A)
- TLUMIČ HLUKU SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DO POTRUBÍ DN300 ÚTLUM 25dB(A)
- TLUMIČ HLUKU SPALIN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DO POTRUBÍ DN300 ÚTLUM 25dB(A)
- HAVARIJNÍ VENTIL DN80 PRO PLYN 230V + OCHOZ S MANOSTATEM

AUTORIZACE:  
Ing. M. ČERMÁK  
ČKAIT 0004079

VÝTISK:

INVESTOR:	Píseňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Píseň				
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE				
MÍSTO STAVBY:	Rokycanská nemocnice, Voldušská 750, 337 01 Rokycany				
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		GPI KOORDINOVAL:		
OBJEKT:	Ing. M. ČERMÁK		Ing. M. ČERMÁK		
JELIČ:	452				
ČÁST:	D.1 SO-01 KOTELNA				
VYKRES:	D.1.1.4.d Rozvod plynu				
	PŮDORYS 1.PP - KOTELNA				
	Navrhovaný stav				
FORMÁT:	B4/4		MĚŘITKO:	ZAK. ČÍSLO:	
DATUM:	03/2023		ČKJ-10/2022-P39		C. PŘÍLOHY:
STUPEŇ PD:	DZS/OPS		D.1.1.4.d-PZ-V03		
SOUHRN:	D1 Stavění objektu				
Tento výkres je majetkem společnosti ČKJ Projekt, spol. s r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, či jinak s ním nahládkou bez souhlasu společnosti.					