
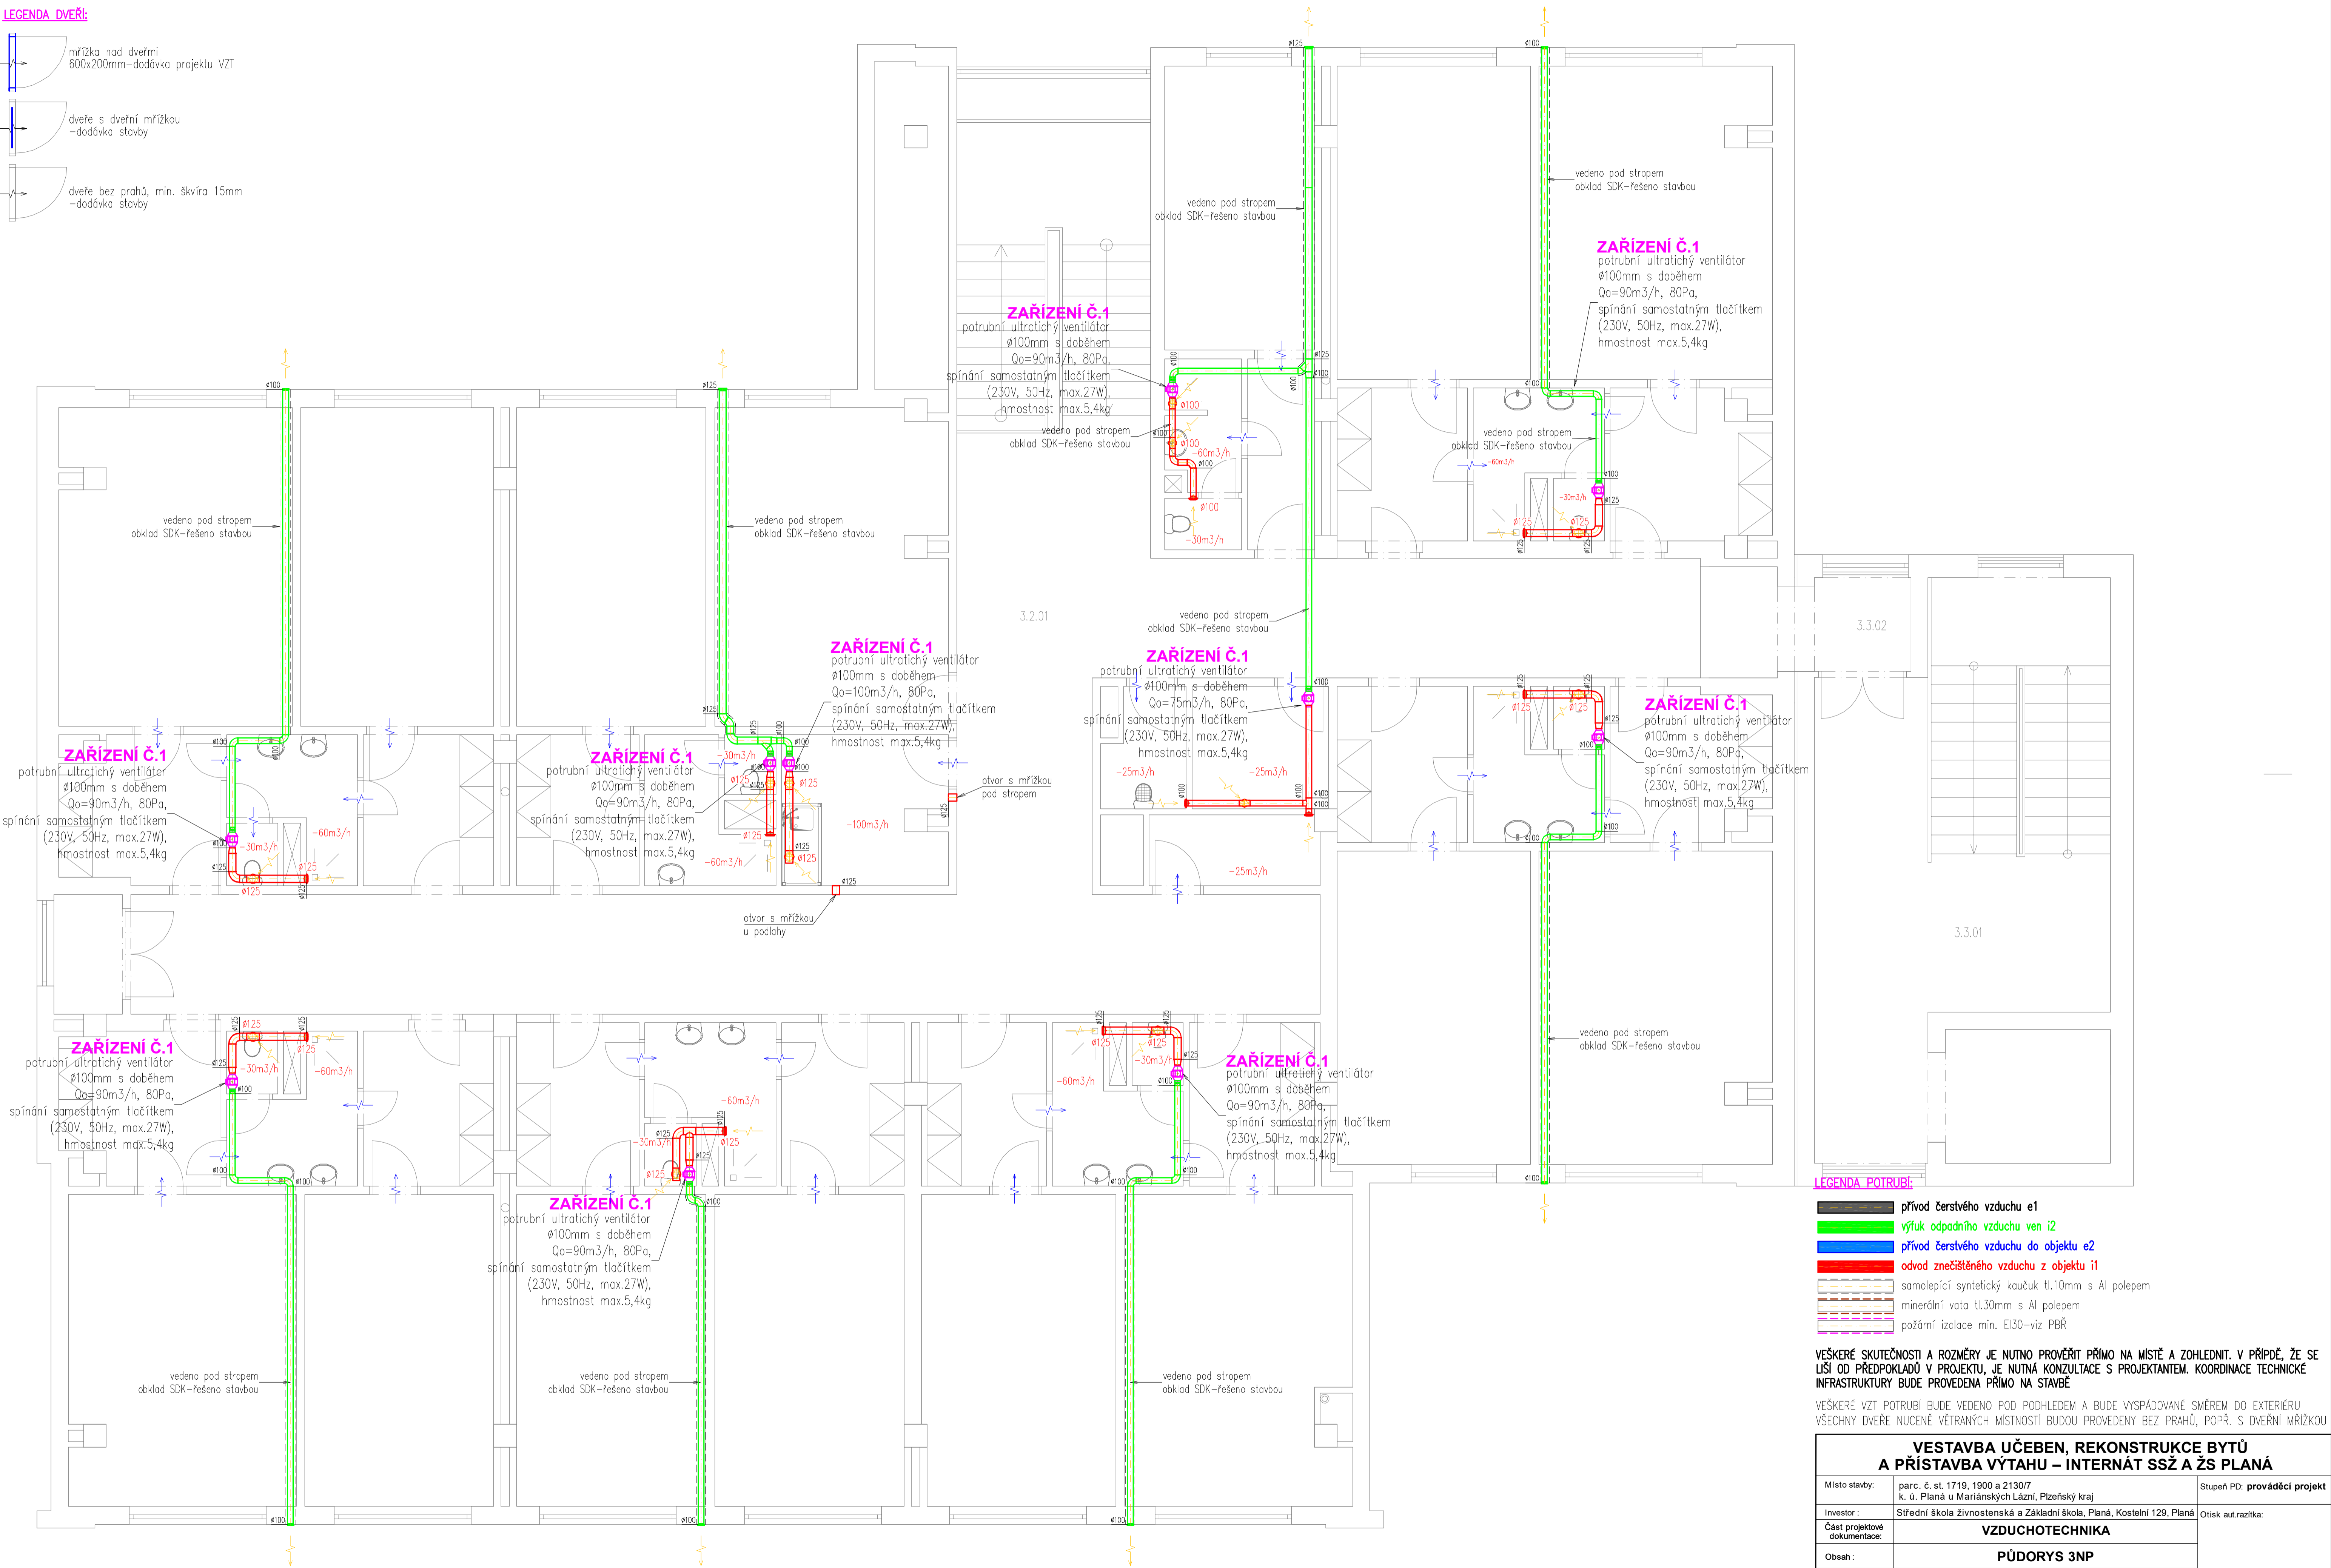


LEGENDA DVEŘÍ:

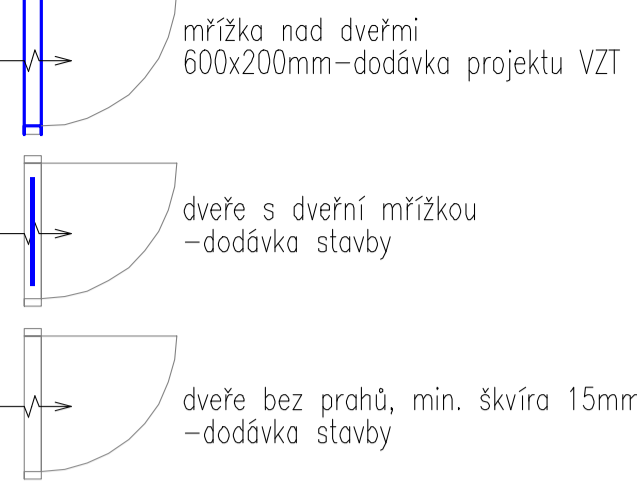

LEGENDA POTRUBÍ:

- prívod čerstvého vzduchu e1
- výfuk odpadního vzduchu ven i2
- prívod čerstvého vzduchu do objektu e2
- odvod znečištěného vzduchu z objektu i1
- samolepící syntetický kaučuk tl.10mm s Al polepem
- minerální vata tl.30mm s Al polepem
- požární izolace min. EI30 – viz PBR

VŠEKÉ SKUTEČNOSTI A ROZMĚRY JE NUTNO PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ

VŠEKÉ VZT POTRUBÍ BUDE VEDENO POD PODHLEDEM A BUDE VYSPÁDOVANÉ SMĚREM DO EXTERIÉRU VŠECHNY DVEŘE NUCENÉ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ, POPŘ. S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU

VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ				
Místo stavby:	parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7 k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj		Stupeň PD: prováděcí projekt	
Investor :	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		Otisk aut.rázitka:	
Část projektové dokumentace:	VZDUCHOTECHNIKA			
Obsah :	PŮDORYS 3NP			
Výkres č. :	D.1.4.4) 05	Datum: 09/2022		Měřítko: 1:50
Autor, projektant:	Ing.Radek Spurný			
Vypracoval:	František Klíma			