





LEGENDA DVEŘÍ:

- 


mřížka nad dveřmi
600x200mm–dodávka projektu VZT
- 


dveře s dveřní mřížkou
–dodávka stavby
- 


dveře bez prahů, min. škvíra 15mm
–dodávka stavby

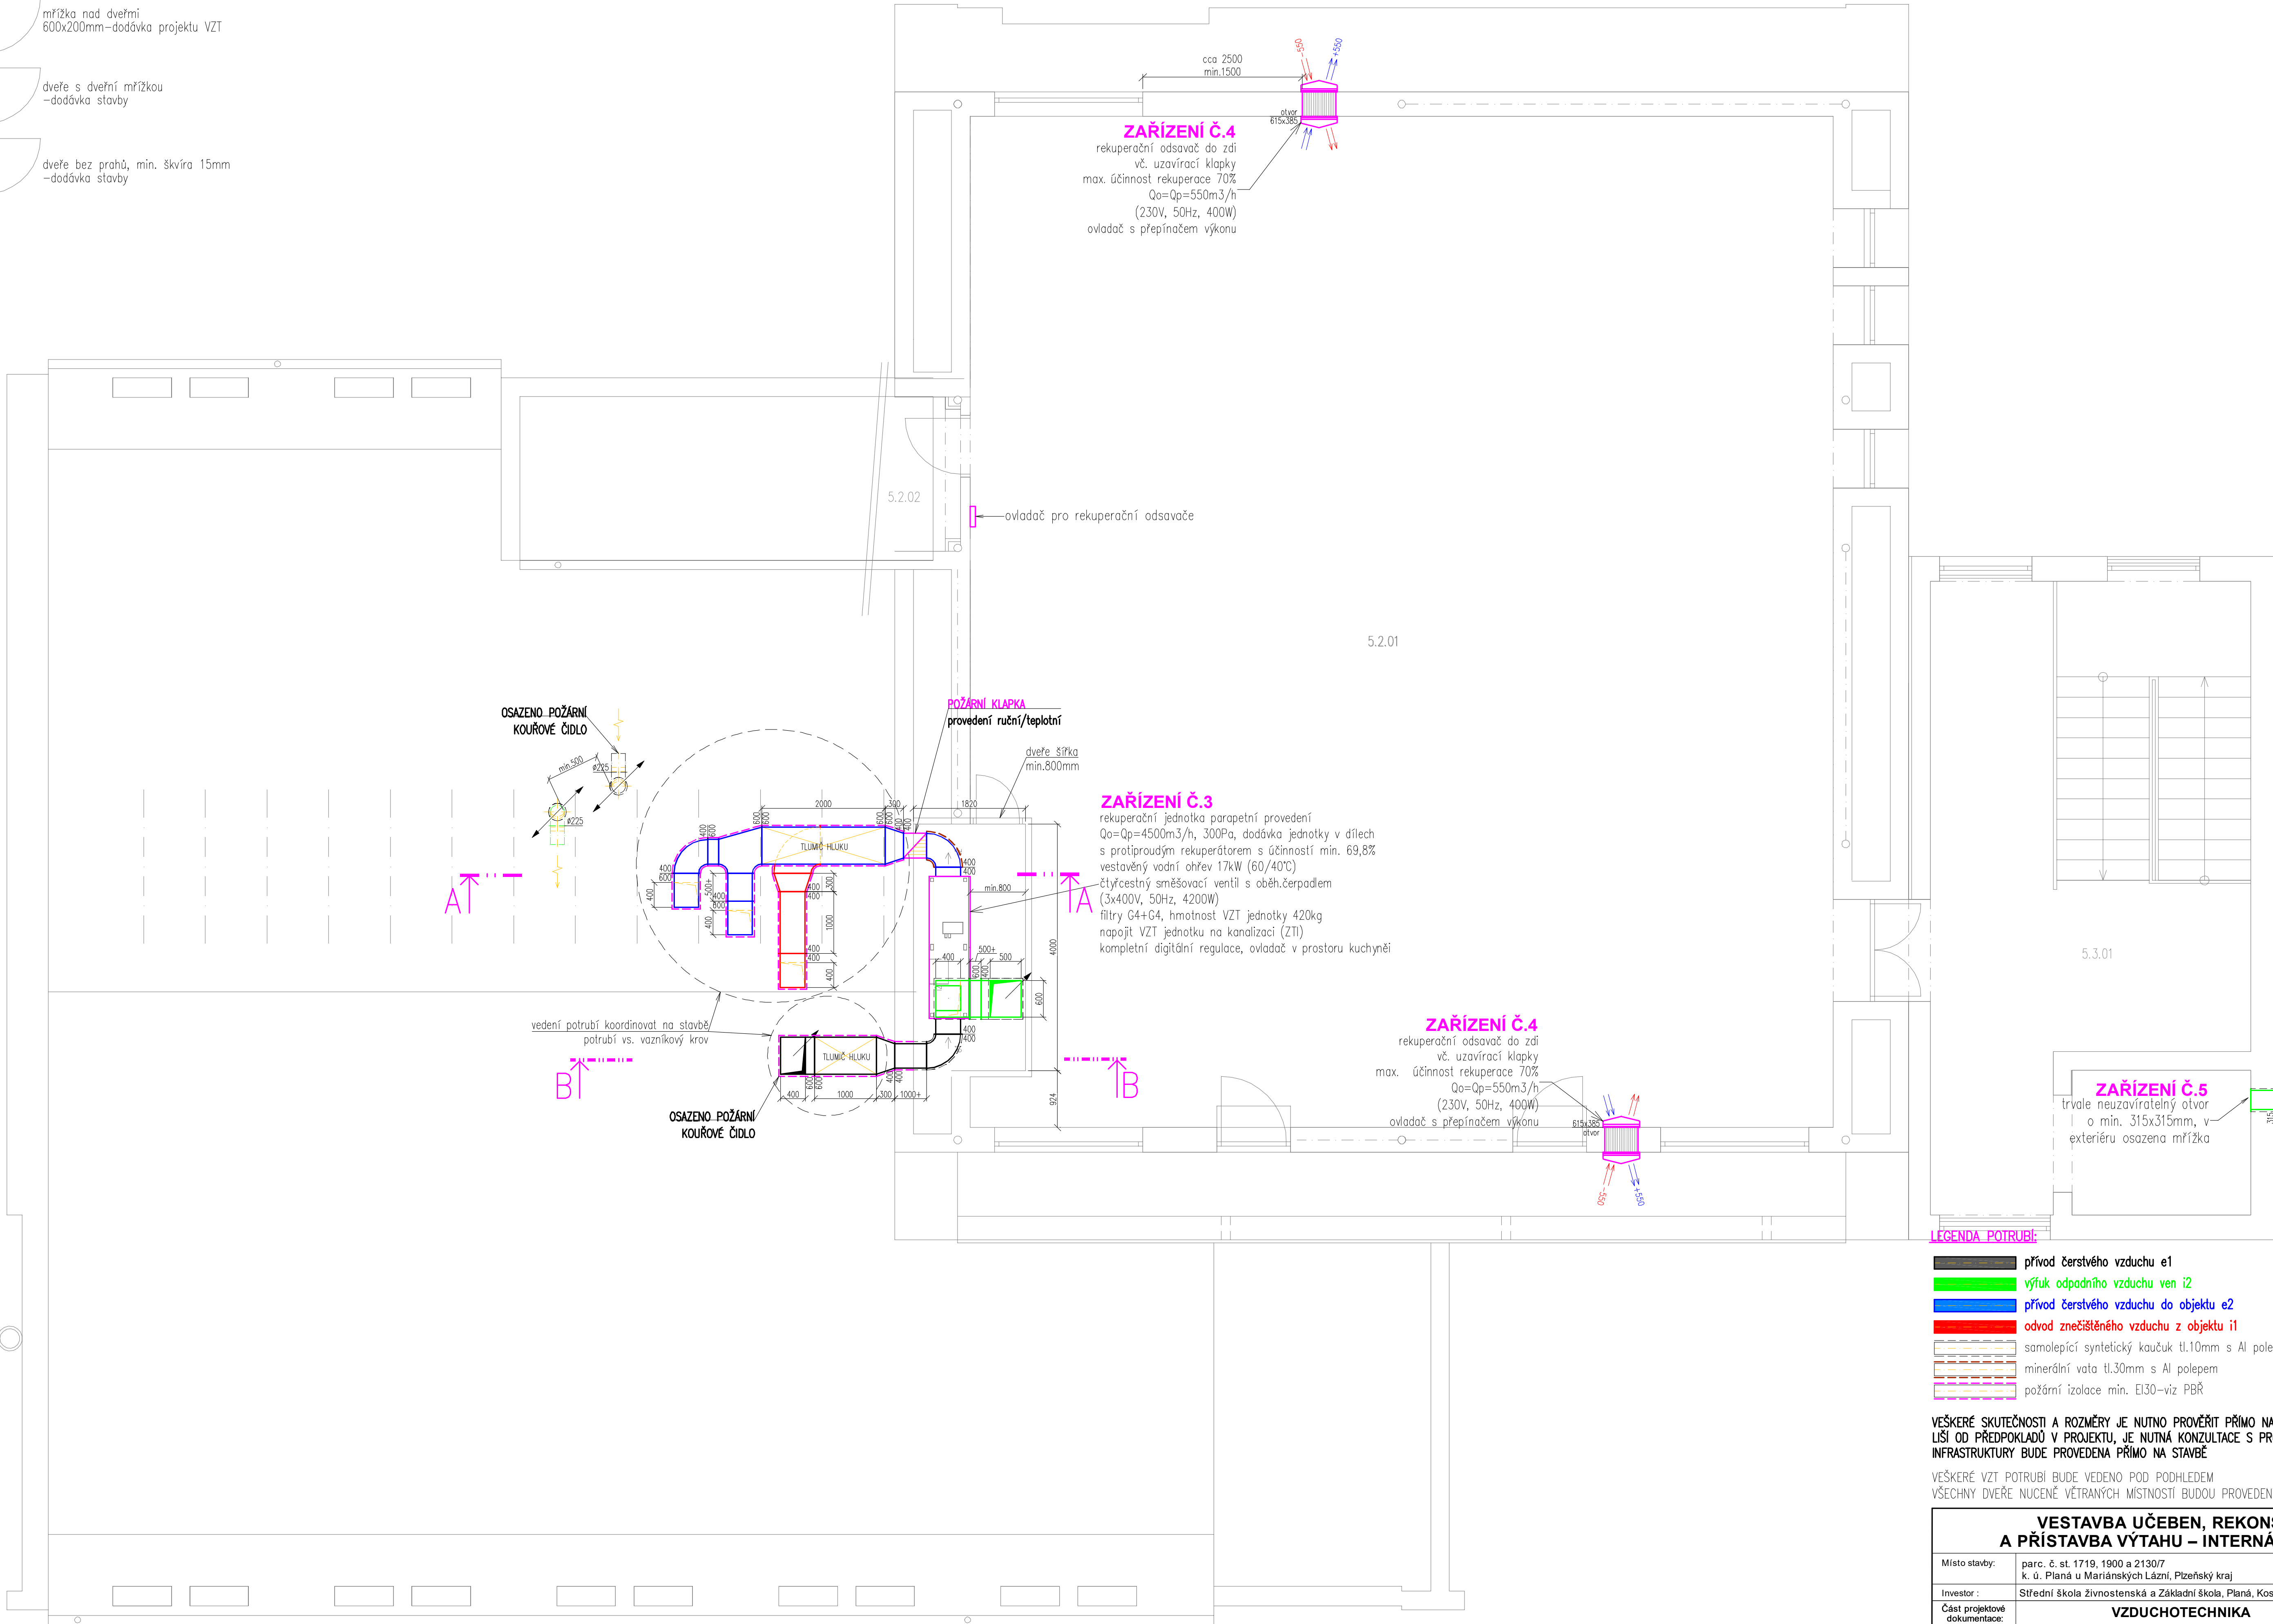



LEGENDA POTRUBÍ:


- 


přívod čerstvého vzduchu e1
- 

výfuk odpadního vzduchu ven i2
- 

přívod čerstvého vzduchu do objektu e2
- 

odvod znečištěného vzduchu z objektu i1
- 

samolepící syntetický kaučuk tl.10mm s Al polepem
- 

minerální vata tl.30mm s Al polepem
- 

požární izolace min. EI30–viz PBR

VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI A ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ

VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ BUDE VEDENO POD PODHLEDEM
VŠECHNY DVEŘE NUCENÉ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTI BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHŮ, POPŘ. S DVEŘNÍ MŘÍŽKOU

VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ				
Místo stavby:	parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7 k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Plzeňský kraj		Stupeň PD: prováděcí projekt	
Investor :	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		Otisk aut.razítka:	
Část projektové dokumentace:	VZDUCHOTECHNIKA			
Obsah :	PŮDORYS 5NP			
Výkres č. :	D.1.4.4) 07	Datum: 09/2022		Meřítko: 1:50
Autor. projektant:	Ing.Radek Spurný			
Vypracoval:	František Klíma			