


RH2

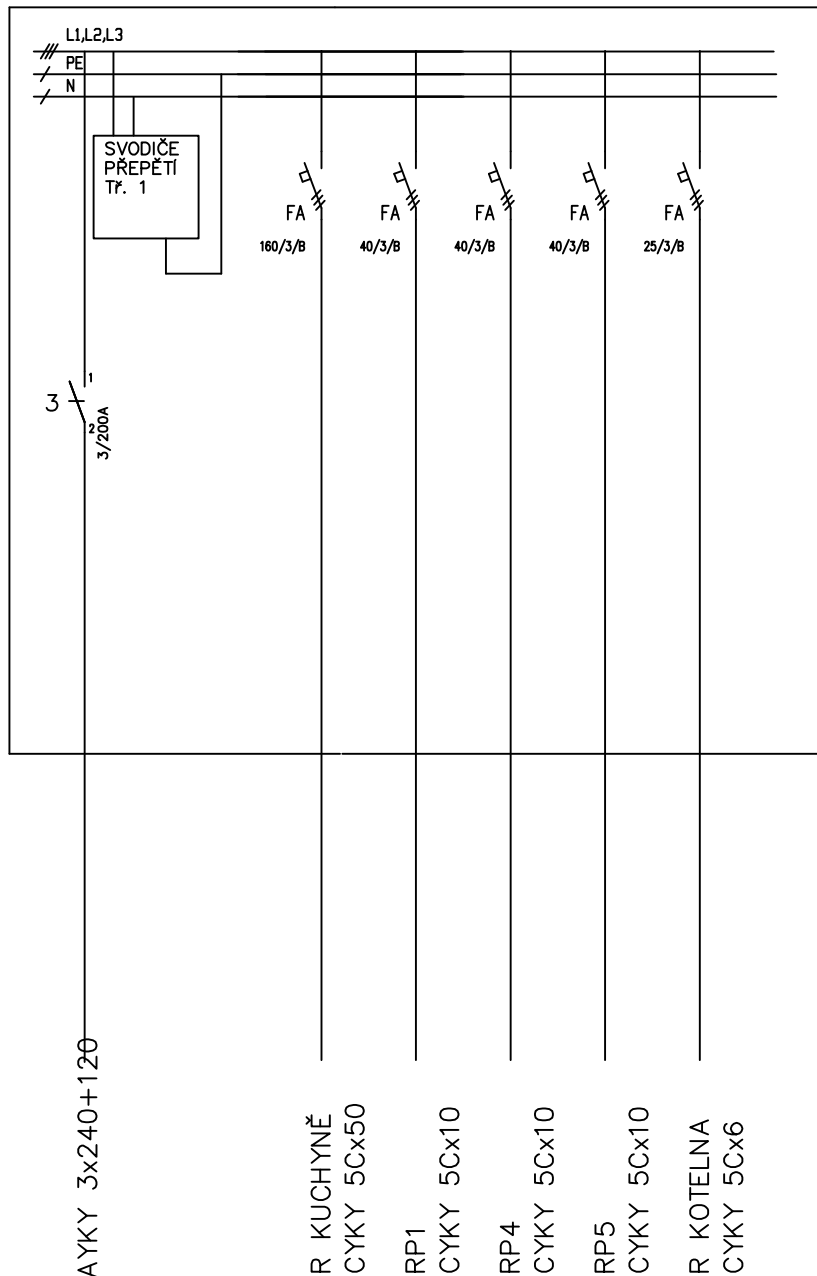

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S
 PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
 OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
 POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant ING. KRÍSTEK	Ved. projektant ING. KRÍSTEK	Techn. kontrola	IČO: 428 24 362	
Místo stavby parc. č. st. 1719, 1900 a 2130/7, k. ú. Planá u M.L.			ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK	
Investor Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá			M.tel: +420604200014 e/mail: miroslavkristek@seznam.cz	
Akce VESTAVBA UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SSŽ A ŽS PLANÁ			Formát	Číslo paré
Výkres ROZVADĚČ RH2			Datum	
			Stupeň	
			Zakázka	
			Meřítka	Č. výkresu 10