



Startovní a cílová jáma protlaku  
pro vodovodní přípojku - PE

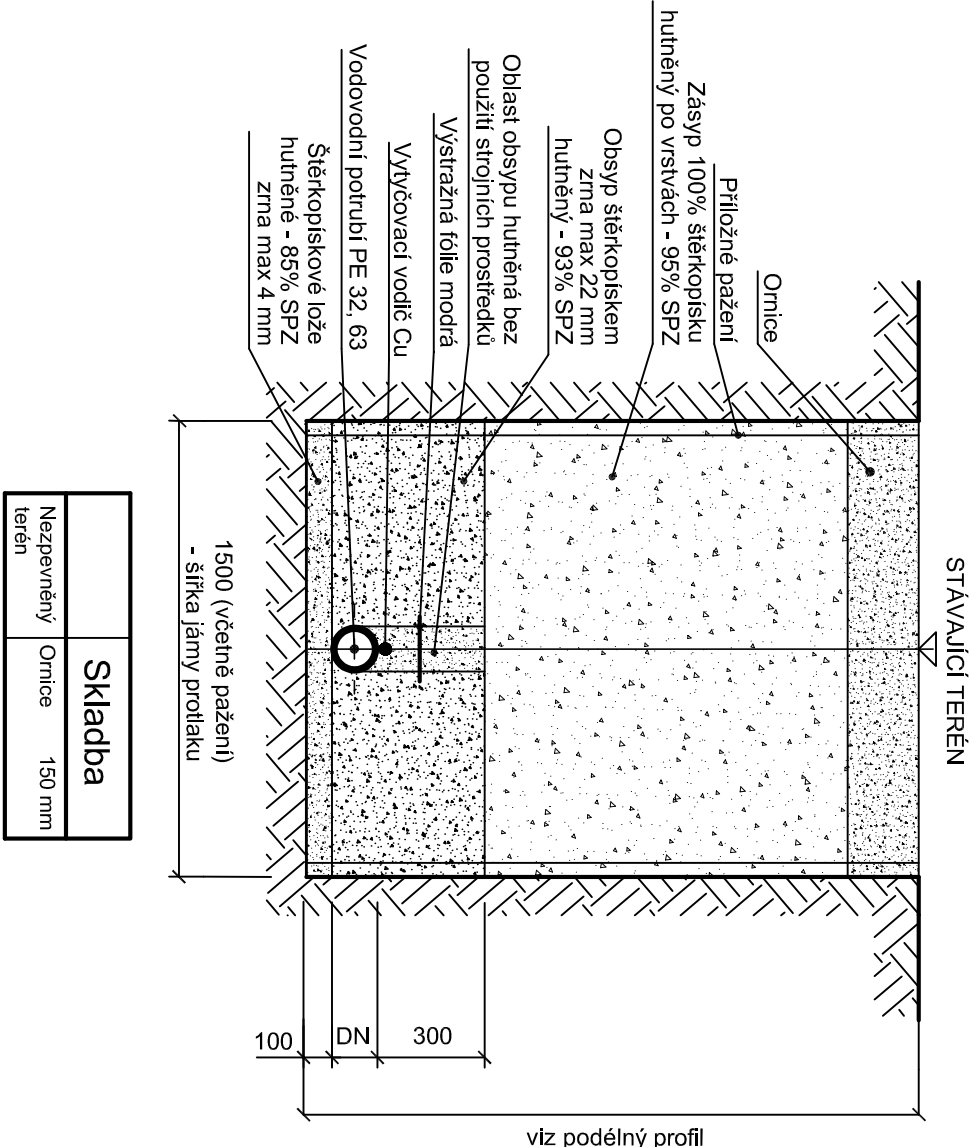


VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PE



POZN.:

- TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV JSOU UVÁDĚNY PO ZHUTNĚNÍ.
- PAŽENÍ STĚN VÝKOPŮ ZAJISTI ZHOTOVITEL, KDE JE TO NEZBYTNÉ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A STABILITY STĚN NEBO TAM, KDE JE TO PŘEDEPSÁNO DOKUMENTACÍ.
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE POUŽITO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- NAD POTRUBÍM VODOVODU BUDE ULOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÉ BARVY
- SPOLEČNĚ S POTRUBÍM VODOVODU BUDE TAŽEN SIGNALIZAČNÍ VODIČ

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ROKYCANY, s.r.o.		<div><div>Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.</div></div>	
Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany			
Vypracoval: Ing.arch. Eva Macháčková	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pösinger, Ph.D.		
Zodp. projektant: Ing.arch. Eva Macháčková			
Akce:	Datum:		12/2023
<b>Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod</b>		Stupeň:	DPS
		Č. zakázky:	2023.010
Příloha:	Vzorový příčný řez	Měřítko:	-
Investor:	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň		Č. přílohy: <b>D.1.1.3.</b>