

VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ + PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!
pro odbornou opravu je kladen důraz na maximální zachování autenticity včetně vývoje prvků – historické úpravy navrhuje respektovat s uplatněním zcelující povrchové úpravy kování, kotvicí a spojovací prvky – nutno respektovat všechny uplatněné závěsy, prověřit upevnění s opětovným použitím původních hřebů a vrutů.

URČENÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO PROVEDENÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMŮ DLE TECHNOLOGIE RESTAURÁTORSKÝCH ZÁMĚRŮ PROVEDENÝCH SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM V DOBĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY – PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PO NÁVRHU FASÁD OVĚŘENÝCH PRŮZKUMEM – ZAJISTÍ ZHOTOVITEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY PRACÍ


PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

S/1	neobsazeno	- NENÍ SOUČÁSTÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRACÍ -						
------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--

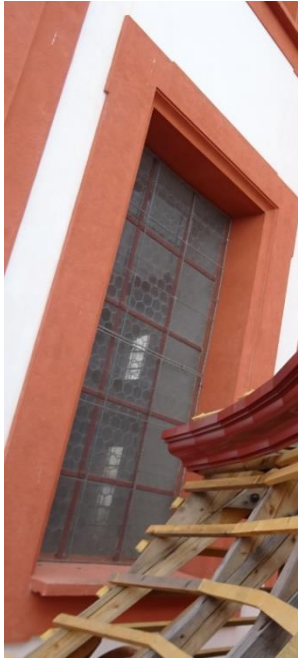
VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/2	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ -VITRÁŽ  SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí , v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/2</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/2</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olověných rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 	-	1	1	2	4 KS	po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně


<p>VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ</p>	
--	--

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/3	<p>STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ -VITRÁŽ</p>  <p>SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek</p>	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí , v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rzi - viz. KO/3</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/3</p> <p>předpoklad:</p> <p>– kontrola stavu olověných rámečků</p> <p>- u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru</p> <p>- kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození</p> <p>- zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení</p>	-	1	-	1	2 KS	po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně

VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/4	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ -VITRÁŽ 	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí, v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rzi - viz. KO/4</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/4</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olověných rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 	-	1	1	2	4 KS	po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně
	SVĚTLOST š. 2400 mm v. 3 965mm, hodnotný zachovaný prvek							

VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/5	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ - VITRÁŽ	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí, v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olovená síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/5</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/5</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olovených rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 						po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně
	 <p>SVĚTLOST š. 2400 mm v. 4815 mm, hodnotný zachovaný prvek</p>		-	-	-	1	1 KS	