

Vyjádření č.: Vyj 0127/2023

Vydané dne: 18.12.2023

S-pro servis s.r.o.
Jitka Říhová
Pivovarská č.p.1272
38801 Blatná

Vyjádření o existenci podzemního vedení sítí elektronických komunikací

Název stavby: ""Zpevněná plocha SOŠ a SOU Sušice""

Na základě Vaší žádosti ze dne 14.12.2023 ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. a § 101 zákona č. 127/2005 Sb. sdělujeme, že se v zájmovém území stavby **NACHÁZÍ** ochranné pásmo podzemního vedení sítí elektronických komunikací společnosti FIXNET s.r.o.

Nemáme námitek proti realizaci Vaší stavby za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:

- Bude respektováno ustanovení § 101 a § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. před investiční výstavbou.
- Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
- Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
- Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- Požadujeme v souběhu s naší trasou provést během realizace vhodné oddělení ve výkopu deskou nebo cihlou.
- Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
- V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

- Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti FIXNET s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci stavby.


- Průběh vedení ve vlastnictví společnosti FIXNET s.r.o. bude zakreslen v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. i v dokumentaci která bude přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Toto vyjádření ztrácí platnost uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno.

Ing. Jiří Vítovec
jednatel společnosti

FIXNET®

JIŘÍ VÍTOVEC, jednatel
Fixnet s.r.o., Pravdova 1274, 342 01 Sušice
IČ: 26357739, DIČ: CZ26357739

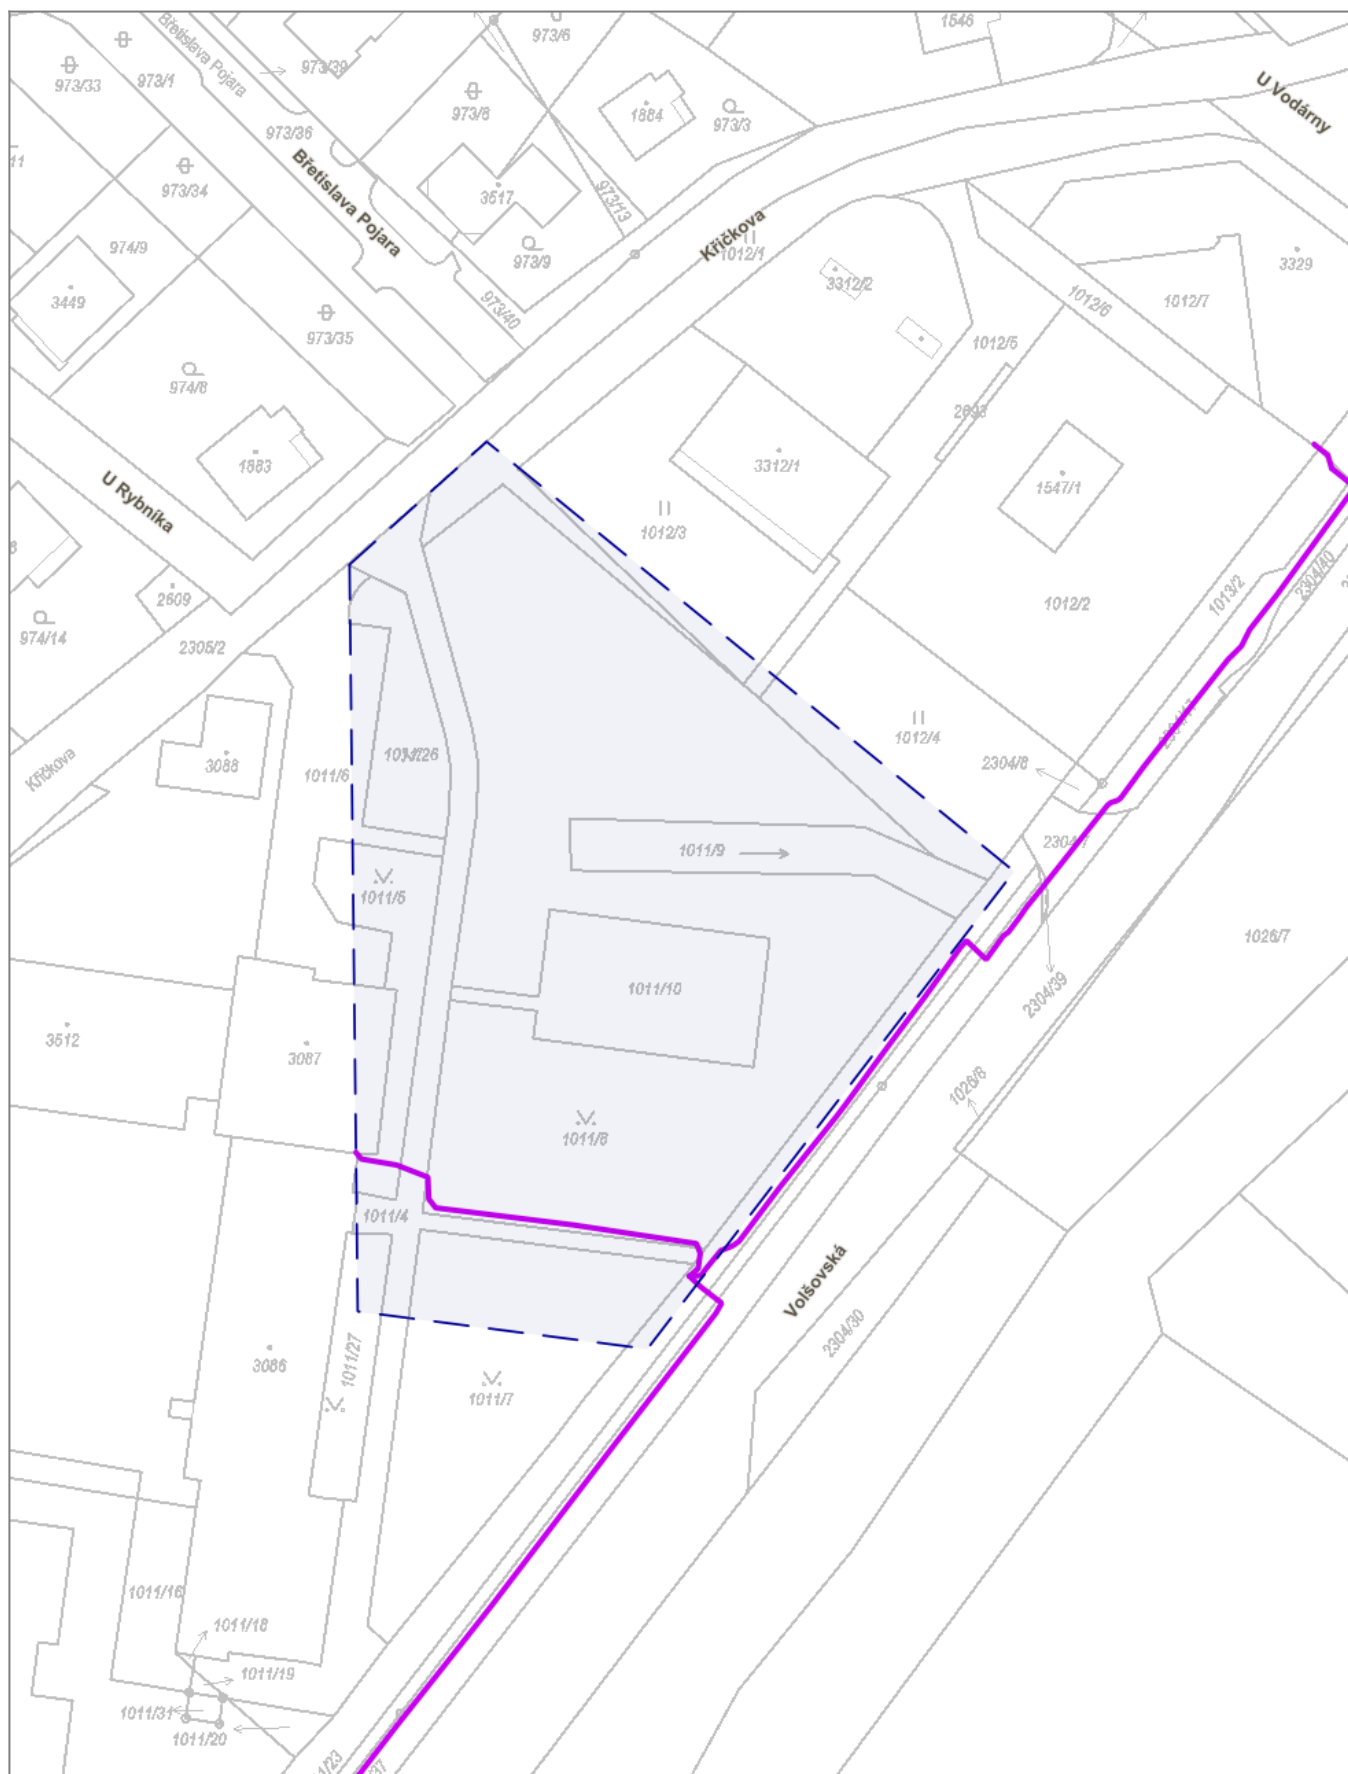

Legenda



zájmové území



sítě v našem majetku



plánované trasy