








Obec: Chotěšov [557838]
Katastrální území: Mantov [653187]

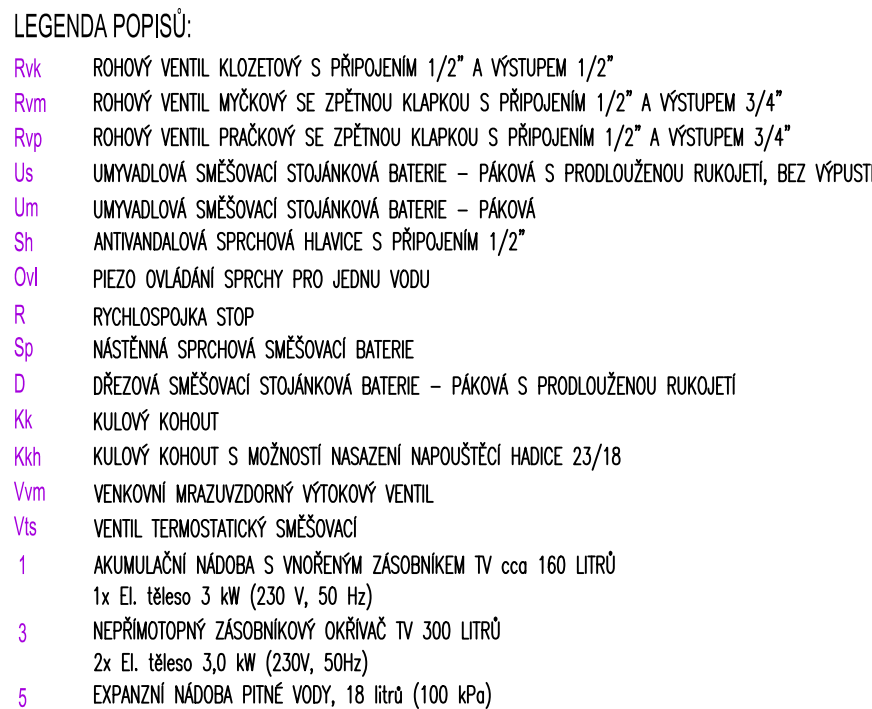

LEGENDA POTRUBÍ:

-  NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY (SV)
-  NOVÉ POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY (CV)
-  NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV)
-  NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PŘEDEHŘÁTÉ V AKUMULAČNÍ NÁDRŽI
-  NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY O PŘEDNASTAVENÍ TEPLŮT (TV)
-  NOVÉ PŘÍPODNÍ POTRUBÍ PÍTNÉ VODY NA POZEMKU INVESTORA

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ A CÍRKULAČNÍ VODY		
TYP POTRUBÍ	DIMENZE [mm]	TEPELNÁ IZOLA TLÓŠŤKA [mm]
PP-R PN20	20x2,8	30
PP-R PN20	25x3,5	30
PP-R PN20	32x4,4	40
PP-R PN20	40x5,5	40

TEPELNÁ IZOLACE BUDE MÍT SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
 $\lambda_{iz} = 0,036 \text{ W/mK}$

TYP POTRUBÍ	DIMENZE [mm]	TEPELNÁ IZOLA TLOŠŤKA [mm]
PP-R PN20	20x2,8	13
PP-R PN20	25x3,5	13
PP-R PN20	32x4,4	13
PP-R PN20	40x5,5	13

TEPELNÁ IZOLACE BUDE MÍT SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
 $\lambda_{iz} = 0,036 \text{ W/mK}$

0,000 = 339,95 m.n.m = úroveň 1NP OBJEKTU SO-01

[illegible]