PŮDORYS 1:50

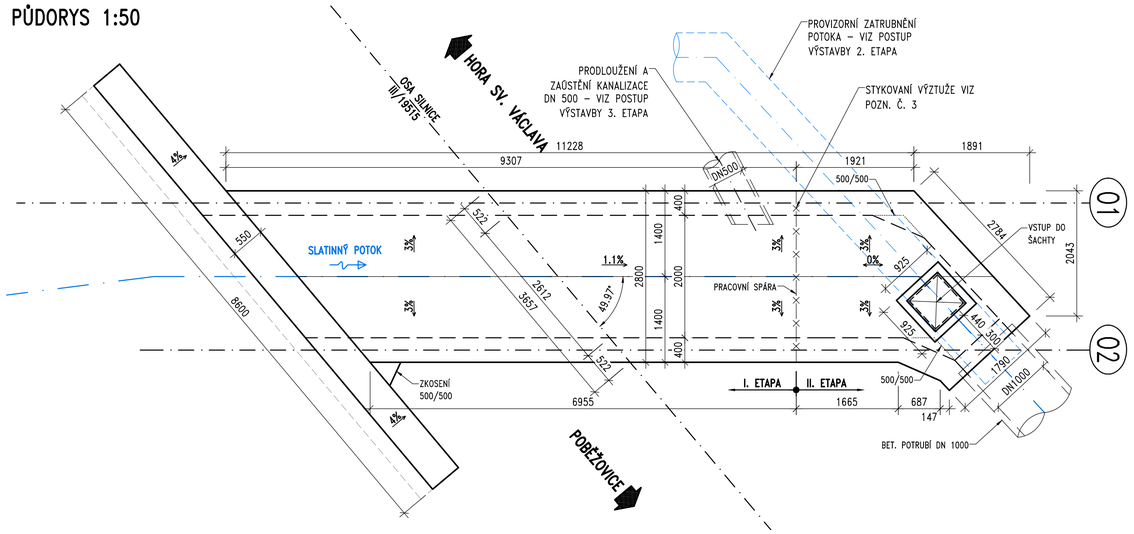

KOLMÝ PODÉLNÝ ŘEZ 1:25

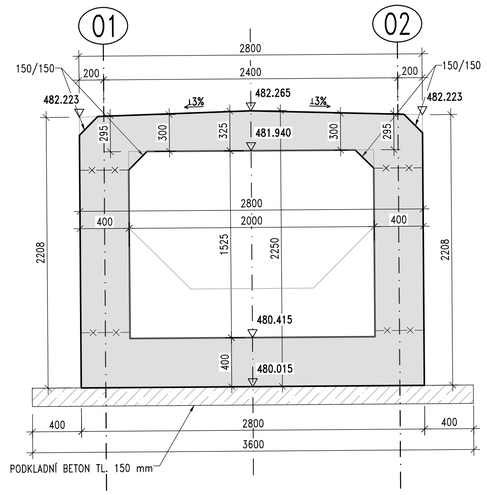

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY HRANY ZKOSENY 15/15 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
2. VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ IZOLACÍ JSOU NATŘENY ALP + 2X ALN
3. STYKOVÁNÍ VODOROVNÉ VÝZTUŽE VE STĚNĚ RÁMU POMOCÍ ŠROUBOVANÉ SPOJKY NEBO PROVAŘENÍM VÝZTUŽE

MATERIÁLY:

BETON:
C30/37 – XF2, XD1, XC2, XA2
PODKLADNÍ BETON: C12/15 – X0
ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

OCEL: B500B
ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

ROZVINUTÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

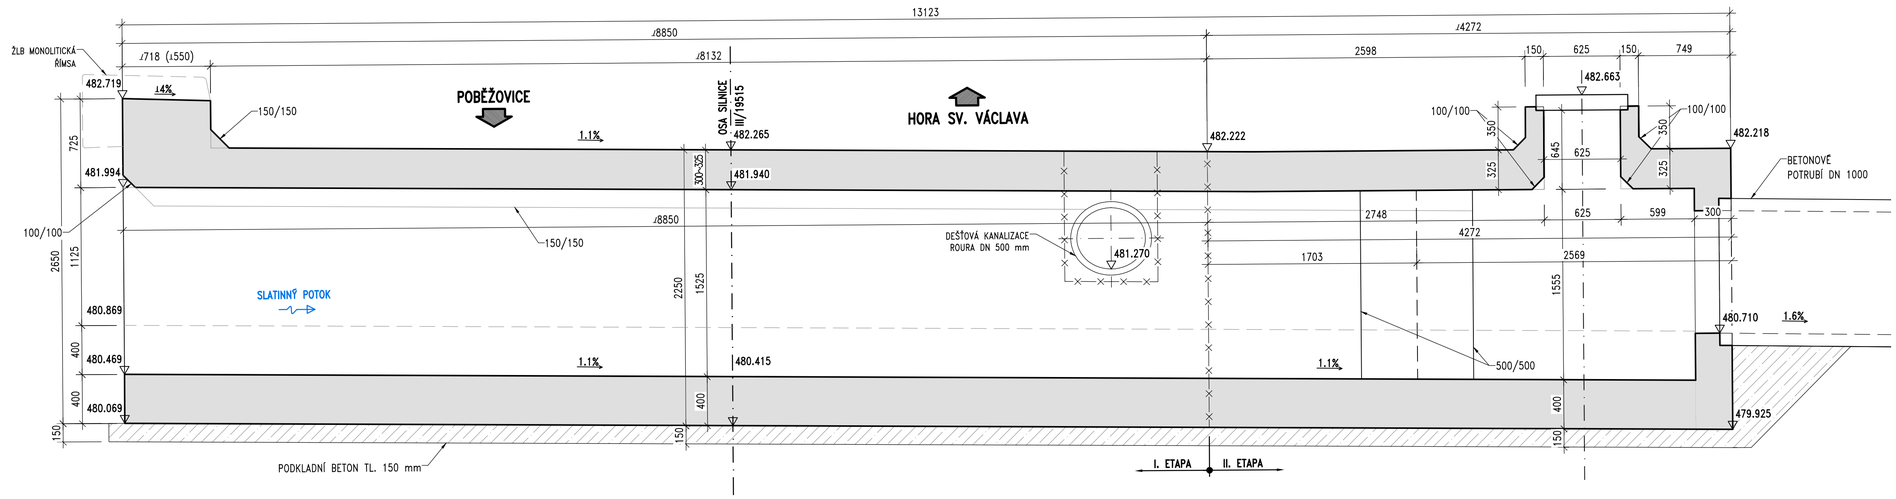

POHLED NA VTOK 1:25

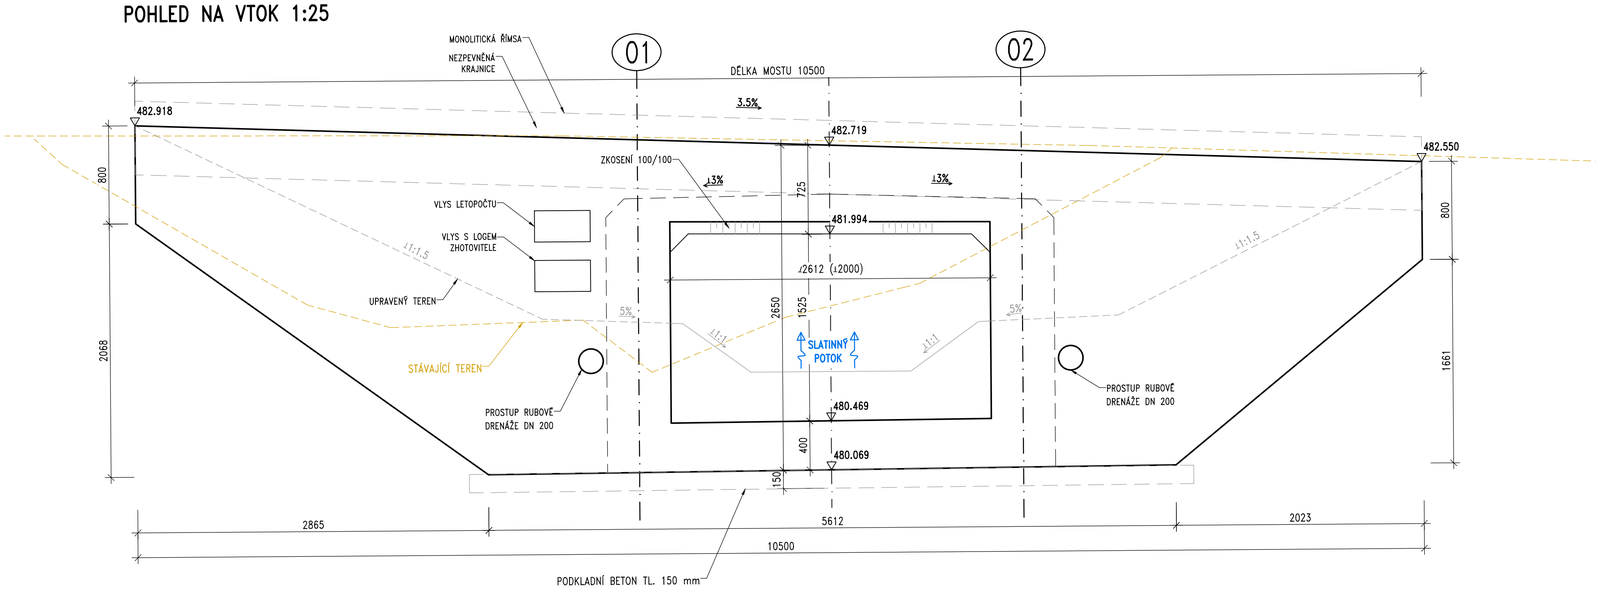

AKCE:
Most v obci Drahotín přes Slatinný potok, ev. č. 19515-3

OBJEDNATEL:
SÚSPK
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	22 163 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC
		606606960, jkm@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC
Tech. kontrola:	Ing. Peter LIKO	Vypracoval:	Ing. Lukáš BUGAJ

PONTEX s.r.o.
Praha 4, Bezovô 1658/1, 147 00
+420 244 462 219 pontex@pontex.cz

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Drahotín
Akce:	Most v obci Drahotín přes Slatinný potok, ev. č. 19515-3	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	Datum	Stupeň
Objekt:	SO 201 – MOST ev.č. 19515-3	11/2023	PDPS
Příloha:	TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE	Souprava	Č. přílohy D.1.2.1 10