



PŮDORYS 1:75

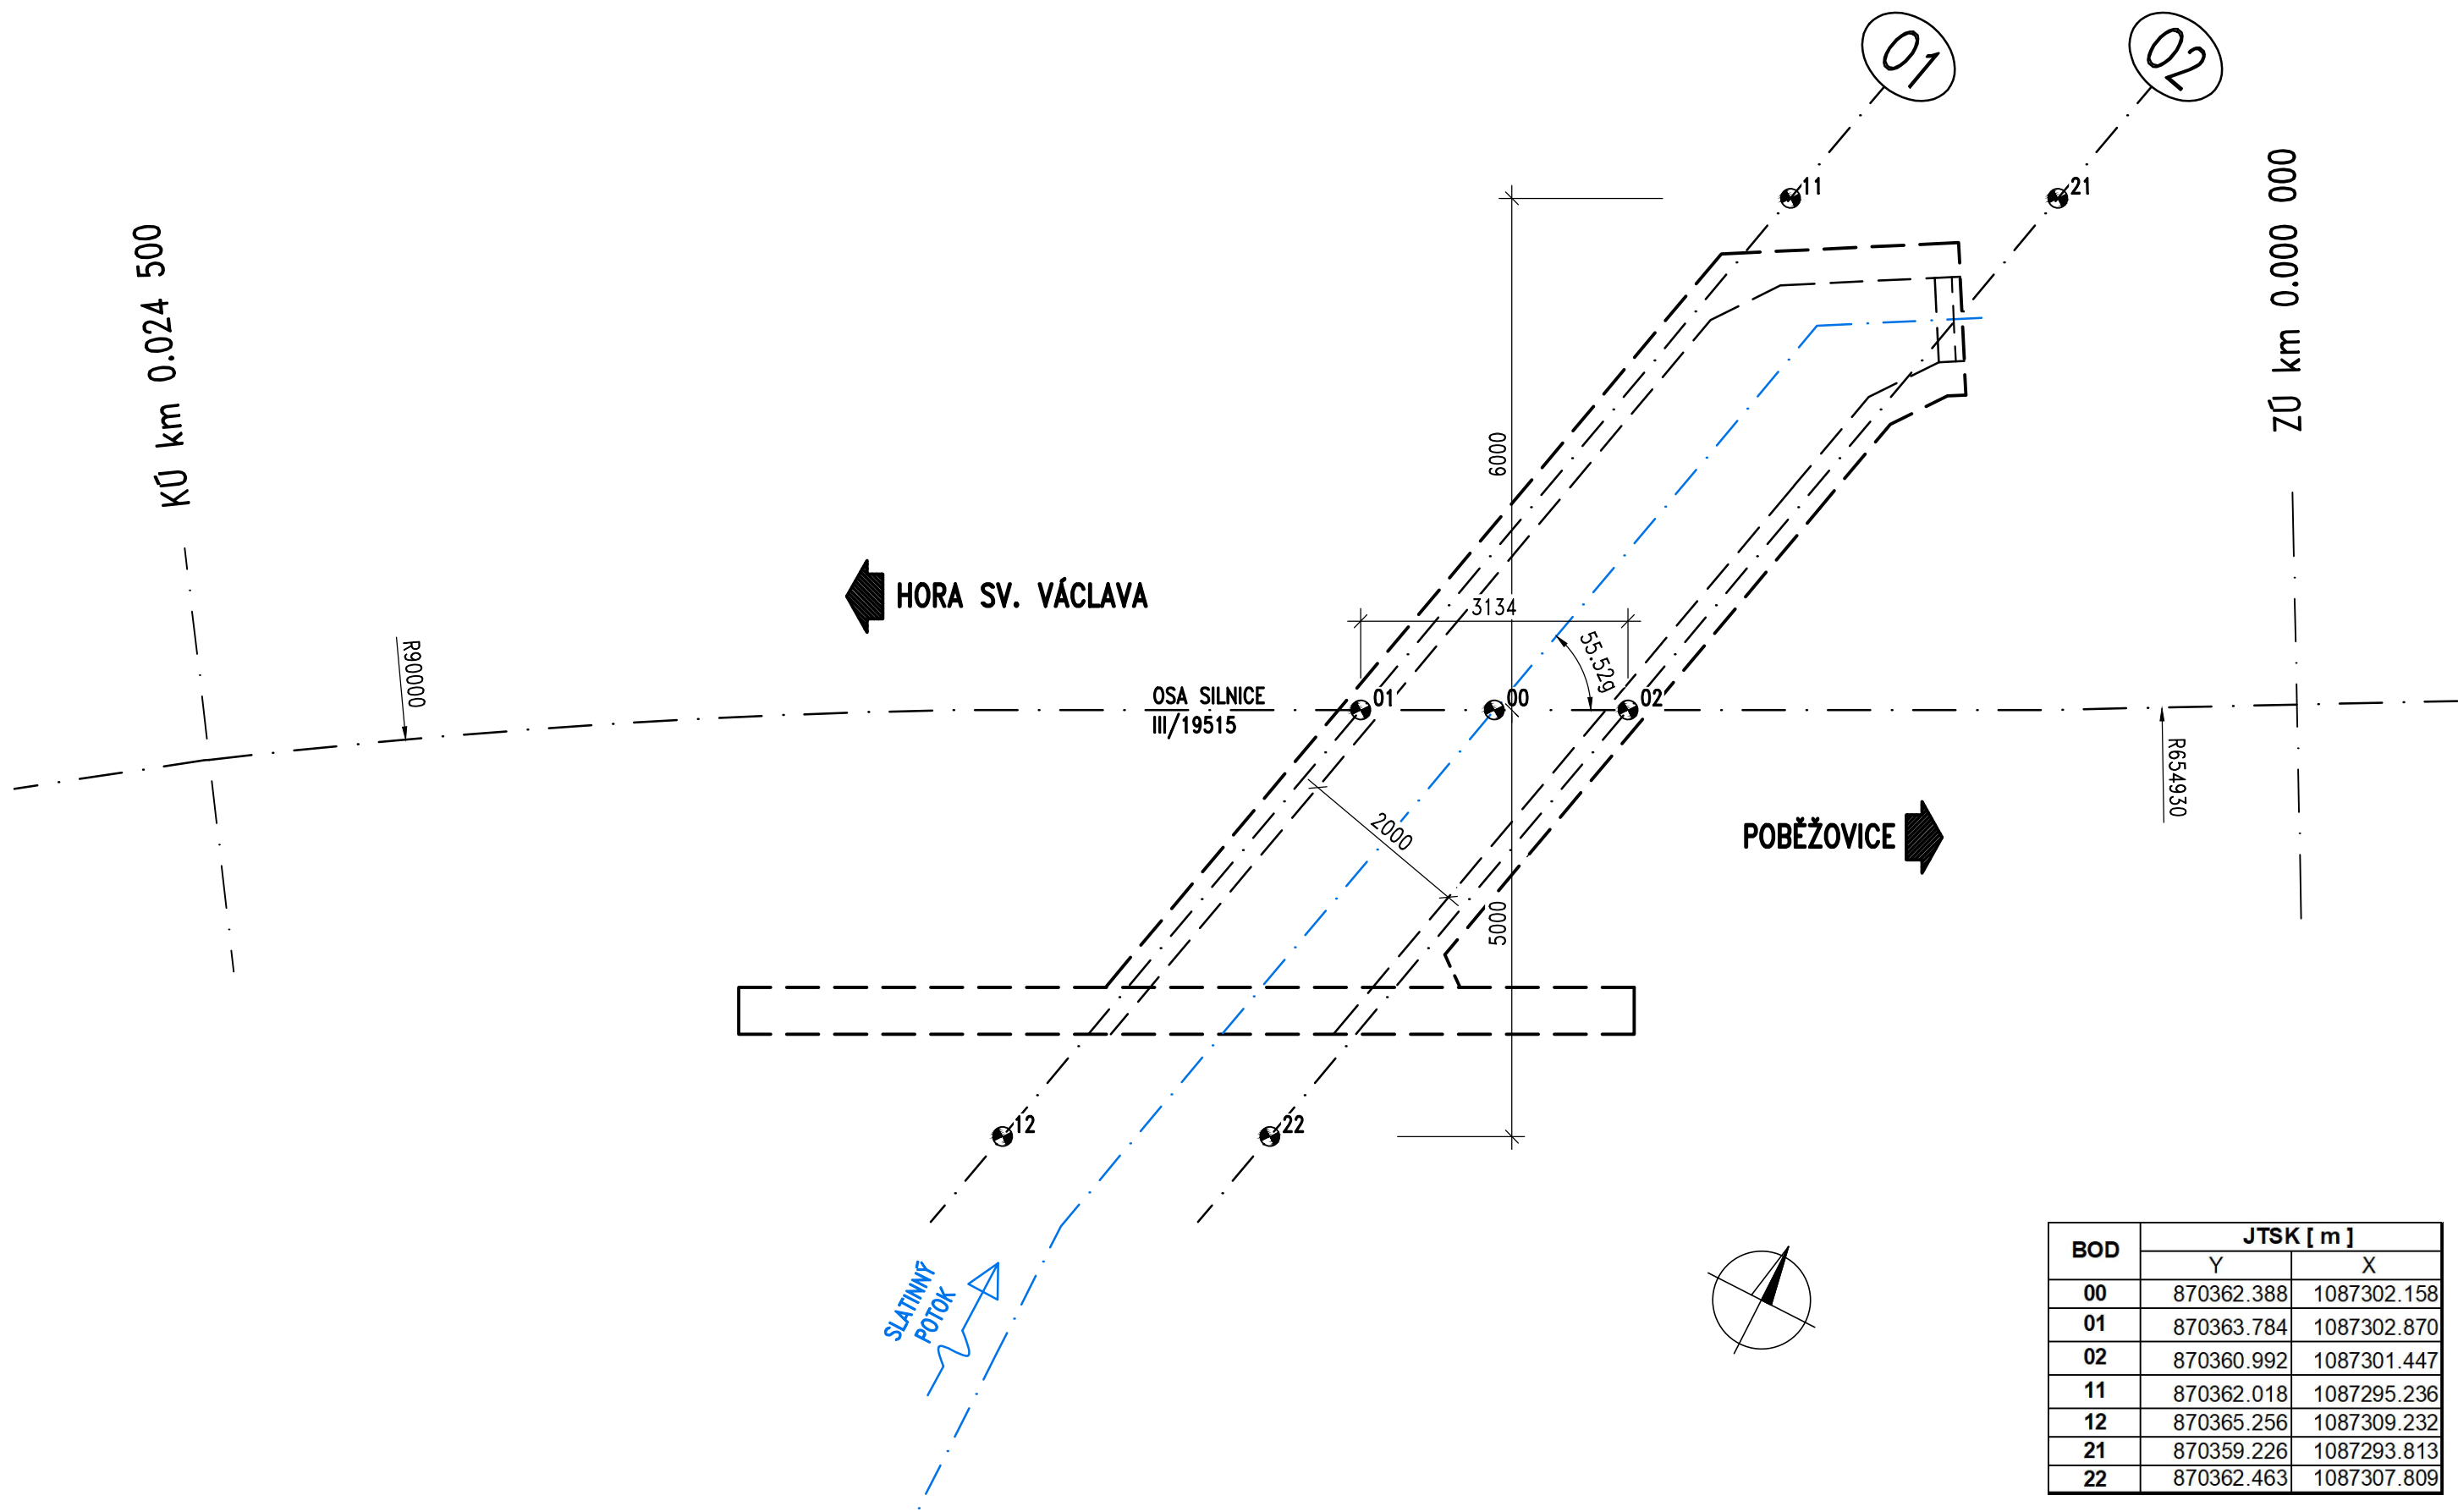

BOD	JTSK [m]	
	Y	X
00	870362.388	1087302.158
01	870363.784	1087302.870
02	870360.992	1087301.447
11	870362.018	1087295.236
12	870365.256	1087309.232
21	870359.226	1087293.813
22	870362.463	1087307.809


AKCE: **Most v obci Drahořín přes Slatinný potok, ev. č. 19515-3**

OBJEDNATEL:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	22 163 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC 606606960, jkm@pontex.cz	 <div>Praha 4, Bezová 1658/1, 147 00 +420 244 462 219 pontex@pontex.cz</div>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan KOMANEC	
Tech. kontrola:	Ing. Peter LIKO	Vypracoval:	Ing. Lukáš BUGAJ	

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Drahořín	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Akce:	Most v obci Drahořín přes Slatinný potok, ev. č. 19515-3			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2023	PDPS
Objekt:	SO 201 – MOST ev.č. 19515-3			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VYTYČOVACÍ SCHÉMA				D.1.2.1 08