



Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček Nýřanská 1291/32 32300 Plzeň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	Č.paré:	
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček				
Investor:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň				
Stavba:	Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech			Datum:	11/2024
				Č. zakázky:	23–276
				Stupeň PD:	DSP
Místo:	obec: Klatovy, k.ú. Klatovy, st.p.č. 4293			Formát:	xA4
Výkres:	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ			Měřítko:	
				Číslo výkresu:	EL.6

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S




3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

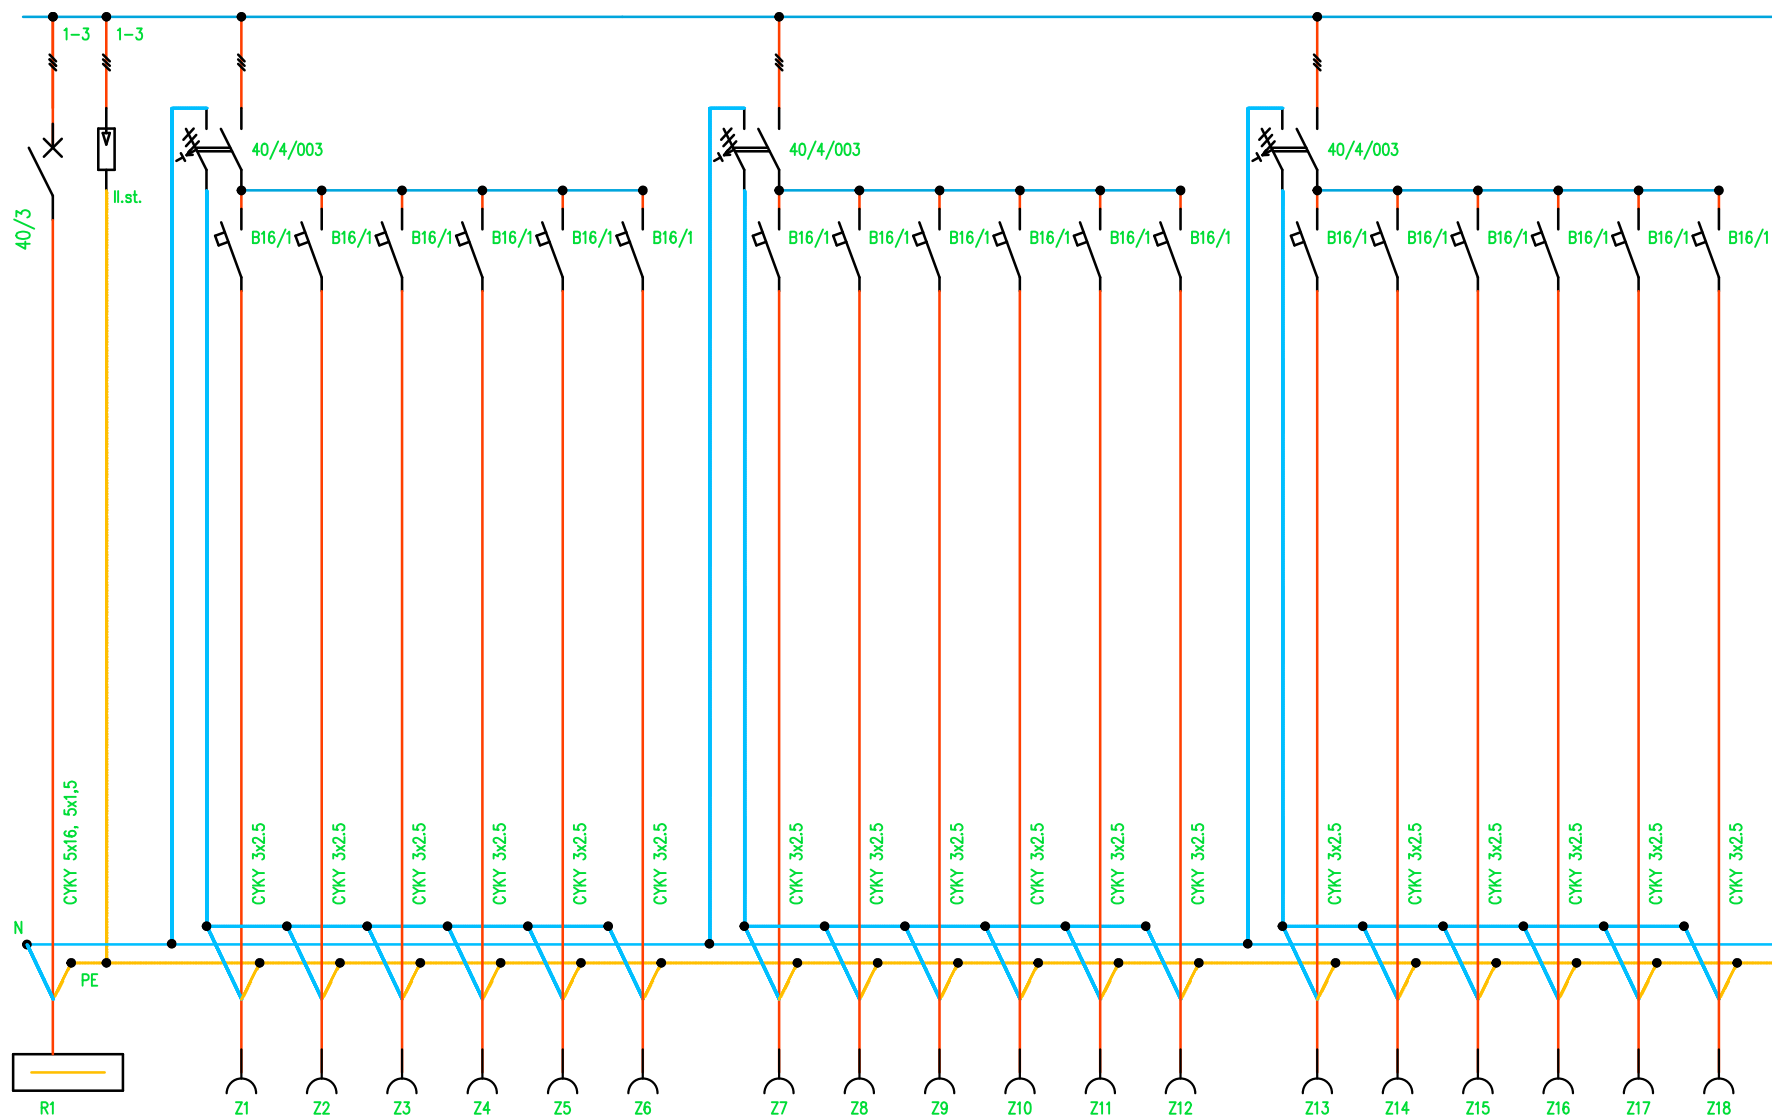

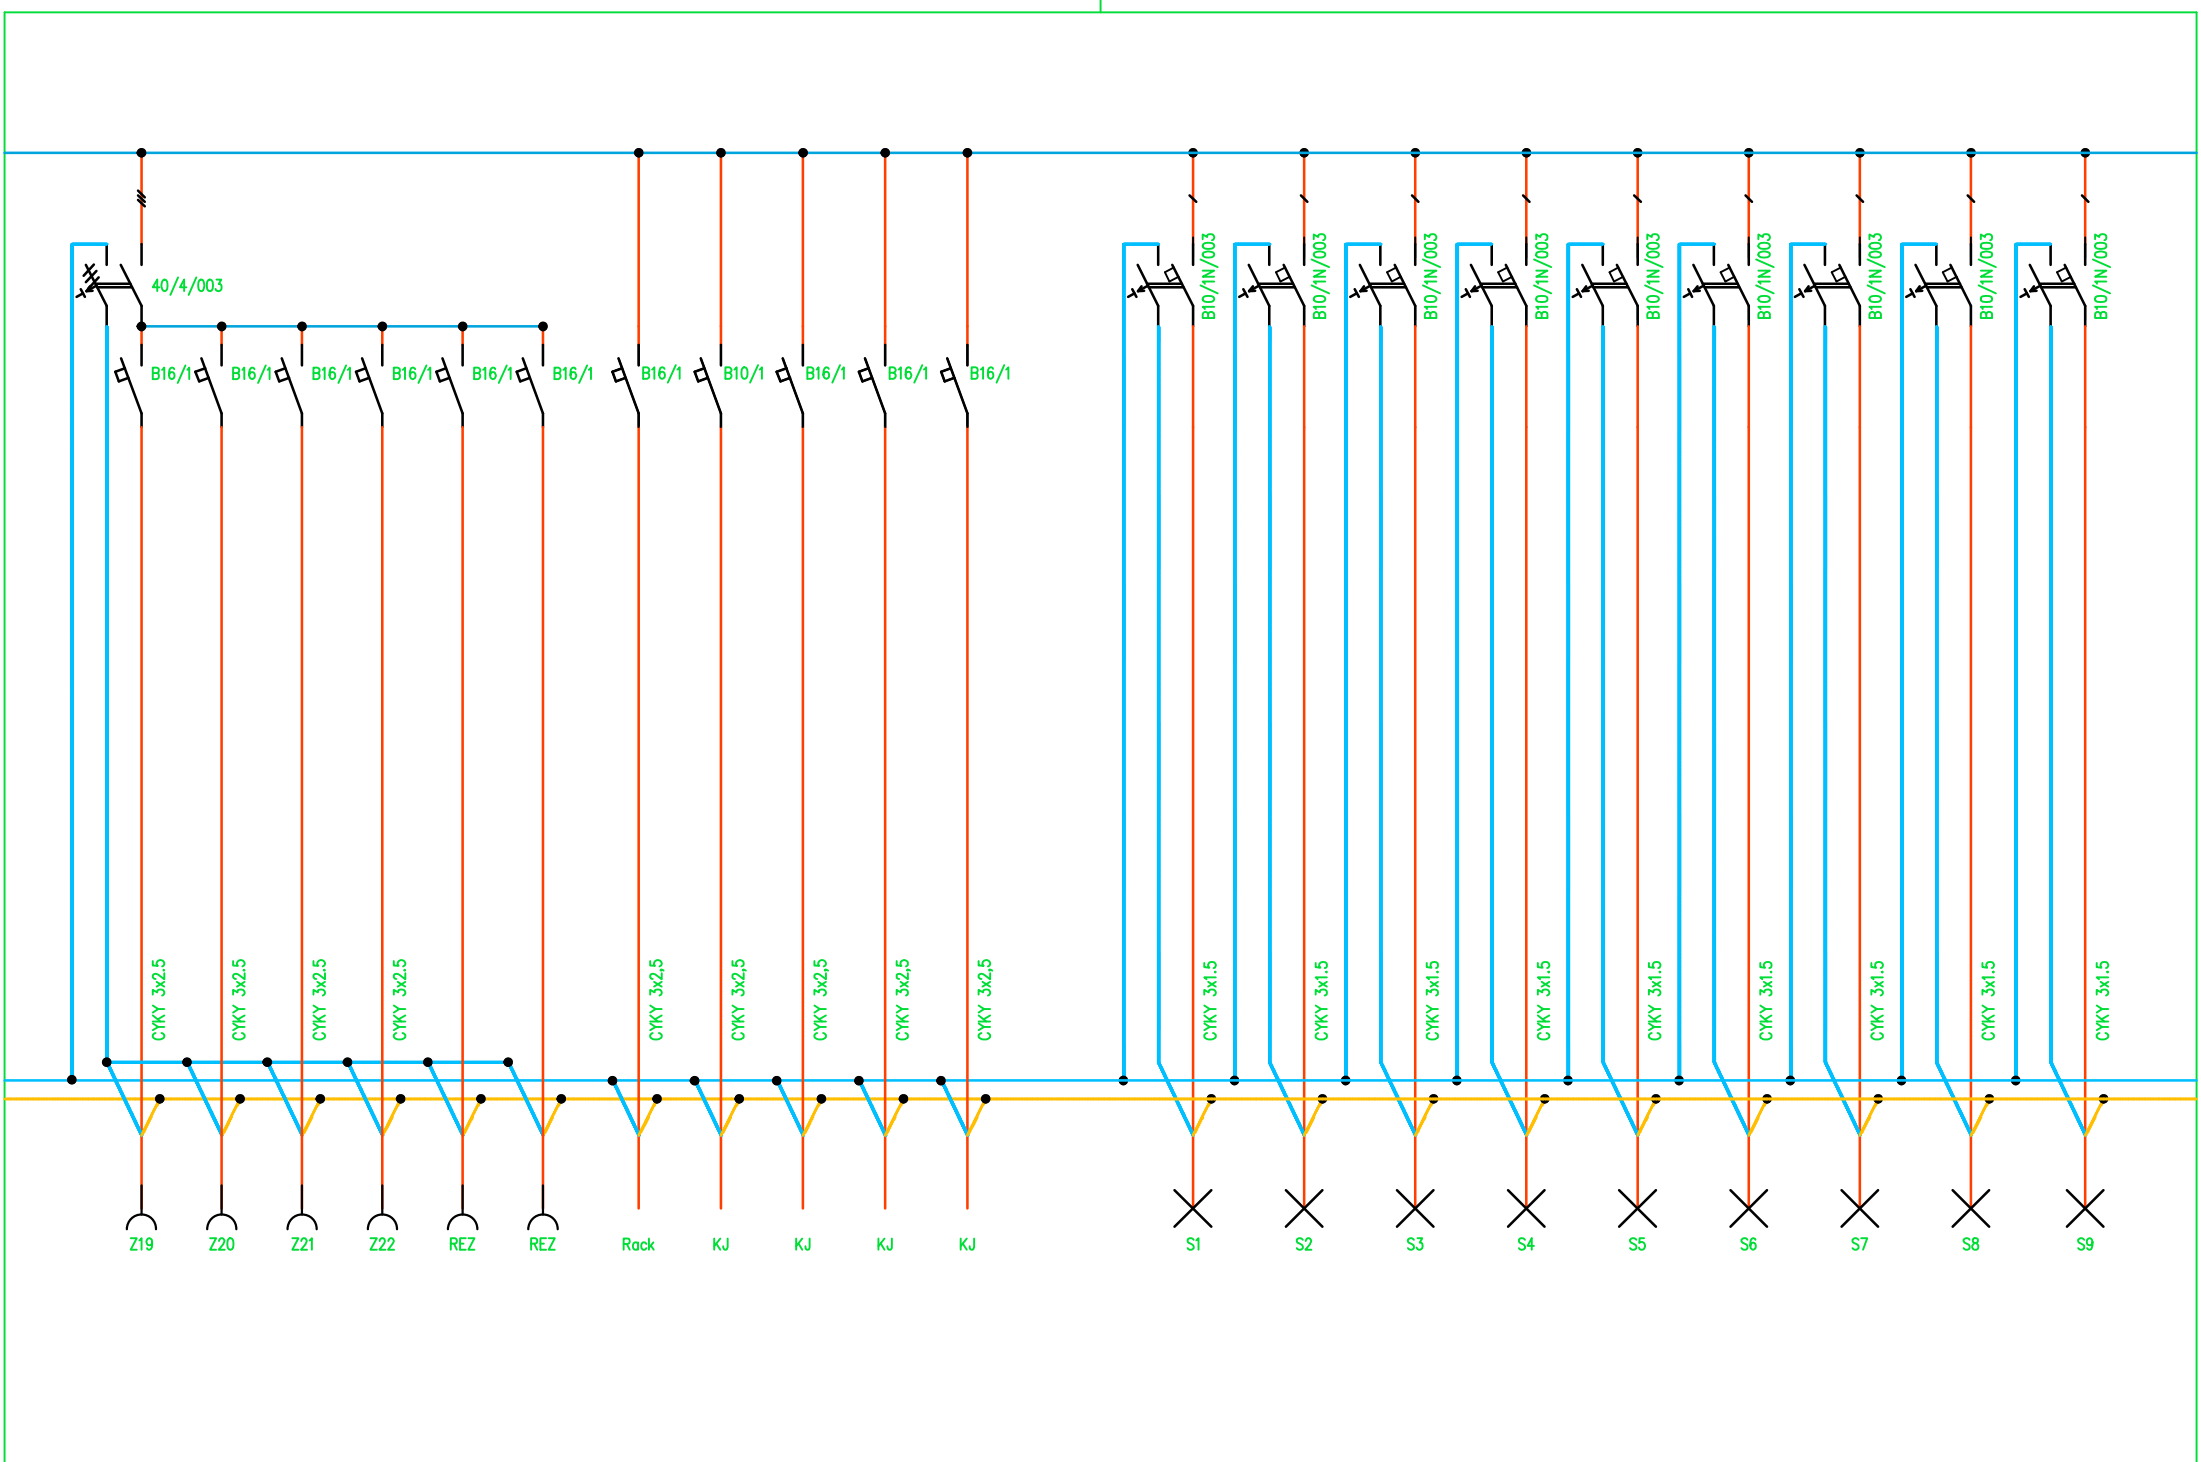

96 mod., IP30/20

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

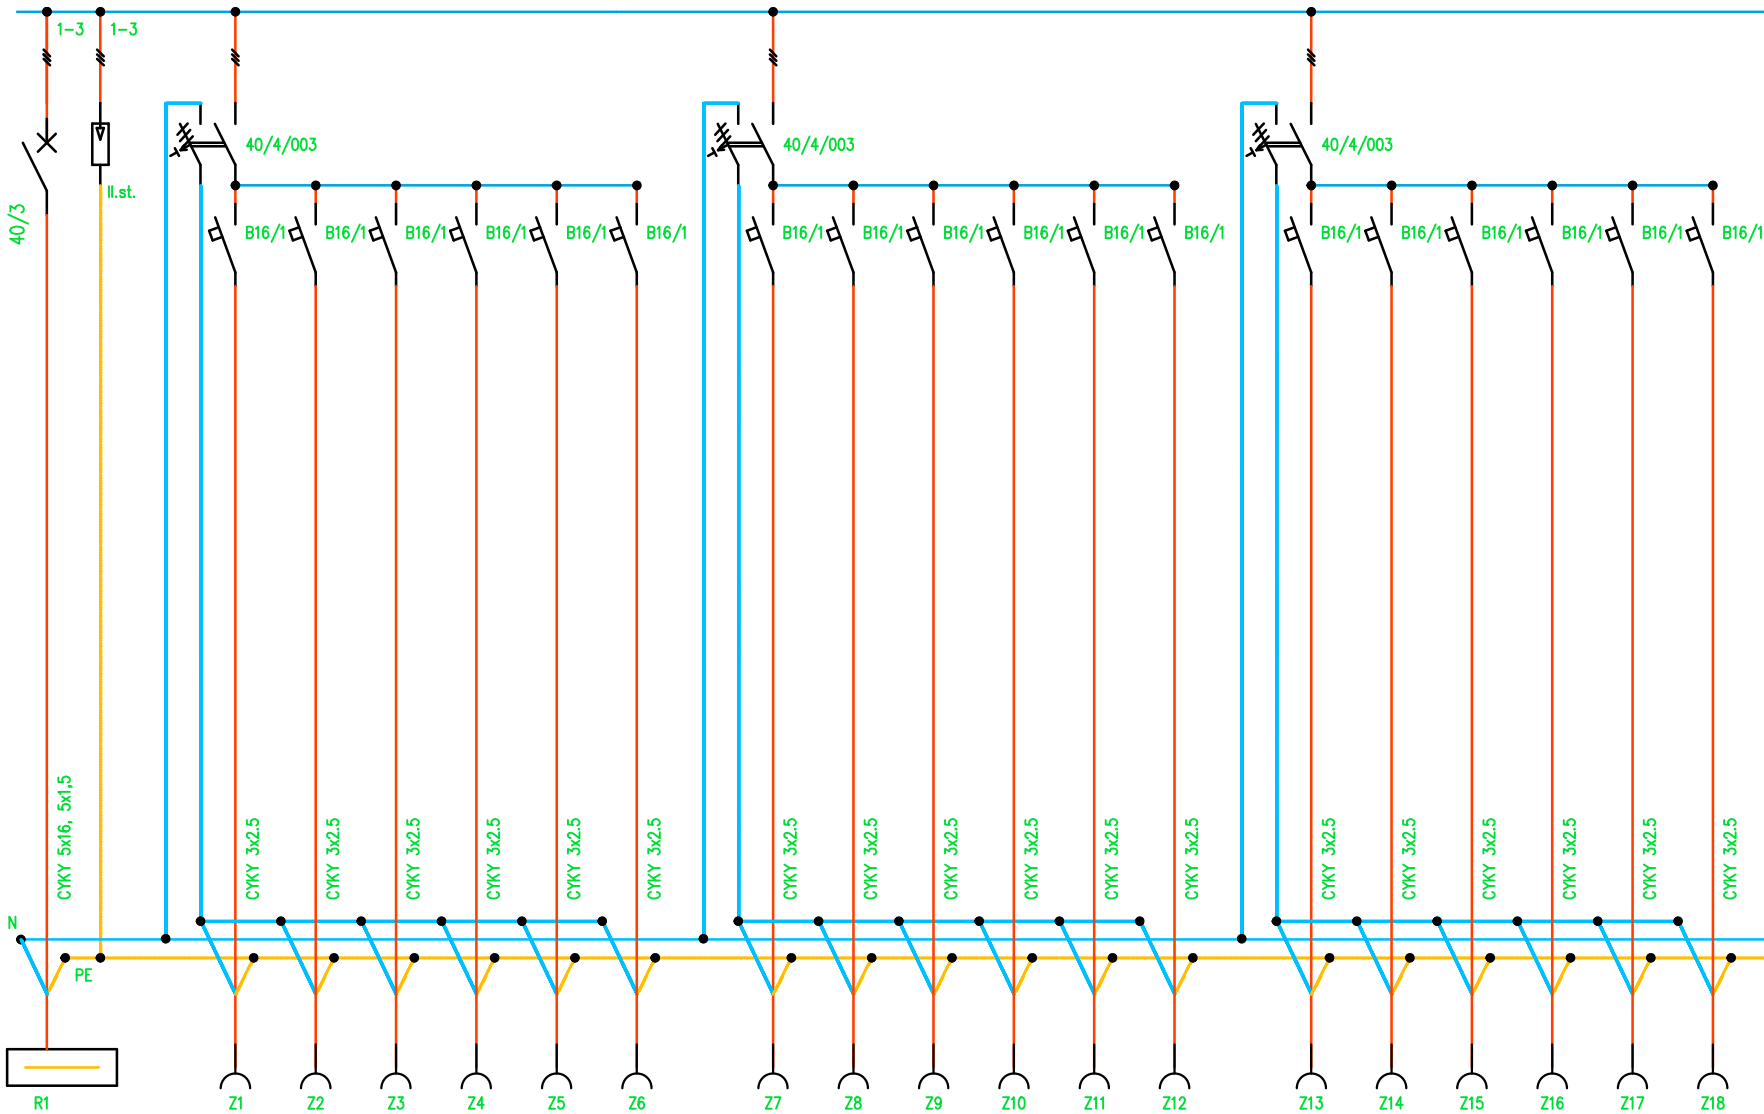


Vypracoval: Ing. David Kopeček  
Schválil:  
Datum :

AKCE:

Investor:  
Obsah:

Schéma zapojení rozváděče R3

Listů: 2  
List: 1

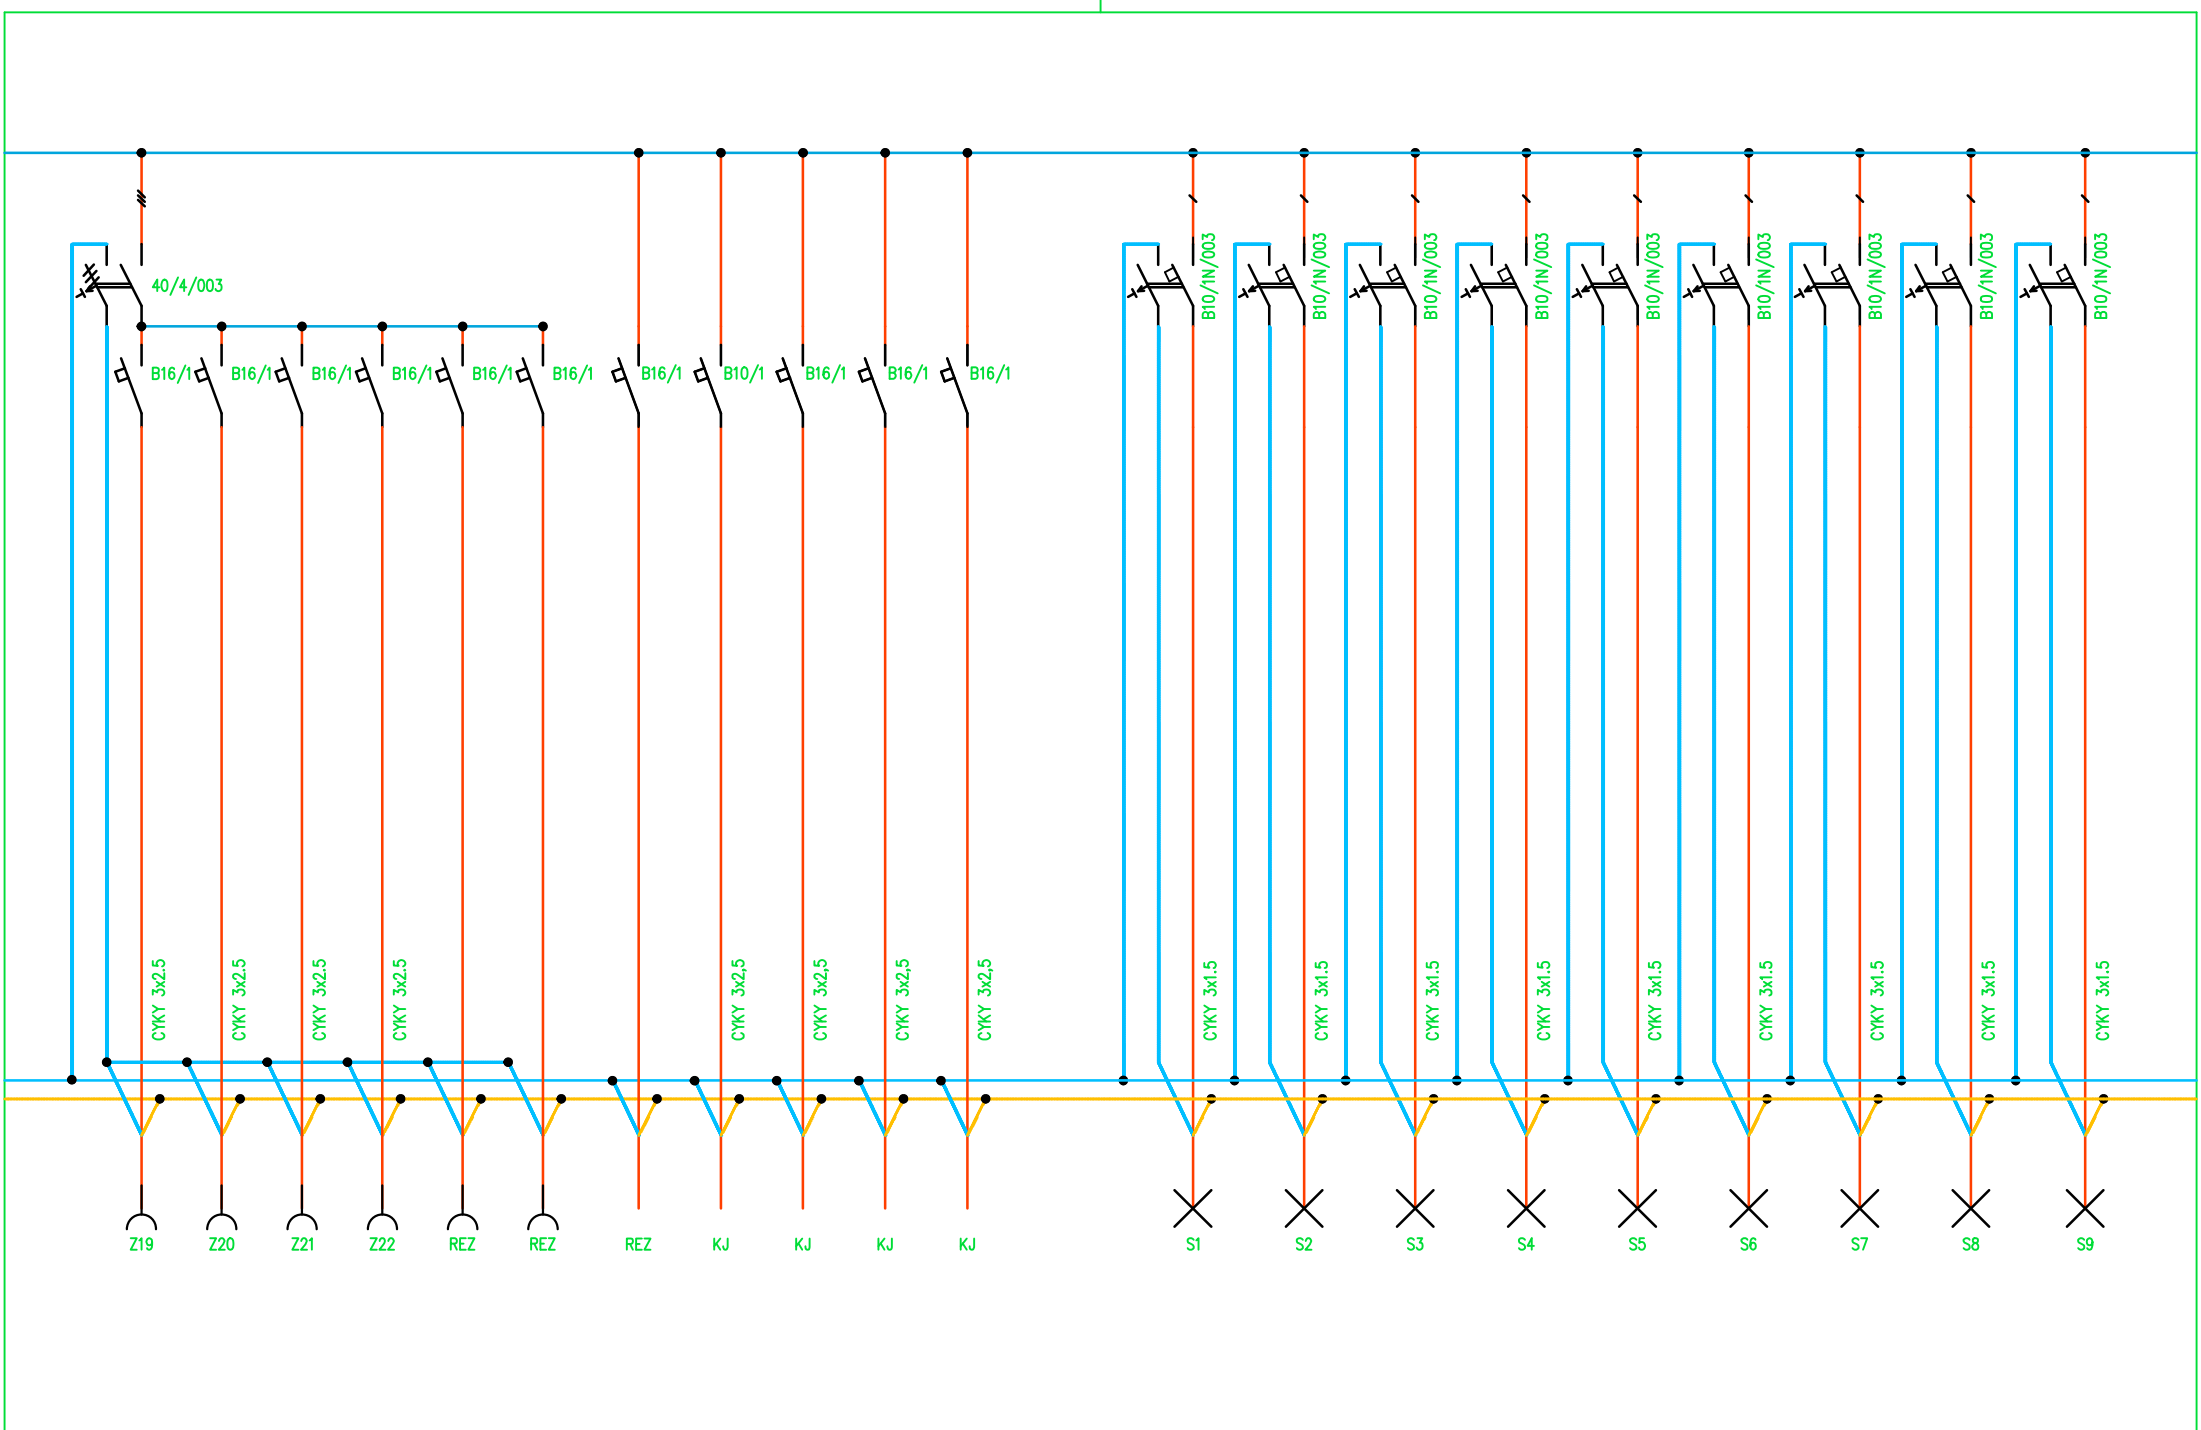

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S



