



ULIČNÍ VPUST BETONOVÁ 450/150 - SIFONOVÁ


ŘEZ

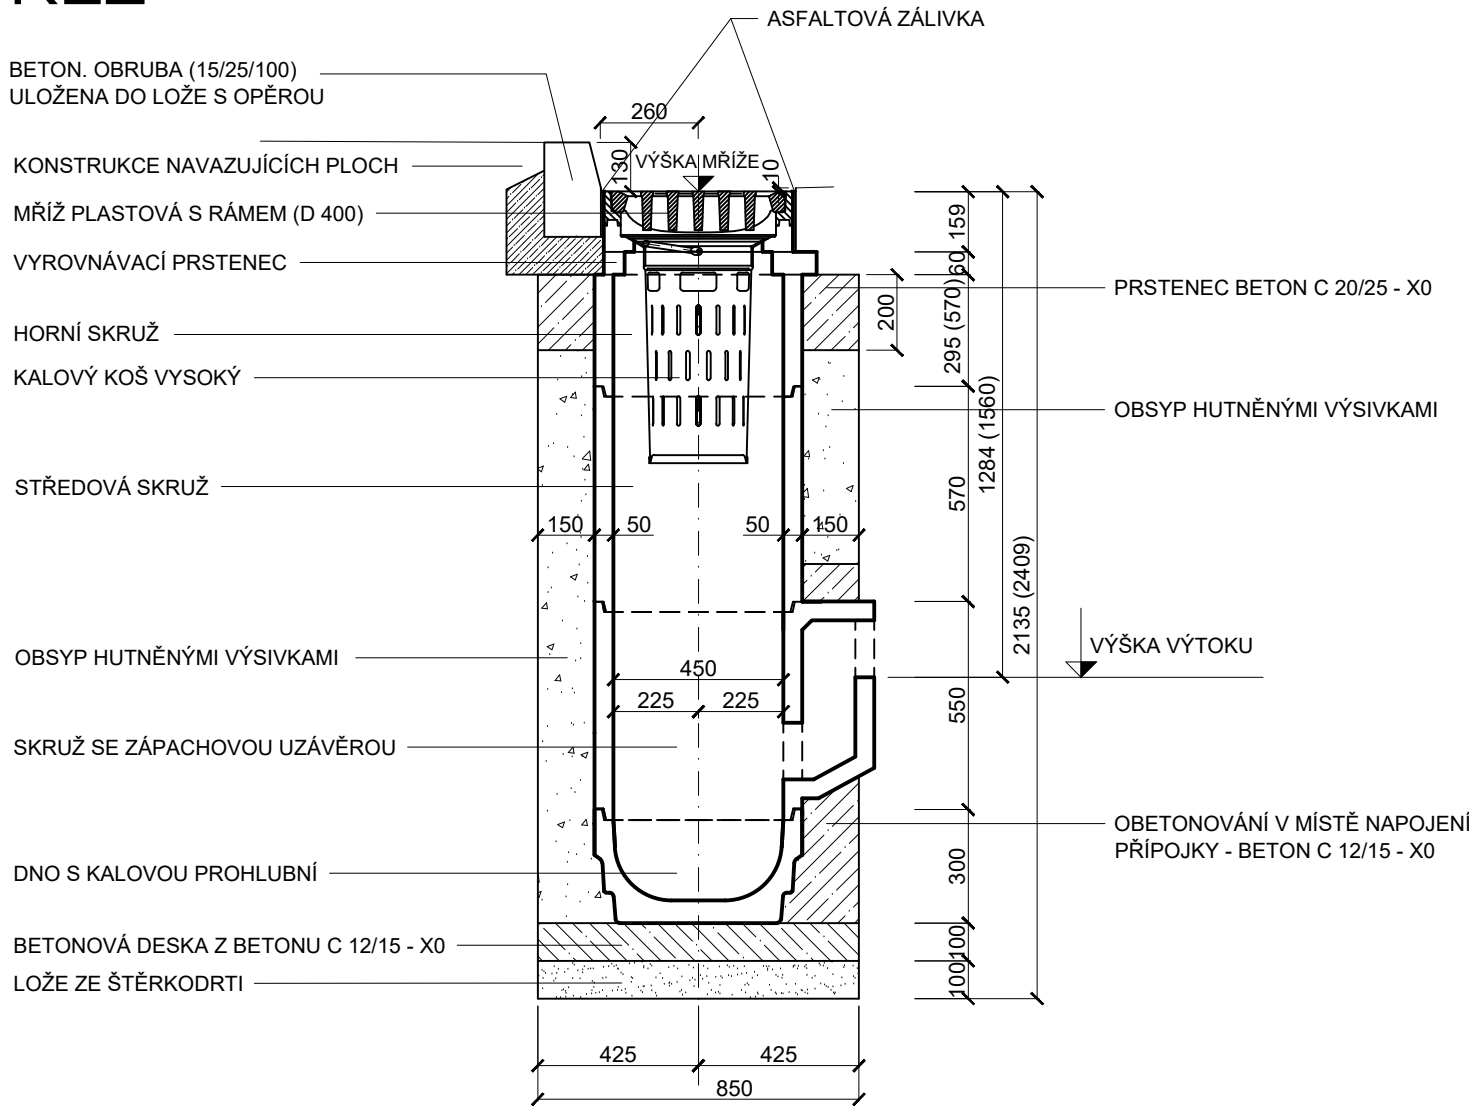

PŮDORYS

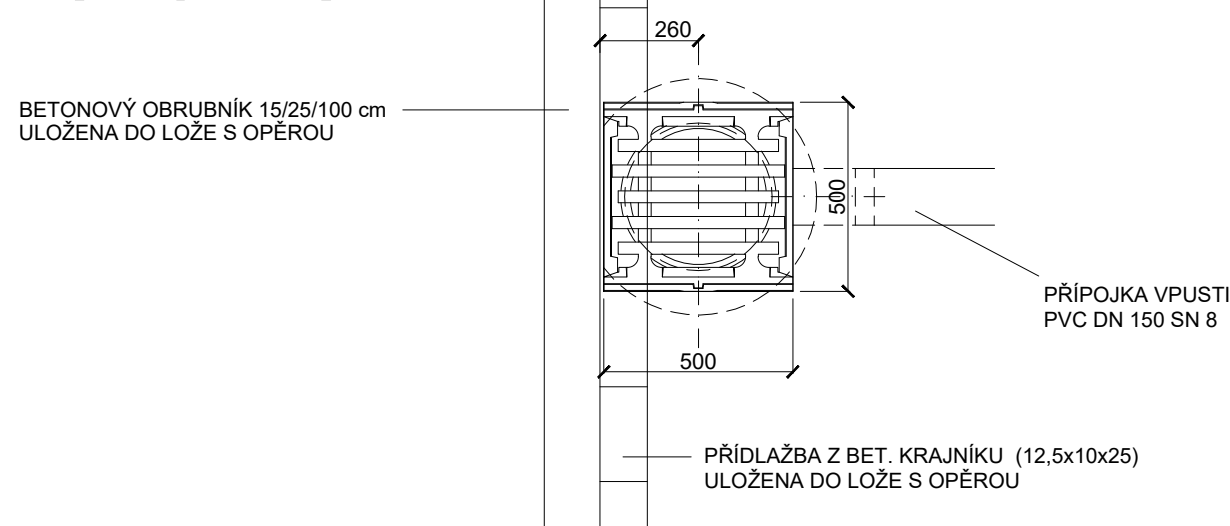

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC DN 150

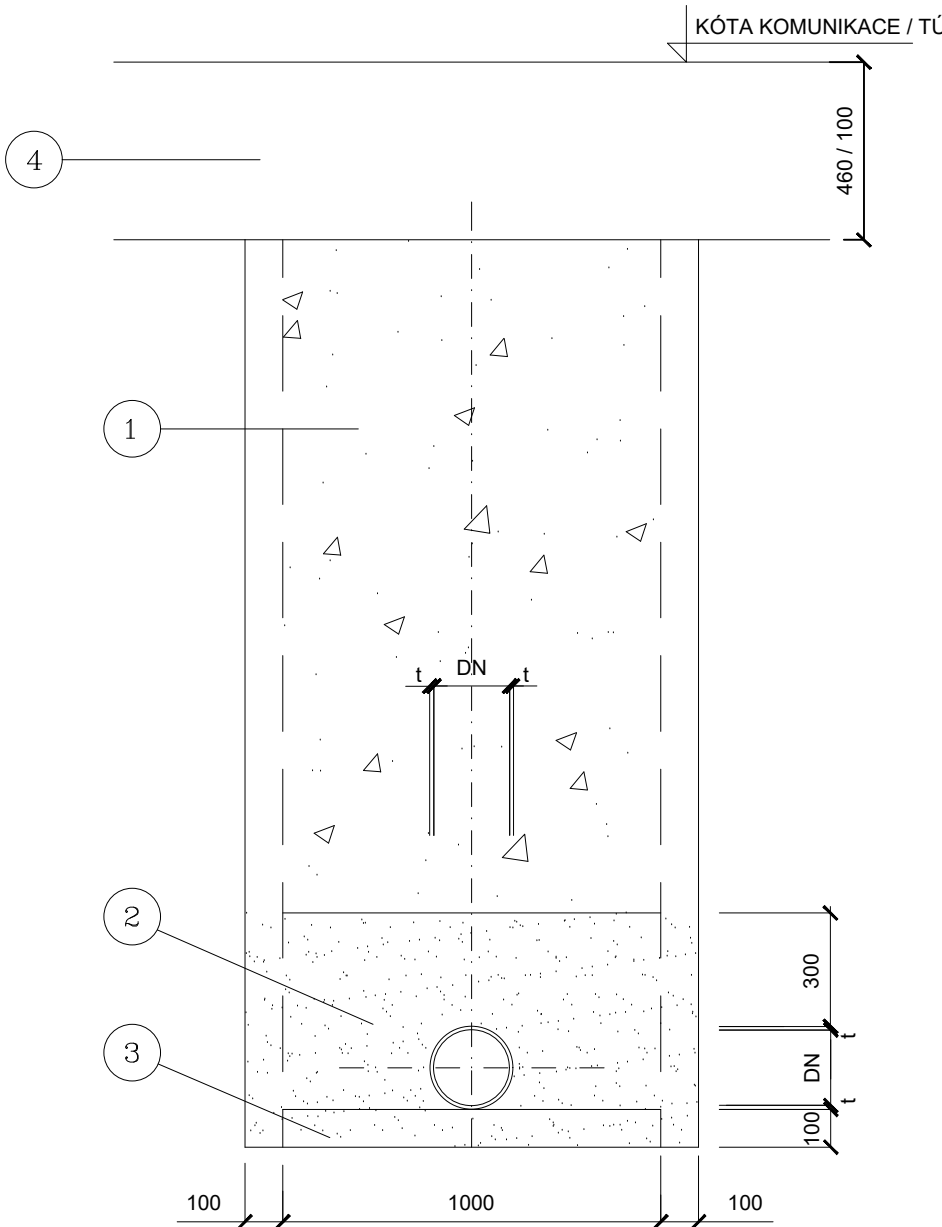


PVC

DN (mm)
150


LEGENDA:

- 1 - ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DLE TP 146
(V KOMUNIKACI POUZE ZE ZEMIN SPLŇUJÍCÍCH PODMÍNKY DLE ČSN 73 6133,
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NUTNÁ ÚPRAVA NEBO VÝMĚNA ZEMINY ZA ZEMINU VHODNOU)
- 2 - PÍSKOVÝ OBSYP
- 3 - PÍSKOVÉ LOŽE
- 4 - KONSTRUKCE KOMUNIKACE / OHUMUSOVÁNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV

1 SCHÉMA PŘIPOJENÍ JÁDROVÝM VRTEM NA STÁVAJÍCÍ ŘAD (G2-G4, G6, G7, G10)

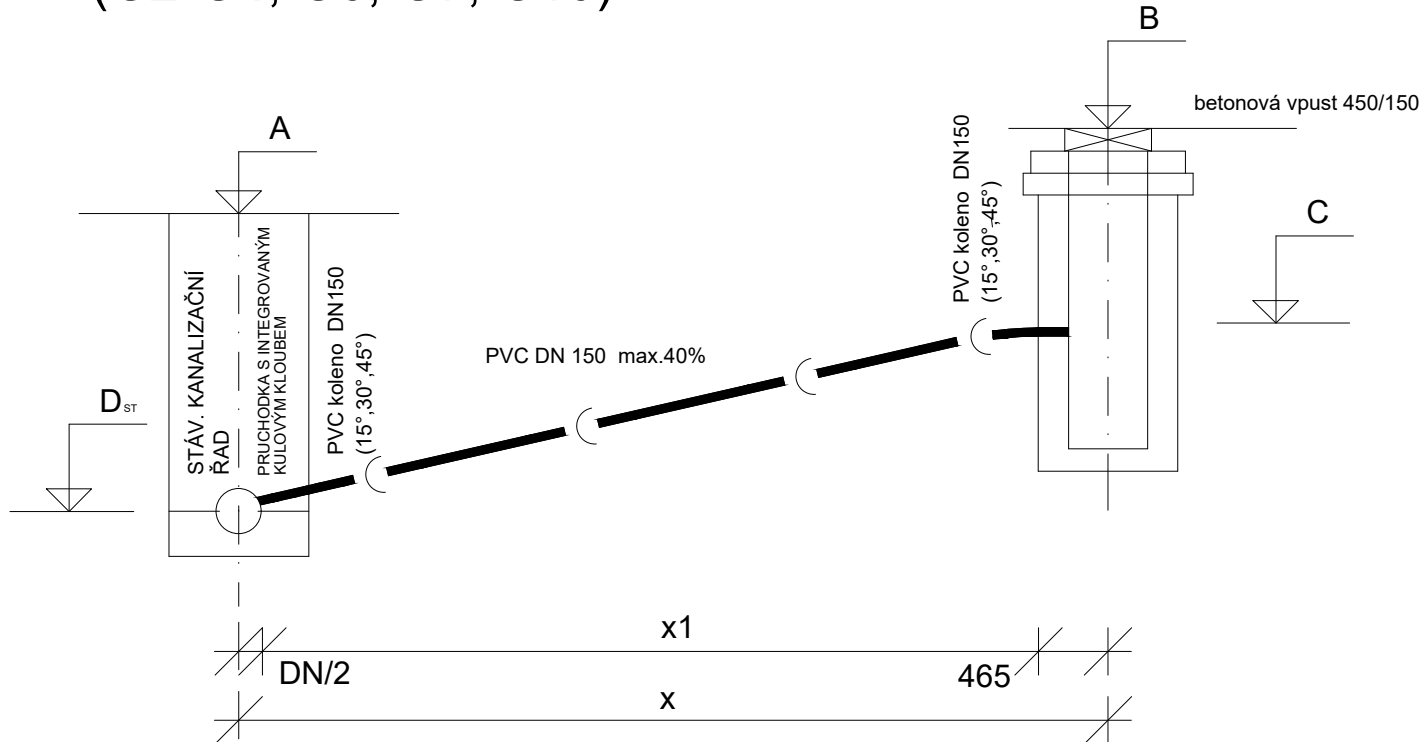

2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU RUŠENÉ VPUSTI (G1, G5, G8, G9, G11-G13)

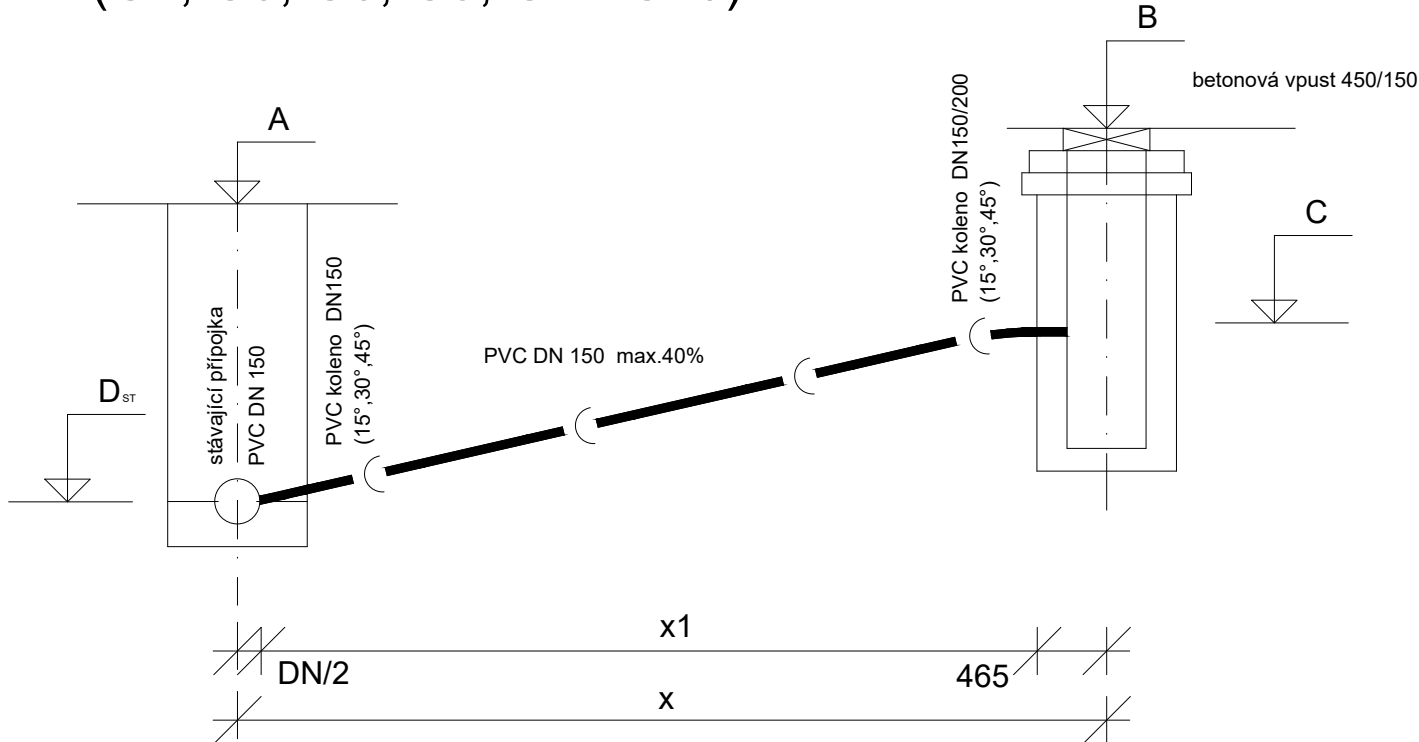

DPROJEKT PLZEŇ, s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ				KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
VED. PROJEKTU Ing. Václav MAŠEK		ODP. PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Václav MAŠEK	RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	STŘÍBRO		
STAVEBNÍK:	SÚS PK a Město Stříbro				
STŘÍBRO, MK TŘEŠŇOVÁ, OPRAVA POVRCHU OBJÍZDNÉ TRASY MOSTU EV. Č. 193-018 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ					
SO 101 KOMUNIKACE DETAIL VPUSTI				SOUBOR Stříbro-Třešňová-PDPS-VPUST.dwg	
				DATUM 07/2025	
				STUPEŇ PDPS	
				ZMĚNA Č.	
				MĚŘÍTKO 1 : 20	PŘÍLOHA / PARÉ 101.6.