



schodiště

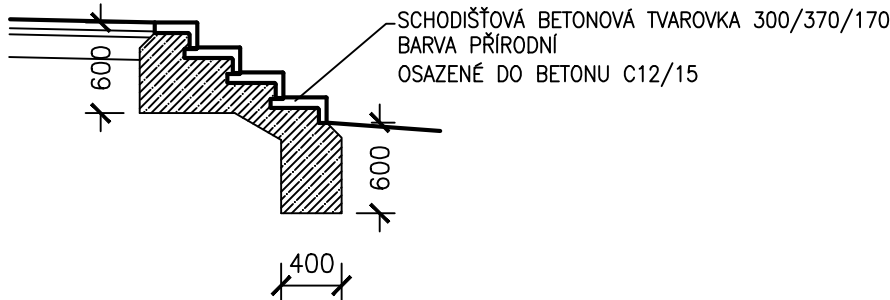

- SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ tl. 500 MM
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)
- Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-150/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (např. NETEX A) (oddělení nevhodné podložní zeminy od sanace a konstrukčních vrstev)

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK
Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o.	
Ing.Vaidiš	Ing. Zítek	Ing. Zítek			Částkova 55	
					326 00 Plzeň	
MÚ: Holoubkov					tel./fax: 377 377 855	
Objednatel: SÚSPK + Obec Holoubkov				Formát	2 A4	
Akce: HOLOUBKOV - II/605 PRŮTAH - 1.etapa SO - 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY				Datum	10/2018	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	32-14	
Obsah: VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - parkoviště				Měřítko	1 : 50	
				Číslo výkresu	7	Číslo kopie