


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : PE 100 SDR 11 RC

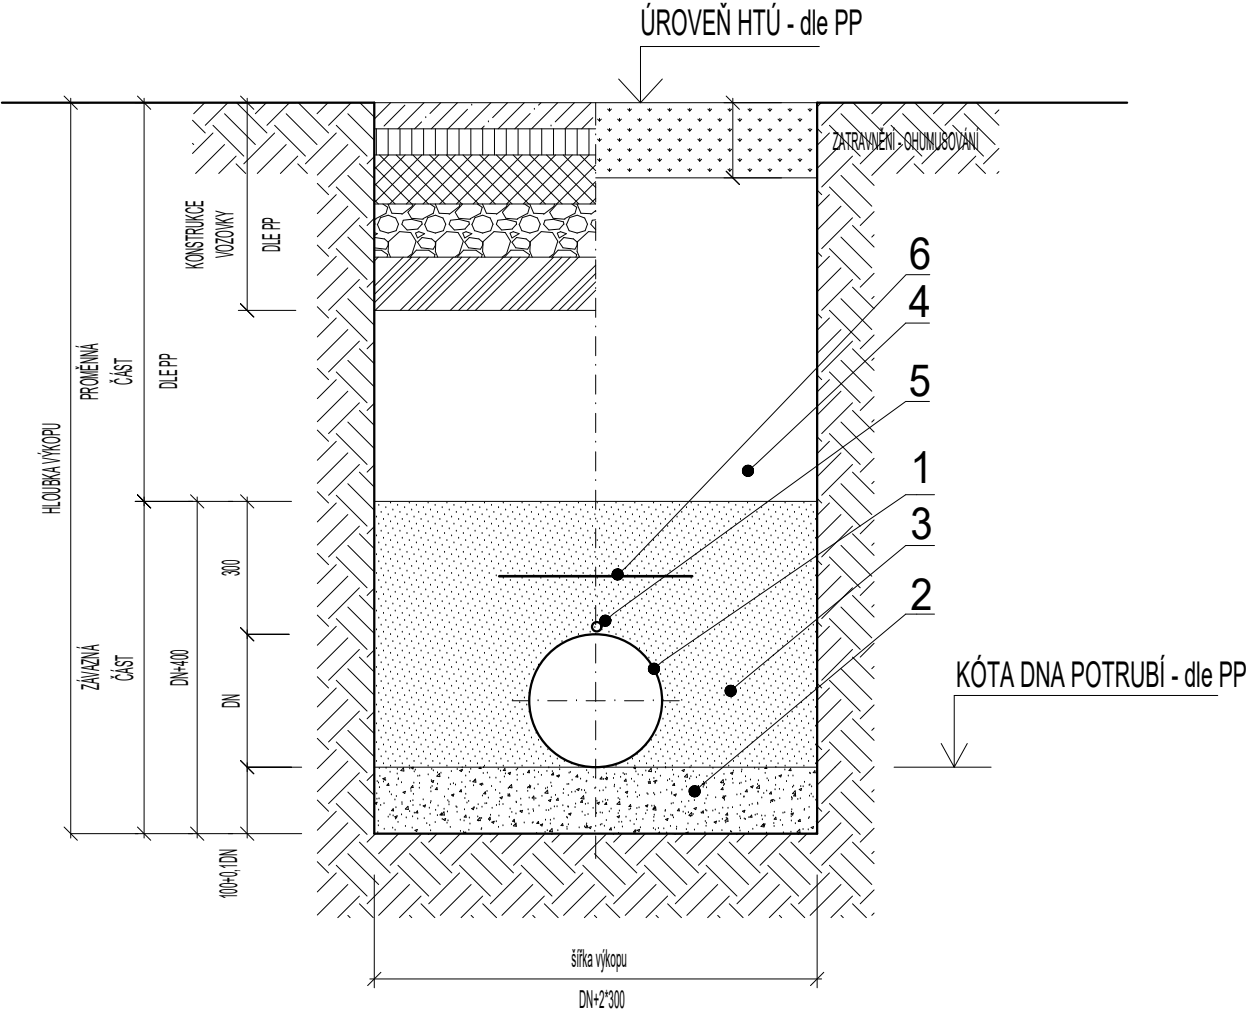

LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE ( H = 100 + 0,1\*DN mm )
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ( Hmin=300 mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
- 5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm2
- 6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

±0,000 = 411,74				Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu							
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben							
stupeň		DPS		místo stavby		Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01 kat. území: Stříbro [757837]	
Dokumentace pro provádění stavby							
stavebník				generální architekt			
 Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01				 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace				projektant části			
				 Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz  KD.PROJEKT Ing Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové			
část							
IO.02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA IO.03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE IO.04 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE							
výkres							
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU							
datum zhotovení		měřítko		SO/IO		paré	
04/2025		1:100		IO.02,03,04			
datum revize		číslo revize		číslo výkresu			
04/2025		01		IO.02,03,04.13			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTÝPÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO