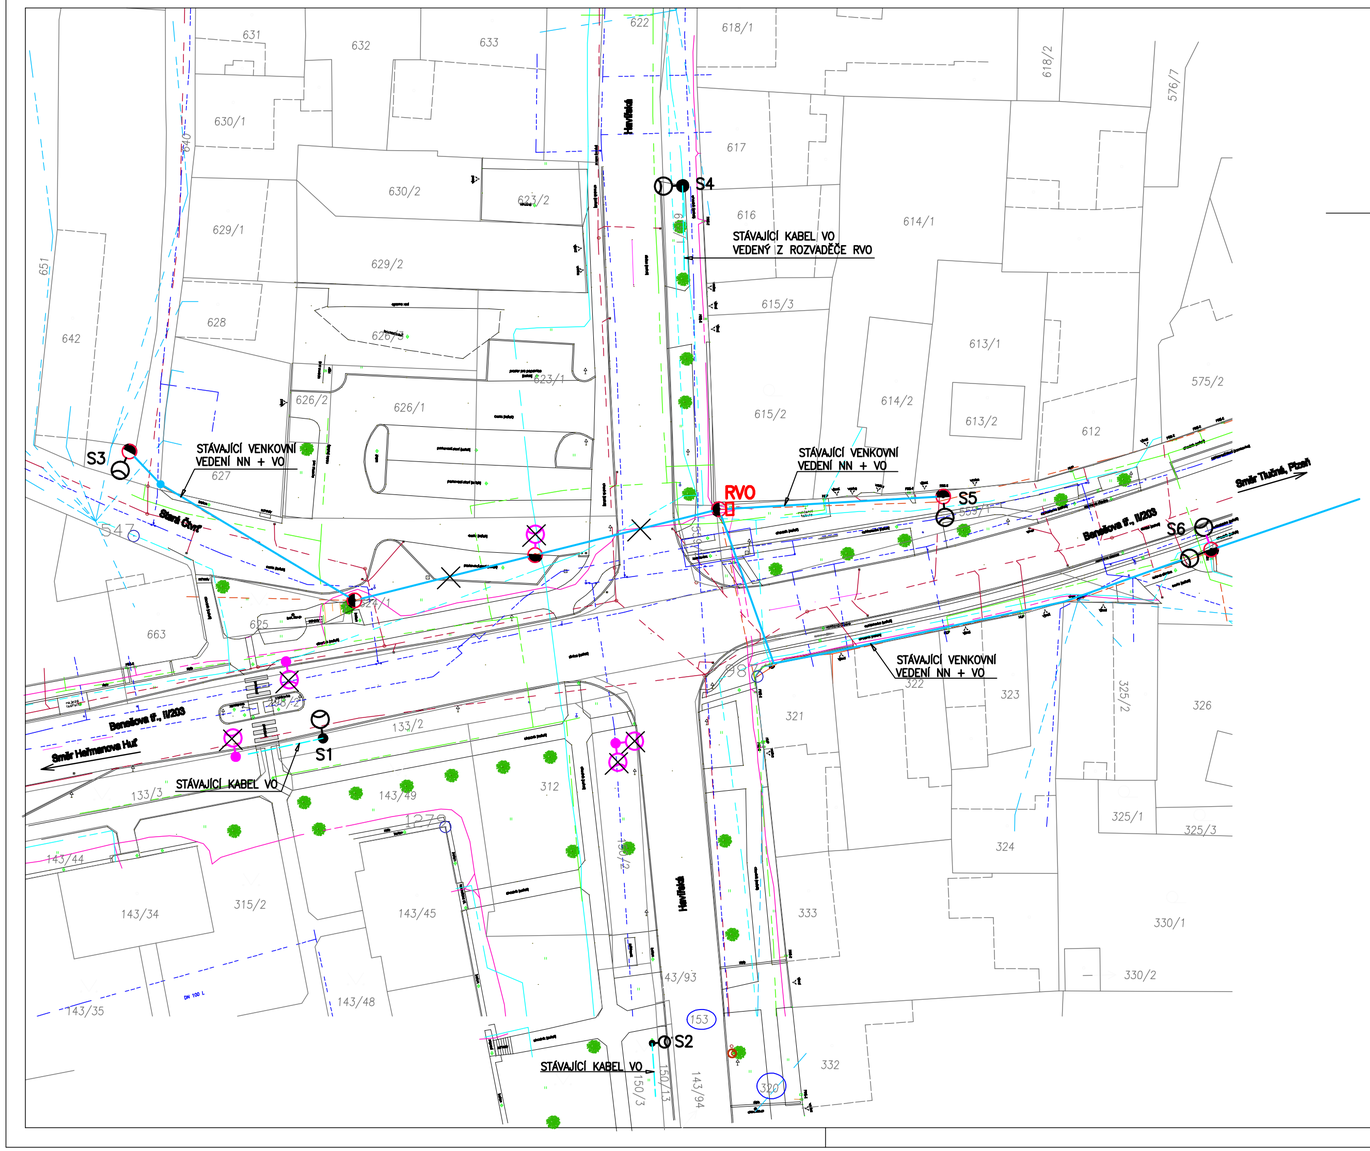



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

RVO	Stávající rozváděč veřejného osvětlení na betonovém stožáru JB – ponechá se a doplní se přístrojová výzbroj
	Stávající svítidla na betonových stožárech JB ČEZ Distribuce – ponechají se
	Stávající svítidla na osvětlovacích stožárech – ponechají se
	Stávající svítidla na betonovém stožáru JB ČEZ Distribuce – ponechají se
	Stávající svítidlo na betonovém stožáru JB ČEZ Distribuce – demontuje se
	Stávající ocelový osvětlovací stožár se svítidly – demontuje se
	Stávající ocelové osvětlovací stožáry se svítidlem pro osvětlení přechodu – demontují se
	Vodič AlFe 16 nebo závěsný kabel AES 2x16 veřejného osvětlení – ponechá se
	Vodič AlFe 16 nebo závěsný kabel AES 2x16 veřejného osvětlení – demontuje se
	Stávající kabel VO – ponechá se

Napěťové soustavy: 3PEN AC, 50 Hz, 400/230V, TN–C
1NPE AC, 50 Hz, 230V, TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000–4–41:
automatickým odpojením od zdroje

ViVa projekce s.r.o, Lesní 152, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Václav Kebrle	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP: Ing. Viktor Vaidiš	
MÚ (OÚ) : Nýřany	Kraj: Plzeňský	Datum:	11/2023
Zadavatel: SUSPK, Kotarovská 162 , 326 00 Plzeň		Měřítko:	1:500
Název akce: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TŘÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ		Číslo zakázky:	30-23
		Stupeň: PDPS	Paré:
Obsah: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE - DEMONTÁŽE		Číslo přílohy: 2	Formát: 3A4