


# VZOROVÉ PROVEDENÍ VSTUPNÍCH ŠACHET BETONOVÉ DN1200/1500

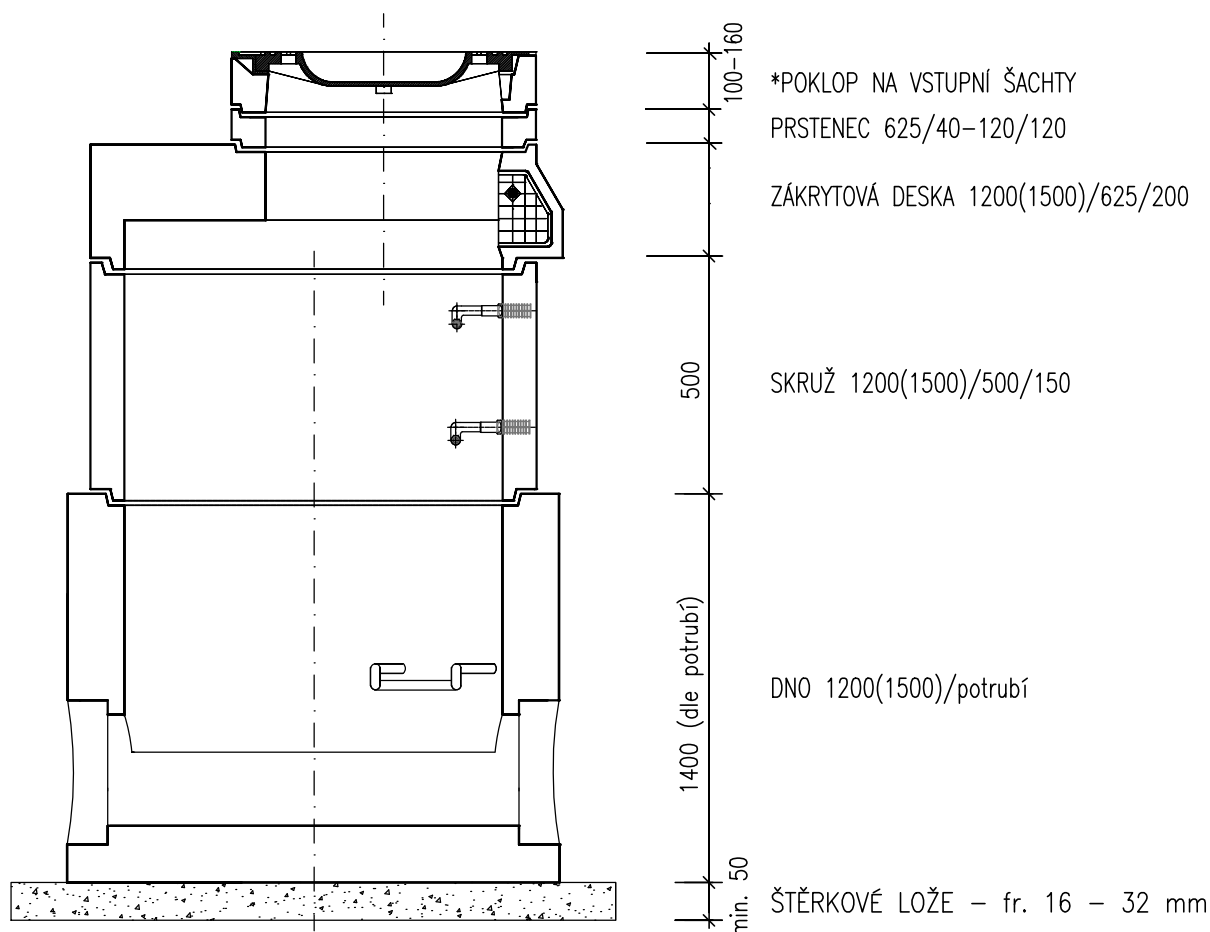

## POZNÁMKY:

ŠACHTA JE VYSKLÁDÁNA Z TYPOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

ŠACHTOVÉ DNO BUDE Z VÝROBY OPATŘENO PŘÍSLUŠNOU ŠACHTOVOU VLOŽKOU

## \*NAVRŽENÉ POKLOPY:

TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400 – V POJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍCH

TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125 – V NEPOJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍCH

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A15 – V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY VE VZOROVÝCH SESTAVÁCH ŠACHET (301.2d) A PŘEHLEDU ŠACHET (301.5)

 <b>VAK SERVIS s.r.o.</b> Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy vakservis@ktnet.cz, dat. schránka: 5fx9muz	Odp. projektant <b>Mgr. Michal Mareš</b> 376 358 777		Kopie č.
	Vypracoval(a) <b>Bc. Jan Klíma</b> 376 358 779		Účel <b>provedení stavby</b>
Investor	Správa a údržba silnic PK, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO 72053119 Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice , IČO 00255599		Datum 11/2025
<b>II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE  SO300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY</b>			Formát <b>A4</b>
			Měřítko ---
			Zakázka č. <b>24.42</b>
Vzorové provedení vstupních šachet DN1200/1500 (SO301)			Příloha č. <b>301.2b</b>