


PŮDORYS 1.PP

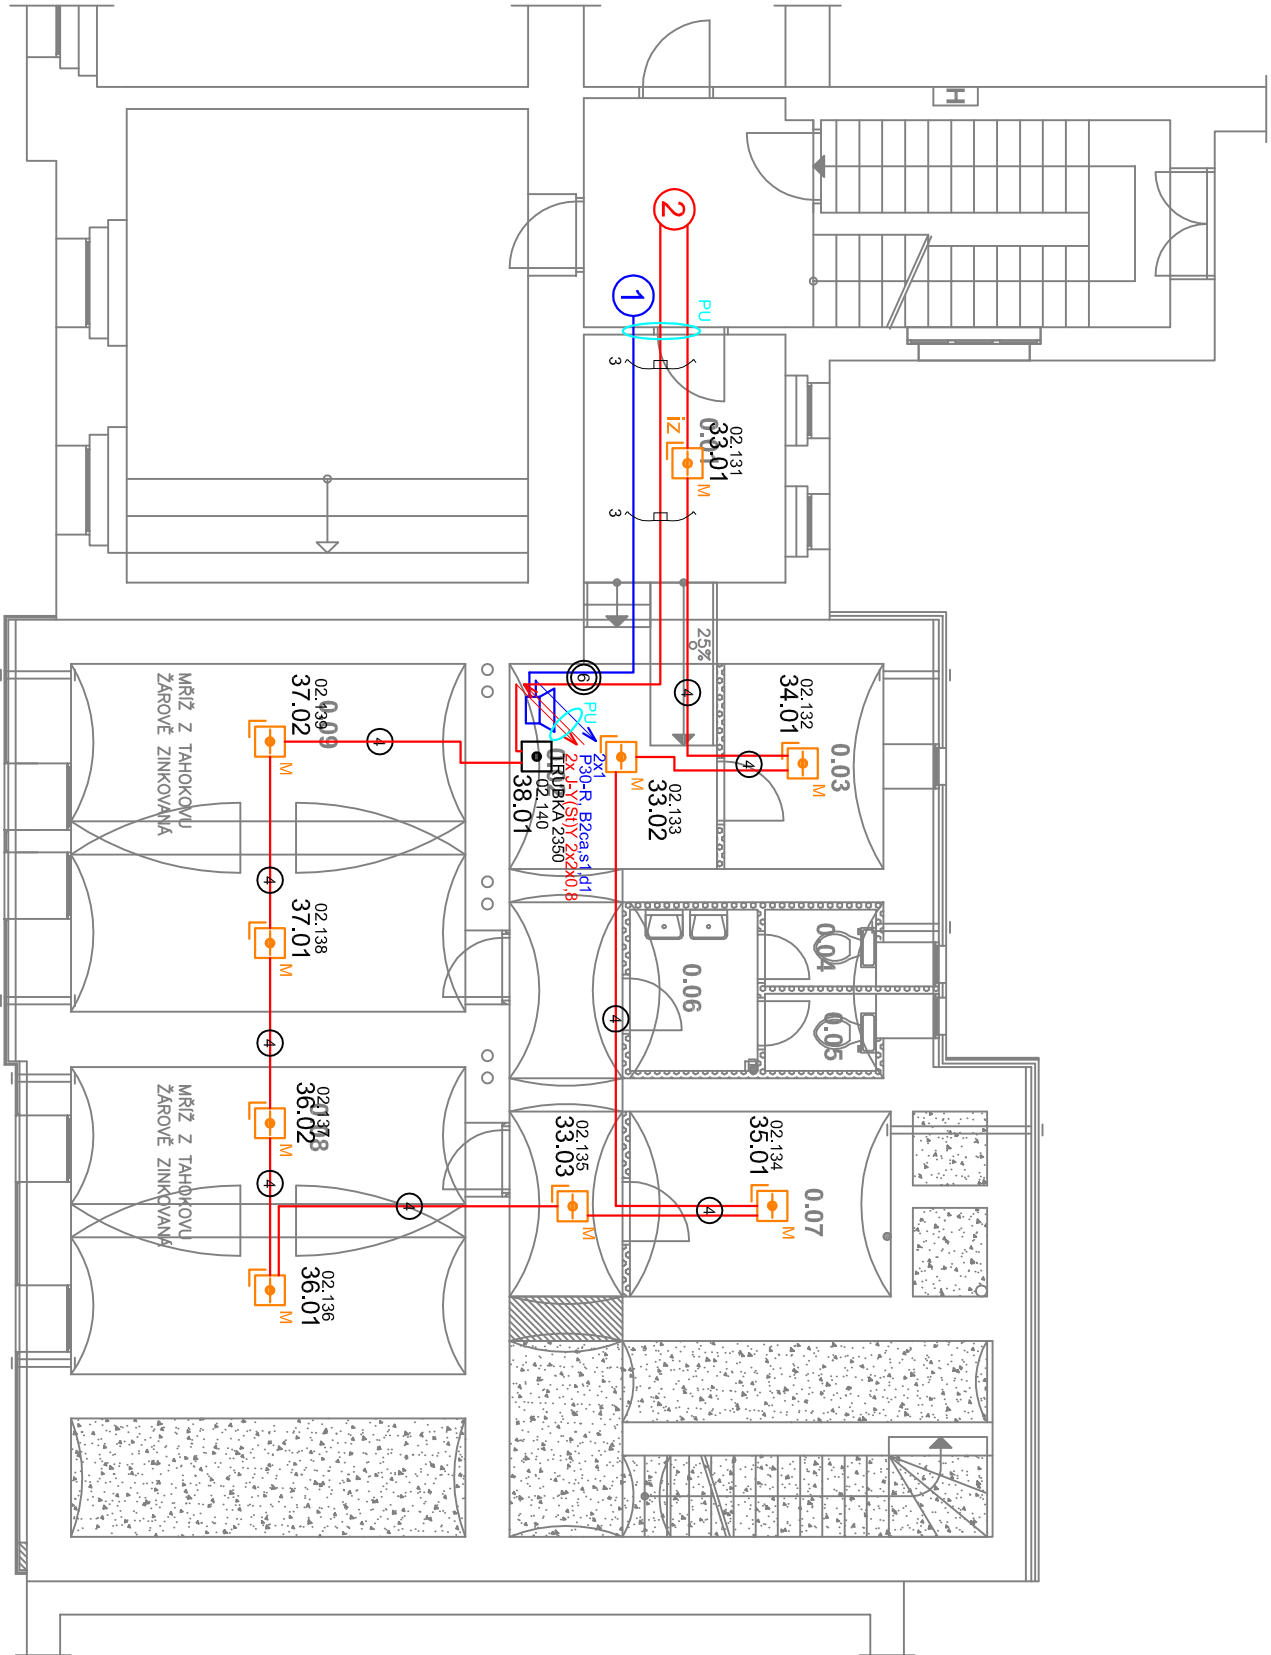

LEGENDA

- KABEL, SMYČKY HLÁSIČŮ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, J-VÝŠÍ 2x2x0,8
- KABEL, OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ SE ZAJIŠTĚNOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU DLE ČSN 60331 A TŘÍDOU REAKCE NA OHĚN B2ca.s1,d0(1) DLE 23/2008 Sb. KABEL A JEHO KABELOVÁ TRASA MUSÍ VYHOVĚT P30-R DLE ZP27/2009
- ÚSTŘEDNA EPS
- IONIZAČNÍ HLÁSIČ LEHKÝ/TĚŽKÝ
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ LEHKÝ/TĚŽKÝ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ LEHKÝ/TĚŽKÝ
- MUL.TISENZOROVÝ HLÁSIČ LEHKÝ/TĚŽKÝ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ LEHKÝ/TĚŽKÝ
- POŽÁRNÍ SÍRĚNA
- (KABELOVÁ TRASA - 1) OHNIDOLNÝ KOVOVÝ KABELOVÝ ŽLAB
- (KABELOVÁ TRASA - 2) OHNIDOLNÁ KOVOVÁ TRUBKA PŘÍCHYTKÁCH
- (KABELOVÁ TRASA - 3) OHNIDOLNÝ KOVOVÝ KABELOVÝ ÚCHYT 2034M PO KOTVA MMS 6x50
- (KABELOVÁ TRASA - 4) TRUBKA PLASTOVÁ PEVNÁ NA PŘÍCHYTKÁCH
- (KABELOVÁ TRASA - 5a) PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA DSSZ1 SCHNABLE PRO DVA KABELY
- (KABELOVÁ TRASA - 5b) PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA DKS 3-13 SCHNABLE PRO JEDEN KABEL
- (KABELOVÁ TRASA - 6) TRUBKA PLASTOVÁ POD OMITKOU
- POŽÁRNÍ UCPAVKA
- PU

ZMĚNA 09/2013

| | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| L. BENEDA, stavební a projekční kancelář | | | |
| VED. PROJ.: | ODP. PROJ.: | VYPRACOVAL: | |
| L. BENEDA | Ing. Chromosta | | |
| OBEČ: PLZEŇ | STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3 | | |
| INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ | | RAZÍTKO: | |
| | | DATUM: | 09.2013 |
| REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ V. ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | | STUPEŇ: | DPS |
| | | Č. ZAKÁZKY: | 201301 |
| | | FORMÁT: | 8x44 |
| EPS – ROZVODY 1.PP | | MĚR: 1:100 | č. VÝKR: 15 |