


topná větev
vedeno pod stropem

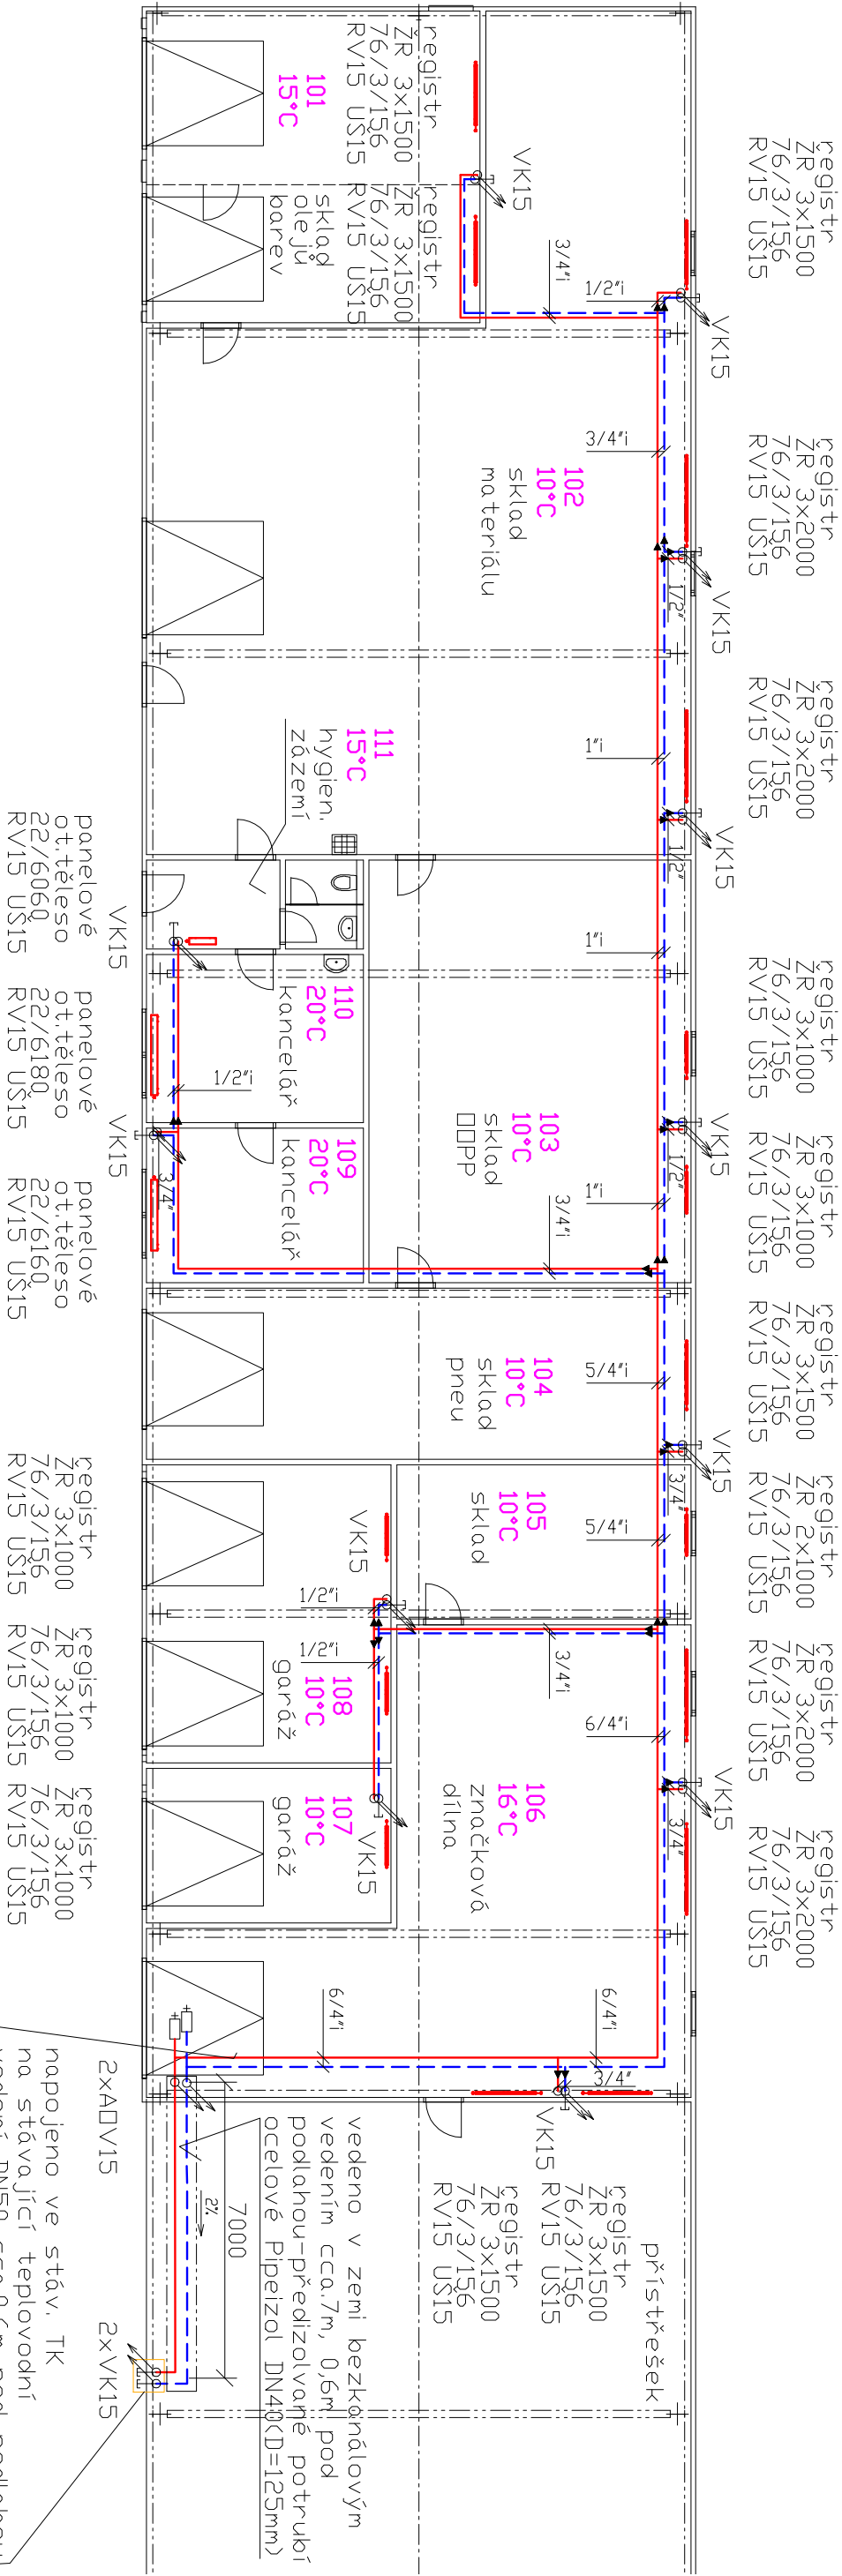

regulační
uzel se směšováním DN50
a čerpadlem ALPHA 25-60
nast. 1,5m3/h,3mv.sl. pro objekt
skladů a kanceláří je stávající
osazen ve stávající kotelně
na spalování dřevního odpadu

topná tělesa napojena na stoupačky
ocelovým potrubím DN15 potrubí pod stropem
opatřeno tepelnou izolací tl.2,5cm

Výpracoval		Tech. kontrola		Ing. Petr Bůžek KLIMATECHNIK 353 01 Morlánské Lázně e-mail: klima.technik@seznam.cz	
Ing. Petr Bůžek		Ing. Petr Bůžek			
Kreslil					
Investor				formát A3	
SUS Plzeň				datum 12/2012	
Akce		PŘESTAVBA OBJEKTU SKLADU		tácel RP	
		na st.p.č. 1742 k.ú. Stříbro		č. zakázky	
		topení		č. kopie	
				archivní č.	
Obsah výkresu		půdorys 1.np		Měřítko 1:150	
				č. výkresu 1	