


CKH—V 5Cx1,5  
kabel pro napojení svítidel NO nouzových osvětlení, napojení do stávajícího okruhu svítidel navazující  
části objektu /požárně bezpečnostní zařízení, napojení z rozvaděče RPBZ/

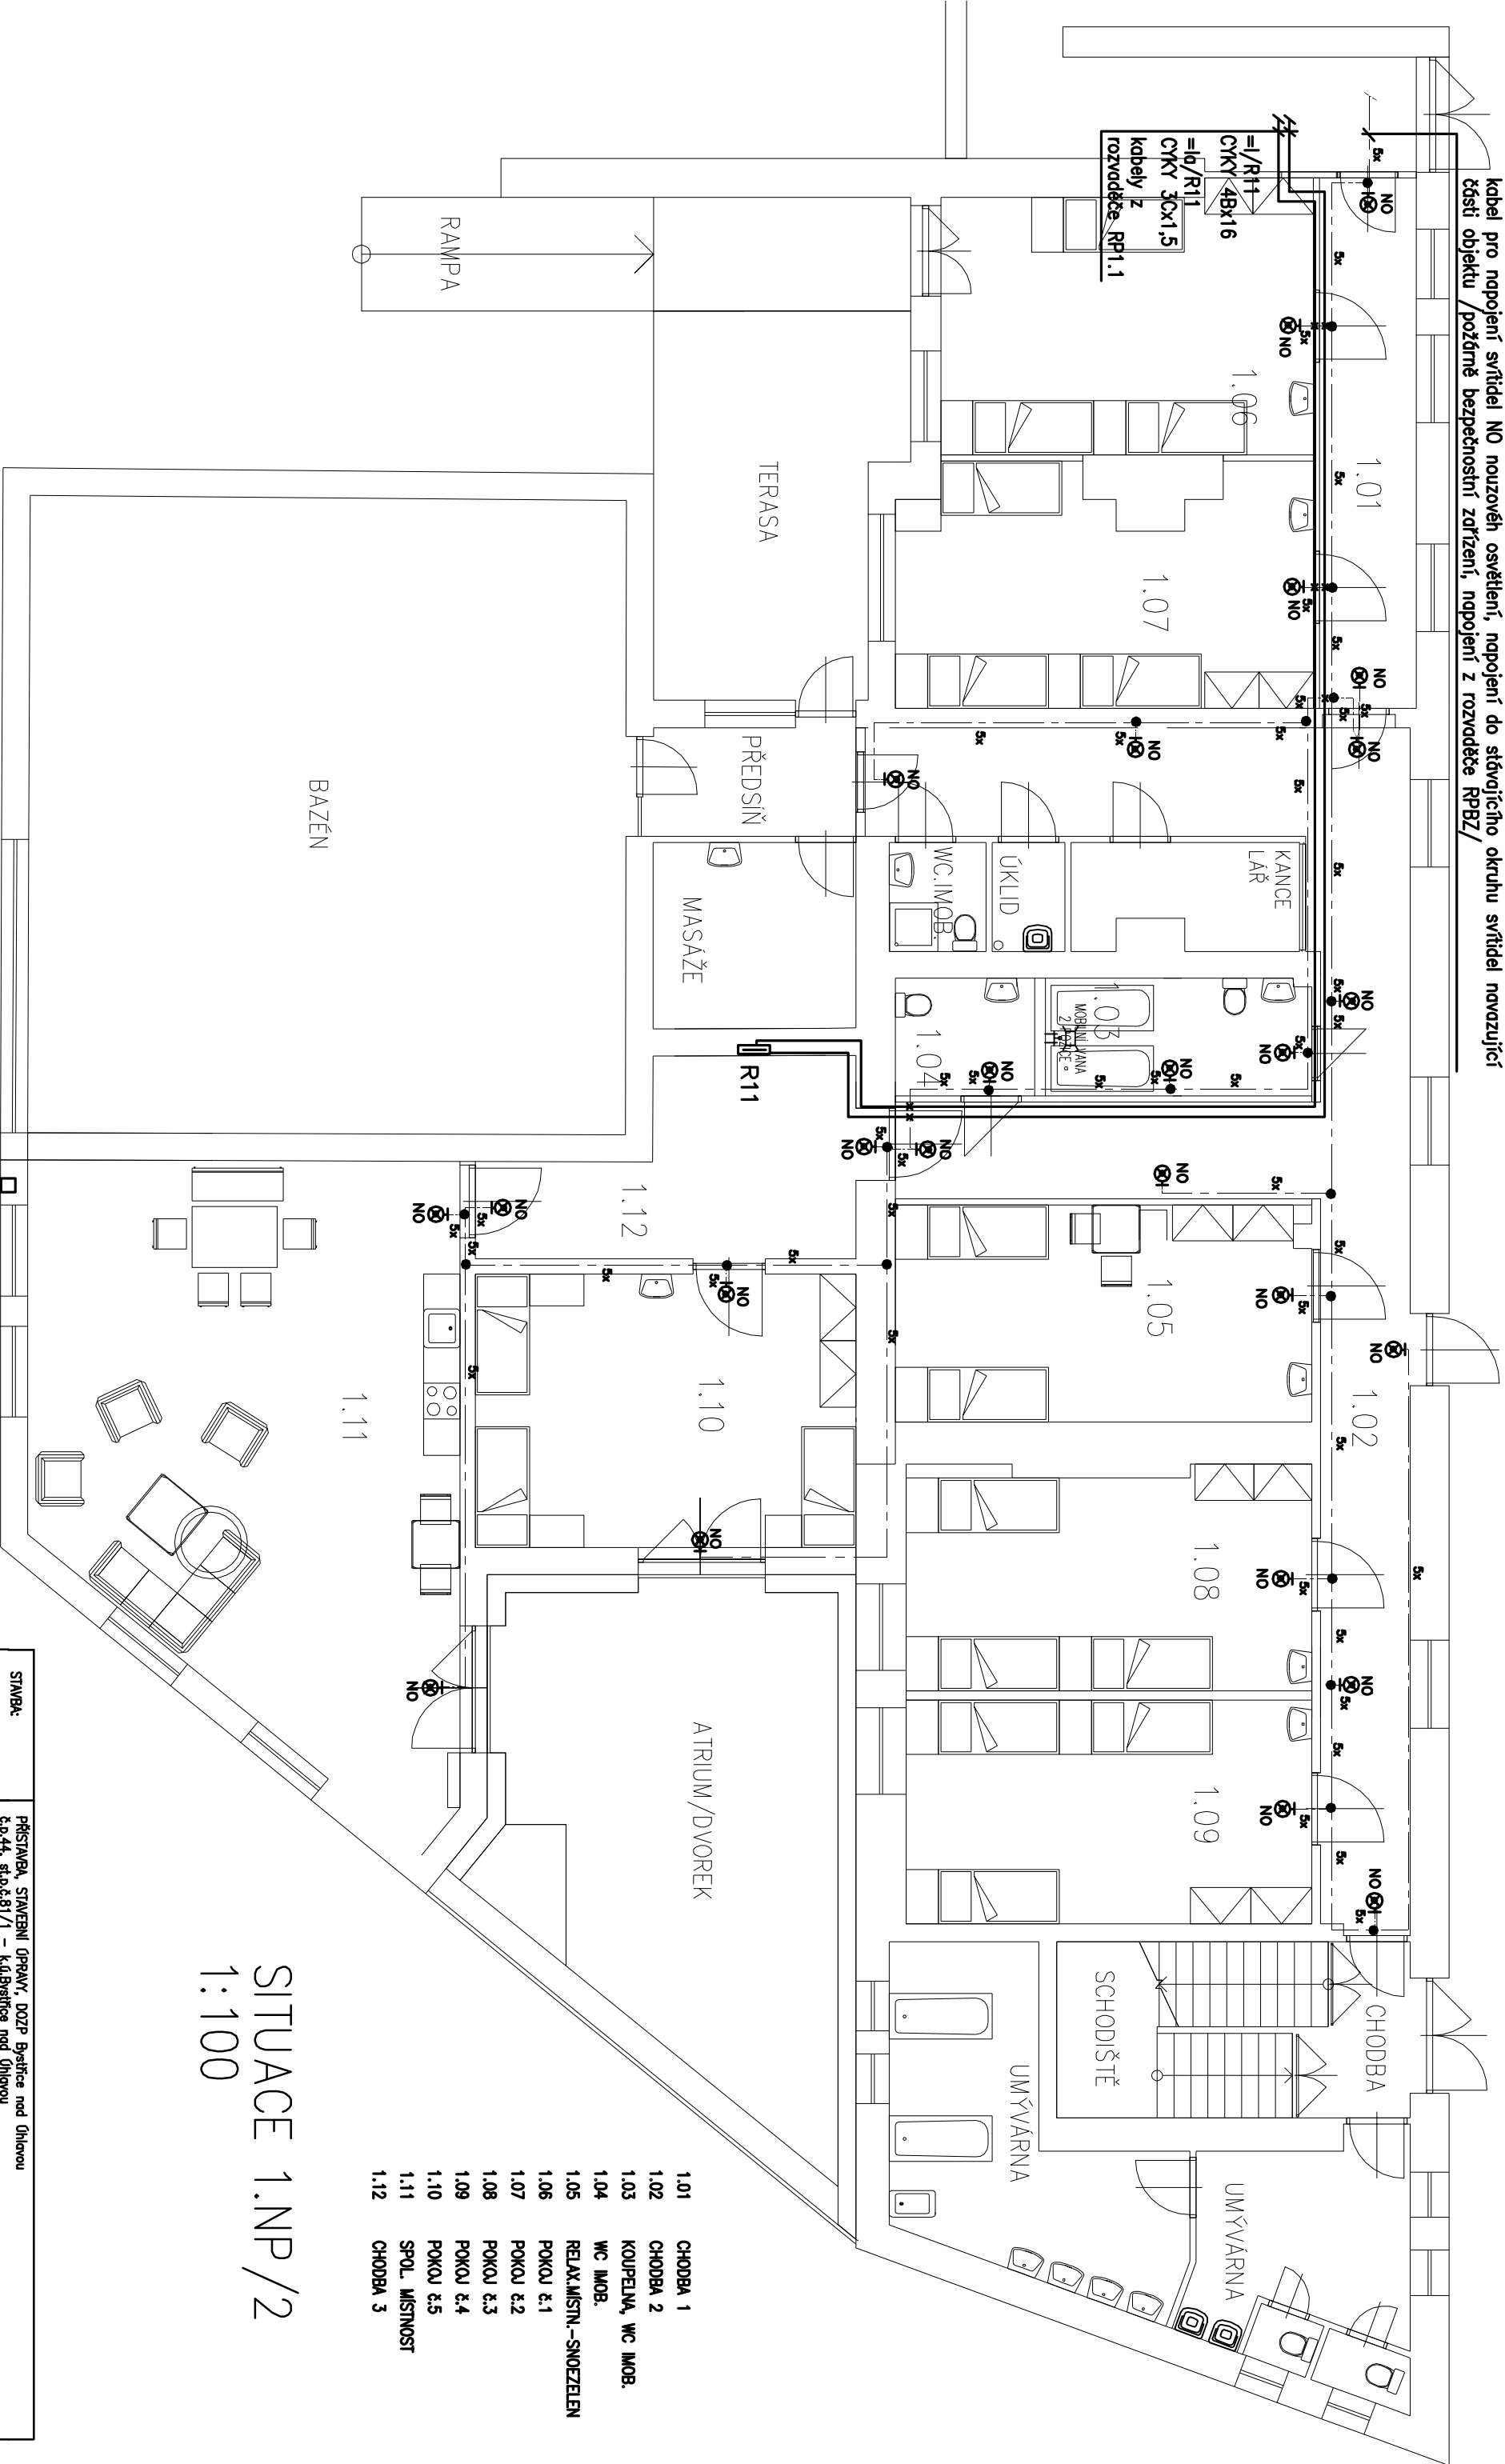

# SITUACE 1.NP/2

## 1:100

STAVBA:	PŘÍSTAVBA, STAVBNÍ ÚPRAVY, DOZP Byšče nad Úhlovou č.p.44, st.p.č.81/1 – k.ú.Byšče nad Úhlovou		
INVESTOR:	DOZP Byšče nad Úhlovou, příspěvková organizace, Byšče nad Úhlovou 44, 340 22 Mýsko, IČ: 49207300		
PROJEKT:	Elektro		
PŘÍLOHA:	E3.Situace DPS		
0	měřítko: 1:100	list: 7	list: 2
VYPRACOVAL:	Elektroprojekt ing Jitř Štrougl, 331 52 Dolní Bělá 141, mob: 723004220		
			datum: 11/2013