


1. Minimální přetlak v topném systému za studena je 100 kPa
2. Maximální přetlak v topném systému je 300 kPa
3. Obě hodnoty označit červenými ryskami na manometru

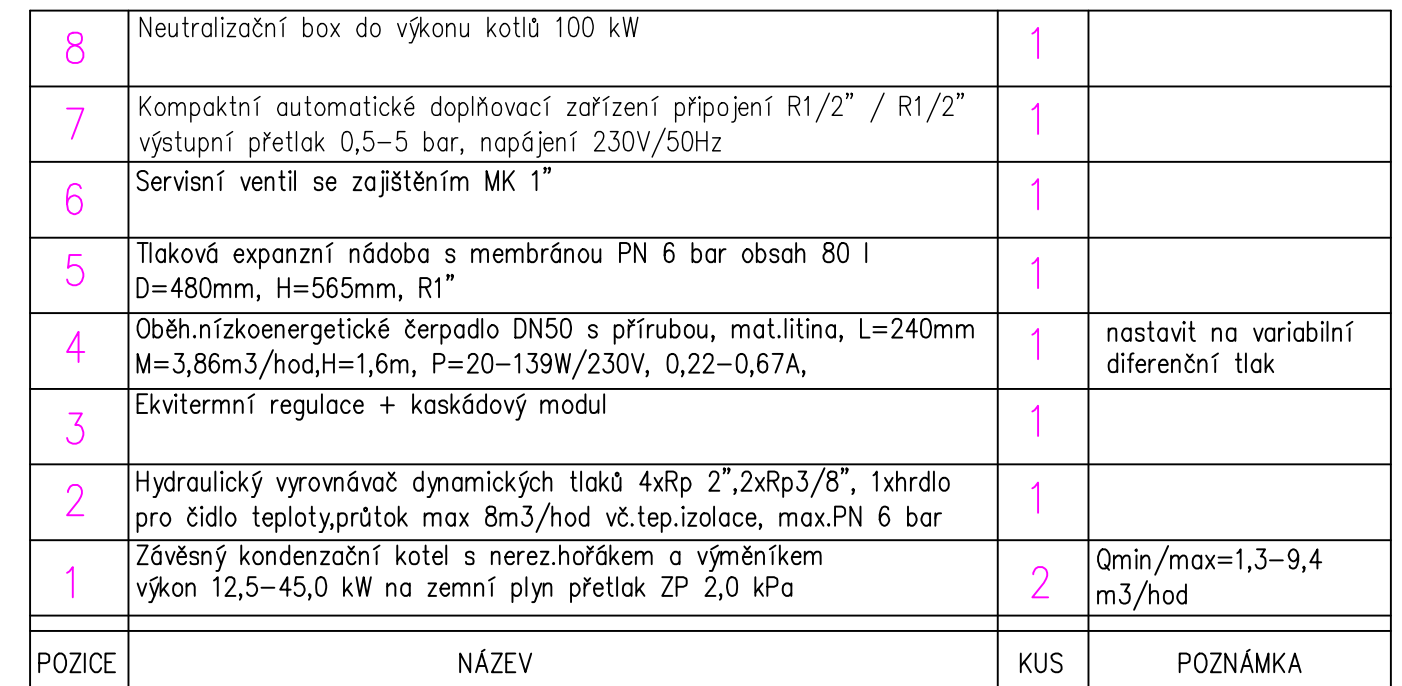

☑ Kulový kohout DN15 pro odběr tlaku – čidlo dodávka M+R

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
Luboš Beneda	Petr Tauber			
Investor ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOPECKÉHO SADY 2, 301 00 PLZEŇ			Formát	2xA4
REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2. ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUzea V PLZNI			Datum	03/2016
			Stupeň	DPS
			Zak.číslo	16/5
Schema zapojení kotlů			Měřítko —	Č.výkresu 7