







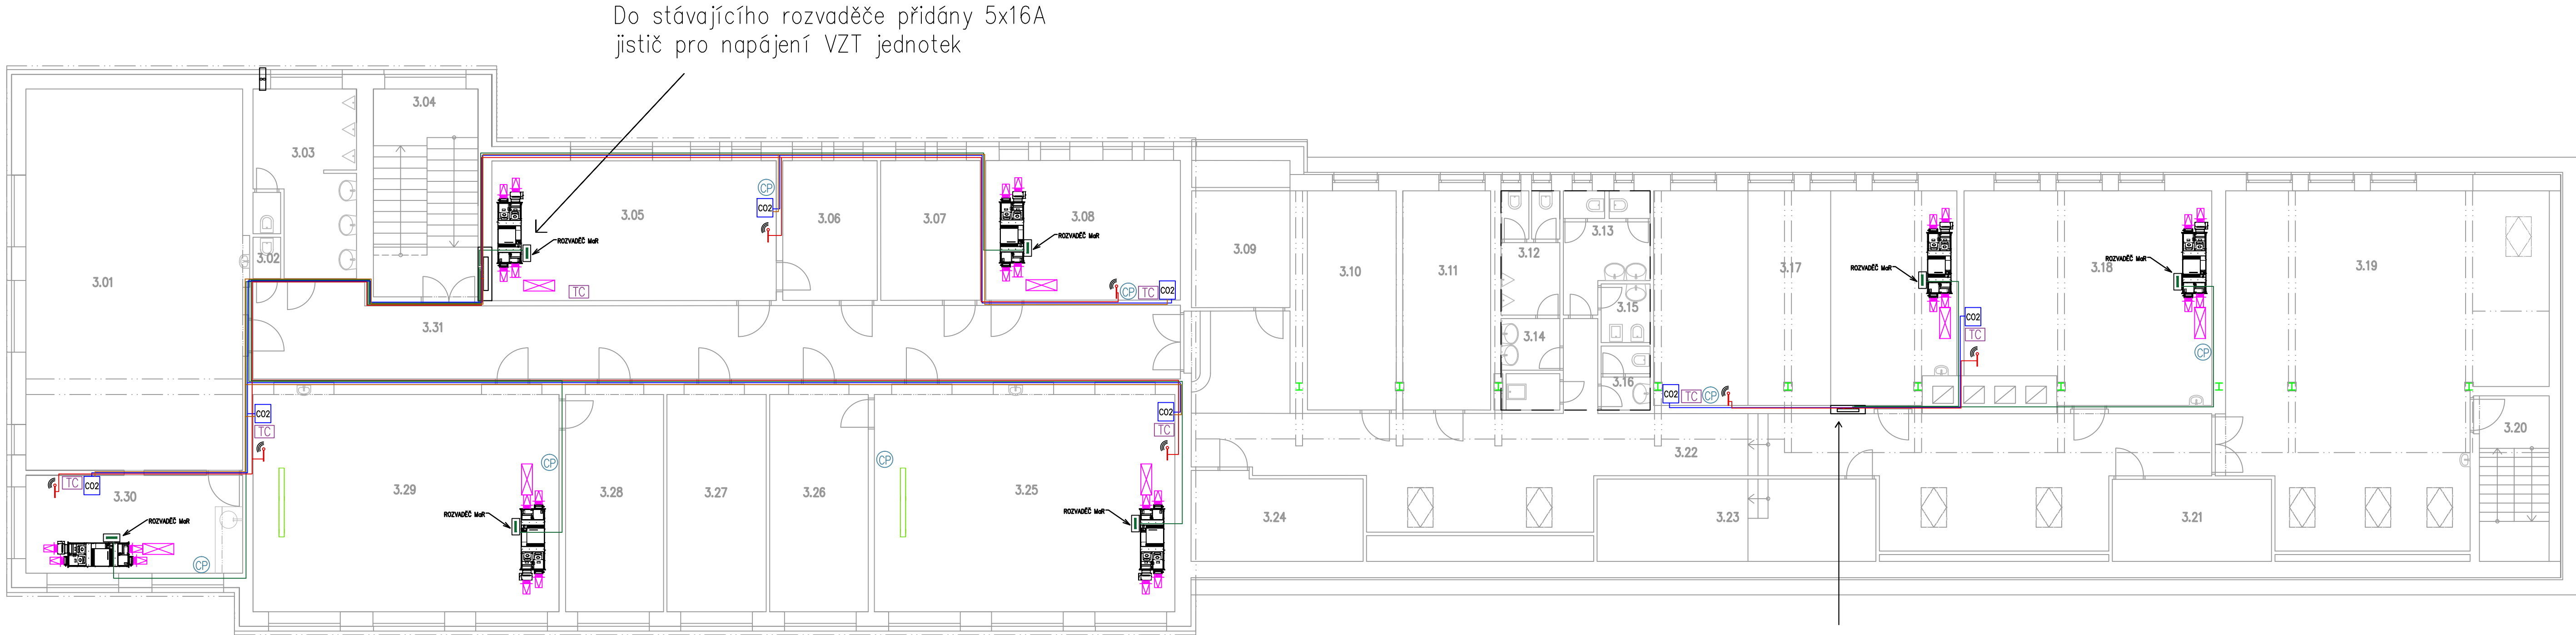


SCHEMATICKE ZNAČENÍ	POPIS PŘÍSTROJE
	ROZVADĚČ MaR
	DETEKCE METHANU
	ČIDLO PRO SLEDOVÁNÍ CO2
	DETEKCE CO
	ČIDLO POHYBU
	PŘÍJÍMAČ
	ČIDLO TEPLoty
	DOMOVNÍ ROZVADĚČ



Do stávajícího rozvaděče přidány 2x16A
jistič pro napájení VZT jednotek třídy 3.17,
3.18,
pozor – tento rozvaděč je jištěn jen 20A
jističem z hlavního rozvaděče



SYMONTA s.r.o.
K Popelné 26, 312 00 Plzeň
(Czech Republic)
tel.: +420 377 416 625 fax: +420 377 240 137
Email: info@symonta.cz

AKCE/PROJECT

OBJEKTY ŠKOLY

A DÍLEN

U KAPLIČKY 761/II

STAVEBNÍ ÚPRAVY

-NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

INVESTOR/DEVELOPER

SÚS A SÚS SUŠICE, U KAPLIČKY 761

342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY/LOCATION

SUŠICE

PLZEŇSKÝ KRAJ

OBJEKT/OBJECT

SO 01 ŠKOLA

ČÁST/PART

ELEKTROINSTALACE

MaR

OBSAH/DRAWING TITLE

PŮDORYS 3.NP

POZNÁMKA/NOTE