

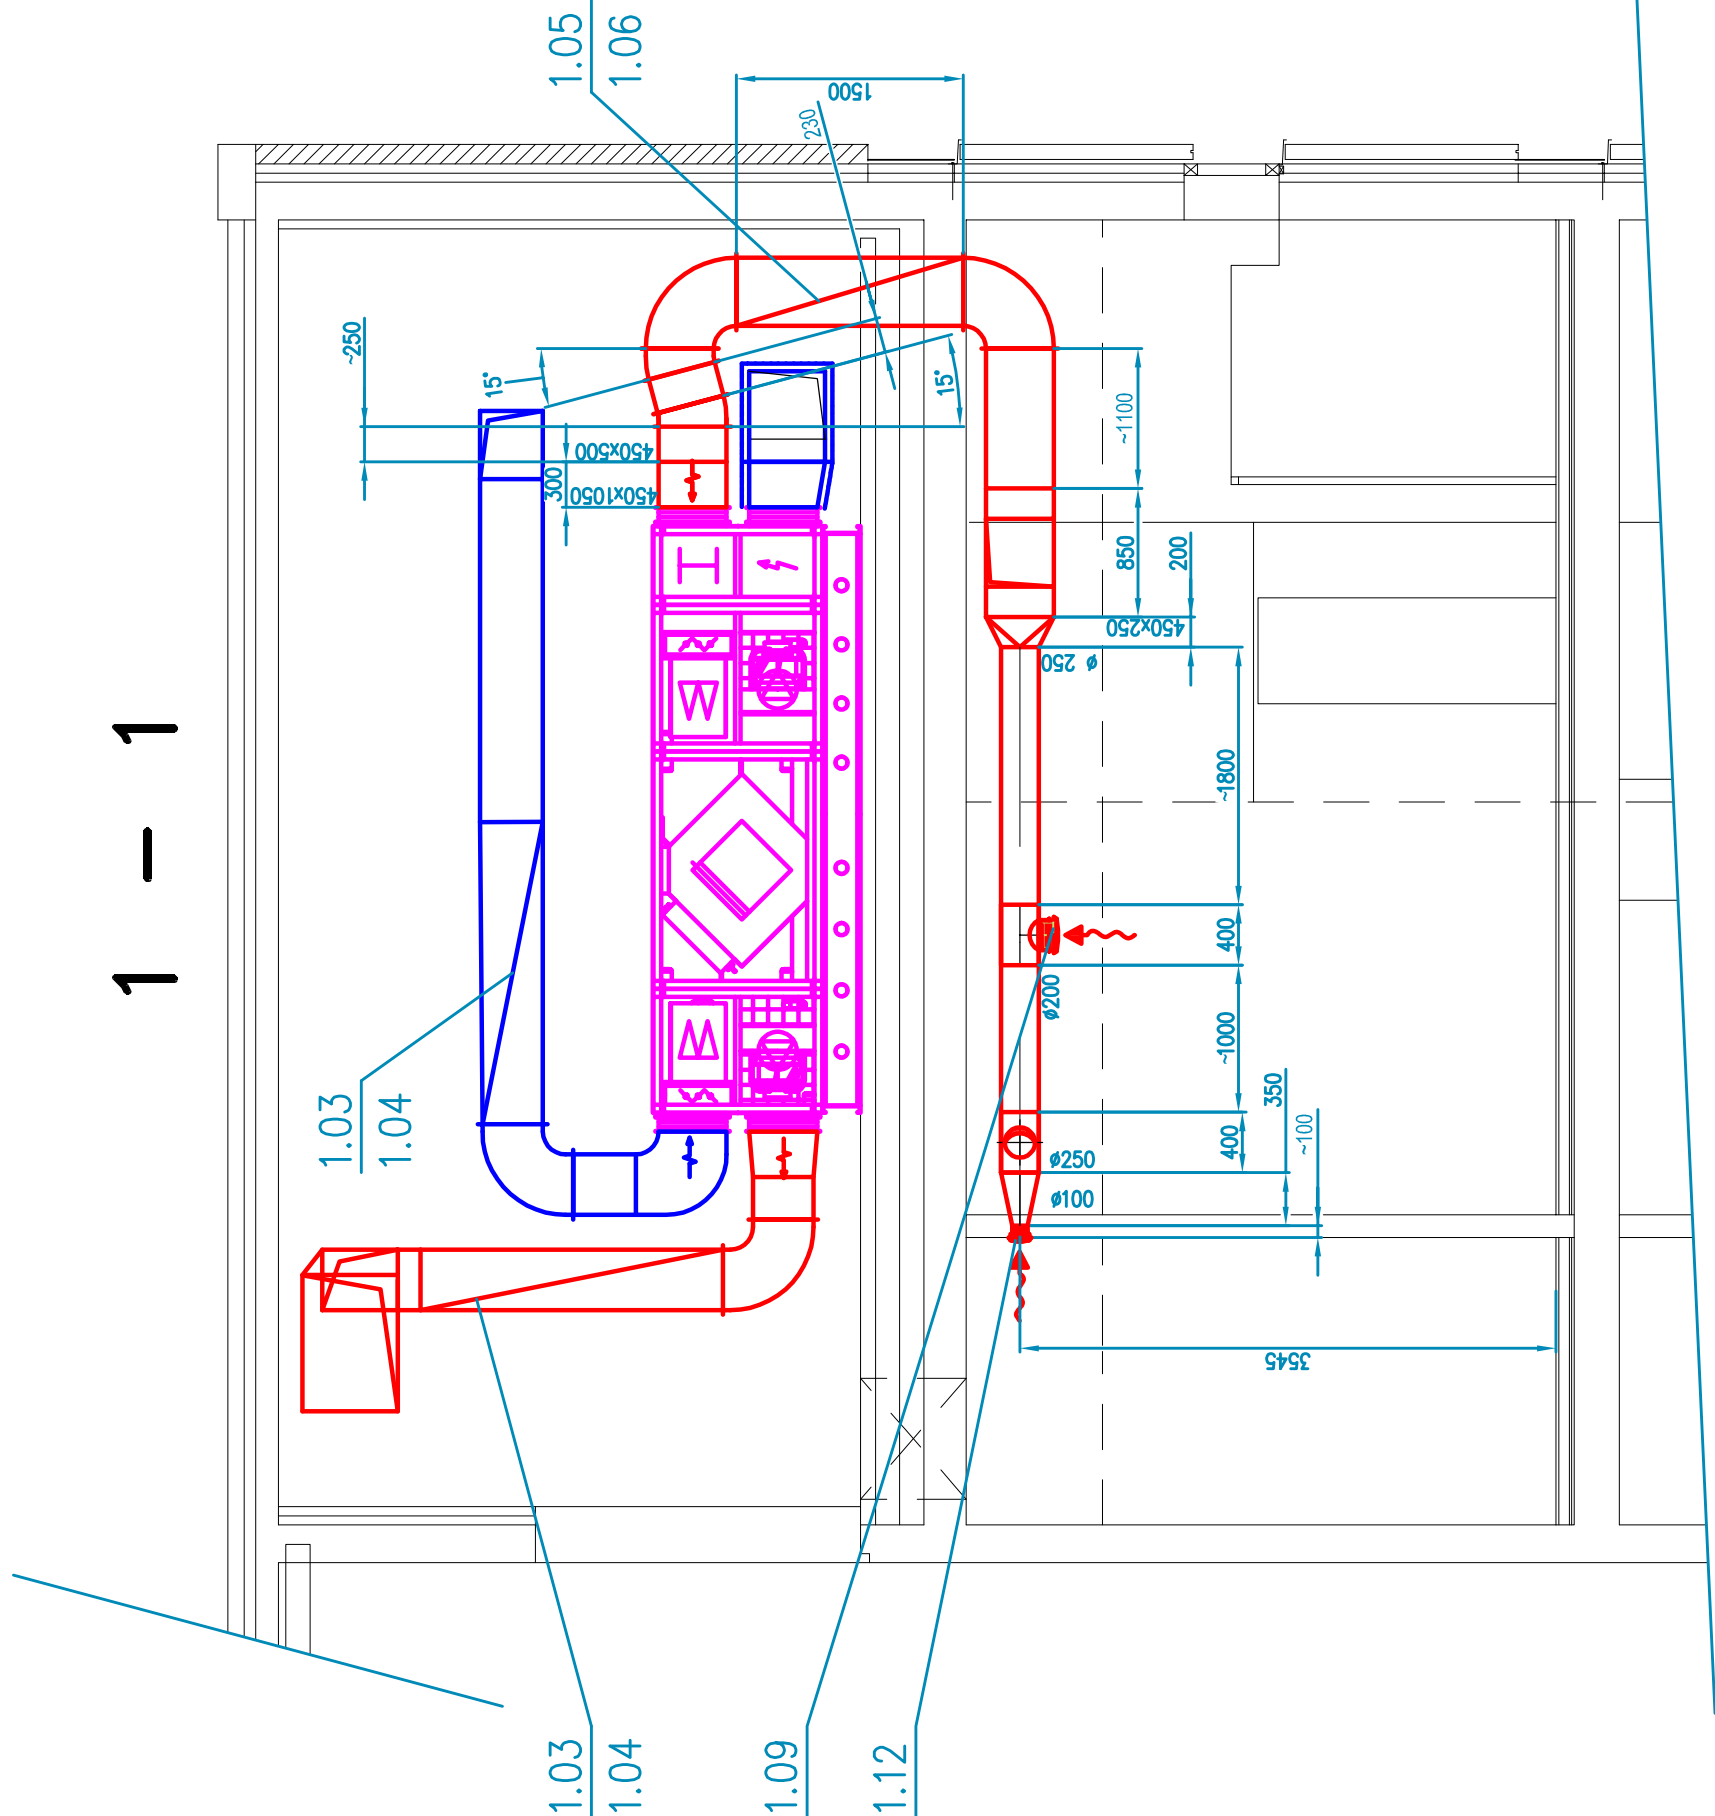


SEZNAM MÍSTNOSTÍ 4.NP

O.	MÍSTNOST	PLOCHA
4.01	STŘEDOVNA VZT	17.49 m2
4.02	VÝTIAH	4.64 m2

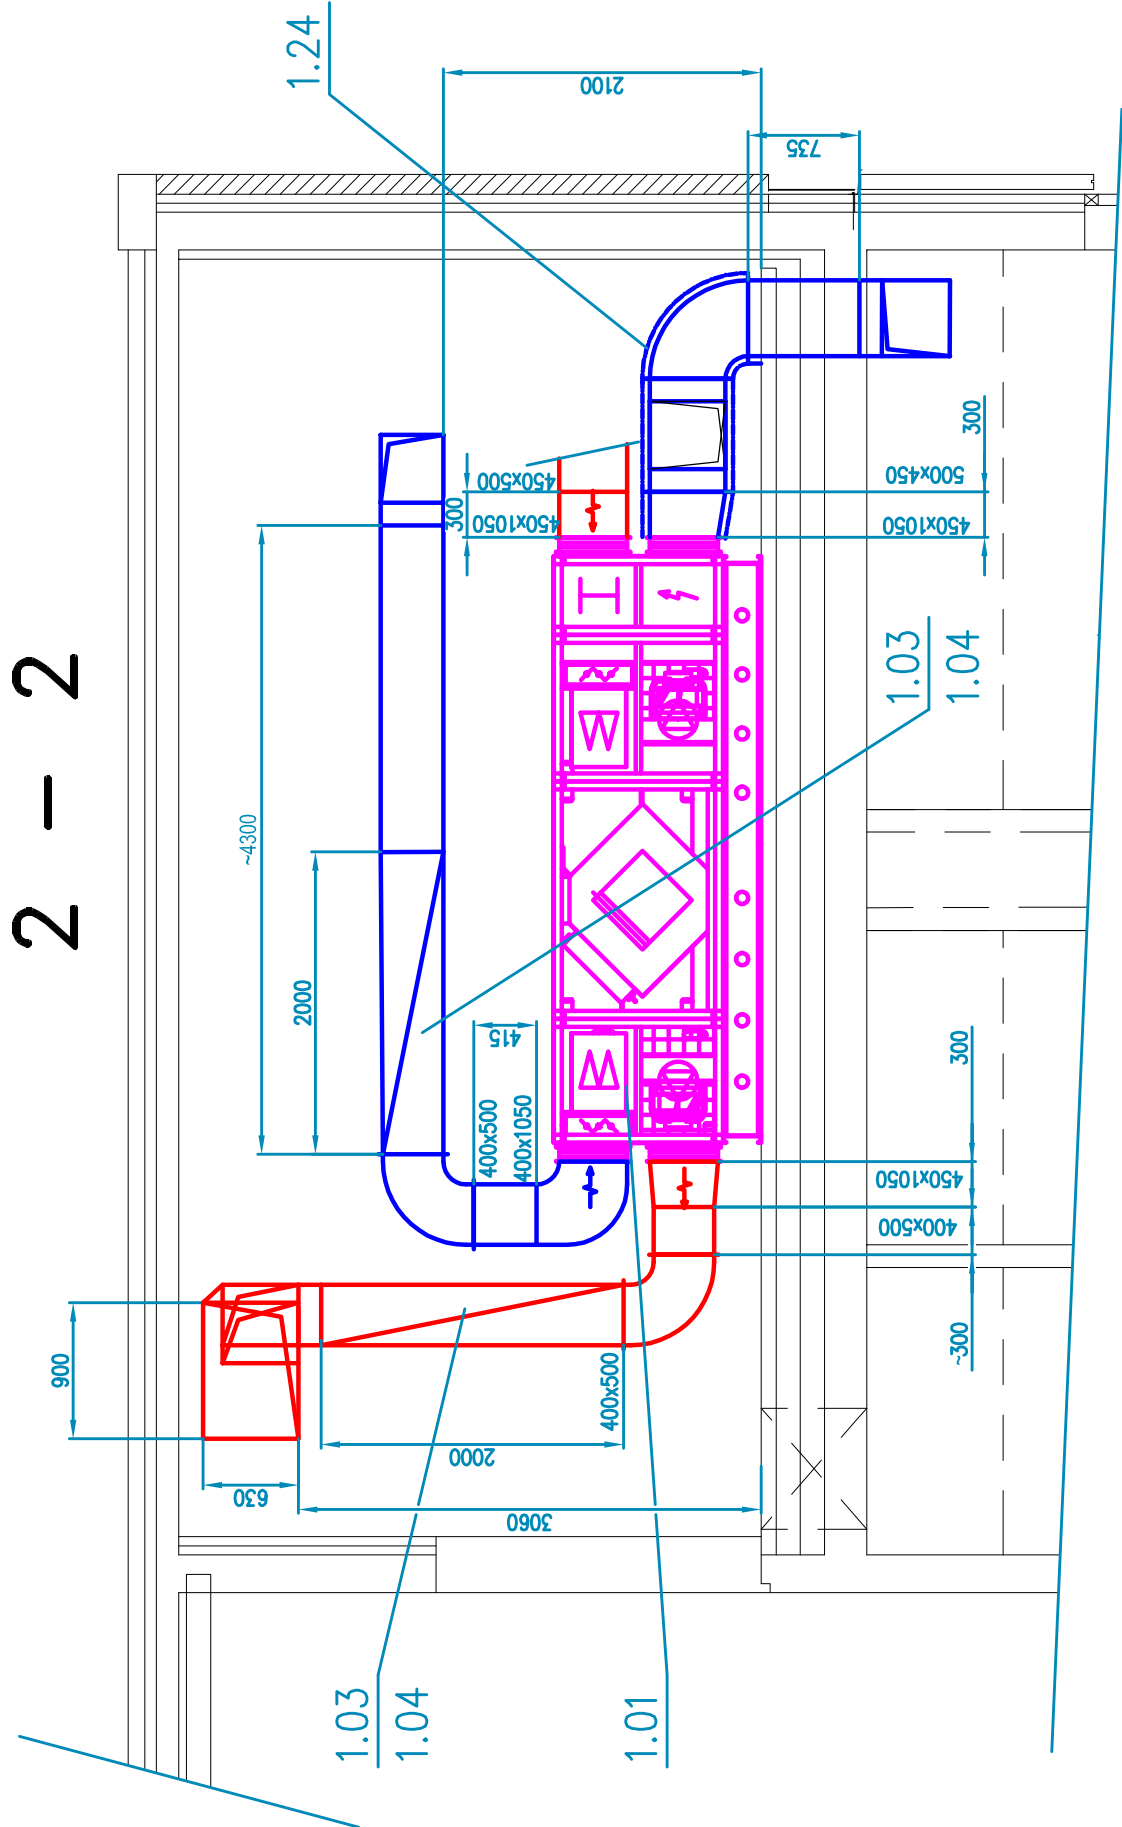

SITUACE

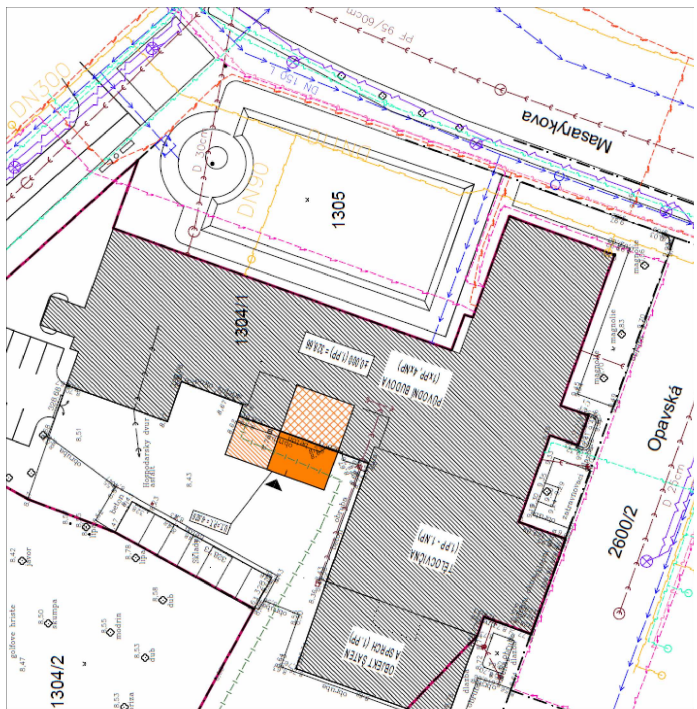

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- ZAŘÍZENÍ Č. 1 – PŘÍVOD VZDUCHU
- ZAŘÍZENÍ Č. 1 – ODVOD VZDUCHU
- - - - - TEPELNÁ IZOLACE

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.3.2.a (PI1610040145)

VÝKAZ VÝMÉR D.1.3.2.b (PI1610040151)

NAŠE ČÍSLO VÝKRESU V161040148

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.3.2.a (PI16100401)

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 32 2000-4-41

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
SKLEPČOVÁ	SKLEPČOVÁ	SKLEPČOVÁ	SKLEPČOVÁ
INVESTOR	GYMNÁZIUM LUŠKA PIKA, OPAVSKÁ 823/2, PLZEŇ	BEZBARÉROVÉ ÚPRAVY – PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	D.1.3.2. VZDUCHOTECHNIKA
OS. ZK. ARTECH	DSP + PVD	DATUM	01.2017
MÉRITKO	1:50		
D.1.3.2.c.3			