




3 - 3

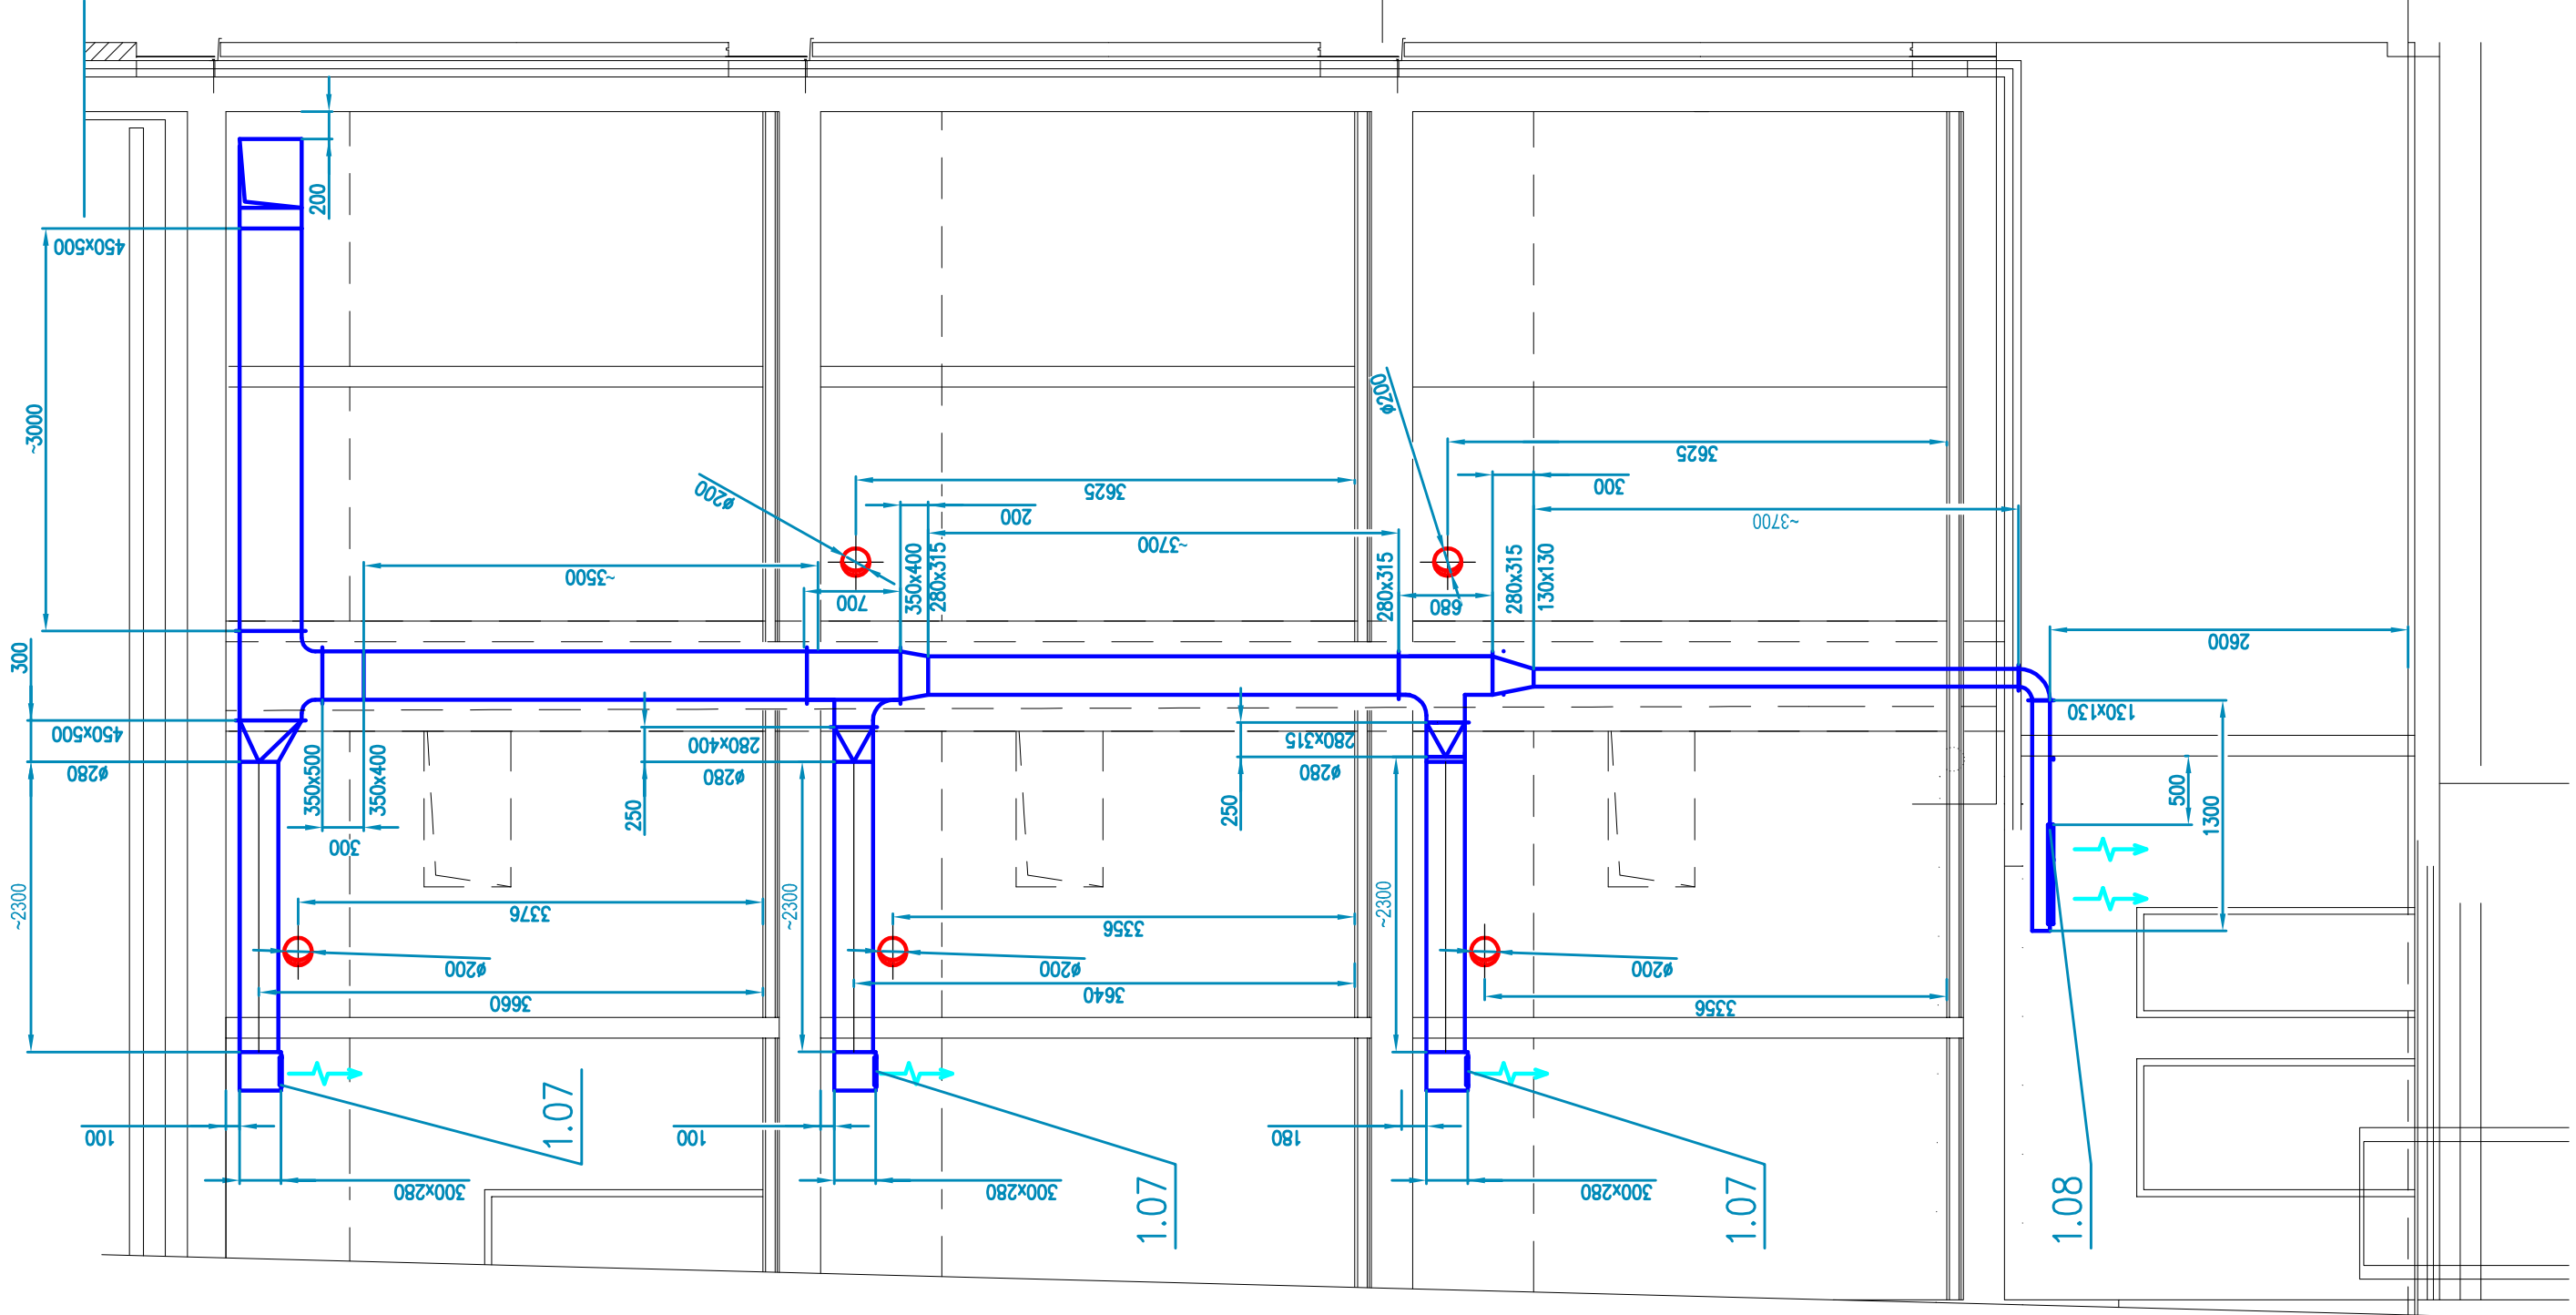

4 - 4

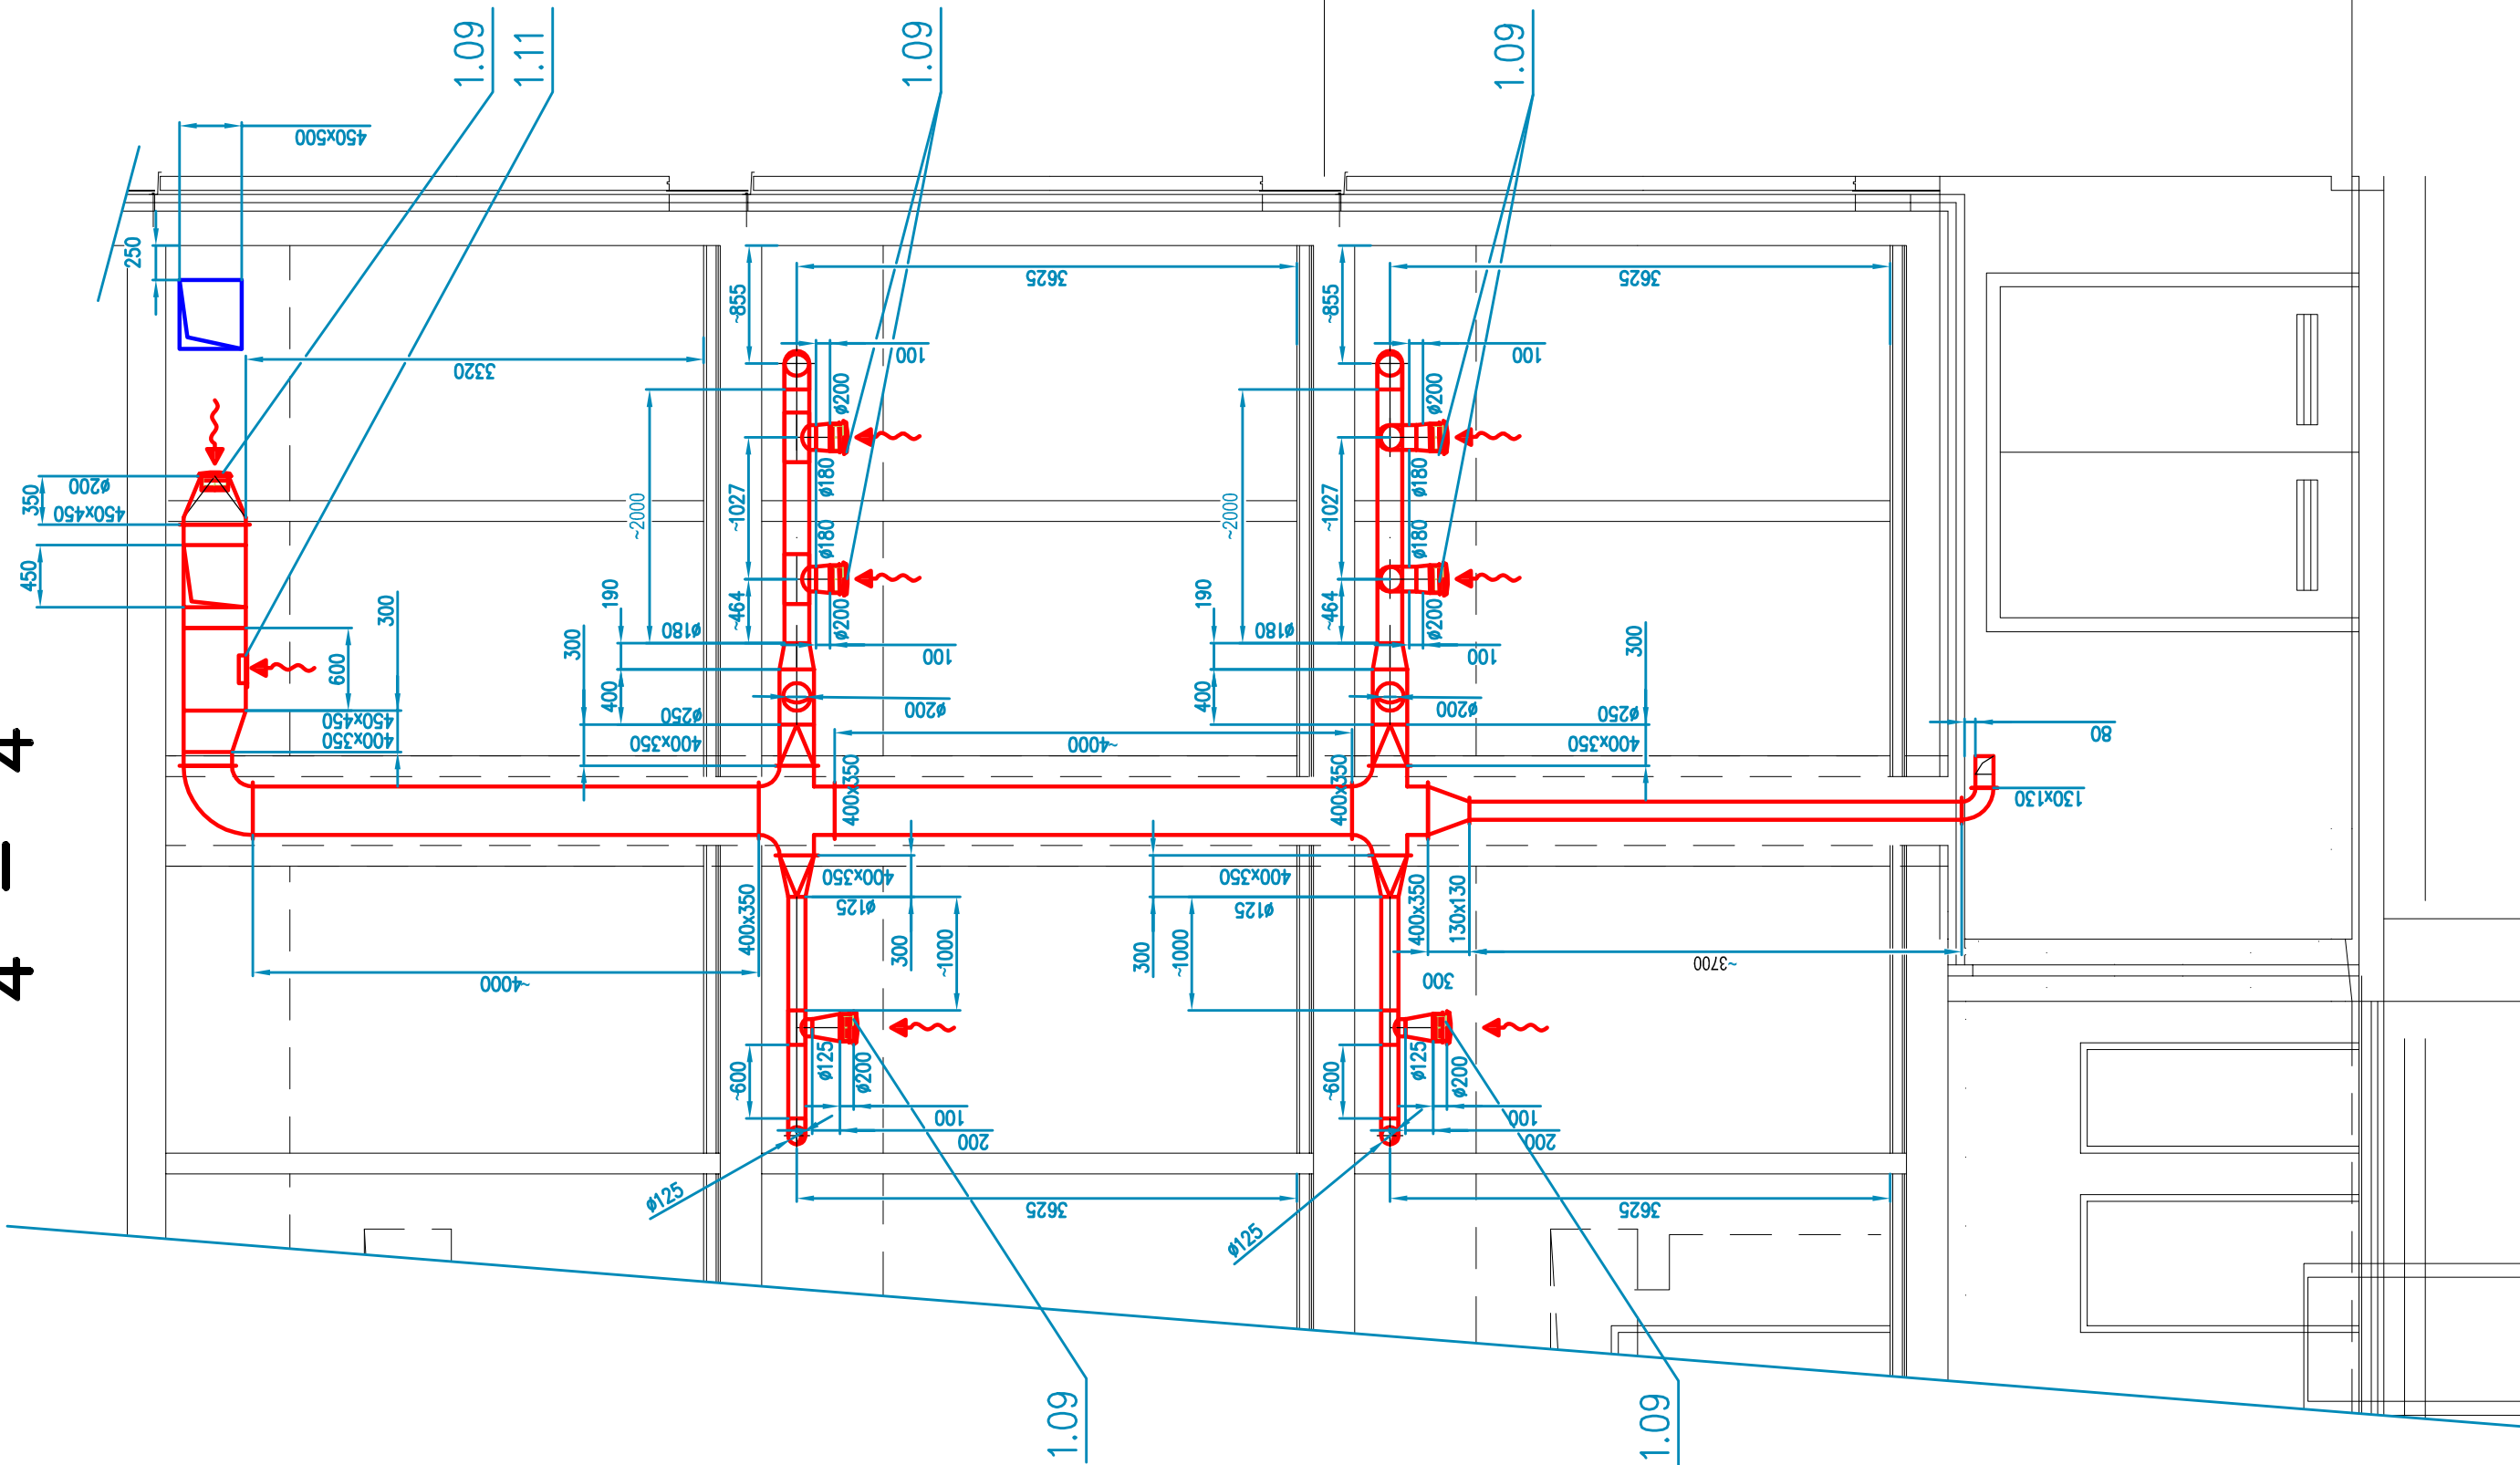

SITUACE

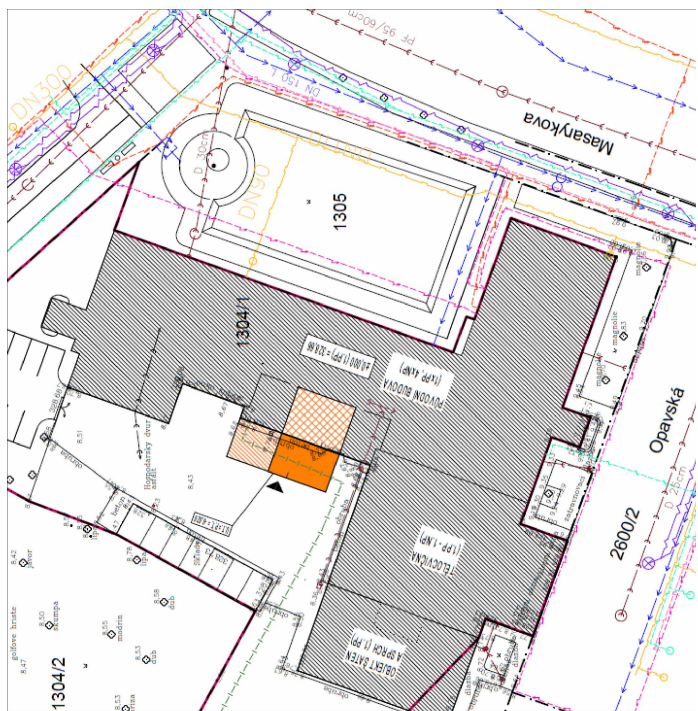

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- ZAŘÍZENÍ Č. 1 – PŘÍVOD VZDUCHU
- ZAŘÍZENÍ Č. 1 – ODVOD VZDUCHU

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

**TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.3.2.a (P11610040145)**  
**VÝKAZ VÝMĚR D.1.3.2.b (P11610040151)**  
**NAŠE ČÍSLO VÝKRESU V161040149**

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT  
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 32 2000-4-41

AIRTECH GROUP s.r.o., Jihlava 7, 312 00 Písek, tel./fax:++420-37743049-11, E-mail:airtech@airtech.cz			
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
SKÁČELOVÁ	SKÁČELOVÁ	ing.KUBER	ing.KUBER
<i>Skácelová</i>	<i>Skácelová</i>	<i>KLUBER</i>	<i>KLUBER</i>
INVESTOR	GYMNAZIUM LUŽKA PIKA, OPAVSKÁ 823/2, PLZEŇ		
ČÍS. ZAK. AIRTECH	DRUH DOKUM.	16100401	
DATUM	01.2017	DSP + PVO	
MĚŘÍTKO	1:50		
D.1.3.2.c.4			