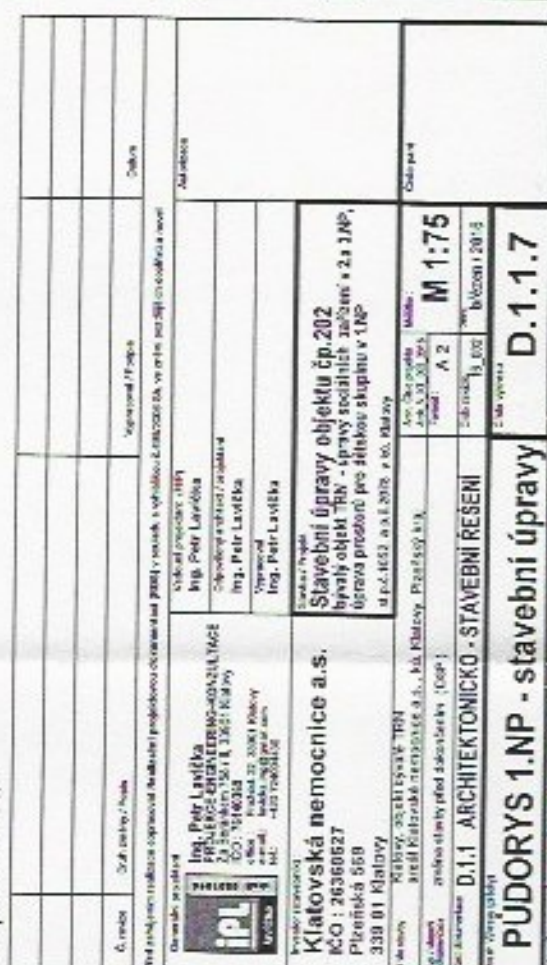


$+/-0.000 = 1.NP$ 

- stálavosti obvodníky rozvodů ZTI a VZT (instalaci šachty) budou vybourány a nahrazeny SOK předstěnou (SOK-I tl. 2x12,5 mm osadí revizní dvířka k uzavírám)
- podlažní konstrukce v koupelnách a provedeny nové betónové mazaniny před pokládkou dlažby bude provedena hydrolační stěna např. Combiflex s přesparováním koutů a rohů zesilujícími páskami (provedení dle technologických testů)
- obklady budou provedeny do výše 2,0 m (resp. do výše zárutí), obklady standardní provedení 20/30 (barevnost - bílé doplněné o páspek a jednotlivé prvky barevné obklady, poměr 80% stěcha a 20% doplňky)
- v prostorách koupelen bude proveden nový podhled - navržen skládaný 600/600 do viditelných rohoží - odvěrný min. relativní vlhkosti 90%, lav 2,5 m- zakrytí rozvody ZTI a VZTI
- v příchodích nad ovary osazený standardní pleklady PTH dělek dle požadované světlosti otvoru

Veškeré konstrukce a rozvody instalací pod podhledy, pod podlahami a zařazené v instalačních šachtách, jejich poloha byla převzata z původní projektové dokumentace a při realizaci se může vyskytnout drobná odchylka dle zjištěné skutečnosti - bude řešeno v rámci autorského dozoru

Legend	Unit	Person	Place	Time	Other
-1.01-	General	1.01	General	1.01	General
-1.02-	General	1.02	General	1.02	General
-1.03-	General	1.03	General	1.03	General
-1.04-	General	1.04	General	1.04	General
-1.05-	General	1.05	General	1.05	General
-1.06-	General	1.06	General	1.06	General
-1.07-	General	1.07	General	1.07	General
-1.08-	General	1.08	General	1.08	General
-1.09-	General	1.09	General	1.09	General
-1.10-	General	1.10	General	1.10	General
-1.11-	General	1.11	General	1.11	General
-1.12-	General	1.12	General	1.12	General
-1.13-	General	1.13	General	1.13	General
-1.14-	General	1.14	General	1.14	General
-1.15-	General	1.15	General	1.15	General
-1.16-	General	1.16	General	1.16	General
-1.17-	General	1.17	General	1.17	General
-1.18-	General	1.18	General	1.18	General

PŮDORYS 1.NP - stavební úpravy