



Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 202/17/P

Vyřizuje: Ing.Radka Perlíková

Kontakt: 371 513 512
radka.perlikova@voss.cz

Datum: 24.7.2017

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
301 00 Plzeň

Věc: Stanovisko k existenci inženýrských sítí

Akce: Rokycany–Svojkovice – rekonstrukce komunikace II/605 okres RO

Žadatel: Woring s.r.o.

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zakres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti, včetně vytýčení
vodovod – středisko Vodovod – Jiří Louda, DiS tel.371 513 519, 601 390 752
kanalizace – středisko Kanalizace – Bc.Radek Ježák tel. 371 720 893, 601 390 759

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytýčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zakres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 1 rok**
- **příloha 4 x**

Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.

Ing.Radka Perlíková
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti
a zákaznického centra

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV s. r. o.
provoz Rokycany
technik

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

Tel.: 840111111, E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni


IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2, 337 01 Rokycany

by  **VEOLIA**



01. 2021/12/P ze dne 24.7. 2017 3/4

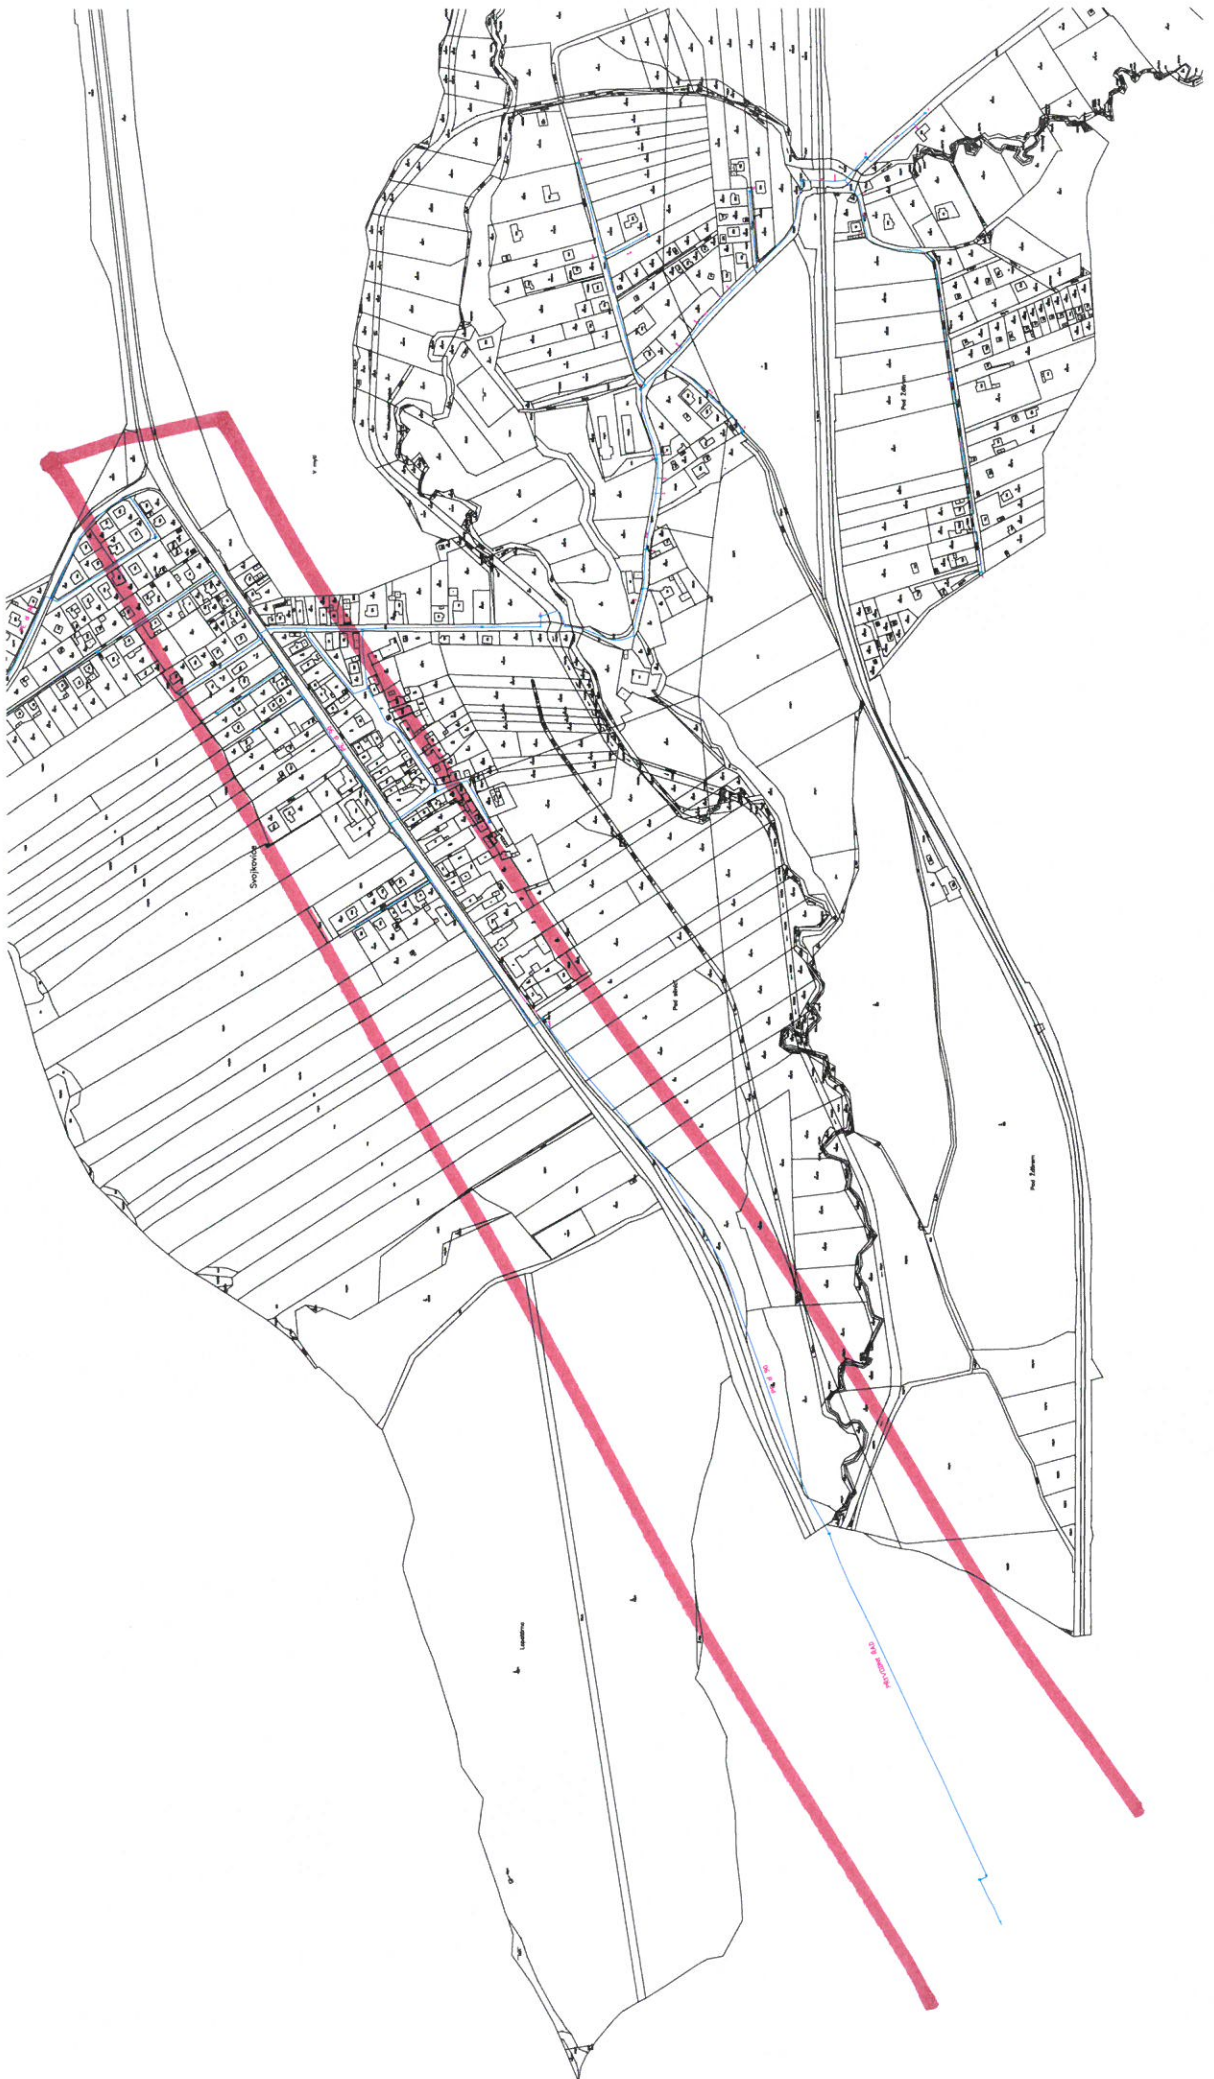

č. 002/17P ze dne 24.7.2017
4/4