



PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ



PŮDORYS - NOVÝ STAV



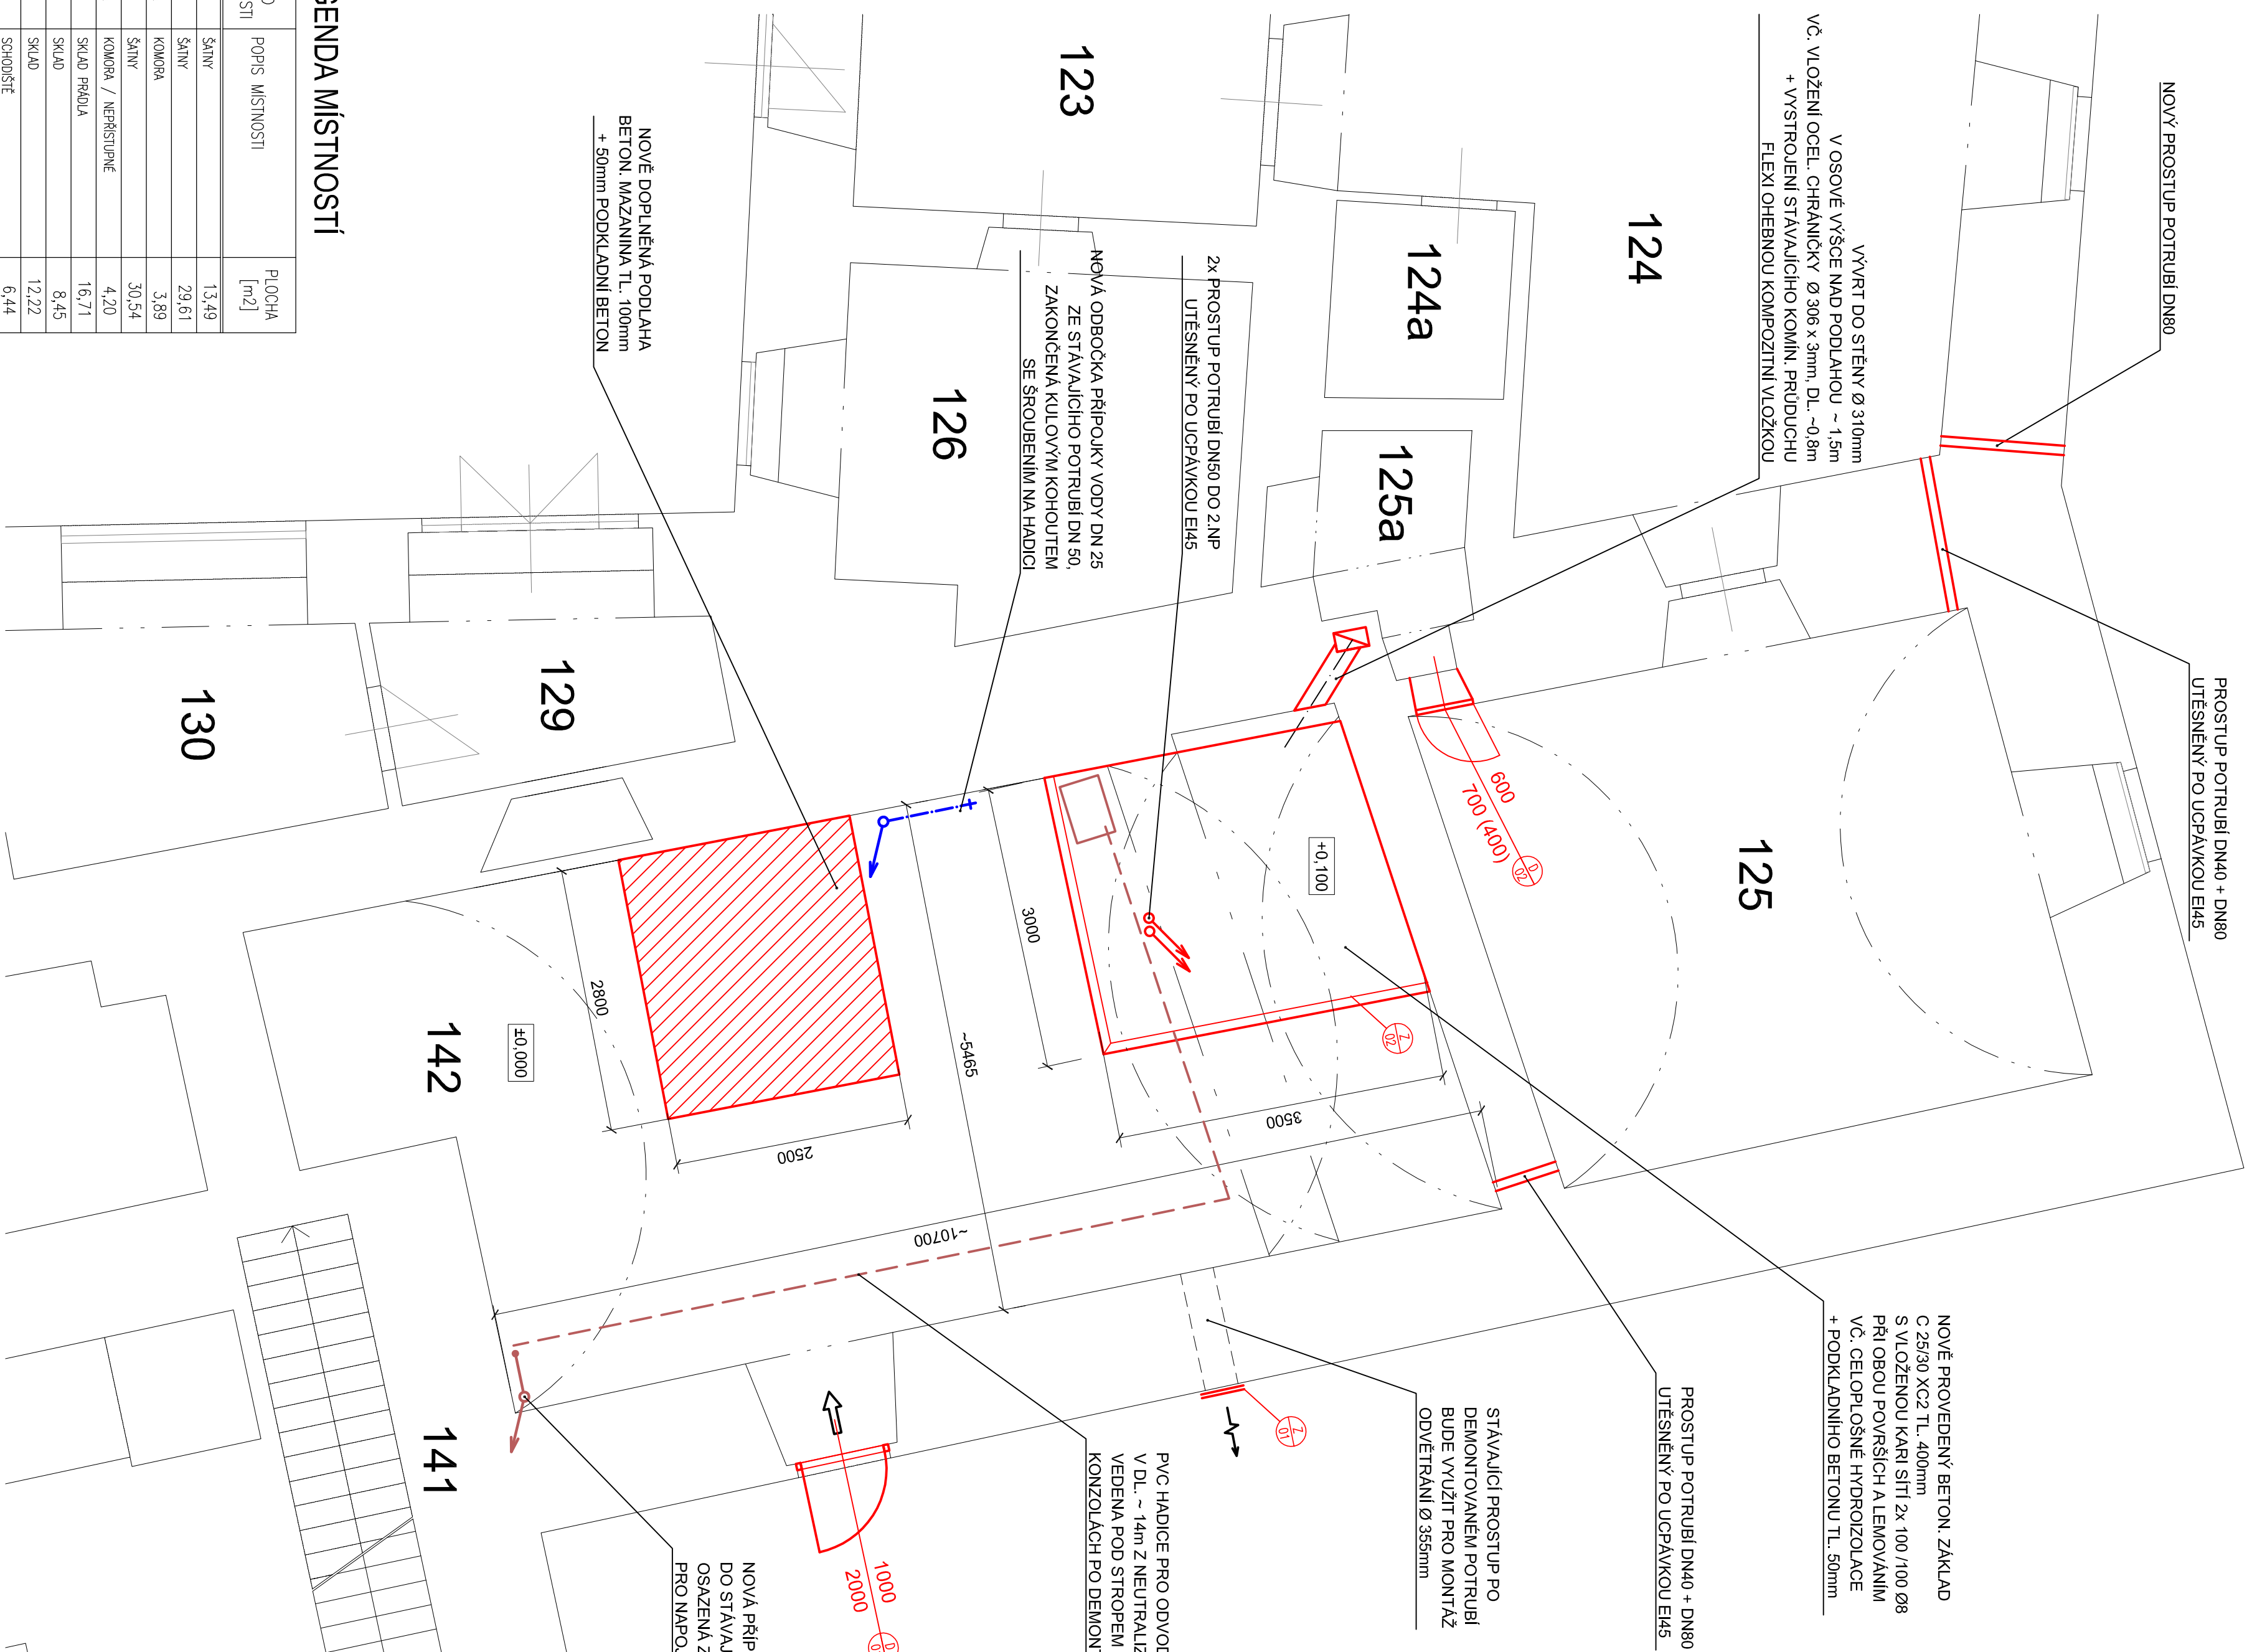

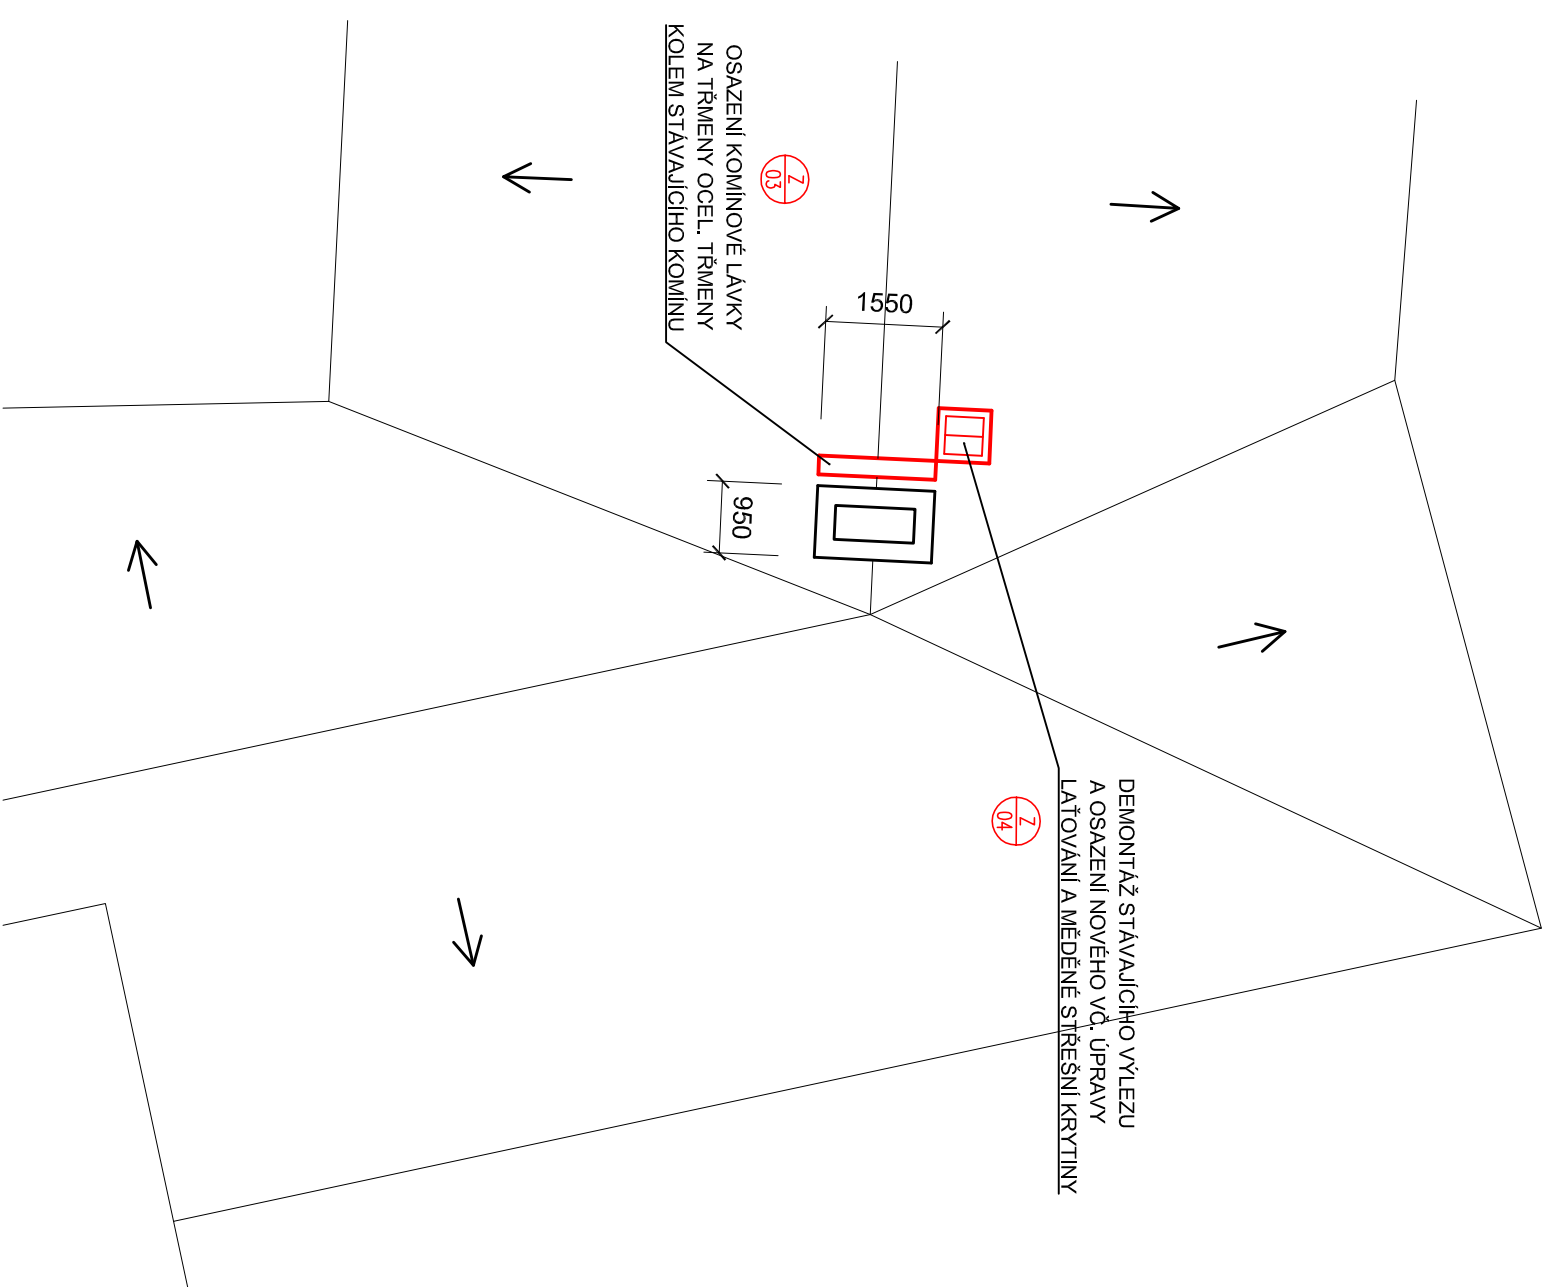
ÚPRAVY STŘECHA



SPECIFIKACE PRVKU

- [illegible]

POZNÁMKA:
- VŠECHRE ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED JEJICH REALIZACÍ
OVĚŘENY NA MÍSTĚ STAVBY
- NEDILNOU SOULADNOSTI VYKRESŮ JE PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
A POŽADNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

BOURANÉ STAVEBNÍ KČE	
NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE	
NOVÁ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY PPR (PN16) DN25 Izol.	
NOVÝ ODVOD KONDENZÁTU PVC HADICE Ø 12-18	
NOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE HT DN 32	

Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha [m ²]
123	Šatny	13,49
124	Šatny	29,61
124a	Kuchyně	3,89
125	Šatny	30,54
125a	Koridory / nepřístupné	4,20
126	Soulo proba	16,71
129	Soulo	8,45
130	Soulo	12,22
141	Schopstie	6,44
142	Stavba výhledu / nové kotvení	61,29

[illegible]