


Způsob uložení základového zemniče

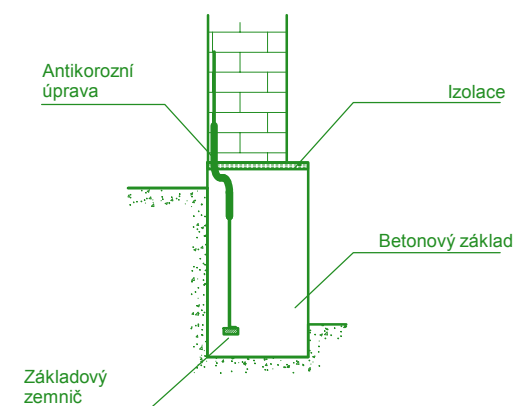

Odpor uzemnění Rz do 5 Ohm

Veškeré spoje natřete antikorozičním nátěrem, taktéž veškeré vývody při přechodu do jiného prostředí v délce minimálně +/- 200 mm.

Ing. Pavel Hlavatý U Retexu 624, 339 01 Klatovy IČO: 446 40 951			
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hlavatý			
Stavebník:	Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy	Stavební úřad:	Klatovy
Stavba:	PŘÍSTAVBA MULTIFUNKČNÍ UČEBNY GYMNÁZIUM KLATOVY NÁR. MUČEDNÍKŮ 347	Účel:	DPS
		Č. zakázky:	04/2019
		Datum:	02/2019
		Měřítko:	1:100
Obsah:	D.1.4.2 Elektro + hromosvod Vnější ochrana před bleskem	Číslo přílohy:	D.1.4.2.7