

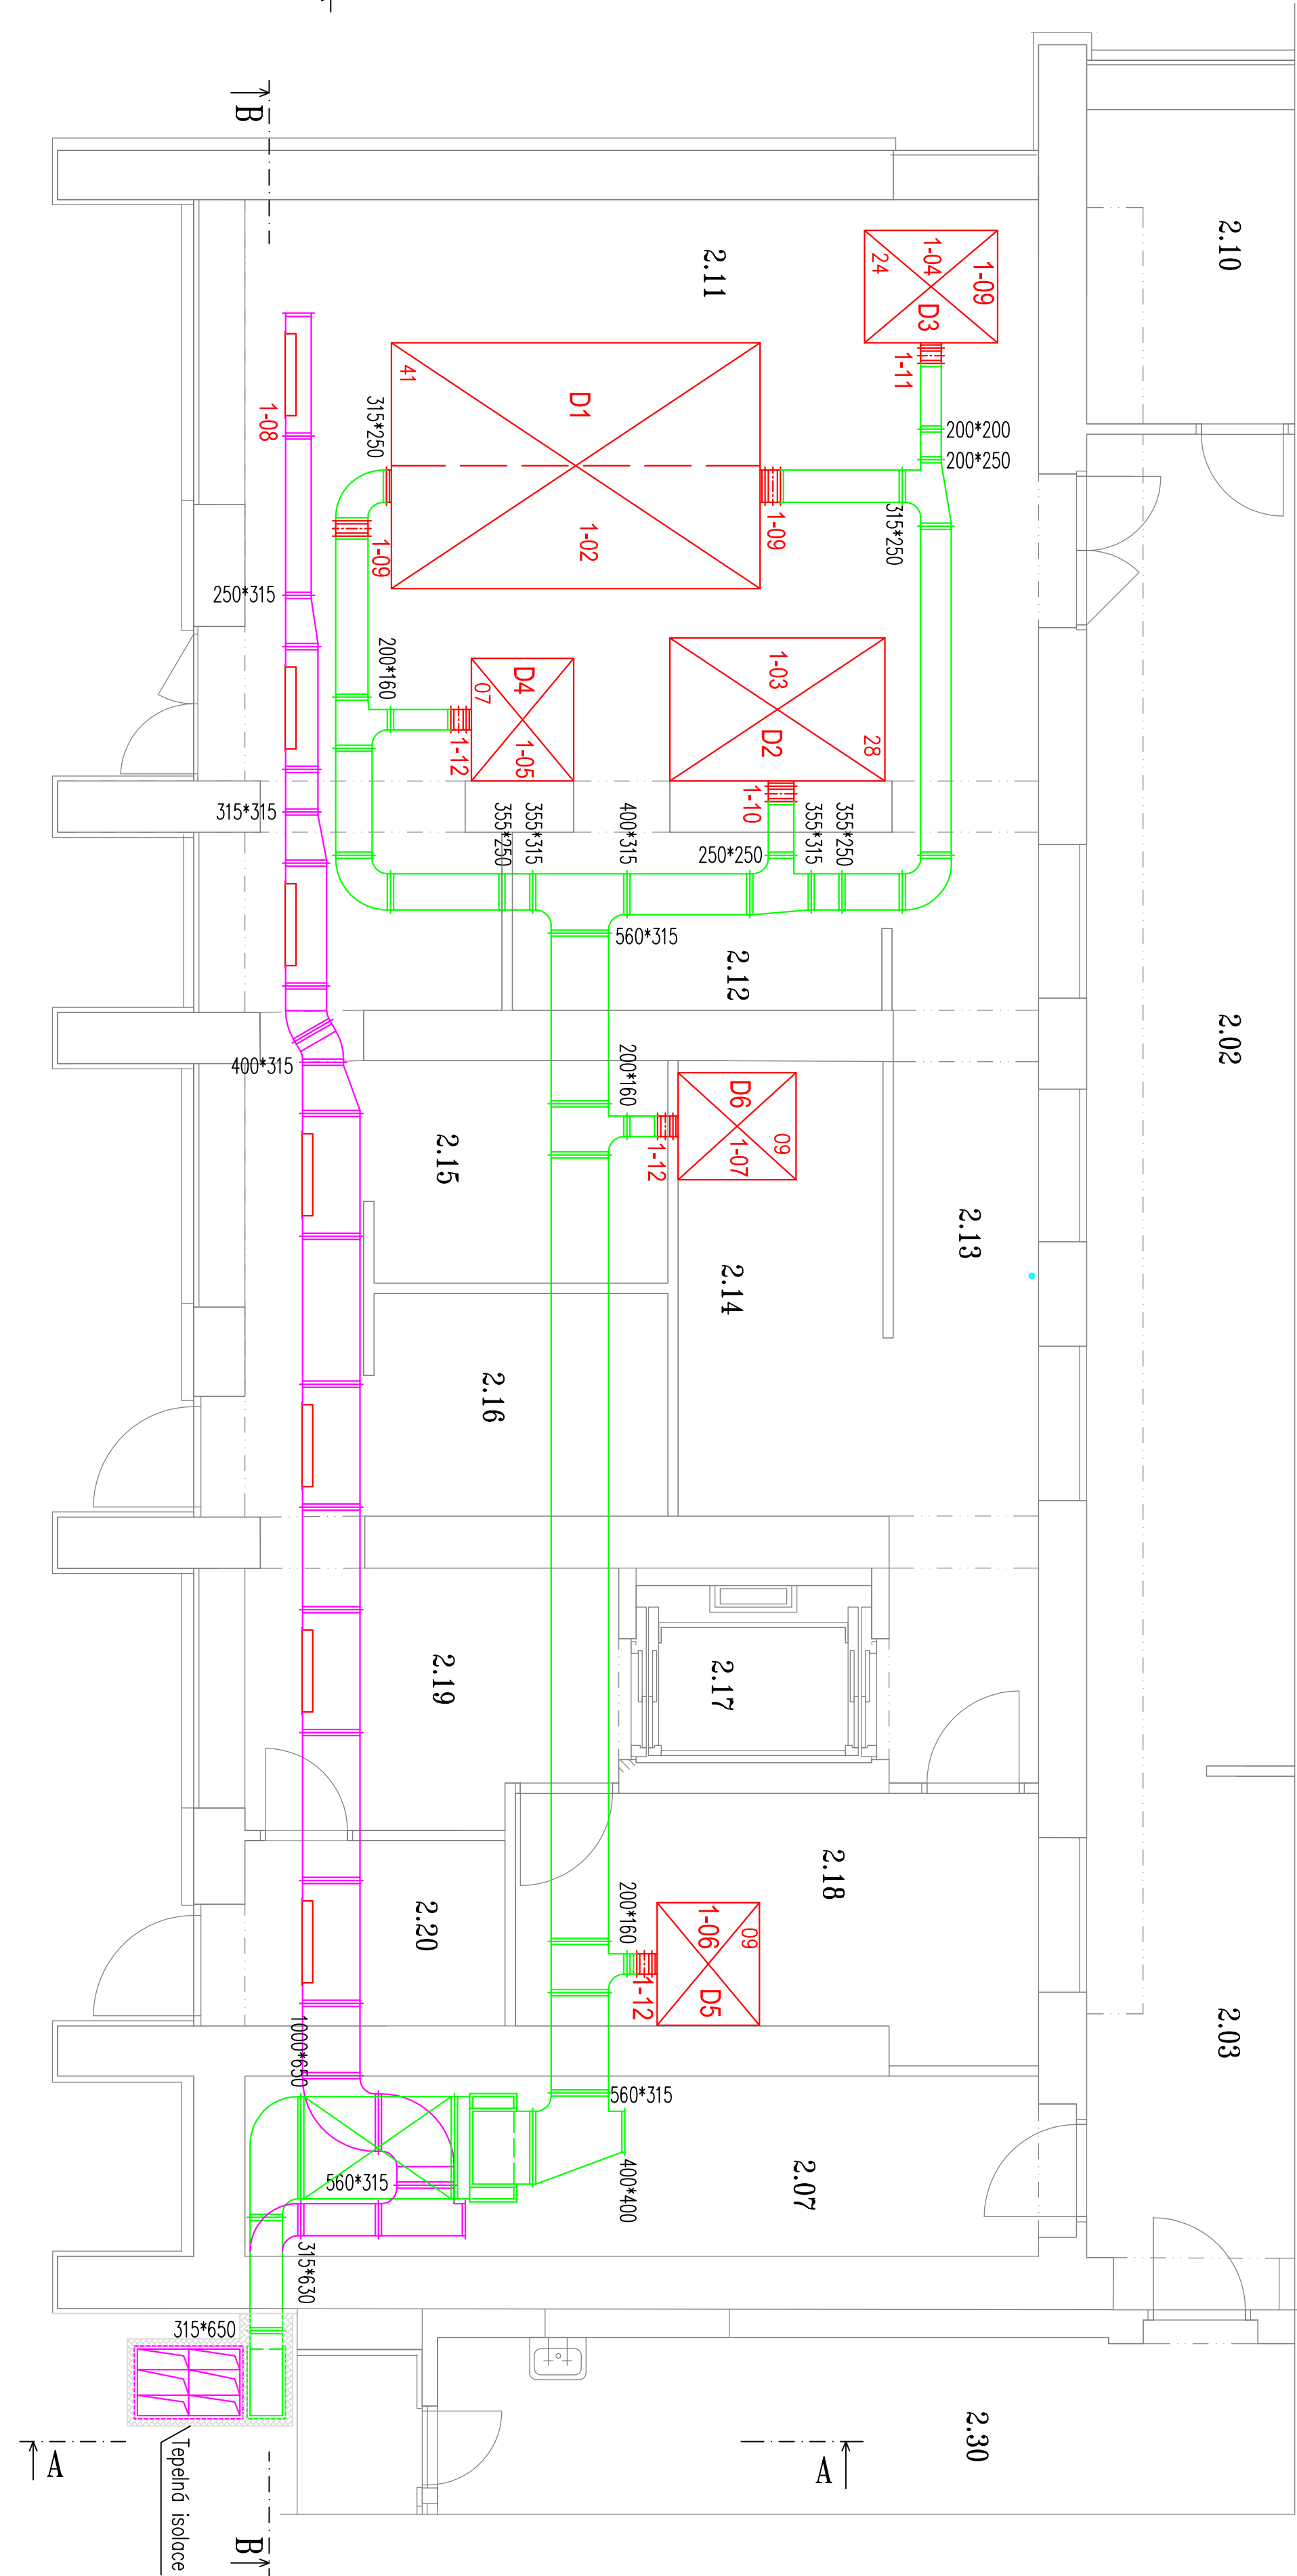


ČK.N.	MÍSTNOST	Přívod vzduchu m³/h	Odvod vzduchu m³/h
2. NP			
2.02	JEDLNA		
2.03	CHODBA		
2.07	SCHODSTĚ		
2.11	VANNA	2 x 750	2700+900+650+400
2.12	PŮDNI TEPLOPŘENOS	750	
2.13	VÝFĚZ JEDL		
2.14	MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ A TĚMPOŘETU		400
2.15	STUDBA KUCHONĚ	750	
2.16	PŘÍPRAVNA MÍŠA	750	
2.17	OSOBNÍ KUCH. VÝFĚZ		400
2.18	MYTÍ STUDBY NÁDOBÍ	750	
2.19	CHODBA		
2.20	DENNÍ MÍSTNOST	750	
1. NP			
1.08	CHODBA		
1.30	SCHOD. SKALO		
1.31	SCHODSTĚ		
1.32	STROJOVNA VRT		

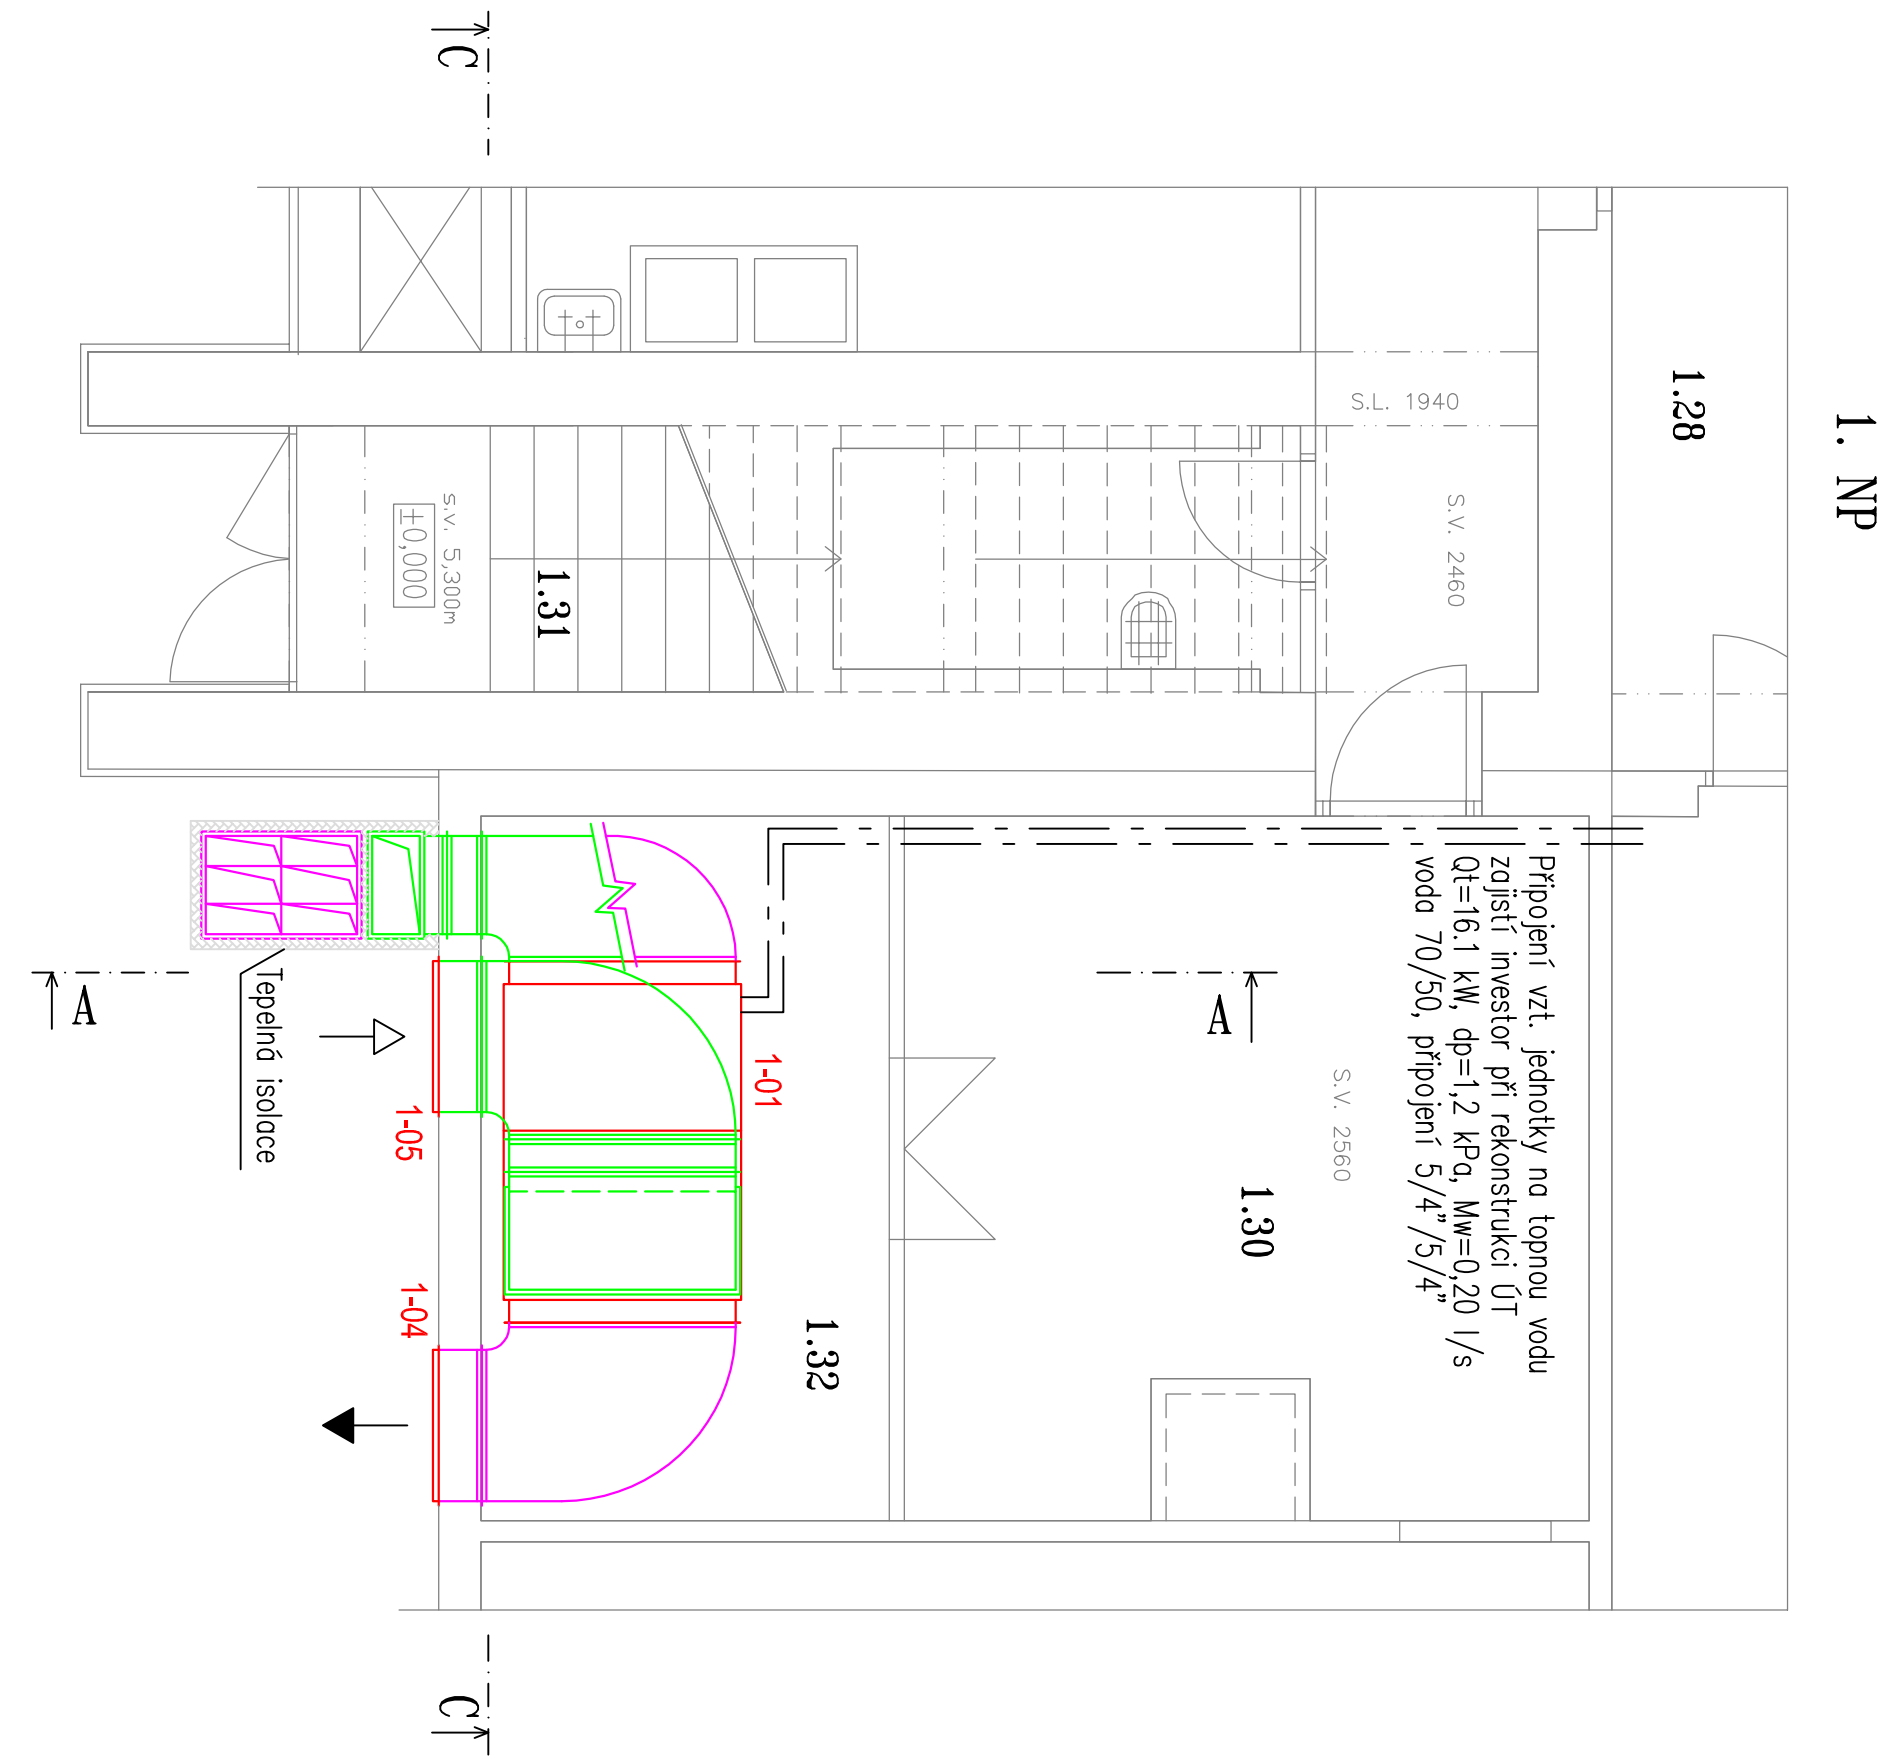

Legenda:

- Odvod vzduchu
- Přívod vzduchu
- Vzt. zařízení
- Chlazení

- Poznámky: 1. Horní hrana potrubí přívodu i odvodu vzduchu v kuchyni cca 2300 nad podlahou
- 2. Potrubí odvodu vzduchu mřížé spádováni, odvod kondenzátu přes káňovky v nejvyšších místech

OBJEKT č.p.1139/II, VOJŠOVSKÁ, SOUŠICE		OBJEKT č.p.1139/II, VOJŠOVSKÁ, SOUŠICE	
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ		STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ	
D.1.4.2. VĚTRÁNÍ		D.1.4.2. VĚTRÁNÍ	
Větrání kuchyně – 2. NP		Větrání kuchyně – 2. NP	
1:50		1:50	
D.1.4.2.1		D.1.4.2.1	