



POHLED
M 1:20

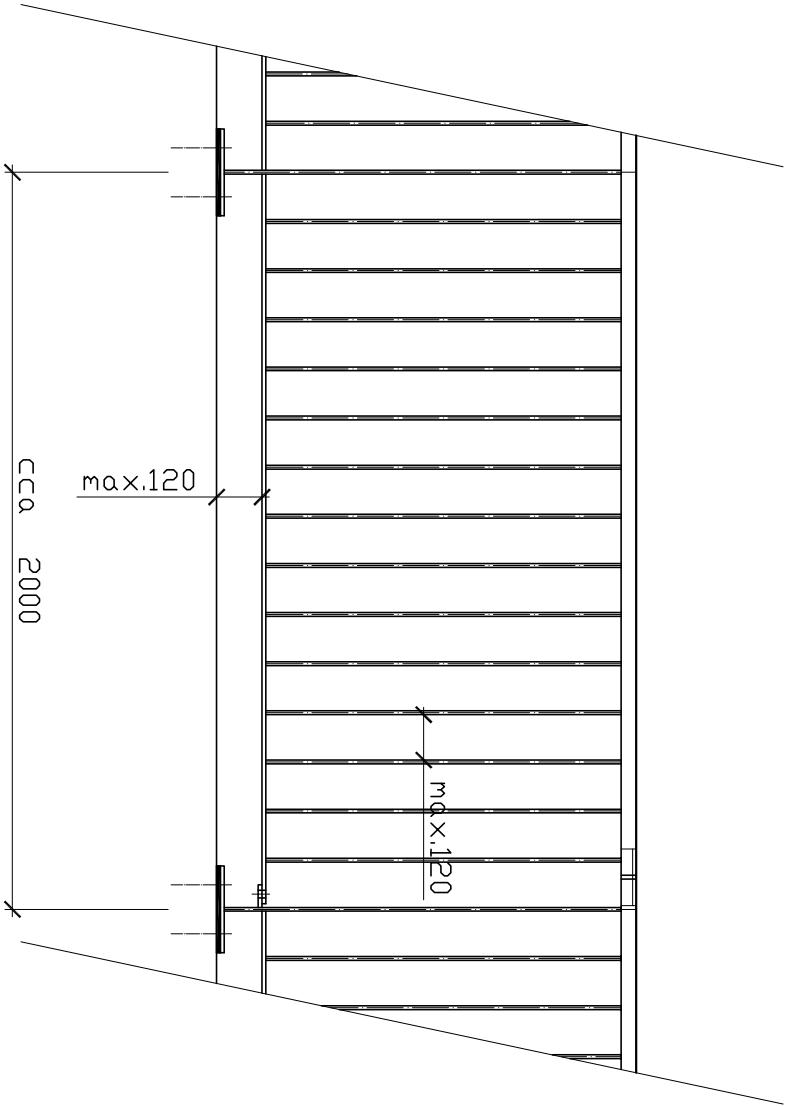

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:20

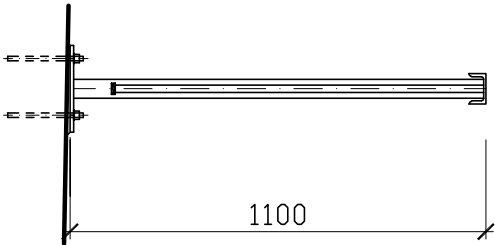

PATNÍ DESKA



PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ:
OCEL 11378 (S235 JO PODLE EN 10027)
VÝROBNÍ SKUPINA C

POZNÁMKY:

1. NA ZABRADLI JE TŘEBA VYPRACOVAT VÝROBNĚ–TECHNICKOU DOKUMENTACI.
2. DETAILY ZABRADLI BUDOU VYPRACOVÁNY V RDS A VE VÝROBNĚ–TECHNICKÉ DOKUMENTACI.
3. VODOROVNÉ PRVKY ZABRADLI NUTNO PROVÉST V PŘÍSLUŠNÉM PODELNÉM SKLONU.
4. ZABRADLI BUDE NATŘENO V BARVĚ DLE POŽADAVKU INVESTORA.
5. VEŠKERÉ HRANY PŘED PROVEDENÍM P.K.O. ZAOBLIT POLOMĚREM R=2mm
6. VEŠKERÉ SVARY TL. 3mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

Obecně:

- Výrobu a montáž provádět dle ČSN EN 1090–2 – výrobní kategorie EXC2.
- Při stavbě dodržovat podmínky obsažené v Technické zprávě vydané s projektovou dokumentací.

Svary:

- Všechny položky v jednoúhelných dleicích vzájemně svařit. Neoznačené styky svařovat koutovými svary o velikosti "a3" případně tupými (V,II), které provazít na plnou tloušťku spojovaných profilů s prodloužením.
- Všechny svary jsou průběžné v maximální možné dělce svaru.
- Svařování provádět s ohledem na kvalitu povrchové úpravy – nepoužívat silikonové nátěry proti rozstříku, uzavřené části opatřit odzduškovacími a odtokovými otvory.
- Stupeň jakosti svarových spojů C podle ČSN EN 5817.
- Provádět smí jen svářeč se zkouškou dle ČSN EN 287–1.

Povrchová úprava:

- Žárové zinkování ponorem, tl. Zn povlaku min. 80 mikrometrů.
- 2x nátěr na bázi epoxidové pryskyřice (80+80 mikrometrů)–tl. celkem 160 mikrometrů
- Vrchní polyuretanový nátěr tl. 80 mikrometrů – odstín dle požadavků investora
- Poškozenou povrchovou úpravu, například po dotlačení šroubových spojů, je třeba obnovit nátěrem.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALÍ P.V.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmace 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Procházková	Ing. Škubalová	
Kraj: Plzeňský Kategorie: Přisídění				
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje				
Akce: Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí–Přisídění, 4. etapa				
Objekt: SO 101 Komunikace				
Obsah: SCHÉMA ZABRADLI				

Čís. výkresu
10

Čís. kopie