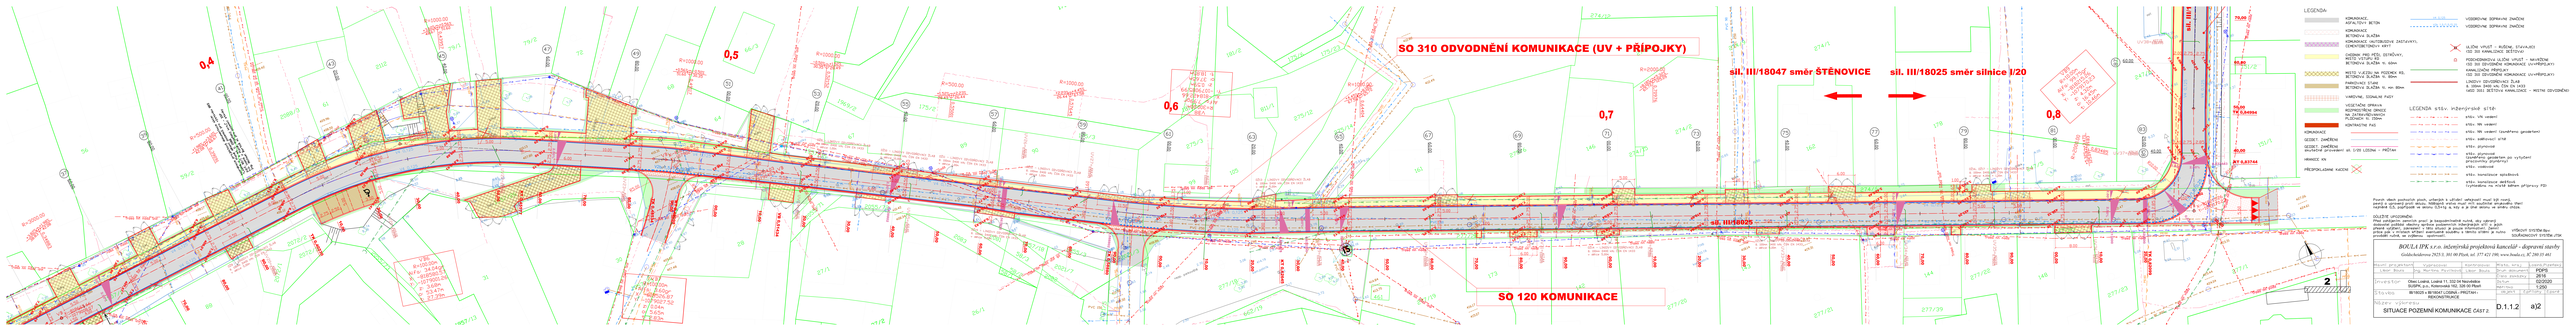
SO 310 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (UV + PŘÍPOJKY)
sil. III/18047 směr ŠTĚNOVICE
sil. III/18025 směr silnice I/20
SO 120 KOMUNIKACE
sil. III/18025
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
LEGENDA
KOMUNIKACE ASFALTOVÝ BETON
KOMUNIKACE DLAŽBA
KOMUNIKACE ALTERNATIVA ZÁSTAVKY CEMENTOBETONOVÝ KRYT
OBRUBY PROTLAČENÉ BETONOVÉ, MATEČ. VÝTOPU 300
MATEČ. V LŮŽCE NA PODSYPCE KS, BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80mm
MATEČ. V LŮŽCE NA PODSYPCE KS, BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
VEGETAČNÍ ÚPRAVY KOMPOSTOVÁNÍ ORNICE na ZATRAVŇOVANÝCH PLOCHÁCH - 150mm
KOMUNIKACE
ODVOD. ZAŘÍZENÍ
GEOSYC. ZAŘÍZENÍ
PŘÍPOJKOVÉ KANOVÉ
HRANICE KN
PŘÍPOJKOVÉ KANOVÉ
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ULOŽNÉ VRSTY – RUŠIVÉ, STAVEBNÍ (SO 320 KANALIZACE BETONOVÁ)
PODKONSTRUKCE ULOŽNÉ VRSTY – NEHRUŠIVÉ
VRSTVY PŘÍPOJKOVÉ (SO 320 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VČ.PŘÍPOJKY)
LOŽNÍCH ZDOVÉHO DLAŽ. tl. 200mm SKID VAL ČSN EN 1433 (ABZ 002) BETONOVÁ KANALIZACE – MSTNÍ ODVODNĚNÍ
LEGENDA stáv. vrchní stá-
stáv. VN vedení
stáv. NN vedení
stáv. NN vedení (uzemnění geodetem)
stáv. sdělovací síť
stáv. plynovod
stáv. plynovod (uzemnění geodetem po vytýčení správcem plynárenství)
stáv. vodovod
stáv. kanalizace splaškové
stáv. kanalizace dešťová (vyznačena na mokré během přípravy PD)
Použití všech podruhů prvků, uvedených v účelové zařízení musí být nový.
Použití starých prvků je možné pouze po jejich prohlídce a schválení správcem.
Veškeré práce v ochranném pásmu stromů musí být provedeny ručně.
ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI