


LEGENDA:

- Stávající kanalizační přípojka
- Svodná splašková kanalizace
- Připojovací a odpadní splašková kanalizace
- U,WC,VA, ... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpusů a dalšími platnými platnými normami ČR.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VLASTIMIL ŠATRA PROJEKTY TZB HEJNÁ Č. 100 34101 HORAŽDOVICE IČO 43320571 DIČ CZ43320571	
	Vlastimil Šatra	Pavel Paleček		
INVESTOR	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň			
MÍSTO	k.ú. Rokycany	KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE
STAVBA	Depozitář okresního muzea k.ú. Rokycany			DATUM
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	KANALIZACE			STUPEŇ
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP			Č. ZAKÁZKY
				MĚŘÍTKO
				1:50
				ČÍSLO VÝKRESU
				02

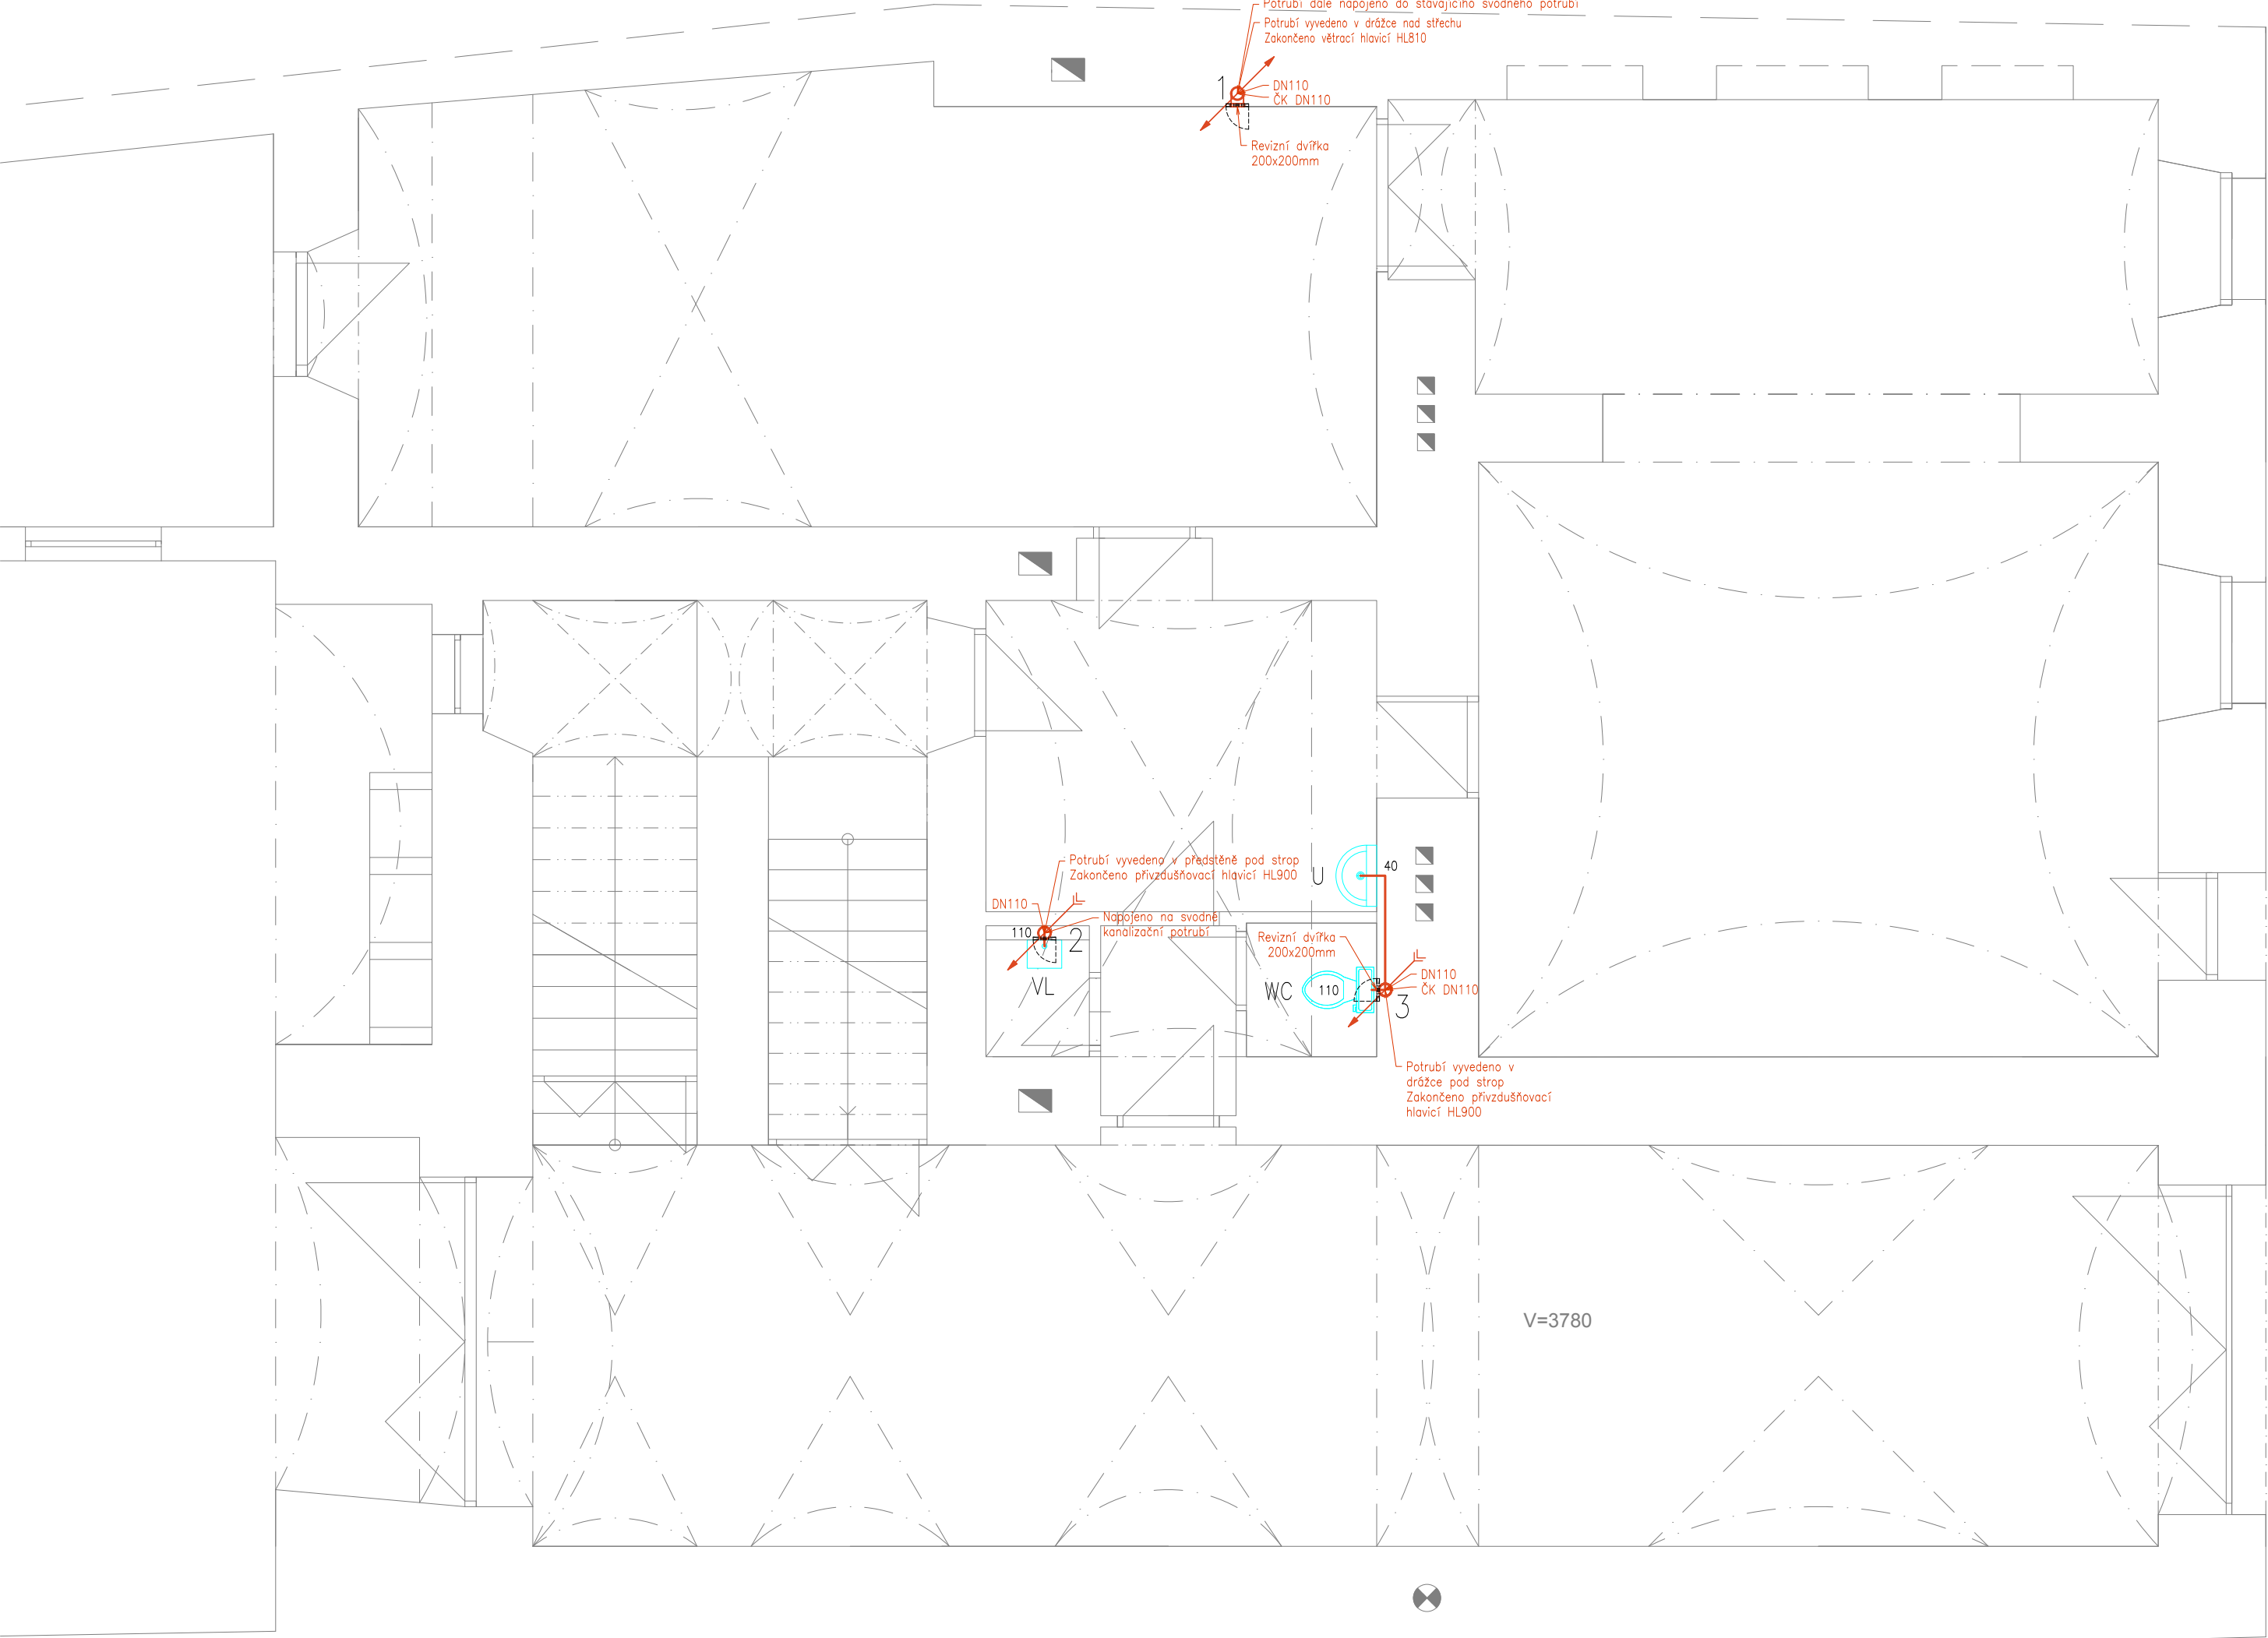


LEGENDA:

- Stávající kanalizační přípojka
- - - Svodná splašková kanalizace
- Připojovací a odpadní splašková kanalizace
- U,WC,VA, ... Označení zařízení

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými platnými normami ČR.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VLASTIMIL ŠATRA PROJEKTY TZB HEJNÁ Č. 100 34101 HORAŽDOVICE		
		Vlastimil Šatra	Pavel Paleček			
INVESTOR Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň				IČO 43320571 DIČ CZ43320571		
MÍSTO	k.ú. Rokycany		KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE	
STAVBA	Depozitář okresního muzea k.ú. Rokycany				DATUM	05/2018
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KANALIZACE					STUPEŇ	DSP
					Č. ZAKÁZKY	54-2018
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 03




LEGENDA:

- Stávající kanalizační přípojka
- Svodná splašková kanalizace
- Připojovací a odpadní splašková kanalizace
- U,WC,VA, ... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpusů a dalšími platnými platnými normami ČR.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VLASTIMIL ŠATRA PROJEKTY TZB HEJNÁ Č. 100 34101 HORAŽDOVICE IČO 43320571 DIČ CZ43320571		
	Vlastimil Šatra	Pavel Paleček			
INVESTOR Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň					
MÍSTO	k.ú. Rokycany	KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE	
STAVBA	Depozitář okresního muzea k.ú. Rokycany			DATUM	05/2018
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	KANALIZACE			STUPEŇ	DSP
				Č. ZAKÁZKY	54-2018
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 04

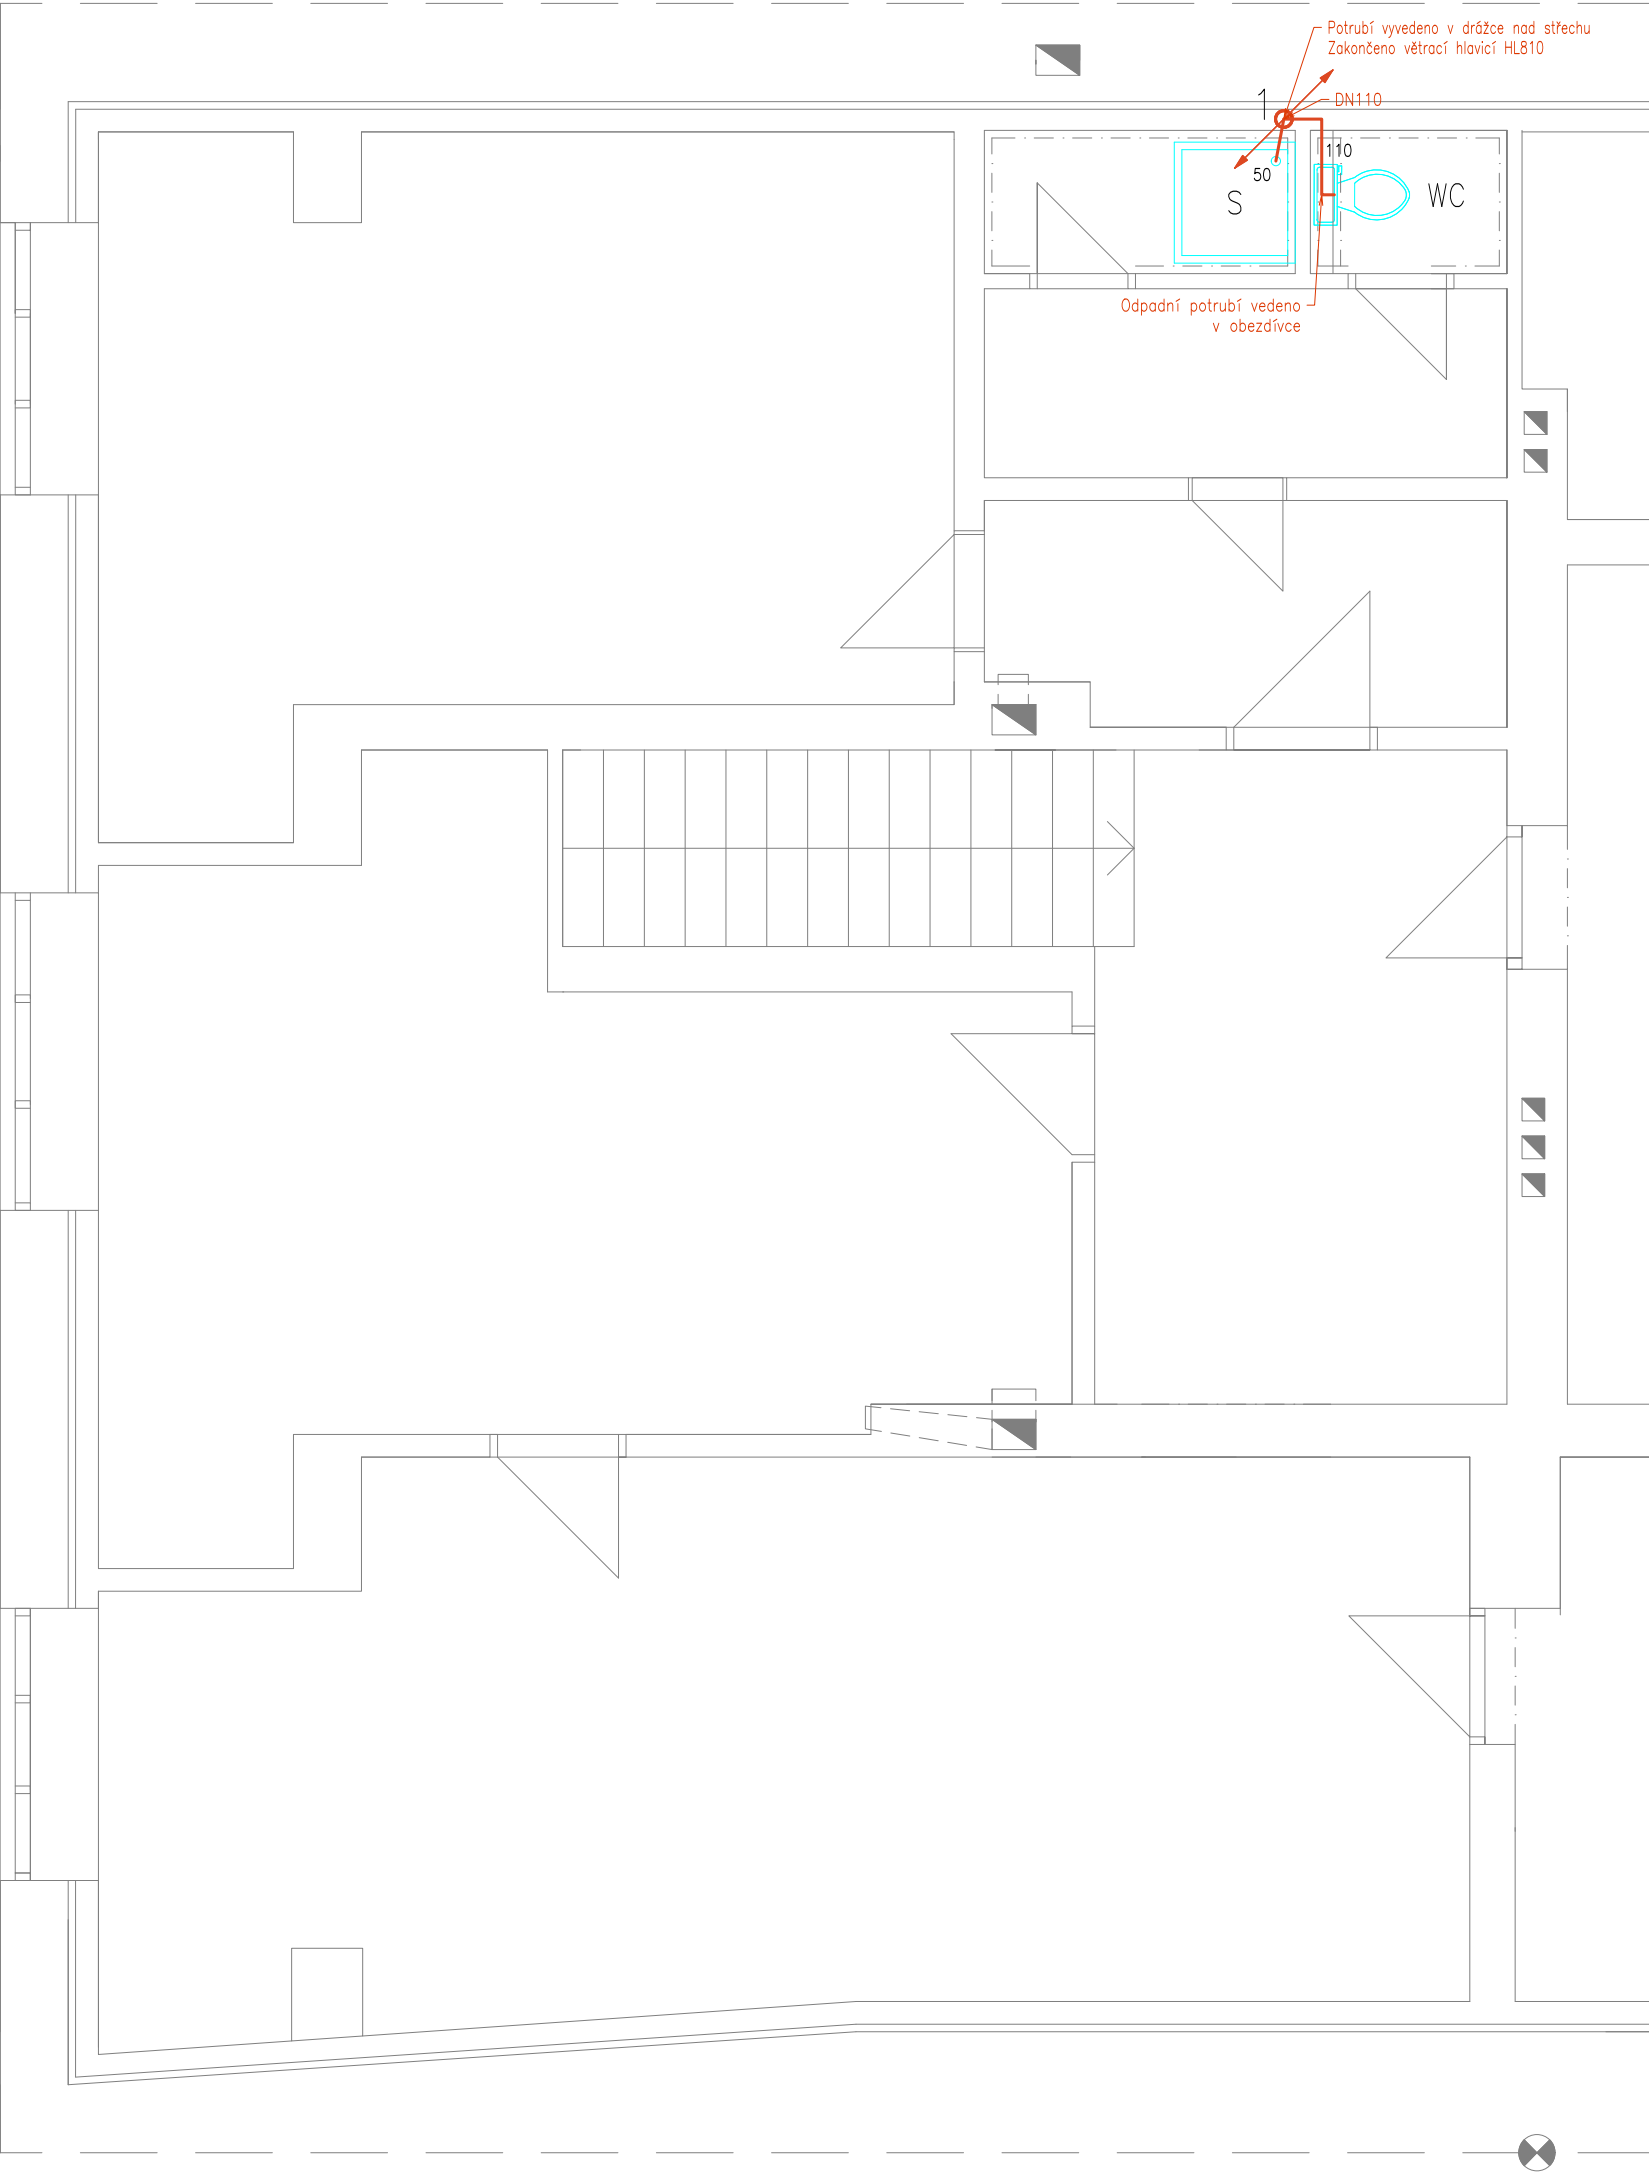

LEGENDA:

- Stávající kanalizační přípojka
- Svodná splašková kanalizace
- Připojovací a odpadní splašková kanalizace
- U,WC,VA, ... Označení zařizovacích předmětů

Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpusů a dalšími platnými platnými normami ČR.

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VLASTIMIL ŠATRA PROJEKTY TZB HEJNÁ Č. 100 34101 HORAŽŘDOVICE IČO 43320571 DIČ CZ43320571		
	Vlastimil Šatra	Pavel Paleček			
INVESTOR	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 30100 Plzeň				
MÍSTO	k.ú. Rokycany	KRAJ	Plzeňský	Č. KOPIE	
STAVBA	Depozitář okresního muzea k.ú. Rokycany			DATUM	05/2018
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	KANALIZACE			STUPEŇ	DSP
				Č. ZAKÁZKY	54-2018
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 05