


VÝŠKA DÍLEN cca 5,7m  
VÝŠKA SVÍTIDEL cca 4,1m

VÝŠKA HALY cca 7,6m  
VÝŠKA SVÍTIDEL cca 7m

VÝŠKA DÍLEN cca 5,7m  
VÝŠKA SVÍTIDEL cca 4,1m

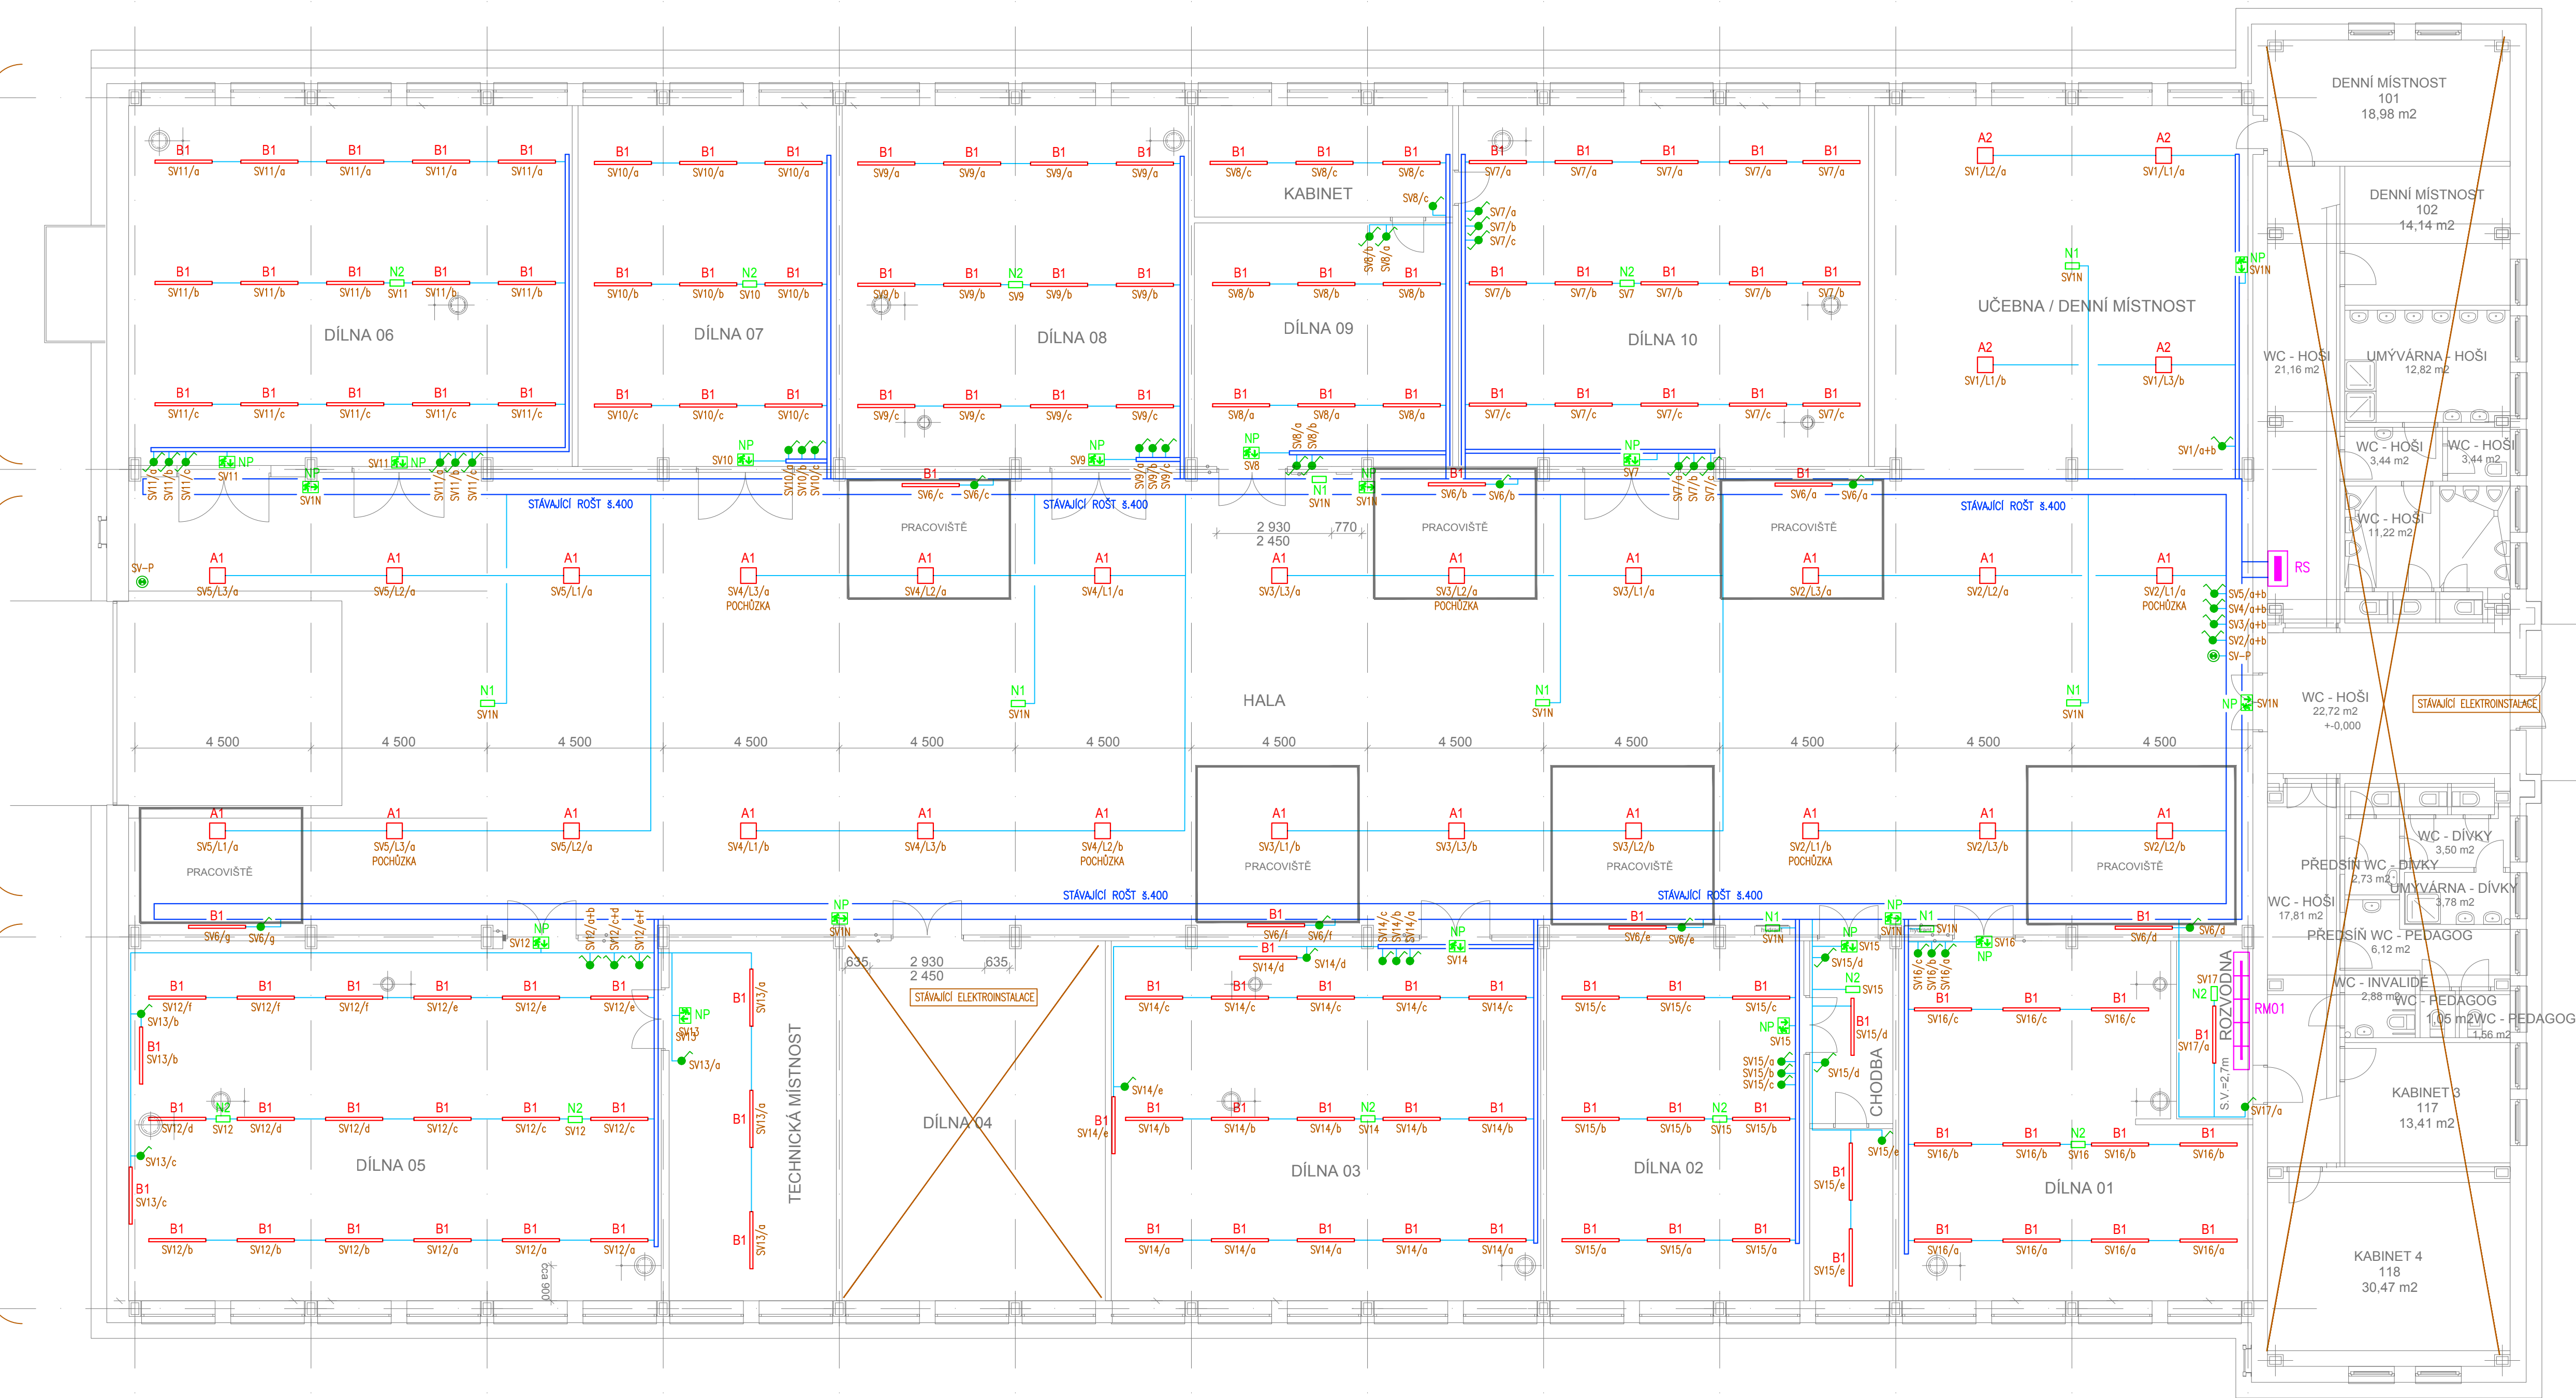


- LEGENDA :
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
  - SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A IP44
  - STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A IP44
  - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 250V/10A, IP44, S ORIENT. DOUTNAVKOU
  - ROZVADĚČ NN

- LEGENDA SVÍTIDEL :
- A1 – LED SVÍTIDLO NAPŘ. ESLINE SRD 163U 40FS00 AR 25KO V.3.504  
A2 – LED SVÍTIDLO NAPŘ. ESLINE SRD 132U 40TF00 AR 19K2 V.2.504  
B1 – LED SVÍTIDLO NAPŘ. ESLINE LNE 054U 400000 7KO 145PG 90 V.2
- NP – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM NAPŘ. ESLINE MONITOR1 IP65 LED.OP2-A 1,2 TA 1  
N1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO NAPŘ. ESLINE MONITOR1 IP65 LED-HO.OP3-A 4x1 TA 1 WD  
N2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO NAPŘ. ESLINE MONITOR1 IP65 LED-HO.OP3-A 1x3 TC 1 VWD

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:
- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - ČL.411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU
    - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
    - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
  - ČL.411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ
    - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
    - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
    - 411.3.3 – DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY A PRO NÁPAJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

- ELEKTRICKÉ NÁPAJENÍ :
- 3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,  
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,  
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

- POZNÁMKA :
- JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD BUDOU ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ
- KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH  
S KABELY SILOVÉ INSTALACE
- VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY PŘEVÁŽNĚ VE VÝŠÍ 1200 mm NAD PODLAHOU
- VEŠKERÁ ELEKTRONSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNÝCH ČSN  
A POŽADAVKŮ INVESTORA
- STÁVAJÍCÍ VÝVODY Z ROZVADĚČE RS ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

INVESTOR:	ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:	
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99	Mgr. Burian	Ing. Matuška
NÁZEV STAVBY:	STUPEŇ:	
SO - 11 - OBJEKT DÍLEN - NOVÉ OSVĚTLENÍ Plzeň - Křimice, Průkopníků 290	DPS	
DODAVATEL: 	DATUM:	MĚŘÍTKO:
	06/2019	1 : 100
NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika SVĚTELNÁ INSTALACE	D.1.4.4-03	00