




REGULAČNÍ A MĚŘECÍ STANICE
PŮDORYS 1.NP

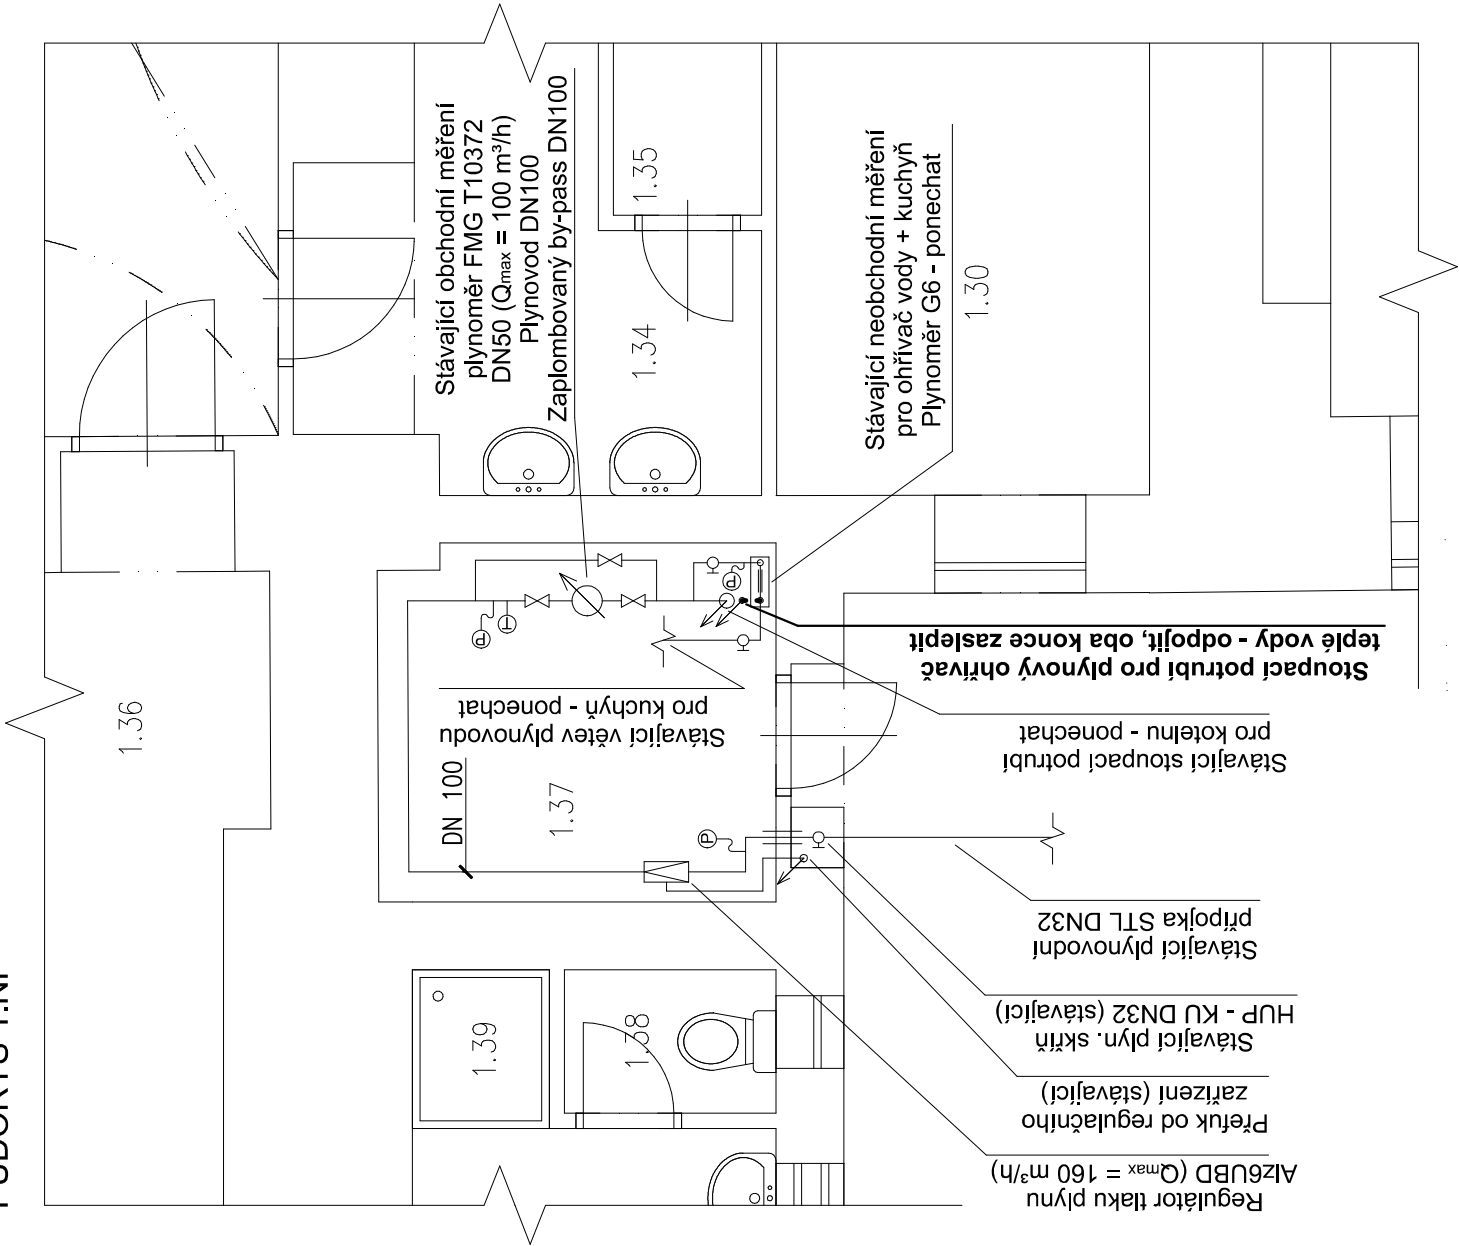

REGULAČNÍ A MĚŘECÍ STANICE
SCHÉMA

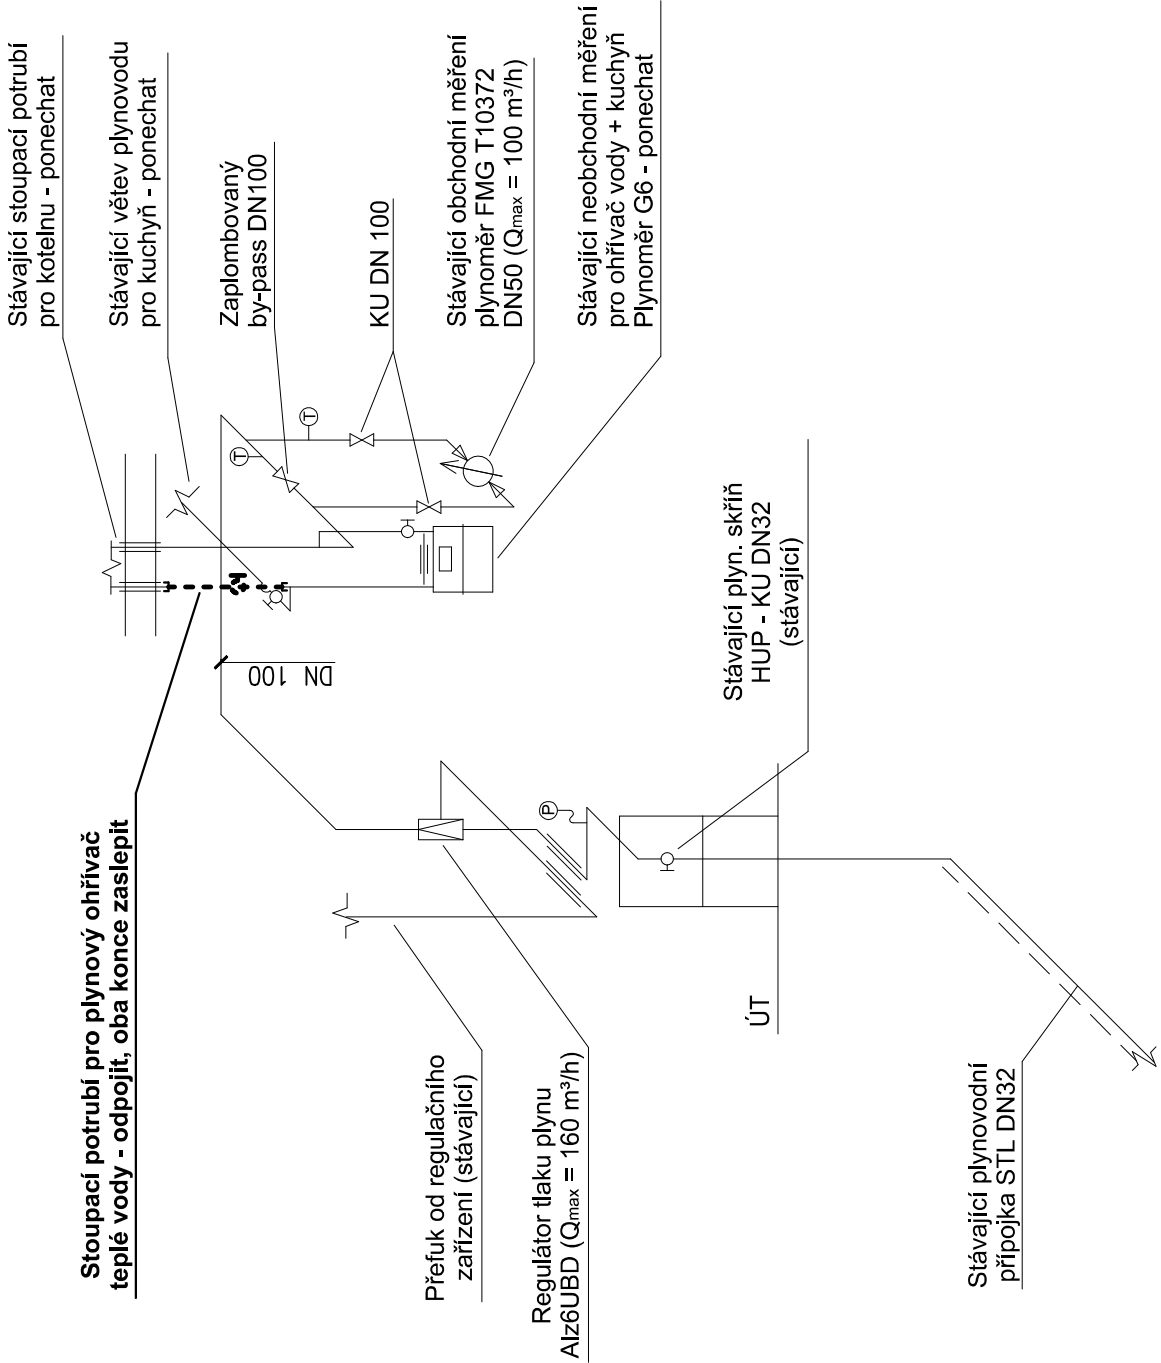

Domovní plynovod volně vedený: podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01
veden při stěně, uchycen na konzolách

<div>THERMOLUFT KT s.r.o.</div> <div>VZT, klimatizace a vytápění</div> <div>Fr. Šumovského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990</div> <div>mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz</div>		INVESTOR	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice		STUPEŇ PD : DPS	
		OBSAH				ČÍSLO SOUPRAVY B-01
		VYPRACOVAL				
		Jan Štětka				
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				
		Ing. Jaroslav Štětka				
		HLAVNÍ PROJEKTANT				D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
		Ing. Drahošlav Koura				
		HLAVNÍ PROJEKTANT				
		Adestik s.r.o.		DATUM 10 / 2020		
		MĚŘÍTKO 1:50				
		FORMÁT: 2 A4				
VÝKRES		PLYNOVOD:		D.1.4.b)		
PŮDORYS A SCHÉMA REGULAČNÍ STANICE						