


VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ


Uložení ve volném terénu

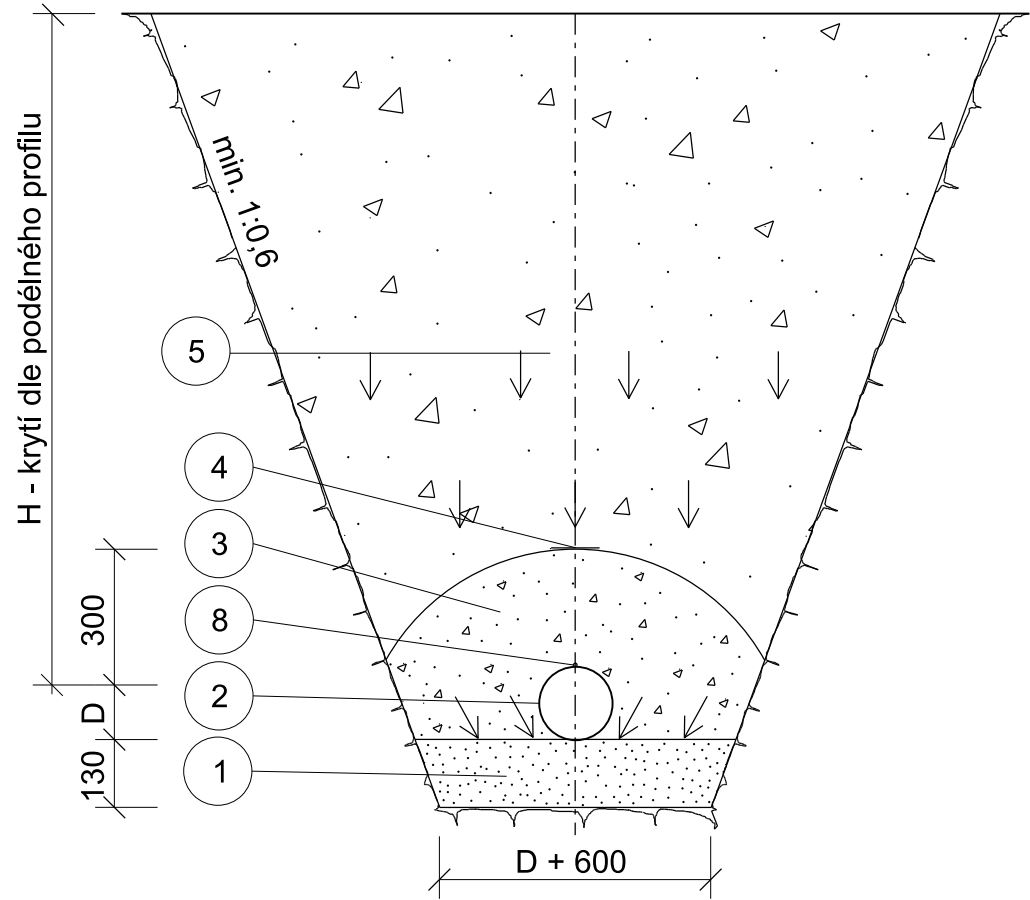

Legenda:

- 1 - podsyp štěrkokískem
- 2 - plynovodní potrubí - PE
- 3 - obsyp z nesoudržné zeminy
  - 0,3 m nad vrchol potrubí,
- 4 - výstražná folie (POZOR PLYN)
- 5 - zásyp netříděným výkopkem
  - hutnit na 95% PS
- 6 - pažení příložené
- 7 - skladba navrhované komunikace
  - asfaltový beton ACO 11S- 50 mm
  - asfaltový beton ACL 16 S - 70 mm
  - asfaltový beton ACP 22S - 100 mm
  - směs stmel. hydr. pojivem SH C9 - 180 mm
  - štěrkodrt' 0/32 - 250 mm
- 8 - izolovaný vodič CY - 6mm
  - propojit poklopy armatur
- ↓ - směr hutnění zeminy

Uložení pod komunikací

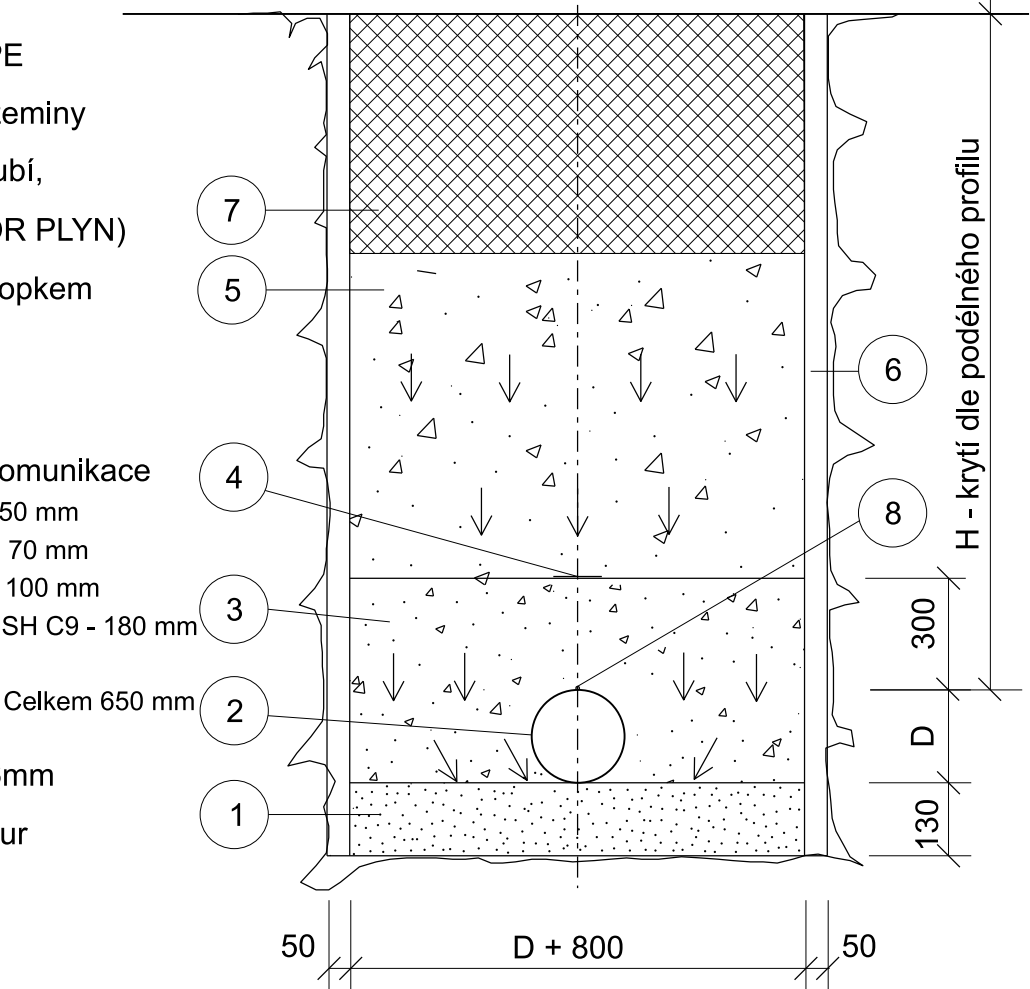

03			
02			
01			
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL  
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
PLZEŇSKÉHO KRAJE  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
tel.: +420 377 195 353, e-mail:  
posta@suspk.eu  
internet: www.suspk.eu



<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK	Bpv
				ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 119081	
ING. FRANTIŠEK KOS	DOMINIK HEJHAL	ING. ZUZANA BIELA	ING. LENKA HORÁLKOVÁ		
OBSAH				DOKUMENTACE	PDPS
III/0267 ČERVENÝ ÚJEZD (POKRAČOVÁNÍ) - ETAPA II. INTRAVILÁNOVÝ ÚSEK				MĚŘÍTKO	-
SO 521 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU				DATUM	12/2020
NÁZEV PŘÍLOHY				POČET FORMÁTŮ	2xA4
VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				D.1.3	6
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					