



SCHÉMA DOPOJENÍ PK NA ROZVODY ZP

Připínání kotlů řeší kotlový modul
komunikace s nadřazenou MaR: požadavek na chod, porucha, výstupní teplota
ŘÍZENÍ KOTLŮ 0-10V

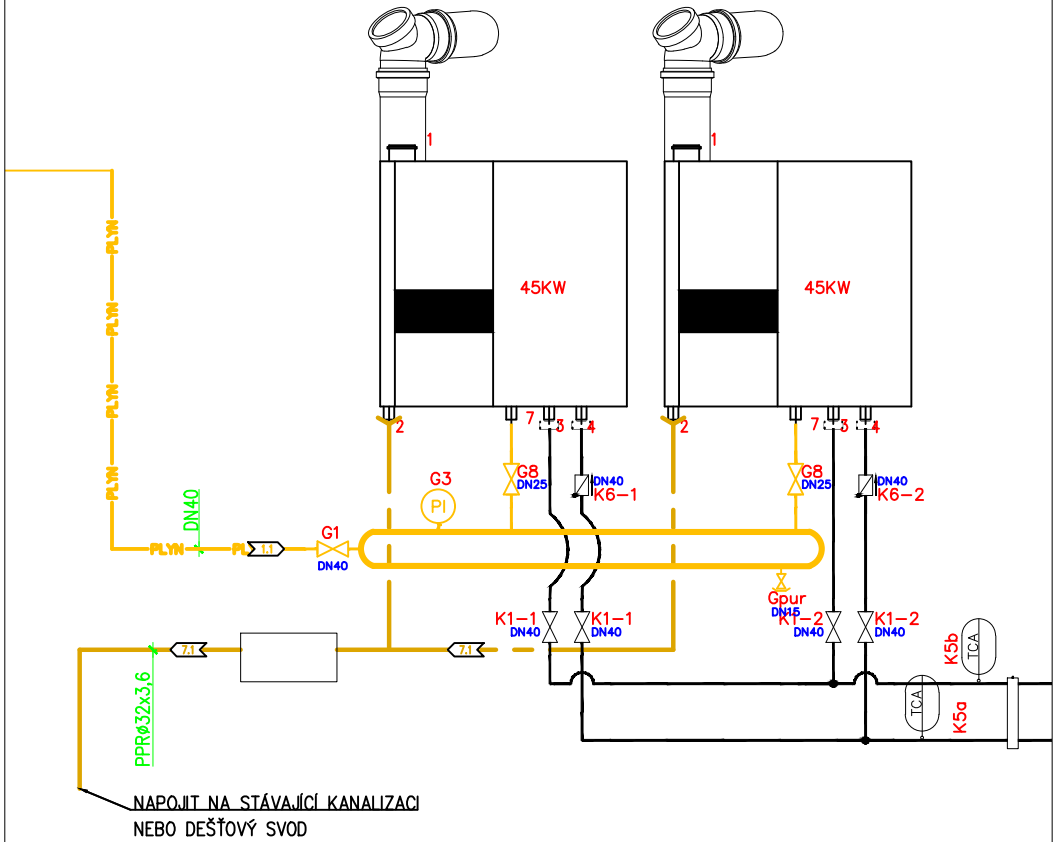

POZNÁMKA:
MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR BUDE OPATŘEN DÁLKOVÝM PŘENOSEM IMPULSŮ.
PK BUDE KATEGORIE "C" SE SÁNÍM SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ.

AKCE/PROJECT			
REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ OBJEKTU DÍLEN			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		ZPRACOVATEL/DESIGNER	AUTORIZACE/AUTHORIZATION
 SOŠ a SOU Sušice U KAPLIČKY 761 342 01 SUŠICE tel.: +420 376 524 662 www.sossusice.cz		 GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 603 434 278 www.greenthermcad.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER	
SUŠICE, PLZEŇSKÝ KRAJ		STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE	
REVIZE/REVISION		SCHVÁLIL/APPROVED BY	
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PODPIS/SIGNATURE
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	PODPIS/SIGNATURE
			PODPIS/SIGNATURE
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		PŮDORYS ROZVODŮ ZP	
VÝKONOVÁ FÁZE/TYPE OF DOCUMENTATION			
DZS			
ČÁST/PART		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE
PLYNOINSTALACE		05/2021	1:100
OBJEKT/OBJECT		ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.
SO 02 DÍLNÝ			21 2488
		FORMÁT/PAPER FORMAT	
		A3	
		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.	
		D.1.4.3.2.1	