


PŮDORYS 4.NP

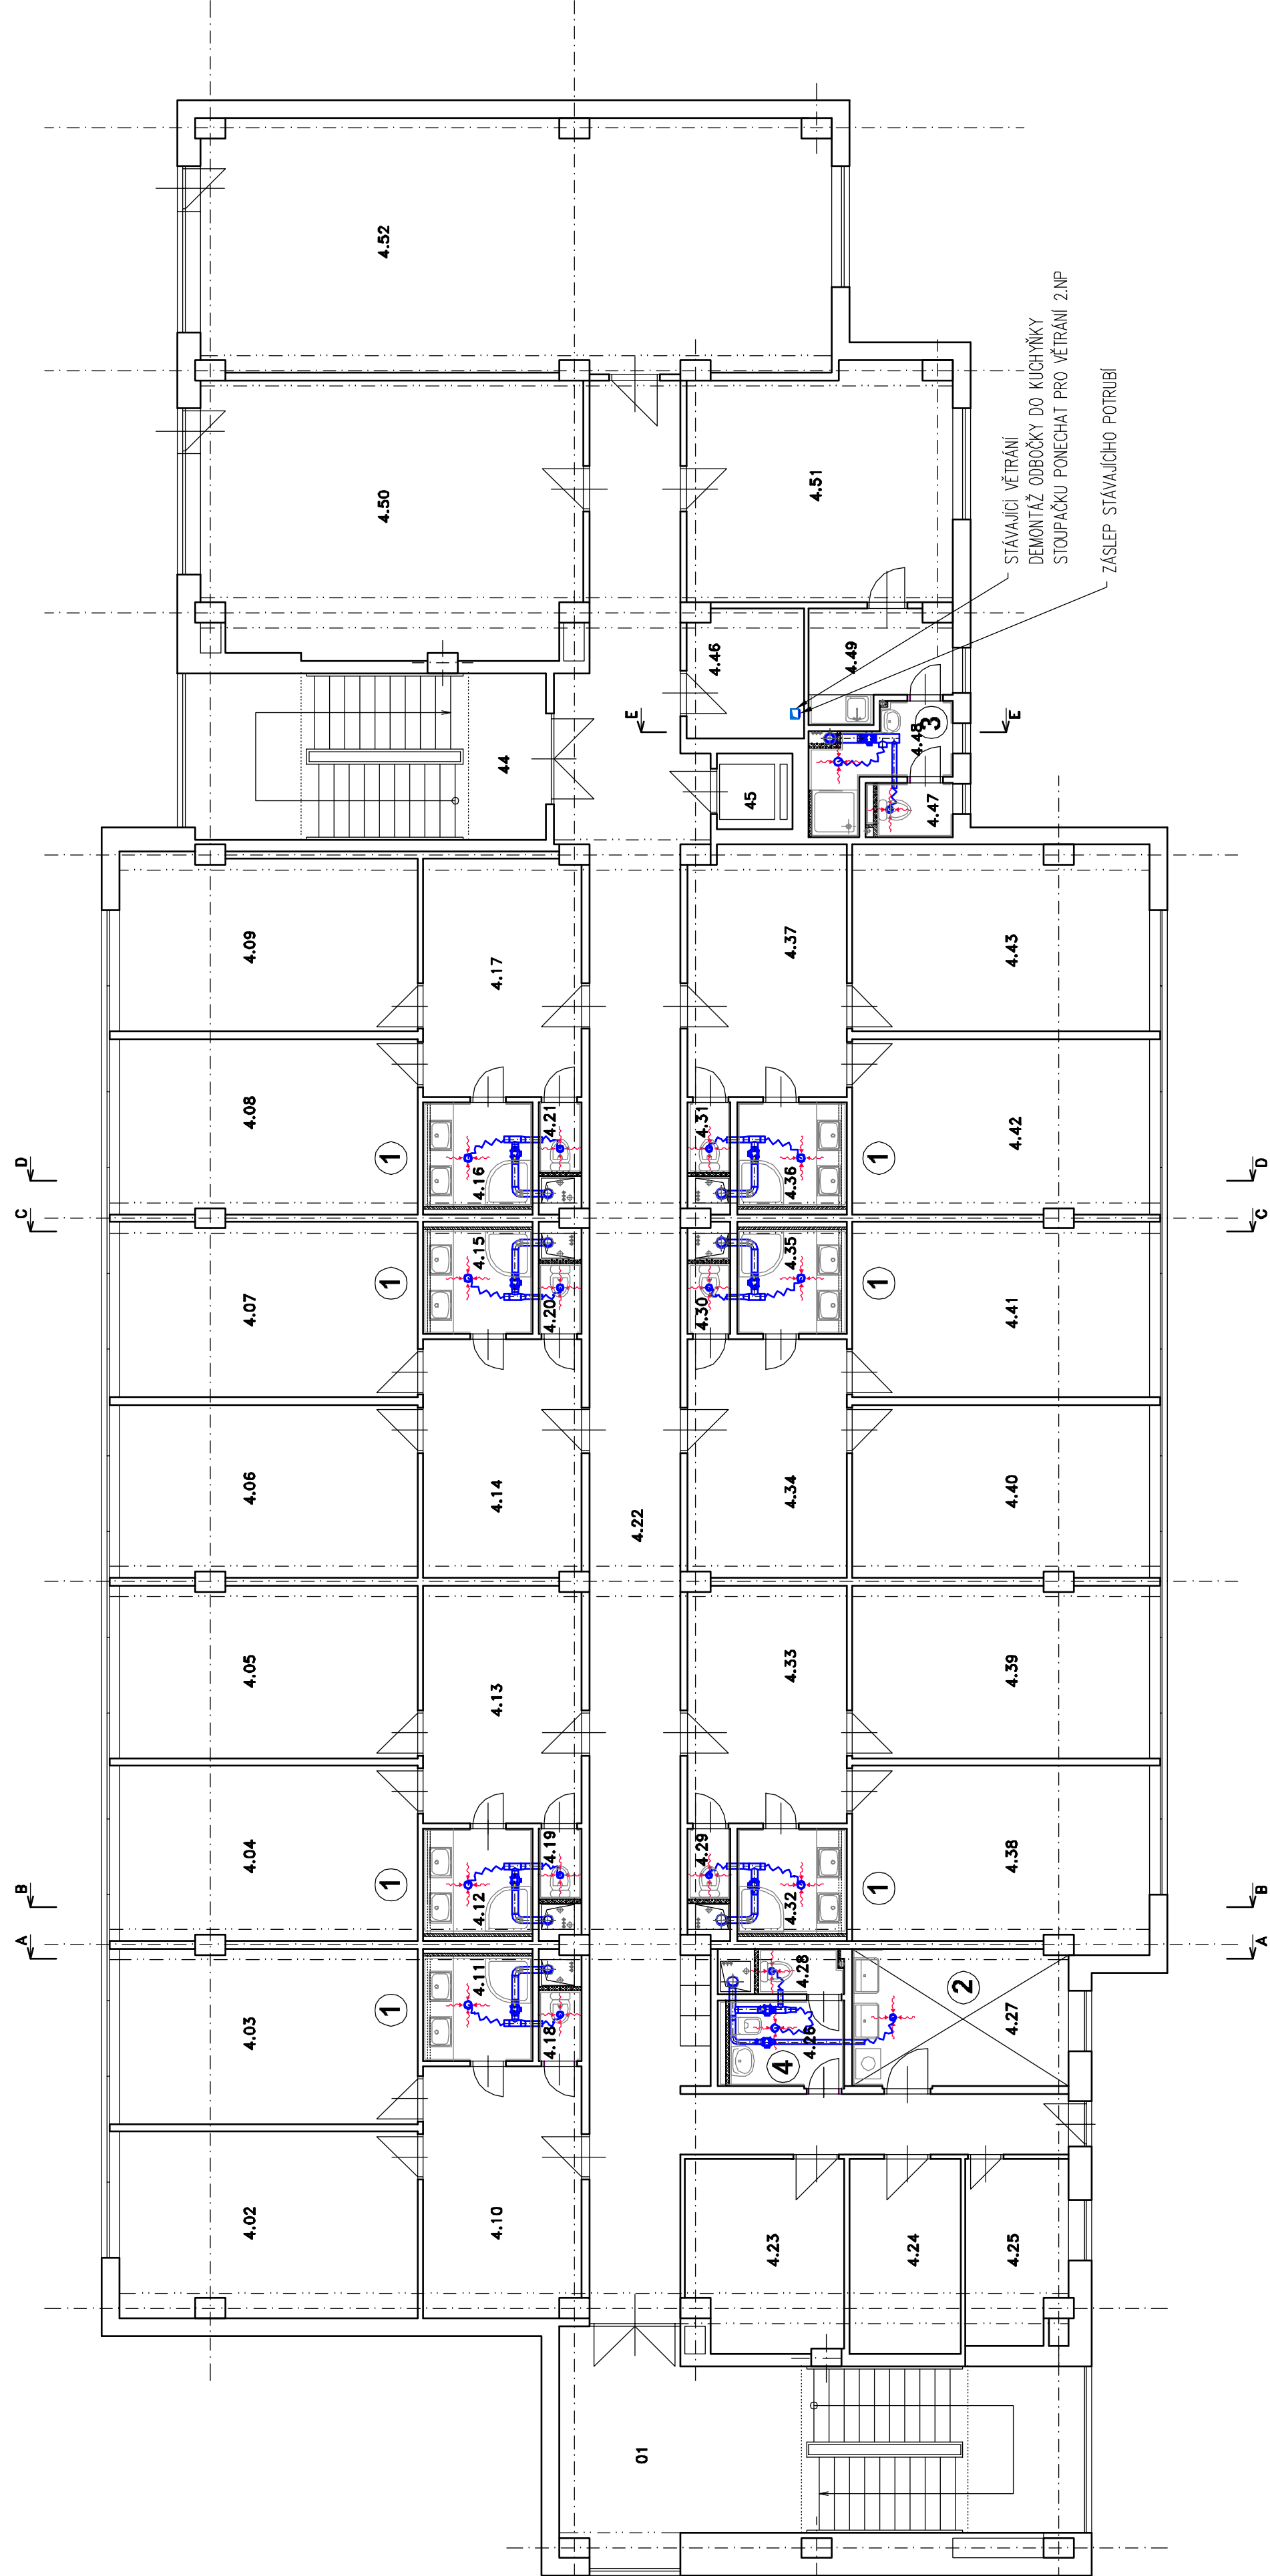

Legenda místnosti :

OPIS	MÍSTNOST	ROZMĚRY	POLOHA (m ±)	STŘEŠ
01	Schodiště	4,02	21,59	Stavěcí
02	Pokoř	4,03	20,43	Stavěcí
03	Pokoř	4,04	20,43	Stavěcí
04	Pokoř	4,04	20,43	Stavěcí
05	Pokoř	4,05	20,13	Stavěcí
06	Pokoř	4,08	20,13	Stavěcí
07	Pokoř	4,07	20,43	Stavěcí
08	Pokoř	4,09	20,43	Stavěcí
09	Pokoř	4,08	20,36	Stavěcí
10	Předřím	4,10	15,57	Stavěcí
11	Koupelna	4,11	4,84	Pořádk. kateř
12	Koupelna	4,12	4,84	Pořádk. kateř
13	Předřím	4,13	14,83	Stavěcí
14	Předřím	4,14	14,83	Stavěcí
15	Koupelna	4,15	4,84	Pořádk. kateř
16	Koupelna	4,16	4,84	Pořádk. kateř
17	Předřím	4,17	14,83	Stavěcí
18	WC	4,18	1,19	Pořádk. kateř
19	WC	4,19	1,19	Pořádk. kateř
20	WC	4,20	1,19	Pořádk. kateř
21	WC	4,21	8,83	Stavěcí
22	Chodba	4,22	8,83	Stavěcí
23	Nefeseno	4,23	11,51	Stavěcí
24	Nefeseno	4,24	8,47	Stavěcí
25	Nefeseno	4,25	7,11	Stavěcí
26	Klidová místnost	4,26	4,29	Pořádk. kateř
27	Prádění	4,27	11,71	Pořádk. kateř
28	WC	4,28	1,19	Pořádk. kateř
29	WC	4,29	1,19	Pořádk. kateř
30	WC	4,30	1,19	Pořádk. kateř
31	WC	4,31	1,19	Pořádk. kateř
32	Koupelna	4,32	4,84	Pořádk. kateř
33	Předřím	4,33	14,83	Stavěcí
34	Předřím	4,34	14,83	Stavěcí
35	Koupelna	4,35	4,84	Pořádk. kateř
36	Koupelna	4,36	4,84	Pořádk. kateř
37	Předřím	4,37	15,52	Stavěcí
38	Pokoř	4,38	20,84	Stavěcí
39	Pokoř	4,39	20,13	Stavěcí
40	Pokoř	4,40	20,13	Stavěcí
41	Pokoř	4,41	20,43	Stavěcí
42	Pokoř	4,42	20,43	Stavěcí
43	Pokoř	4,43	20,43	Stavěcí
44	Schodiště	4,44	21,59	Stavěcí
45	Výhled	4,45	5,86	Stavěcí
46	WC	4,46	1,85	Stavěcí
47	Koupelna - personál	4,47	4,84	Pořádk. kateř
48	Kuchyně - personál	4,48	5,45	Pořádk. kateř
49	Nefeseno	4,50	40,61	Stavěcí
50	Nefeseno	4,51	23,87	Stavěcí
51	Nefeseno	4,52	62,07	Stavěcí

NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (PODLAHY A STROPY)
JITĚŠNÍ POŽÁRNÍMI UCIPÁVKAMI S ODOLNOSTÍ EI45.

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT
A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM
DLE ČSN 33 2000-4-41

ČERVENÉ OZNAČENÉ PROTORY - PROTORY SVAŽOVANOU REKONSTRUKCÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

AIRTECH GROUP s.r.o., Jihonová 7, 312 16 Pízeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz		AIRTECH® AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
KONPOVÁ	KONPOVÁ	MATOUŠKOVÁ	ing.KUBR
<i>Konopcová</i>	<i>Konopcová</i>	<i>Matoušková</i>	<i>Ing. Kubr</i>
INVESTOR	Sřídenní odborné učiliště stavební v Pízni Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Pízeň		
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Pízeň			
D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA			
PŮDORYS 4.NP			
		ČÍS. ZAK. AIRTECH	2101/1901
		DRUH DOKUM.	DPS
		DATUM	5.2021
		MÉRITKO	1:100
		V2101190138a	