


PŮDORYS STŘECHY

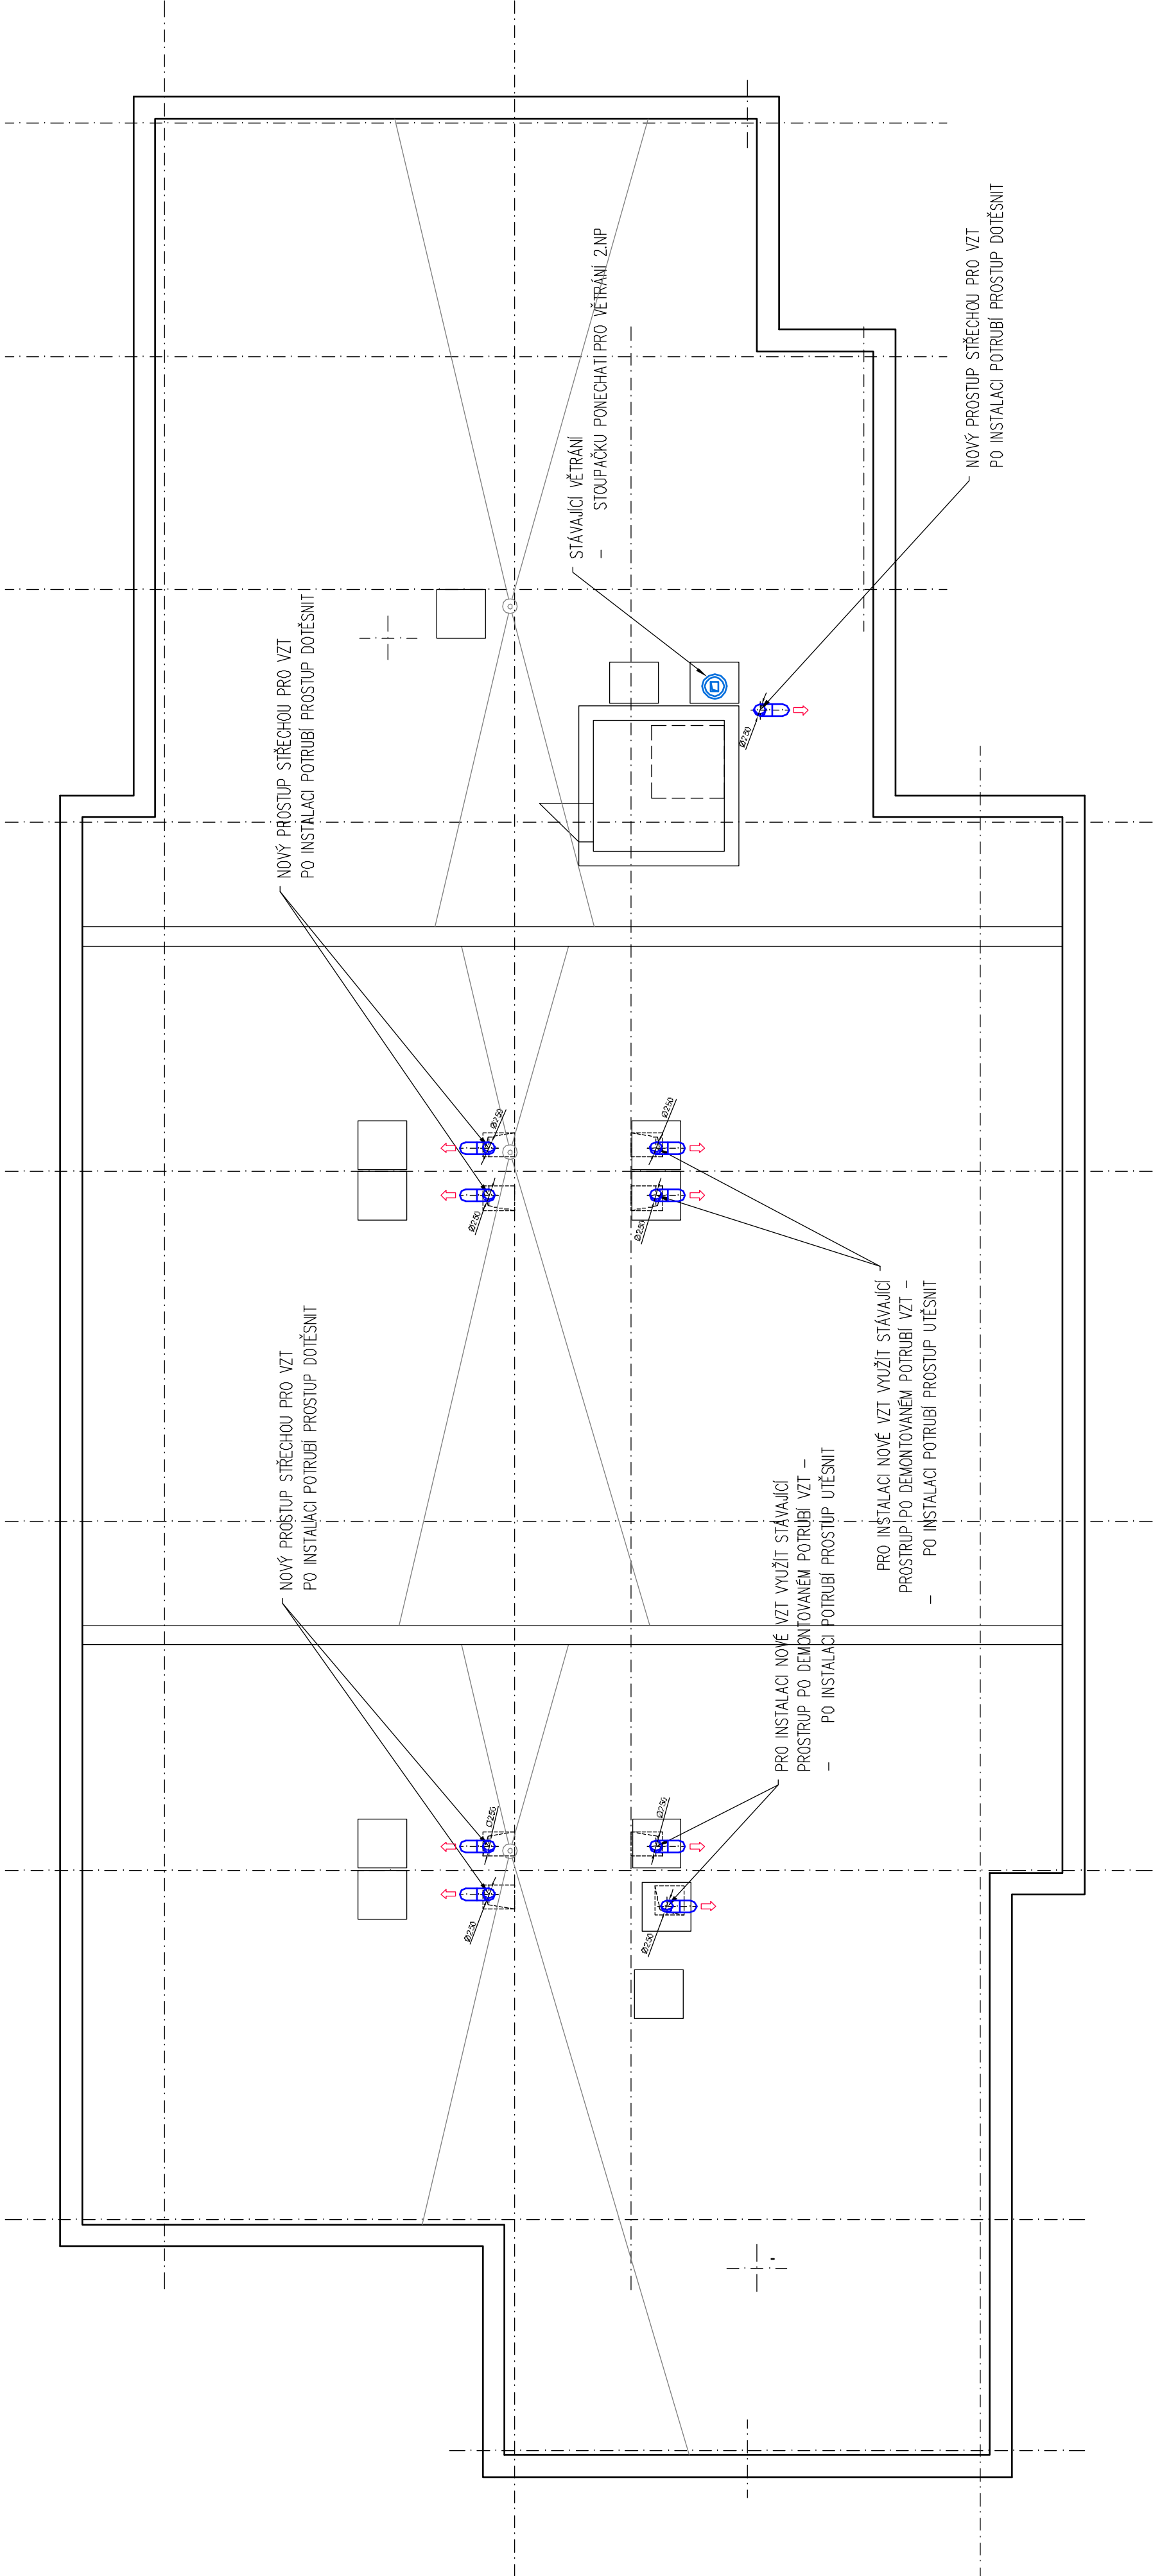

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2101190136a

AIRTECH GROUP s.r.o, Jihovně 7, 312 16 Plzeň, tel./fax: +420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz				AIRTECH®	
VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	AIRTECH GROUP s. r. o.	
KONOPOVÁ		KONOPOVÁ	MATOUŠKOVÁ	www.airtech.cz	
<i>Konopová</i>		<i>Konopová</i>	<i>Matoušková</i>	<i>Kubr</i>	
INVESTOR		Střední odborné učiliště stavební v Plzni			
		Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			
		ČÍS. ZAK. AIRTECH		21011901	
		DRUH DOKUM.		DPS	
		DATUM		5.2021	
		MĚŘITKO		1:100	
		V2101190141a			

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň

D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA

PŮDORYS STŘECHY