
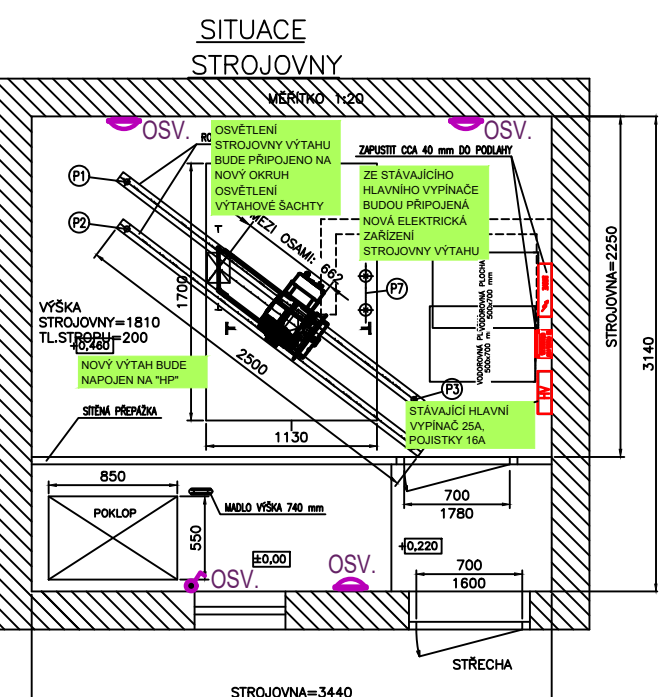


LEVÝ VÝTAH

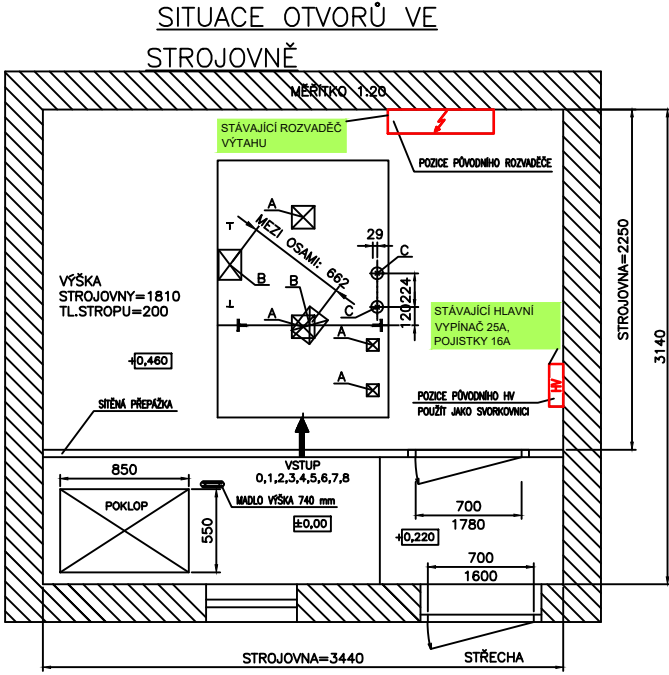

POZNÁMKY:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 ZÁKLADNÍ - S OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 413.1.1.1.

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM UMÍSTĚNÝM S JIŠTĚNÍM V ROZVADĚČÍCH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 POSPOJOVÁNÍM SPOLEČNĚ S UZEMNĚNÍM A UVEDENÍM NA SPOLEČNÝ POTENCIÁL NA "EP" SVORKOVNICI DLE ČL. 413.1.2 A 413.N6.4.



VNĚJŠÍ VLIVY JSOU DLE ČSN 33 2000-5-51.

KRYTÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 33 2000-5-51 - EL. VYPÍNAČŮ, EL. ZAŘÍZENÍ A OSVĚTLENÍ DLE VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE PROJEKTOVANÁ V EL. SOUSTAVĚ 3+PE+N 400/230V AC/TN-S.

VEŠKERÉ EL. ROZVODY V OBJEKTU V JSOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNÁCH, STROPECH.

LEGENDA ZNAČEK :

-  SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRO STÁLÉ OSVĚTLENÍ, 230V, IP44 - DODÁVKA STAVBY
-  VYPÍNAČ 230V, ŘAZENÍ 1, IP44

VYPRACOVAL: Jan ŠAFRÁNEK, DiS.	STAVBA: Výměna 2 ks výtahů v budově č.p.1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, Plzeňské předměstí, 337 01 Rokycany	CÍSLO PARE:
SCHVÁLIL: Ing. Vlastimil BRADA, CSc.	OBJEKT:	MÍSTO STAVBY: Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany 337 01, k.ú. Rokycany 740691	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Veronika BURIANOVÁ, DiS.	OBSAH: D.1.4.1 Elektroinstalace	STATUS DOKUMENTACE: DSP, DZS	
PROJEKTOVÝ ATELIÉR seap	NÁZEV: SITUACE STROJOVNÝ- LEVÝ VÝTAH	ZAK. Č.: 04821	DATUM: 06/2021
SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany e.mail: seap@seap.cz		MĚRÍTKO: 1:50	INDEX ZMĚNY: A
		POČET A4: ---	JAZYK: CZ
		ČÍSLO VÝKRESU: SE 0482021 SlaA 01A	
		název souboru: d.1.4.1 elektroinstalce_vykresy.dwg	