
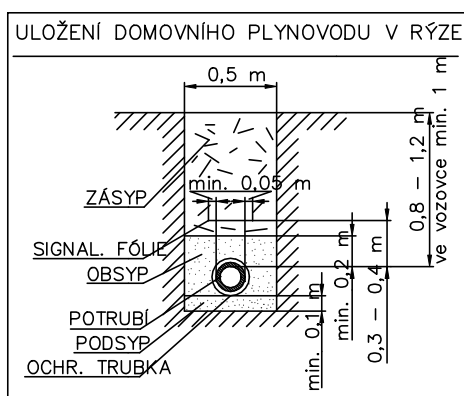


- před provedením zemních prací nutno vytýčit jednotlivé sítě (vodovod, kanalizace, elektro, telefon) – jsou-li dotčeny
- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 – příloha technické zprávy
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s mimořádnou opatrností

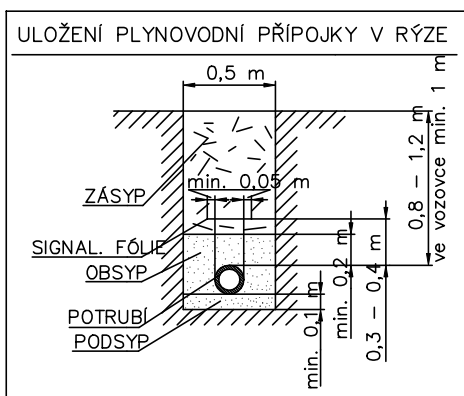

- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 – příloha technické zprávy
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s mimořádnou opatrností

Ing. Radek SPURNÝ projektant - autorizovaný technik		Ing. Radek SPURNÝ, MOCHTÍN 38 , 339 01 KLATOVY TEL.: 376 321 895 IČO : 663 84 150	
zodp. projektant:	projektant:	kreslil:	číslo zakázky: 028 / 2021 paré číslo:
Ing. Radek SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	
Investor: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			
Stavba: Oldřichov u Tachova - p.č. 417/9 , 392/3 , p.č. 392/1 , 417/8 , 392/2 , 335/2 , 390/11 , 390/10 , 390/9 a 390/1 Prodloužení STL plynovodu pro areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova			formát: A4
			datum: duben 2021
			účel: projekt pro SP
Název výkresu:	STL. PLYNOVOD A PŘÍPOJKY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		měřítko: číslo D.1.1.10 výkresu: