


Doplnění rozvaděče R 2-3

osazený pod omítkou, IP 40/20

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 1

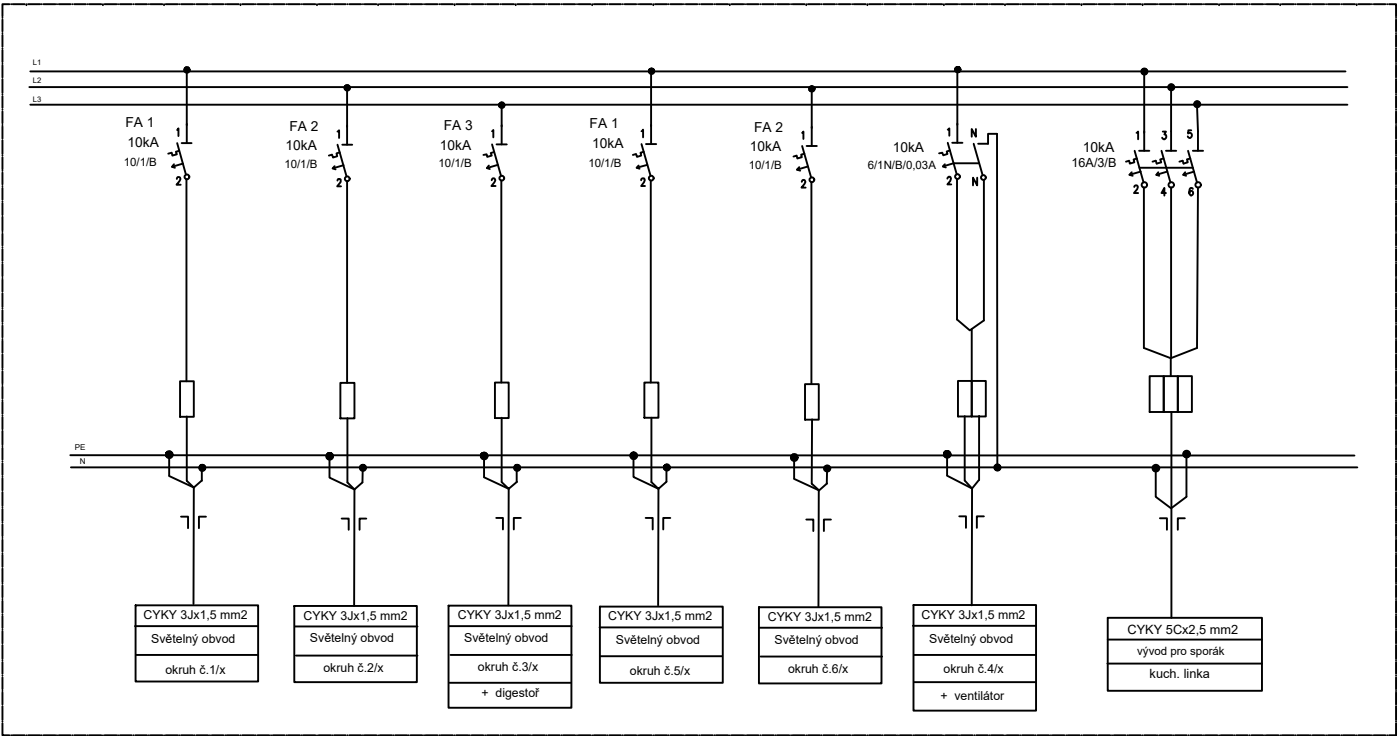


NÁSTAVBA NAD 1NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1
- k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Doplnění rozvaděče R 2-3

osazený pod omítkou, IP 40/20

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 2

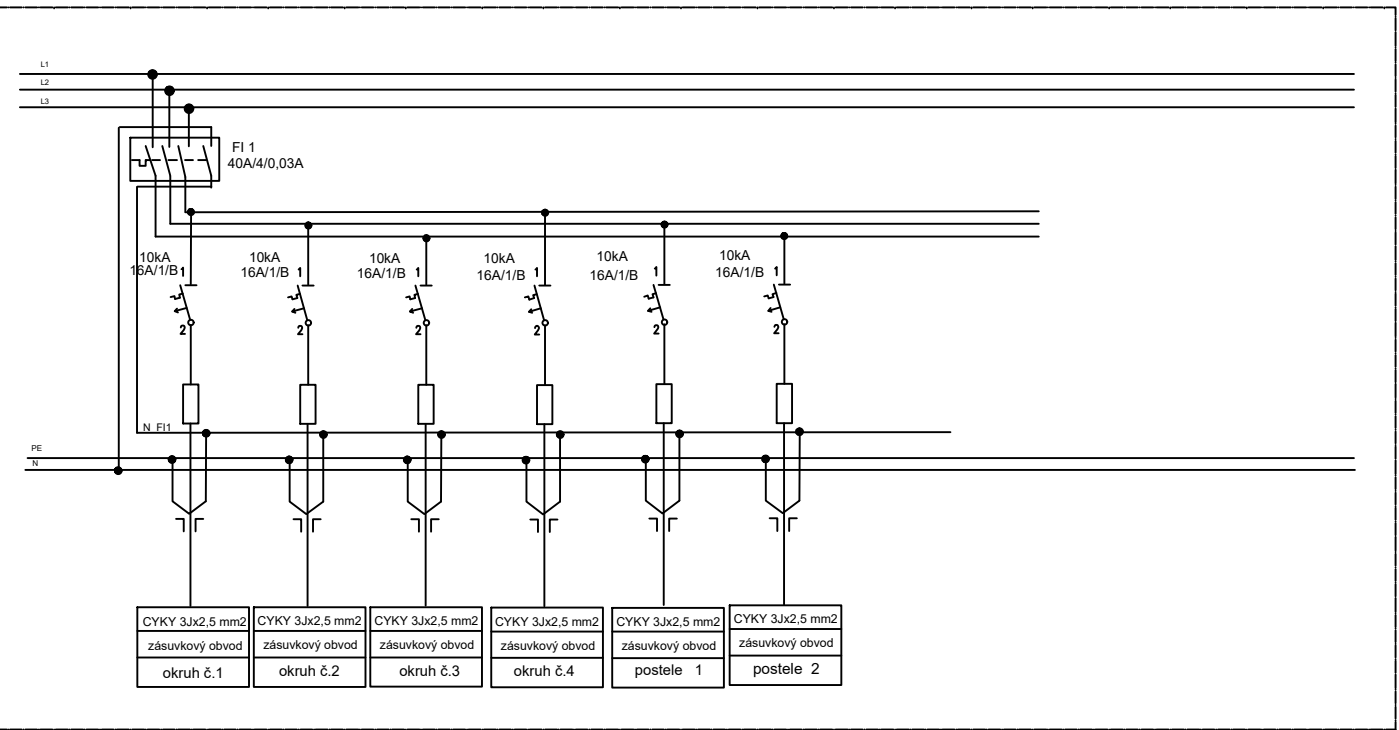


NÁSTAVBA NAD 1NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1
- k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Doplnění rozvaděče R 2-3

osazený pod omítkou, IP 40/20

Napěťová soustava 3N+PE 50Hz 400/230V, SOUSTAVA TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA

strana 3

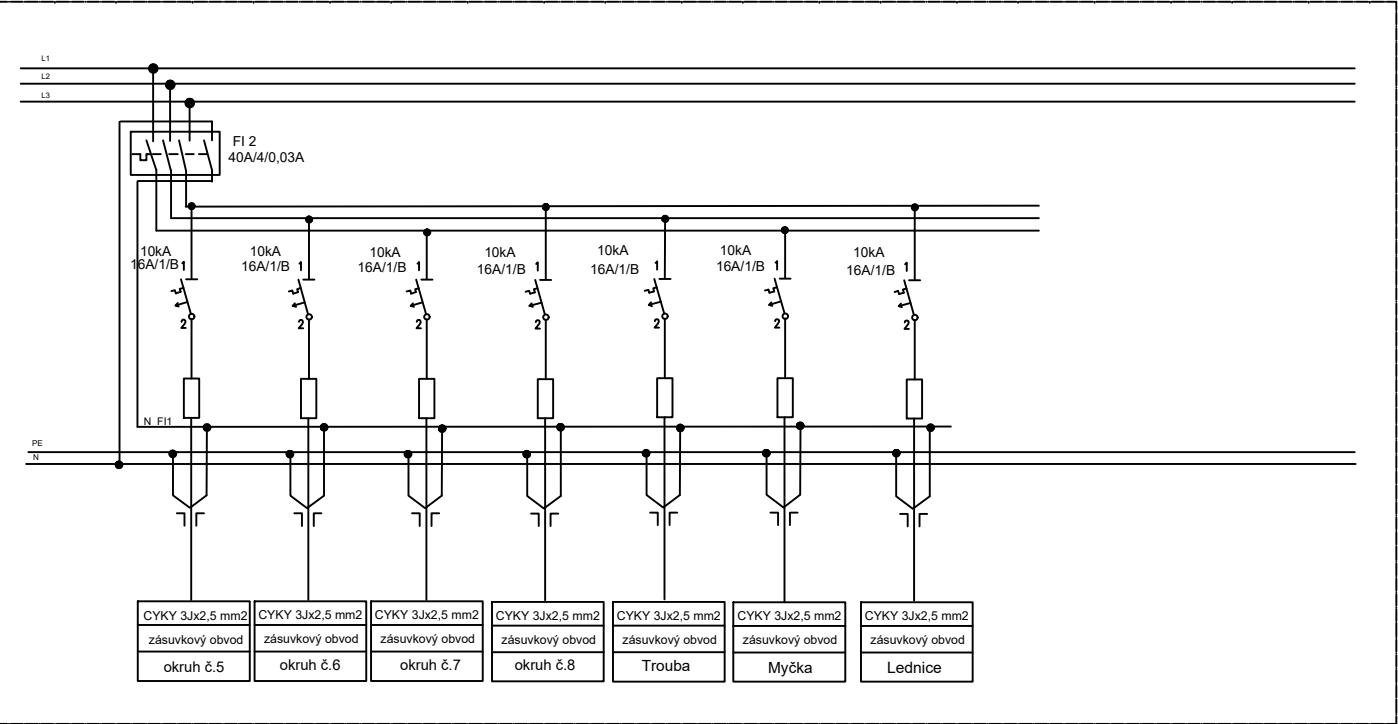

NÁSTAVBA NAD 1NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY
DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1
- k.ú. Bystřice nad Úhlavou