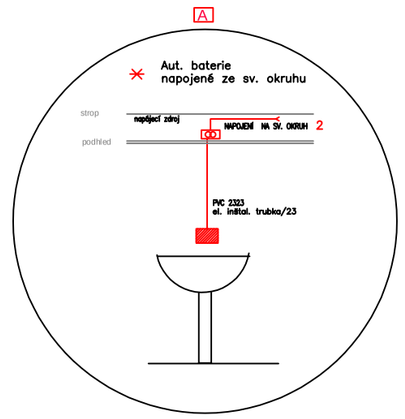

Legenda:

- Vypínač 230V/10A, IP20
- Tlačítko se signálkou
- Sériový vypínač 230V/10A, IP20
- Sériový vypínač 230V/10A, IP20
- A — svítidlo vestavné do podhledu 600x600 LED
- AN — svítidlo vestavné do podhledu 600x600 LED
- F — svítidlo přisazené 600x600 IP 54 LED
- As — svítidlo vestavné do podhledu 600x600 LED smívatelné
- B — svítidlo závěsné zářivkové - 1x 54W
- nouzové svítidlo 8W / 1hod
- C — svítidlo vestavné 2x18 W IP40
- L — svítidlo pod kuch linku 18 W IP40
- D — svítidlo nástěn IP 54

POZN :

- KÓTY EL VÝVODŮ PRO TECHNOLOGII - VIZ VÝKRESY ZDRAVOT TECHNOLOGIE
- ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES - VIZ VÝKRES PODHLEDŮ VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- KABELY VIZ VYHL Č 23/2008 A 268/2011
- el rozvody : pod omítkou
  v sádrokarton příčkách
  po stropě nad podhledem OBO Grip příchytky

SOUSTAVA: TN-S~50Hz-230/400V
OCHRANA P.N.D.: SAMOČINNÝM ODP.OD SÍTĚ
zvýšená : pospojením , uzemněním, proudovým chráničem

PROSTŘEDÍ : DLE ČSN 33 2000-5-51 ed3 - normální

1NP

AGP nova spol. s r.o.
Projektová a obchodní spol. s r.o.
Tř. 28. října 17
370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812
Fax: 387 316 076
E-mail: agpnova@agpnova.cz
www.agpnova.cz

František MRÁZ
projekce elektro
Lidická 144 , Č Budějovice

Vypracoval	Odpovědný projektant	Generální projektant	Autorizoval
Frant. Mráz	Ing. Frant. Mráz	Ing.Zdeněk Hajný	Ing. Frant. Mráz

Název akce: **Nové dialyzační středisko Plzeňská 929, 339 01 Klatovy**	Obecní úřad	Klatovy
	Krajský úřad	Západočeský
	Datum	**08/2021**
Místo stavby: **Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy**	Formát	**A2**
	Měřítko	**1:100**
	Číslo zakázky	**08/2021**
Profese: D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Stupeň **DPS**	Objekt
Část: SVĚTELNÉ ROZVODY -PŮDORYS - 1NP Příloha:	Číslo výkresu	D1.4.6-2