

Poznámky:

- Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- Podlahy budou spádovány k odtokovým kanálkům ve spádu 2%
- Pod dveře do místností osadit přelivové lišty


WC

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou.
- Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.
- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1 200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Záchodové kabiny musí být vybaveny systémem nouzového volání – tahové signální tlačítko nebo tlačítko s popisovým polem, které je dostupné ze záchodové mísy ve výši 600 – 1 200 mm a zároveň z úrovně podlahy nejvýše 150 mm. Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří. Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího optickou a zvukovou signalizaci. Tlačítko pro zrušení alarmu je situováno vedle dveří v záchodové kabině. Systém by měl být také napojen na vrátnici, recepci apod.

U

- Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.
- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.
- Poblíž umyvadla ve výšce 850 mm by měla být odkládací police rozměrů 200 x 400 mm. Všechno další vybavení – zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, sušák na ruce, pneumatické vzdálené splachování apod. musí být umístěny v rozmezí 800 – 1 000 (1 200) mm.
- Vybavení u umyvadla, včetně vodovodní baterie by mělo mít osazenou ovládací část nejdále 300 mm od přední hrany umyvadla.

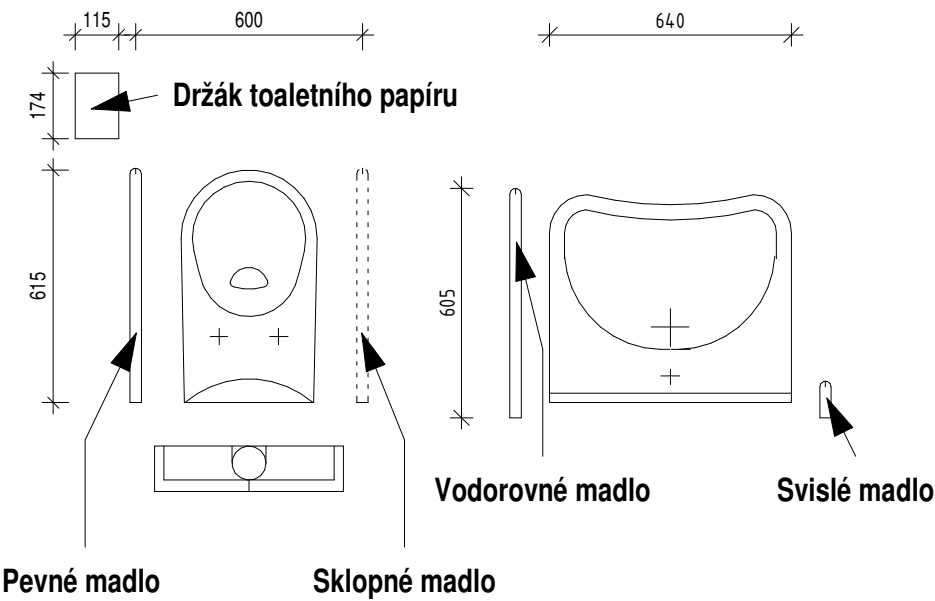

WC

U

CELKOVÉ POČTY ZAŘÍZENÍ:

- veškeré bezbariérové zařízení osadit dle popsaných postupů
- WC+sklopné madlo+pevné madlo+držák toaletního papíru - 3ks
- Umyvadlo+ vodorovné a svislé madlo- 3 ks
- vodorovné madlo na dveři-3ks
- přelivové lišty- 3ks

	AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
	Vypracoval Ing.Reaboi	Odpovědný projektant Ing.Reaboi	Architekt	Autorizoval Ing.Hajný
Název akce: Nové dialyzační středisko			Obecní úřad	Klatovy
			Krajský úřad	Plzeňský kraj
			Datum	04.2021
Místo stavby: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			Formát	
			Měřítko	1 : 20
			Číslo zakázky	2/2021
Investor: Klatovská nemocnice, a. s. Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			Stupeň Dokumentace pro provádění stavby	Objekt
Část: Příloha: Architektonické a stavebně technické řešení Bezbariérové vybavení			Číslo výkresu D.1.1.26	