



ZDROJ O₂
Napojeno u zdroje kyslíku
Uzavírací ventil (dialýza)
Od zdroje vede ven skrz zeď, kde rozvod klesá
do betonového žlabu v nerezové chráničce

Vstupuje do objektu

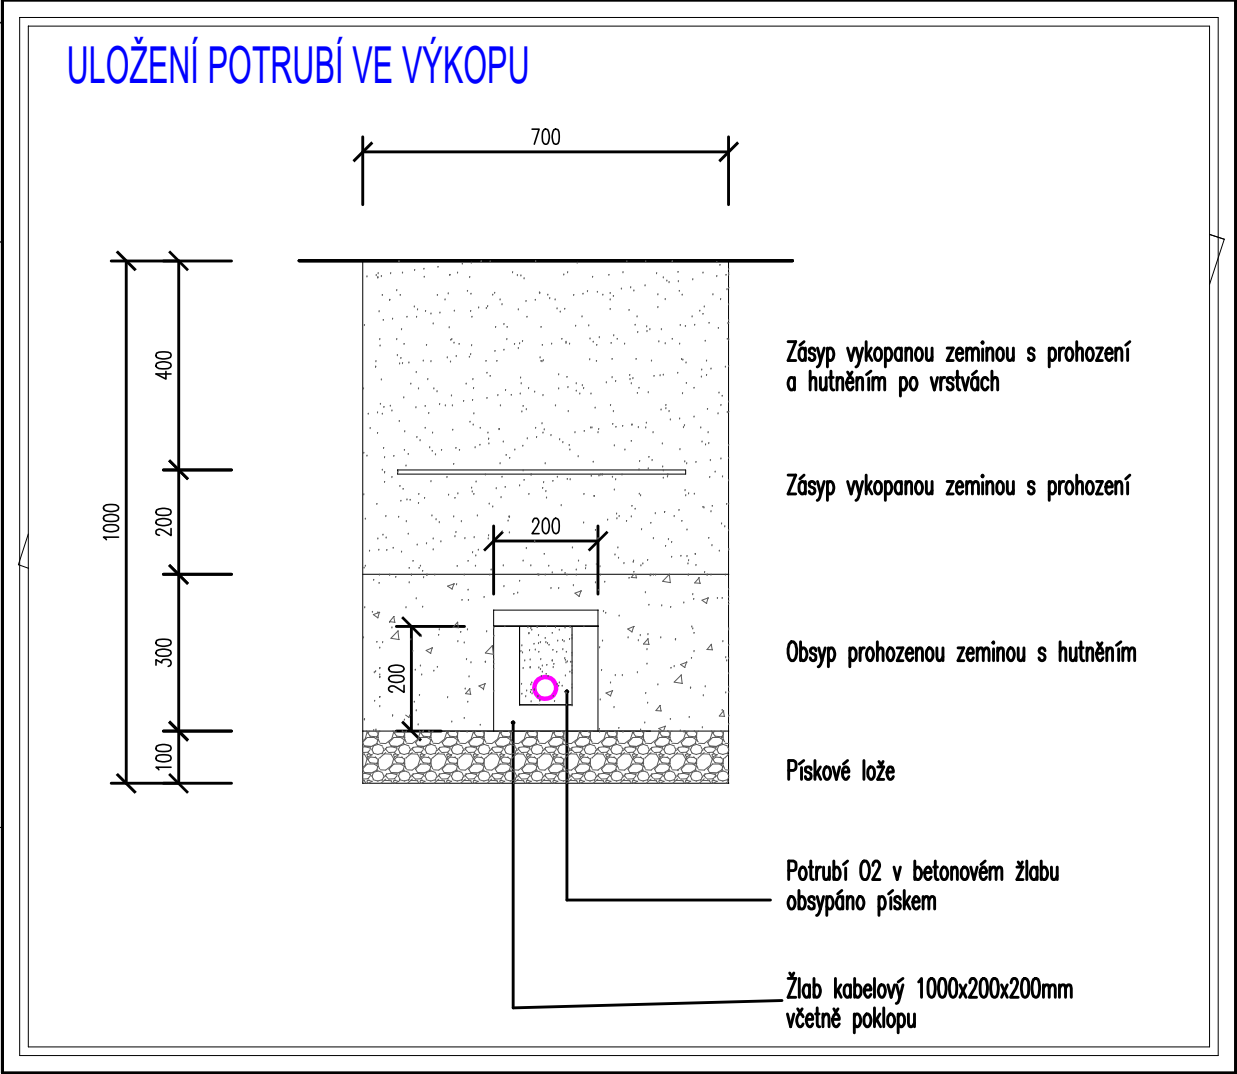

LEGENDA ČAR:
Rozvodné potrubí kyslíku (O₂)

| Hlav.Inž.Projektu | Zodp.projektant | Vypracoval | Kreslil |  | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|---|------------|
| | Ing. František Žetule | Irena Marečková | Irena Marečková | | |
| Investor: | Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy | | | BSJ group s.r.o. Václavské nám. 19, 110 00 Praha Zak.č.: 20210285 | |
| Akce: | Nemocnice Klatovy- dialyzační středisko | | | Formát: 8xA4 | Kopie: |
| | | | | Datum: 05/2021 | |
| Část: | D.1.4.1 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ | | | Stupeň: DSP | |
| | | | | Měřítko: — | |
| Obsah: | Situace | | | Výkres č.: 04 | Revize: 00 |